Notice de Montage

Références
809925 – 809926 – 875031 – 875030

Ensemble de reprise :
ER 25/60 – ER 18/30 – ER 25/60 M5 – ER 18/30 M5

Ensemble de reprise pour plafond 600 x 600 et 500 x 450
Ensemble de reprise M5 pour plafond 1000 x 590 et 600 x 480



ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

FAMILLE	8
N° NM	8002
INDICE	F
DATE	08/2026

Site internet : www.atlantic-pro.fr

ACTA Commerce, locataire gérant - 13 Boulevard Monge - 69330 Meyzieu - S.A.S. au capital de 90 000 000 € - RCS Lyon 880 065 537


AVERTISSEMENT

L'utilisation des plafonniers gainables de la gamme ARYG/T nécessite l'insertion d'un filtre sur le circuit de reprise de l'air. L'ensemble de reprise est un des accessoires permettant d'assurer cette filtration.


ATTENTION !
Utiliser deux ensembles de reprise ER 25/60 ou ER 25/60 M5 avec l'ARYG/T 54 et ARYG 60.
Utiliser soit deux ensembles de reprise ER 18/30 ou ER 18/30 M5, soit un ER 25/60 ou ER 25/60 M5 avec les ARYG 24, 30, 36 et 45.

CONFIGURATION DE L'ER 25/60 ou ER 25/60 M5

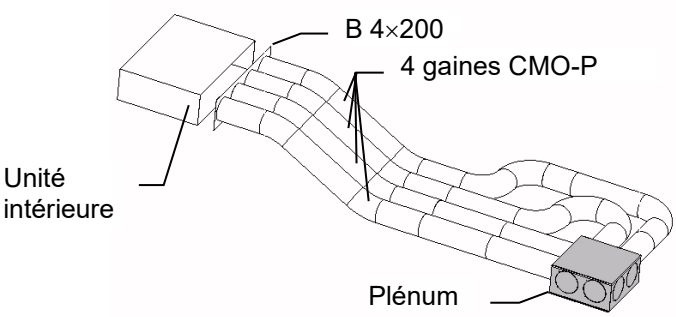ARYG 24 - 30 et ARYG/T 36 - 45




ARYG/T 54 et ARYG 60

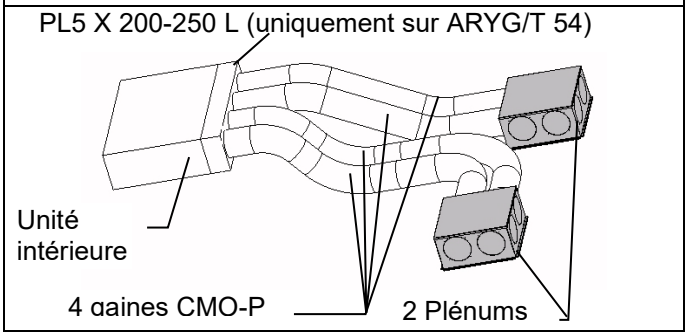


Pour chaque appareil, le nombre de gaines indiqué ci-dessus est un minimum.
Rien n'interdit, dans le but de réaliser des installations particulièrement silencieuses, d'utiliser plus de gaines.

CONFIGURATION DE L'ER 18/30 et ER 18/30 M5

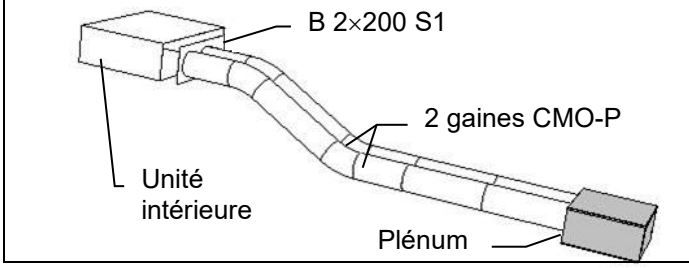
ARYG 7 à ARYG 14



ARYG 18

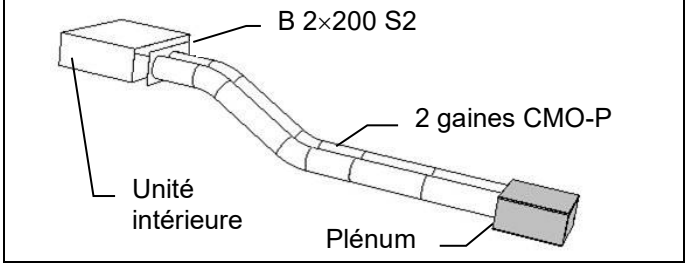

ARYG 24 - 30 et ARYG/T 36 - 45

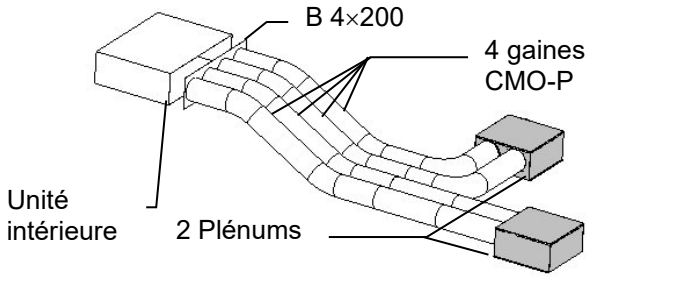

Pour chaque appareil, le nombre de gaines indiqué ci-dessus est un minimum.

Rien n'interdit, dans le but de réaliser des installations particulièrement silencieuses, d'utiliser plus de gaines.

PREPARATION DU PLENUM POUR L'INSTALLATION

- ✓ Ouvrir la grille en pressant du côté indiqué avec les doigts et la démonter en la décrochant de ses ergots d'articulation.
- ✓ Démonter la façade en ôtant les quatre vis internes.
- ✓ Oter les opercules nécessaires sur le corps en coupant les micro-jonctions avec une pince.
- ✓ Découper l'isolation intérieure, dans les orifices précédemment débouchés, avec un « cutter » bien affûté.
- ✓ Monter les brides ∅200 nécessaires sur les orifices ci-dessus.

INSTALLATION

- ✓ Positionner le plénum en lieu et place d'une dalle de faux plafond ou dans une découpe adéquate.





Fixer le plénum solidement à l'aide de bandes de suspension BS 25 ou similaire.

- ✓ Raccorder les gaines souples en suivant les schémas de la page précédente.
- ✓ Utiliser les colliers pour l'enveloppe interne de la gaine et du ruban BA 55 pour l'enveloppe extérieure.

Une bonne étanchéité est nécessaire sur l'enveloppe extérieure de la gaine.

- ✓ Remonter la façade qui doit prendre le faux plafond en sandwich.
- ✓ Raccrocher la grille sur ses ergots d'articulation et la fermer en pressant.






PIECES PRESENTES DANS L'EMBALLAGE

				
ER 25/60	1 plénum 600×600*	1 filtre	1 grille 600×600	4 brides ∅200
ER 25/60 M5	1 plénum 960x575*		1 grille 1000×600	
ER 18/30	1 plénum 480×430*		1 grille 500×450	2 brides ∅200
ER 18/30 M5	1 plénum 557×466*		1 grille 600×485	







* Isolé operculable

PIECES ADDITIONNELLES nécessaires aux diverses applications (à commander séparément)



- ✓ ER 25/60 et ER 25/60 M5 :

ARYG 24	ARYG 30	ARYG/T 36	ARYG/T 45	ARYG/T 54	ARYG 60
 4 longueurs* gaine ∅200 CMO-P		 4 longueurs* gaine ∅200 CMO-P		 4 longueurs* gaine ∅200 CMO-P	
 8 colliers C 200 G		 8 colliers C 200 G		 8 colliers C 200 G	
 1 bride B4×200 pour raccordement sur l'appareil				 PL5 x 200-250 L	

ER 18/30 et ER 18/30 M5 :

ARYG 7 à 14	ARYG 18	ARYG 24	ARYG 30	ARYG 36	ARYG 45
 2 longueurs* gaine ∅200 CMO-P	 2 longueurs* gaine ∅200 CMO-P	 4 longueurs* gaine ∅200 CMO-P			
 4 colliers C 200 G	 4 colliers C 200 G	 8 colliers C 200 G			
 1 bride B2×200 S1 pour raccordement sur l'appareil	 1 bride B2×200 S2 pour raccordement sur l'appareil	 1 bride B4×200 pour raccordement sur l'appareil			
* La longueur de gaine est à prévoir en fonction de la distance séparant l'unité intérieure du plénum de reprise et ne sera pas inférieure à 1 mètre.					

✓ Pièces communes :

 1 bande de suspension BS 25	Divers	 1 rouleau de ruban adhésif BA 55



