


# H-TECH 55 +

## Unité extérieure

- WOYA080KLT
- WOYA100KLT

## Module hydraulique

- 024245
- 024246

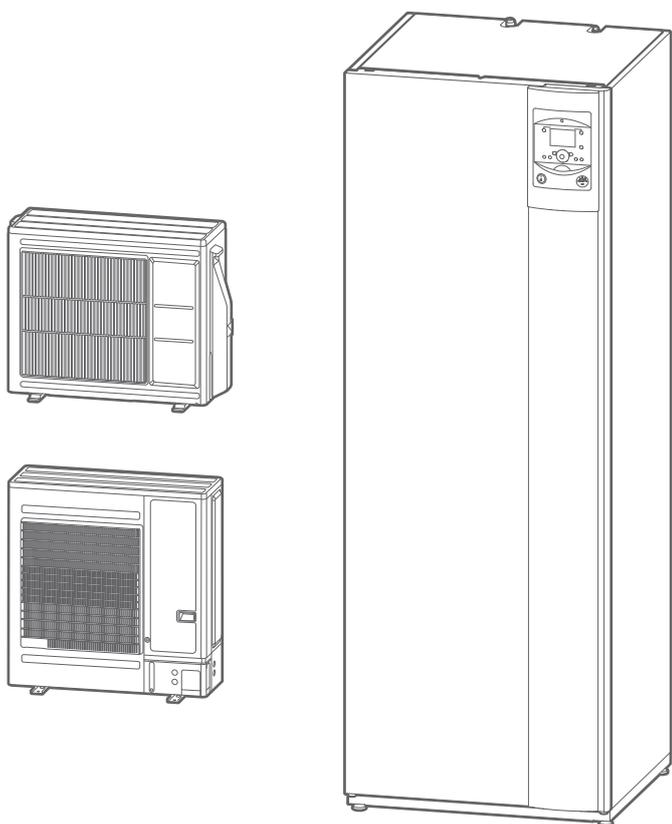

U0746101\_2407\_FR\_3  
13/07/2023

**INSTALLATION**  
FR

Destinée au professionnel.  
À conserver par l'utilisateur  
pour consultation ultérieure



## ■ Conditions réglementaires d'installation et d'entretien

L'installation et l'entretien de l'appareil doivent être effectués par un professionnel agréé conformément aux textes réglementaires et règles de l'art en vigueur notamment :

### France :

- Législation sur le maniement des fluides frigorigènes : **Décret 2007/737 et ses arrêtés d'application.**
- Installation de chauffage avec plancher chauffant : **NF DTU 65.14** : Exécution de planchers chauffants à eau.
- **NF DTU 60.1** (et les parties P1-1-1, P1-1-2, P1-1-3, P1-2 et P2) : Plomberie sanitaire pour bâtiments.
- **NF DTU 60.11** (et les parties P1-1, P1-2 et P2) : Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales.
- Règlement Sanitaire Départemental Type (RSD).
- **NF C 15-100** et ses modificatifs : Installations électriques à basse tension - Règles.
- **Décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020** relatif à l'inspection et à l'entretien des chaudières, des systèmes de chauffage et des systèmes de climatisation ; et ses arrêtés d'application, L'entretien doit être effectué **tous les 2 ans.**
- **Ne pas utiliser de moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer, autres que ceux recommandés par le fabricant.**
- **L'appareil doit être stocké dans un local ne contenant pas de sources d'inflammation fonctionnant en permanence (par exemple : feux nus, appareil à gaz ou radiateur électrique en fonctionnement).**
- **Ne pas percer ou brûler.**
- **Attention, les fluides frigorigènes peuvent être inodores.**

## ■ Manutention

L'unité extérieure ne doit pas être couchée au cours du transport.

Le transport couché risque d'endommager l'appareil par déplacement du fluide frigorigène et déformation des suspensions du compresseur.

Les dommages occasionnés par le transport couché ne sont pas couverts par la garantie.

En cas de nécessité, l'unité extérieure peut être penchée uniquement lors de sa manutention à la main (pour franchir une porte, pour emprunter un escalier). Cette opération doit être menée avec précaution et l'appareil doit être immédiatement rétabli en position verticale.

## ■ Implantation

L'installation de la pompe à chaleur doit répondre aux exigences liées au local d'implantation de celle-ci.

La pompe à chaleur est conçue pour être installée à moins de 2000 m d'altitude.

Conformément à la norme IEC 60-335-2-40, le module hydraulique de la PAC ainsi que toutes les liaisons frigorifiques qui traversent le domaine habité doivent être installés dans des pièces respectant la surface minimale.

- **Attention, le module hydraulique ne doit pas être installé dans un courant d'air.**

## ■ Réfrigérant

La charge maximale de fluide R32 avec compléments ne doit pas dépasser 1.84 kg.

## ■ Confinement des circuits frigorifiques

Tous les circuits frigorifiques craignent les contaminations par les poussières et l'humidité. Si de tels polluants s'introduisent dans le circuit frigorifique ils peuvent concourir à dégrader la fiabilité de la pompe à chaleur.

- **Il est nécessaire de s'assurer du confinement correct des liaisons et des circuits frigorifiques (du module hydraulique, de l'unité extérieure).**
- **En cas de défaillance ultérieure et sur expertise, le constat de présence d'humidité ou de corps étrangers dans l'huile du compresseur entraînerait systématiquement l'exclusion de garantie.**
- Vérifier dès la réception que les raccords et bouchons de circuit frigorifique montés sur le module hydraulique et l'unité extérieure sont bien en place et bloqués (impossible à desserrer à main nue). Si tel n'est pas le cas, les bloquer en utilisant une contre clef.
- Vérifier également que les liaisons frigorifiques sont bien obturées (bouchons plastiques ou tubes écrasés aux extrémités et brasés). Si les bouchons doivent être retirés en cours de travail (tubes recoupés par exemple), les remonter le plus vite possible.

## ■ Raccordements hydrauliques

Le raccordement doit être conforme aux règles de l'art selon la réglementation en vigueur.

Rappel : Réaliser toutes les étanchéités de montage suivant les règles de l'art en vigueur pour les travaux de plomberie :

- Utilisation de joints adaptés (joint en fibre, joint torique).
- Utilisation de ruban de téflon ou de filasse.
- Utilisation de pâte d'étanchéité (synthétique suivant les cas).

Utiliser de l'eau glycolée si la température départ mini réglée est inférieure à 10°C. En cas d'utilisation d'eau glycolée, prévoir un contrôle annuel de la qualité du glycol. Utiliser le monopropylène de glycol uniquement. La concentration recommandée est de 30% minimum. **L'utilisation du monoéthylène de glycol est interdit.**

Rappel : La présence sur l'installation, d'une fonction de disconnexion de type CB, destinée à éviter les retours d'eau de chauffage vers le réseau d'eau potable, est requise par les articles 16.7 et 16.8 du Règlement Sanitaire Départemental Type.

- **Dans certaines installations, la présence de métaux différents peut engendrer des problèmes de corrosion ; on observe alors la formation de particules métalliques et de boue dans le circuit hydraulique.**
- **Dans ce cas, il est souhaitable d'utiliser un inhibiteur de corrosion dans les proportions indiquées par son fabricant.**
- **D'autre part, il est nécessaire de s'assurer que l'eau traitée ne devient pas agressive.**

Placer sur l'arrivée d'eau froide un groupe de sécurité avec soupape tarée de 7 à 10 bar maxi (selon la réglementation locale), laquelle sera reliée à un conduit d'évacuation à l'égout. Faire fonctionner le groupe de sécurité selon les prescriptions du fabricant. Le ballon d'eau chaude sanitaire doit



être alimenté en eau froide par l'intermédiaire d'un groupe de sécurité. Il ne doit y avoir aucune vanne entre le groupe de sécurité et le ballon.

## ■ Raccordements électriques

**Avant toute intervention, s'assurer que toutes les alimentations électriques sont coupées.**

### • Caractéristique de l'alimentation électrique

L'installation électrique doit être réalisée conformément à la réglementation en vigueur en particulier :

- France : norme **NF C 15-100**.
- Belgique : Règlement Général pour les installations Électriques (R.G.I.E).

Pour les installations sans neutre, il faut utiliser un transformateur d'isolation galvanique mis à la terre sur le secondaire.

Les raccordements électriques ne seront effectués que lorsque toutes les autres opérations de montage (fixation, assemblage, ...) auront été réalisées.

### Attention !

Le contrat souscrit avec le fournisseur d'énergie doit être suffisant pour couvrir non seulement la puissance de la PAC mais également la somme des puissances de tous les appareils susceptibles de fonctionner en même temps. Lorsque la puissance est insuffisante, vérifier auprès de votre fournisseur d'énergie la valeur de la puissance souscrite dans votre contrat.

Ne jamais utiliser de prise de courant pour l'alimentation.

La PAC doit être alimentée directement (sans interrupteur externe) par des lignes dédiées protégées en départ du tableau électrique par des disjoncteurs bipolaires dédiés à la PAC, courbe C pour l'unité extérieure, courbe C pour les appoints électriques chauffage\* et sanitaire\*.

L'installation électrique doit obligatoirement être équipée d'une protection différentielle de 30 mA.

Cet appareil est prévu pour fonctionner sous une tension nominale de 230 V +/- 10%, 50 Hz.

### • Généralités sur les connexions électriques

Il est impératif de respecter la polarité phase-neutre lors du branchement électrique.

Le fil rigide est préférable pour les installations fixes, dans le bâtiment en particulier.

Serrer les câbles à l'aide des presse-étoupes afin d'éviter tout débranchement accidentel des fils conducteurs.

Le raccordement à la terre et sa continuité sont impératifs.

Le fil de terre doit être plus long que les autres fils.

### • Presse-étoupes

Pour garantir le bon maintien des câbles puissances (Basse Tension) et sondes (Très Basse Tension) il est impératif de respecter les serrages des presse-étoupes selon les préconisations suivantes :

Taille du presse-étoupe (mm)	Diamètre du câble (mm)	Couple de serrage (contre-écrou) (N.m)	Couple de serrage écrou chapeau (N.m)
PG7	1 à 5	1.3	1
PG9	1.5 à 6	3.3	2.6
PG16	5 à 12	4.3	2.6


### • Connexion sur les borniers à vis

**L'utilisation de cosse ou d'embout est interdite.**

- Choisir toujours un fil respectant les normes en vigueur (**NF C 15-100** en particulier).
- Dénuder l'extrémité du fil sur environ 25 mm.
- Avec une pince à bouts ronds, réaliser une boucle de diamètre correspondant aux vis de serrage du bornier.


- Serrer très fermement la vis du bornier sur la boucle réalisée. Un serrage insuffisant peut entraîner des échauffements, sources de panne ou même d'incendie.

#### Fil rigide

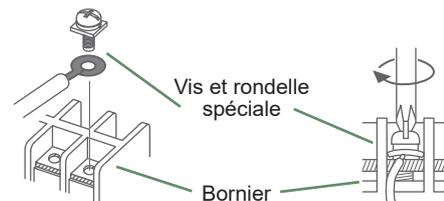

### • Connexion sur les cartes de régulation



- Retirer le connecteur correspondant et effectuer le raccordement.

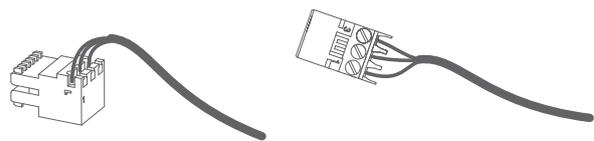

Connecteur de faisceau pré-cablé et/ou connecteur à vis

### • Connexion sur les borniers à ressorts

- Dénuder l'extrémité du fil sur environ 12 mm.
- Pousser le ressort avec un tournevis pour que le fil entre dans la cage.
- Glisser le fil dans l'orifice prévu à cet effet.
- Retirer le tournevis puis vérifier que le fil reste coincé dans la cage, en tirant dessus.

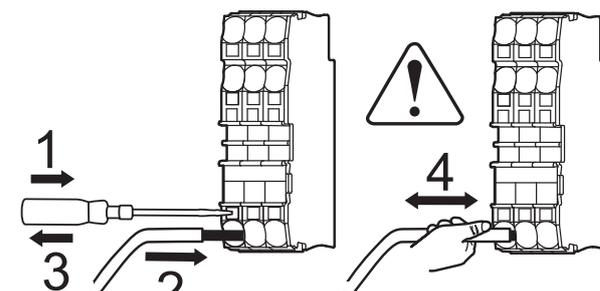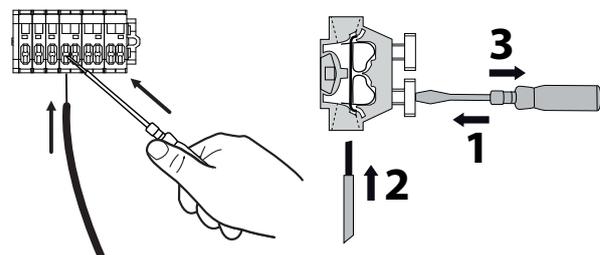

(\* selon option)



Cet appareil nécessite pour son installation l'intervention de personnel qualifié, possédant une attestation de capacité pour la manipulation des fluides frigorigènes.

## Sommaire

<b>Q Présentation du matériel</b>	<b>6</b>
Colisage . . . . .	6
Définitions . . . . .	6
Matériel en option . . . . .	6
Domaine d'application . . . . .	6
Caractéristiques générales . . . . .	7
Descriptif . . . . .	12
Principe de fonctionnement . . . . .	14
<b>🏠 Implantation</b>	<b>16</b>
Pose des liaisons frigorifiques . . . . .	16
Installation de l'unité extérieure . . . . .	17
Installation du module hydraulique . . . . .	20
<b>↻ Raccordements liaisons frigorifiques</b>	<b>26</b>
Règles et précautions . . . . .	26
Mise en forme des tubes frigorifiques . . . . .	27
Vérifications et raccordement . . . . .	29
Mise en gaz . . . . .	29
<b>💧 Raccordement hydraulique</b>	<b>32</b>
Circuit de chauffage . . . . .	32
Circuit sanitaire . . . . .	33
Remplissage et purge de l'installation . . . . .	33
<b>🔧 Raccordements électriques</b>	<b>34</b>
Section de câble et calibre de protection . . . . .	35
Unité extérieure . . . . .	36
Module hydraulique . . . . .	37
Sonde extérieure . . . . .	38
Sonde d'ambiance . . . . .	38
<b>🎮 Interface régulation</b>	<b>40</b>
Interface utilisateur . . . . .	40
Description de l'affichage . . . . .	42
<b>🌡️ La loi d'eau</b>	<b>44</b>
Réglage . . . . .	44
<b>⚙️ Mise en service</b>	<b>46</b>
Vitesse du circulateur PWM . . . . .	46
Mode Silence . . . . .	46
Configuration de l'accessoire d'ambiance (option) . . . . .	47
<b>📁 Menu régulation</b>	<b>48</b>
Liste des lignes de fonction . . . . .	49
Affichage d'information . . . . .	64
<b>🔍 Diagnostic de pannes</b>	<b>66</b>
Défauts affichés sur le module hydraulique . . . . .	66
Voyant circulateur PWM . . . . .	67
Défauts de l'unité extérieure . . . . .	68

 <b>Entretien de l'installation</b>	<b>70</b>
Contrôles hydrauliques . . . . .	70
Entretien du ballon . . . . .	70
Contrôle unité extérieure . . . . .	70
Contrôles électriques . . . . .	70
 <b>Maintenance</b>	<b>71</b>
Vidange du module hydraulique . . . . .	71
Vanne directionnelle . . . . .	71
Contrôle ACI . . . . .	71
 <b>Annexes</b>	<b>72</b>
Mise en gaz de l'installation . . . . .	72
Schémas hydrauliques de principe . . . . .	74
Plans de câblage électrique . . . . .	76
Désignation des bornes de la carte de régulation	79
Désignation des bornes de la carte d'extension .	79
 <b>Procédure de mise en marche</b>	<b>80</b>
"Check-list" d'aide à la mise en service . . . . .	80
Fiche de paramétrage . . . . .	82
Fiche technique de mise en service . . . . .	83
 <b>Consignes à donner à l'utilisateur</b>	<b>84</b>

 **Lire le document rassemblant les précautions d'emploi (Conditions réglementaires d'installation et d'entretien) avant toute installation et/ou utilisation.**

## ► Symboles et définitions



DANGER. Risque de lésion importante pour la personne et/ou risque de détérioration pour la machine. Respecter impérativement l'avertissement.



Information importante qu'il faut toujours garder à l'esprit.



Truc et astuce / Conseil



Mauvaise pratique



Danger : Électricité / Choc électrique



Danger : Matériau à faible vitesse de combustion



Lire la notice d'installation



Lire la notice d'utilisation



Lire les instructions




# Q Présentation du matériel

Tableau d'appairage des colis

PAC	Unité extérieure	Module hydraulique
Modèle	Référence	Référence
H-TECH 55 + - TAILLE 8	WOYA080KLT	024245
H-TECH 55 + - TAILLE 10	WOYA100KLT	024246

## ► Colisage

- **1 colis** : Unité extérieure.
- **1 colis** : Module hydraulique et sonde de température extérieure.

Accessoires	
	Sonde température extérieure
	Adaptateur 1/2"-5/8" et/ou 1/4"-3/8" <sup>(1)</sup> Écrou 1/2" et/ou 1/4" <sup>(1)</sup>
	Coude <sup>(2)</sup>
	Bouchons <sup>(2)</sup> X 3
	Passe câble <sup>(2)</sup> X2

<sup>1</sup> Uniquement modèle 8

<sup>2</sup> Uniquement modèle 10

## ► Matériel en option

- **Kit 2 circuits** (réf. 075317 et 075429) pour raccorder 2 circuits de chauffage.
- **Kit extension régulation** (réf. 075317) pour piloter un 2<sup>ème</sup> circuit de chauffage, piscine, modem téléphonique...
- **Kit relais appoint 6 kW** (réf. 075051) pour passer l'appoint électrique PAC de 3 à 6 kW.
- **Kit relève chaudière** (réf. 075428) pour associer une chaudière à la pompe à chaleur.
- **Sonde ambiance** (réf. 074058),  
Sonde ambiance radio (réf. 075314) pour la correction de la température d'ambiance.
- **Kit rafraîchissement** (réf. 075050).
- **Kit expansion sanitaire** (réf. 075049).

## ► Définitions

- **Split** : La pompe à chaleur est composée de deux éléments (une unité extérieure à implanter dehors et un module hydraulique à installer à l'intérieur de l'habitation).
- **Air/eau** : L'air extérieur est la source d'énergie. Cette énergie est transmise à l'eau du circuit de chauffage par la pompe à chaleur.
- **Inverter** : Les vitesses du ventilateur et du compresseur sont modulées en fonction des besoins de chaleur. Cette technologie permet de réaliser une économie d'énergie et autorise un fonctionnement avec une alimentation monophasée, quelque soit la puissance de la PAC, en évitant les fortes intensités de démarrage.
- **COP** (coefficient de performance) : C'est le rapport entre l'énergie transmise au circuit de chauffage et l'énergie électrique consommée.

## ► Domaine d'application

Cette pompe à chaleur permet :

- Le chauffage en hiver,
- La gestion d'appoints électriques, comme complément de chauffage pour les journées les plus froides, ou
- L'installation en relève de chaudière\*, comme complément de chauffage pour les journées les plus froides,
- La gestion de deux circuits de chauffage\*,
- La production d'eau chaude sanitaire.
- Rafraîchissement en été\* (pour plancher chauffant/ rafraîchissant ou ventilo-convecteur).

\* : Selon options / nécessitant l'installation de kits supplémentaires (voir § "Matériel en option").

## ► Caractéristiques générales

Modèle		8	10
<b>Performances nominales chauffage (T° extérieure / T° départ)</b>			
<b>Puissance calorifique</b>			
+7°C / +35°C - Plancher chauffant	kW	7.50	9.5
+7°C / +55°C - Radiateur	kW	7.00	9
<b>Puissance absorbée</b>			
+7°C / +35°C - Plancher chauffant	kW	1.69	2.11
+7°C / +55°C - Radiateur	kW	2.63	3.33
<b>Coefficient de performance (COP)</b>	<b>(+7°C / + 35°C)</b>	<b>4.43</b>	<b>4.5</b>
<b>Caractéristiques électriques</b>			
Tension électrique (50 Hz)	V	230	230
Courant maximal appareil	A	18	19
Courant maximal appoint électrique Chauffage (selon option)	A	13 (26.1)	13 (26.1)
Puissance appoint électrique Chauffage (selon option)	kW	3 (6 kW selon option)	
Puissance réelle absorbée Circulateur	W	22	38
Puissance maximale absorbée Unité extérieure	W	4510	4760
Puissance appoint électrique ECS	W	1500	1500
<b>Circuit hydraulique</b>			
Pression maximale utilisation Chauffage / Ballon sanitaire	MPa (bar)	0.3 (3) / 1 (10)	0.3 (3) / 1 (10)
Débit du circuit hydraulique pour $\Delta t=4^{\circ}\text{C}$ (conditions nominales)	l/h	1616	2047
Débit du circuit hydraulique pour $\Delta t=8^{\circ}\text{C}$ (conditions nominales)	l/h	808	1024
<b>Divers</b>			
Poids Unité extérieure	Kg	42	62
Niveau sonore à 5 m <sup>1</sup> (Unité extérieure)	dB (A)	38	40
Puissance acoustique selon EN 12102-1 <sup>2</sup> (Unité extérieure)	dB (A)	60	62
Poids Module hydraulique (à vide/en eau)	Kg	145 / 359	145 / 359
Contenance en eau Module hydraulique / Ballon sanitaire	l	24 / 190	24 / 190
Niveau sonore à 1 m <sup>1</sup> (Module hydraulique)	dB (A)	32	32
Puissance acoustique selon EN 12102-1 <sup>2</sup> (Module hydraulique)	dB (A)	40	40
<b>Limites de fonctionnement chauffage</b>			
Température extérieure mini / maxi	°C	-20 / +35	-20 / +35
Température d'eau max. départ chauffage Plancher chauffant	°C	45	45
Température d'eau max. départ chauffage Radiateur BT	°C	52	52
<b>Circuit frigorifique</b>			
Diamètres tuyauterie gaz	Pouces	1/2	5/8
Diamètres tuyauterie liquide	Pouces	1/4	3/8
Charge usine en fluide frigorigène R32 <sup>3</sup>	g	1020	1630
Pression maximale utilisation	MPa (bar)	4.2 (42)	4.2 (42)
Longueur mini / maxi tuyauterie <sup>4/6</sup>	m	3 / 15	3 / 20
Longueur maxi tuyauterie <sup>5</sup> / Dénivelé maxi	m	30 / 20	30 / 20

<sup>1</sup> Module hydraulique : Niveau de pression sonore à (x) m de l'appareil, 1.5m du sol, champ libre directivité 2 / Unité extérieure : Niveau de pression sonore à (x) m de l'appareil, Au milieu entre le point haut et le sol, champ libre directivité 2.

<sup>2</sup> La puissance acoustique est une mesure en laboratoire de la puissance sonore émise mais contrairement au niveau sonore, elle ne correspond pas à la mesure du ressenti.


<sup>3</sup> Fluide frigorigène R32 selon la norme NF EN 378.1.

<sup>4</sup> Charge usine en fluide frigorigène R32.

<sup>5</sup> En tenant compte de la charge complémentaire éventuelle de fluide frigorigène R32 (voir "Charge complémentaire", page 30).

<sup>6</sup> Les performances thermiques et acoustiques annoncées sont mesurées avec une longueur de liaisons frigorifiques de 7.5m.

■ Unité extérieure Modèle 8

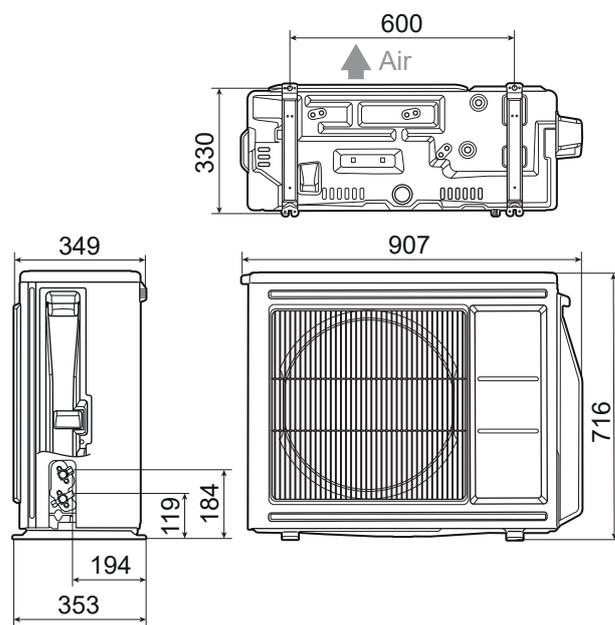

■ Unité extérieure Modèle 10


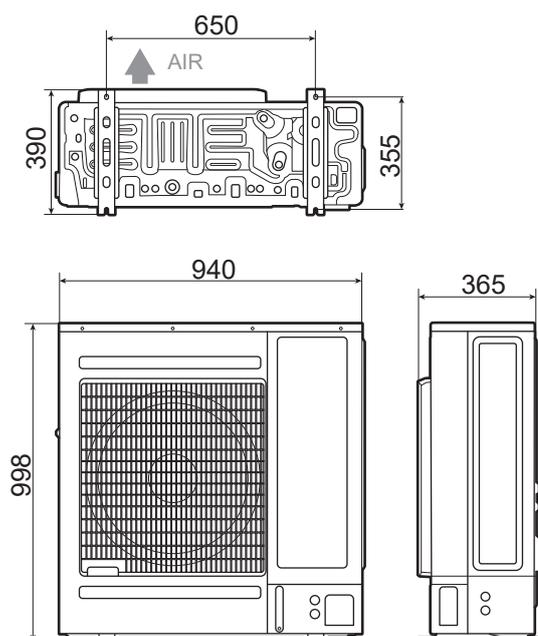


fig. 1 - Dimensions en mm

■ Module hydraulique

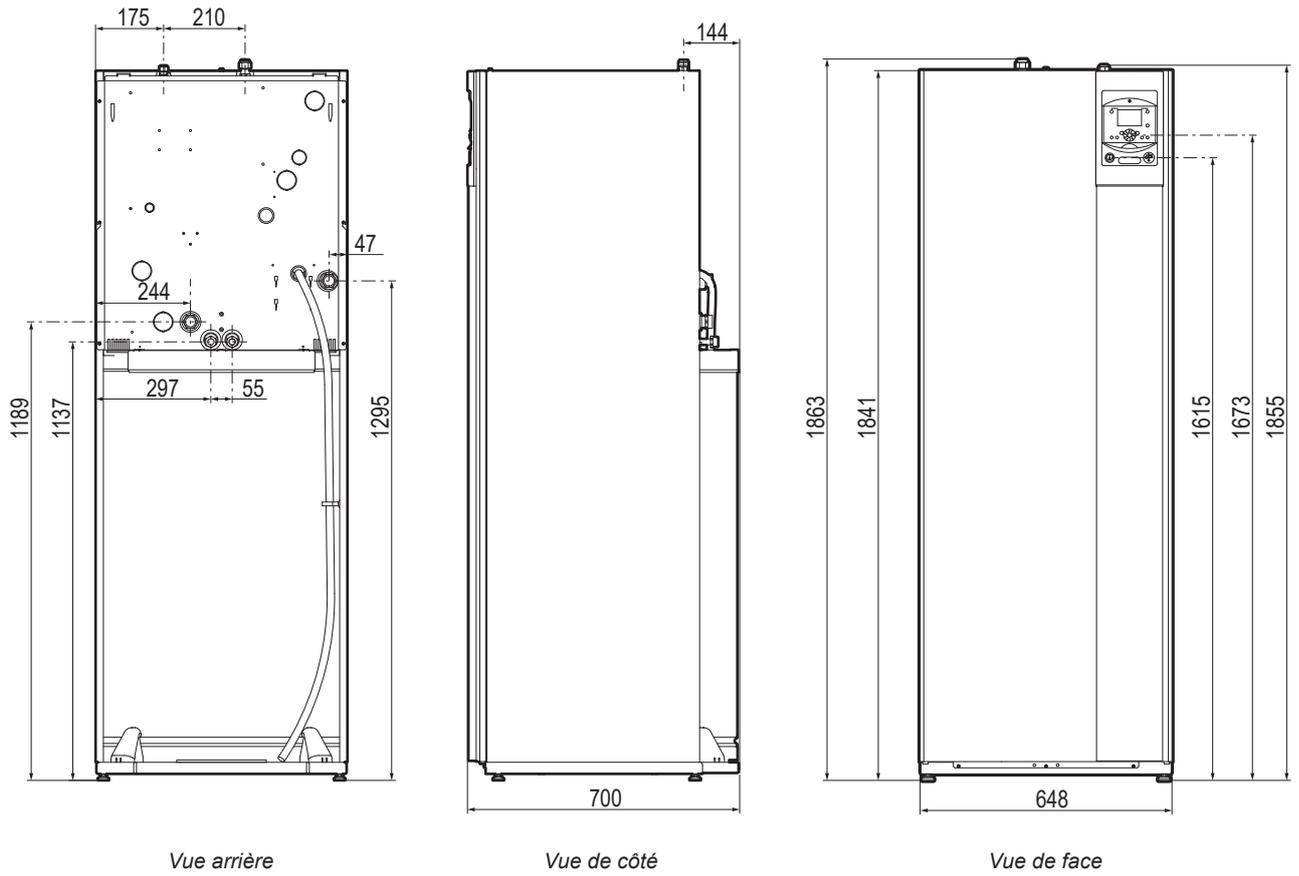

Encombrement du module hydraulique, voir fig. 19, page 20.

fig. 2 - Dimensions en mm

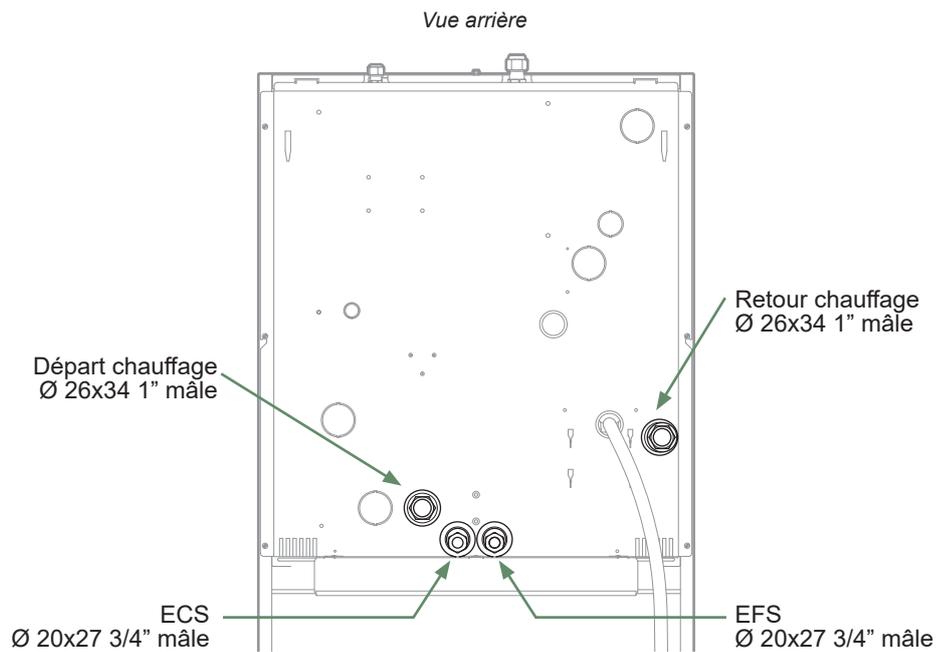


fig. 3 - Raccordements hydrauliques

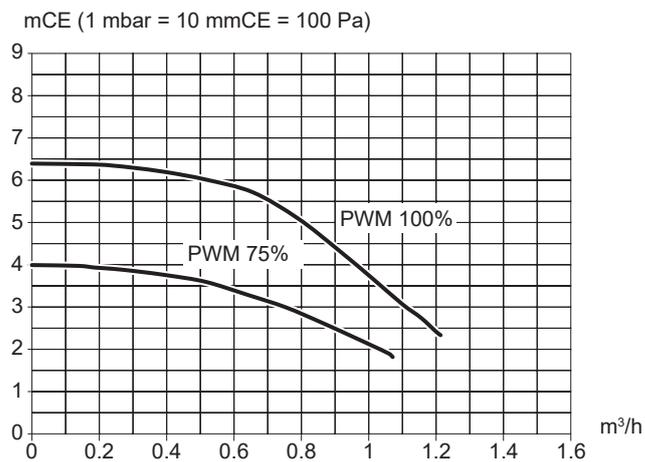


fig. 4 - Pressions et débits hydrauliques disponibles (modèle 8)

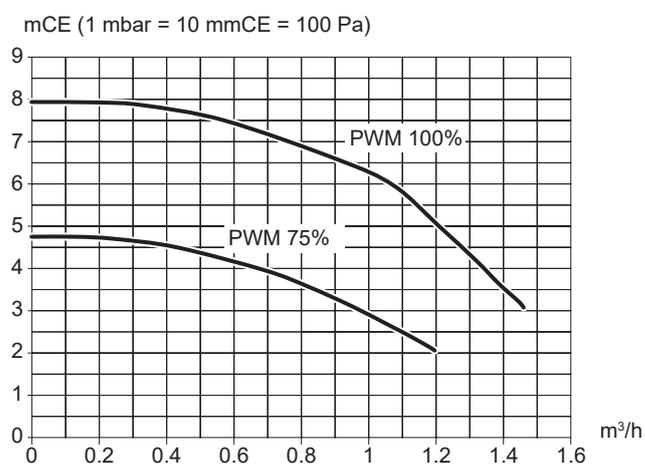


fig. 5 - Pressions et débits hydrauliques disponibles (modèle 10)

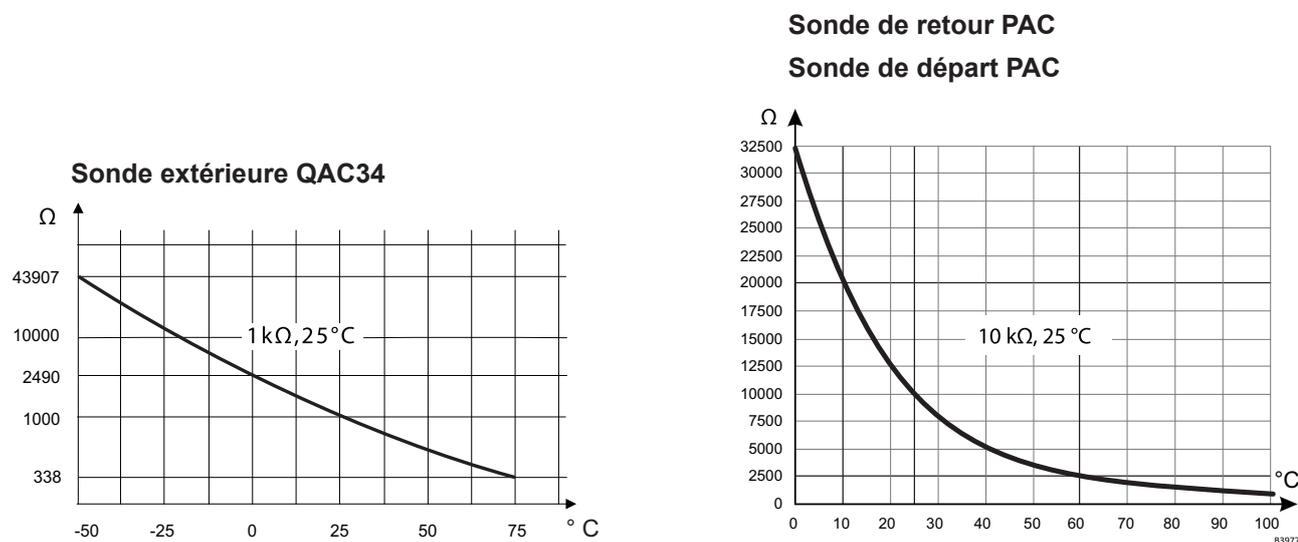


fig. 6 - Valeur ohmique des sondes (module hydraulique)



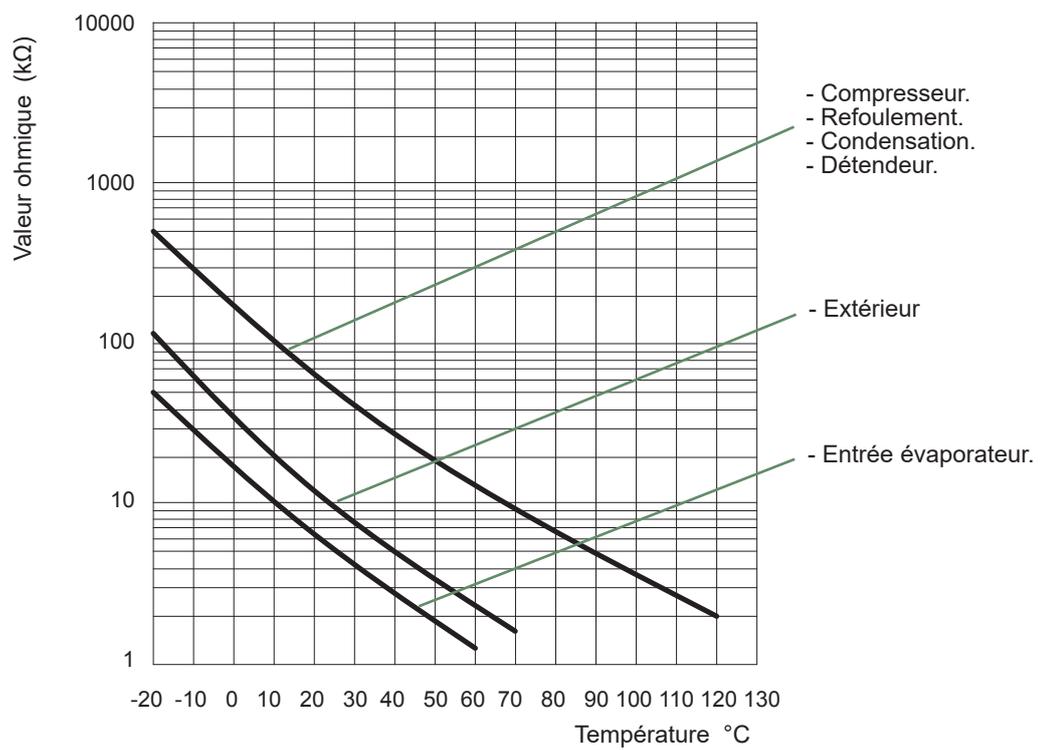


fig. 7 - Valeur ohmique des sondes (unité extérieure)

■ Unité extérieure Modèle 8

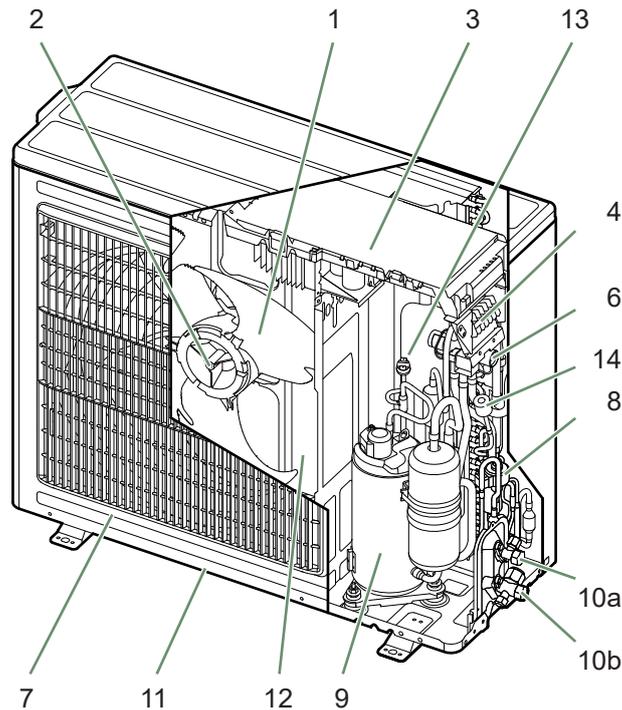

■ Unité extérieure Modèle 10

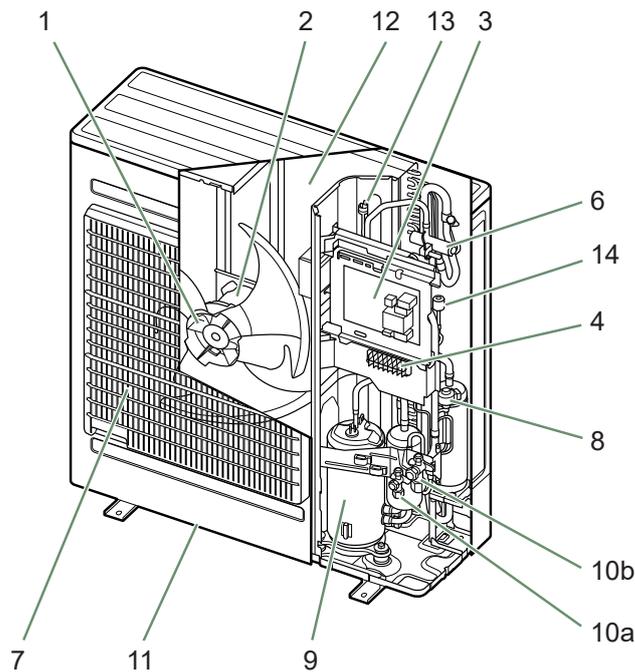


Légende :

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Hélice haut rendement et bas niveau sonore.</li> <li>2. Moteur électrique à régime variable "Inverter".</li> <li>3. Module de pilotage "Inverter".</li> <li>4. Borniers de raccordement (alimentation et interconnexion).</li> <li>6. Vanne 4 voies.</li> <li>7. Carrosserie traitée anti-corrosion.</li> <li>8. Détendeur électronique du circuit principal.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>9. Compresseur "Inverter" isolé phoniquement et thermiquement.</li> <li>10. Robinets de connexions frigorifiques (raccord flare) avec capot de protection (a: liquide; b: gaz).</li> <li>11. Cuve de rétention avec orifice d'écoulement des condensats.</li> <li>12. Évaporateur à surfaces d'échange haute performance ; ailettes aluminium traitées anti-corrosion et hydrophile, tubes cuivre rainurés.</li> <li>13. Pressostat</li> <li>14. Capteur de pression</li> </ul> |
|--|--|

fig. 8 - Organes de l'unité extérieure

■ Module hydraulique

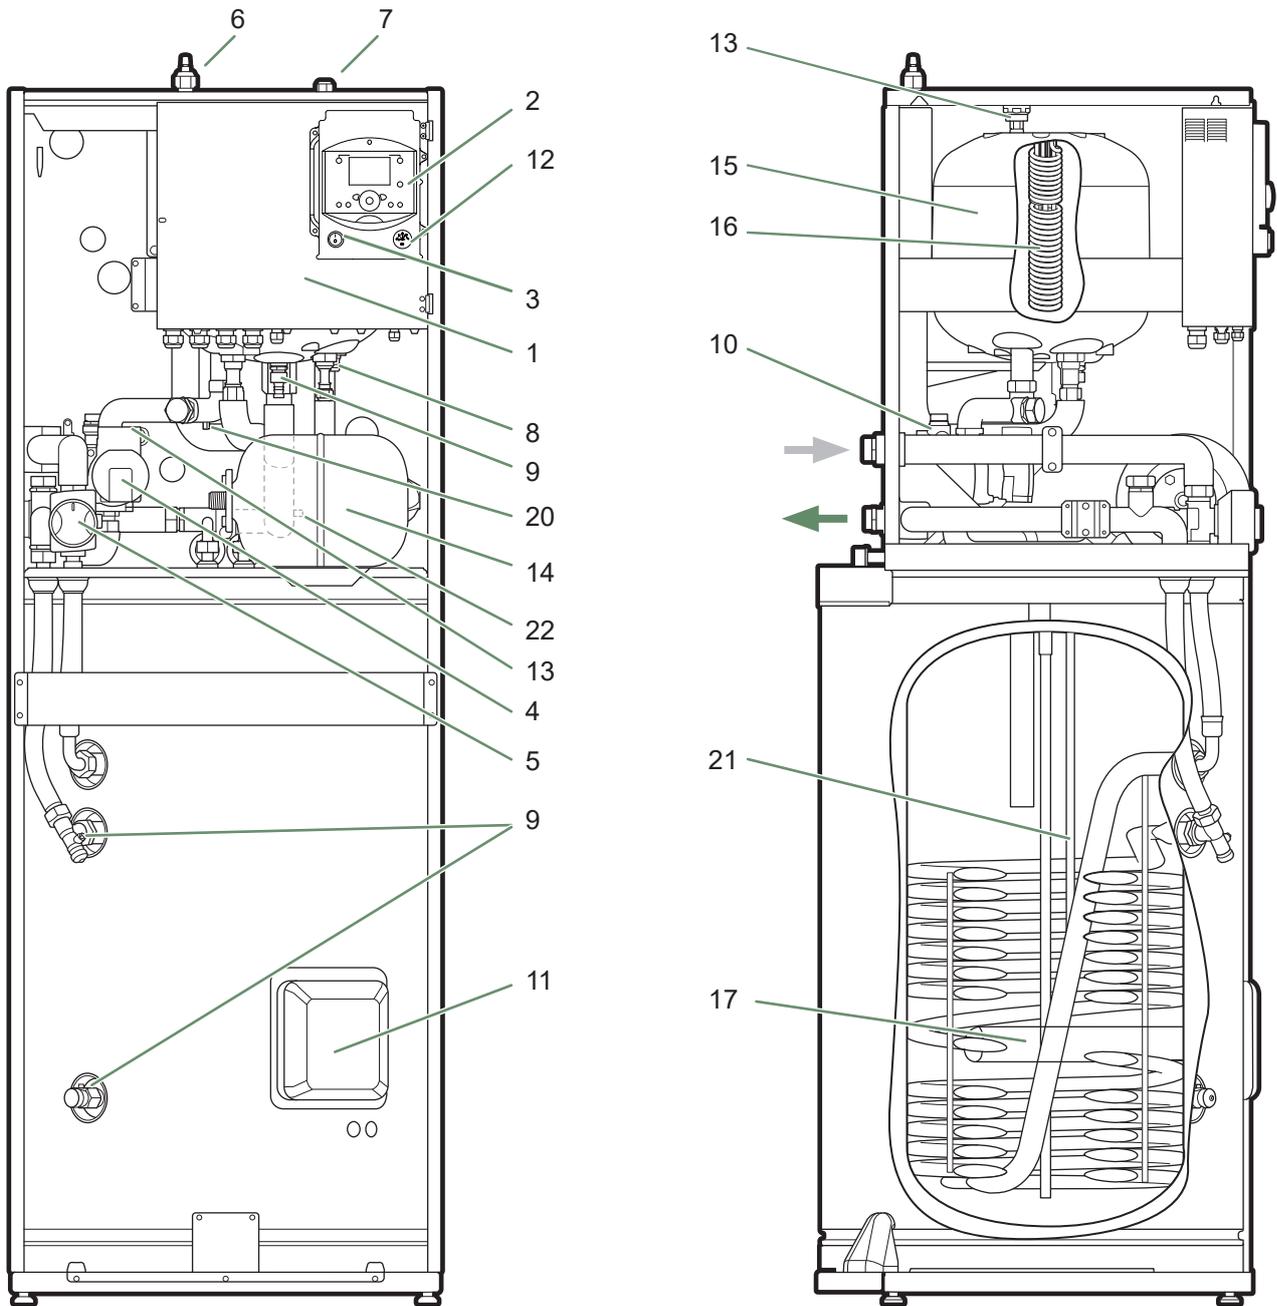

Légende :

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Coffret électrique.                 | 9. Robinet de vidange.      |
| 2. Régulateur / Interface utilisateur. | 10. Soupape de sécurité.    |
| 3. Interrupteur marche / arrêt.        | 11. Thermostat de sécurité. |
| 4. Circulateur du module hydraulique.  | 12. Manomètre.              |
| 5. Vanne directionnelle.               | 13. Purgeur automatique.    |
| 6. Raccord frigorifique "Gaz".         | 14. Vase d'expansion.       |
| 7. Raccord frigorifique "Liquide".     | 15. Condenseur.             |
| 8. Sonde de condensation.              | 16. Appoint électrique PAC. |
|  | 17. Appoint électrique ECS. |

Sondes :

- |                          |
|--------------------------|
| 20. Sonde de retour PAC. |
| 21. Sonde sanitaire.     |
| 22. Sonde de départ PAC. |

fig. 9 - Organes du module hydraulique

## ► Principe de fonctionnement

La pompe à chaleur transmet l'énergie contenue dans l'air extérieur vers l'habitation à chauffer et la production d'eau chaude sanitaire.

La pompe à chaleur est composée de quatre éléments principaux dans lesquels circule un fluide frigorigène (R32).

- Dans l'évaporateur (rep. 12, fig. 8, page 12) : Les calories sont prélevées sur l'air extérieur et transmises au fluide frigorigène. Son point d'ébullition étant faible, il passe de l'état liquide à l'état de vapeur, même par temps froid (jusqu'à -25°C extérieur).
- Dans le compresseur (rep. 9, fig. 8, page 12) : Le fluide frigorigène vaporisé est porté à haute pression et se charge davantage en calories.
- Dans le condenseur (rep. 15, fig. 9, page 13) : L'énergie du fluide frigorigène est transmise au circuit de chauffage. Le fluide frigorigène reprend son état liquide.
- Dans le détendeur (rep. 8, fig. 8, page 12) : Le fluide frigorigène liquéfié est ramené à basse pression et retrouve sa température et sa pression initiale.

La pompe à chaleur est équipée d'une régulation qui assure un contrôle de la température intérieure basée sur la mesure de la température extérieure, régulation par loi d'eau. La sonde d'ambiance (facultative) apporte une action corrective sur la loi d'eau.

Le module hydraulique est équipé d'un système d'appoint électrique\* ou de relèvement chaudière\* qui s'enclenche pour assurer un complément de chauffage pendant les périodes les plus froides.

## ■ Fonctions de régulation

- La température de départ du circuit de chauffage est contrôlée par loi d'eau.
- En fonction d'une température de départ chauffage, la modulation de puissance de l'unité extérieure s'effectue via le compresseur "Inverter".
- Gestion de l'appoint électrique.
- Le programme horaire journalier permet de définir des périodes de température ambiante de confort ou réduite.
- La commutation de régime été/hiver est automatique.
- Gestion de la relève chaudière\*.
- La sonde d'ambiance\* : Apport d'une action corrective sur la loi d'eau.
- Gestion d'un 2<sup>ème</sup> circuit de chauffe\*.
- Eau chaude sanitaire : Programme horaire de chauffe.
- Gestion du rafraîchissement\*.

\* Dans le cas où la pompe à chaleur est équipée des options et des kits associés.

## ■ Fonctions de protection

- Cycle anti-légionelles pour l'eau chaude sanitaire.
- Protection anti-corrosion du ballon par anode en titane (ACI).
- Protection hors-gel : Si la température de départ du circuit de chauffage est inférieure à 5°C, la protection hors-gel est enclenchée (sous réserve que l'alimentation électrique de la PAC ne soit pas interrompue).

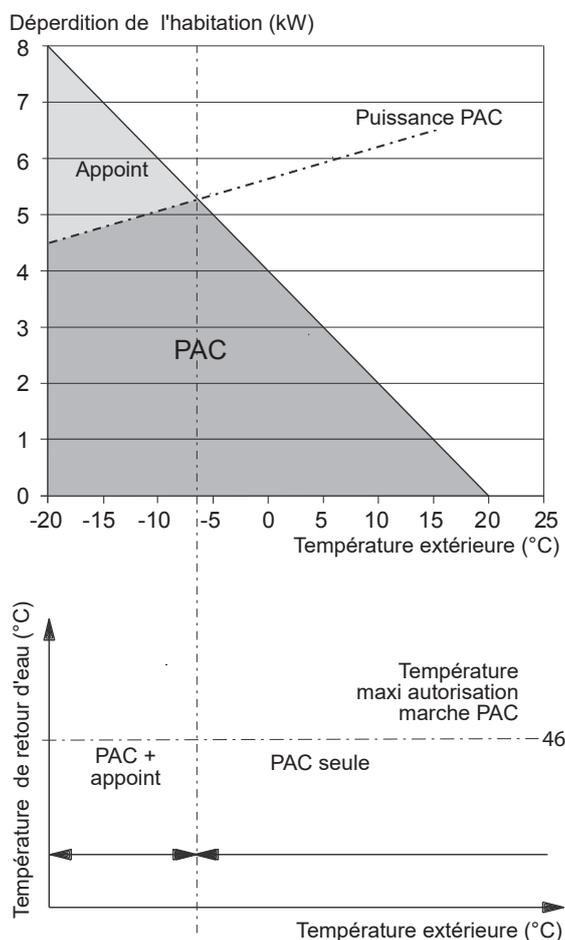


fig. 10 - Exemple et limites de fonctionnement

## ■ Principe de fonctionnement de l'eau chaude sanitaire (ECS)

Deux températures d'eau chaude sanitaire (ECS) peuvent être paramétrées: température confort et température réduite.

Le programme ECS par défaut est réglé pour une température confort de 0:00 à 5:00 et de 14:30 à 17:00 et une température réduite le reste de la journée. Ce qui optimise la consommation électrique tout en garantissant le confort sanitaire.

La consigne de température réduite peut être utile pour éviter les relances d'ECS trop nombreuses et trop longues pendant la journée.

La production d'eau chaude sanitaire (ECS) est enclenchée lorsque la température dans le ballon est inférieure de 7°C à la température de consigne.

La production d'eau chaude sanitaire (ECS) est réalisée par la PAC puis complétée, si nécessaire, par l'appoint électrique du ballon sanitaire ou par la chaudière. Pour garantir une consigne ECS supérieure à 55°C, il est nécessaire de laisser fonctionnel l'appoint électrique.

Si le contrat, souscrit avec le fournisseur d'énergie, comprend un abonnement jour/nuit, l'appoint électrique est asservi au tarif du fournisseur d'énergie et la température confort ne pourra être atteinte que la nuit.

Si aucun contrat particulier n'est souscrit, la température confort pourra être atteinte à n'importe quel moment, y compris en journée.

La production d'ECS est prioritaire sur le chauffage, néanmoins la production d'ECS est gérée par des cycles qui régulent les temps impartis au chauffage et à la production d'ECS en cas de demandes simultanées.

Des cycles anti-légionelles peuvent être programmés.

## ■ Ventilo-convecteurs avec régulation intégrée

Ne pas utiliser de sonde d'ambiance dans la zone concernée.

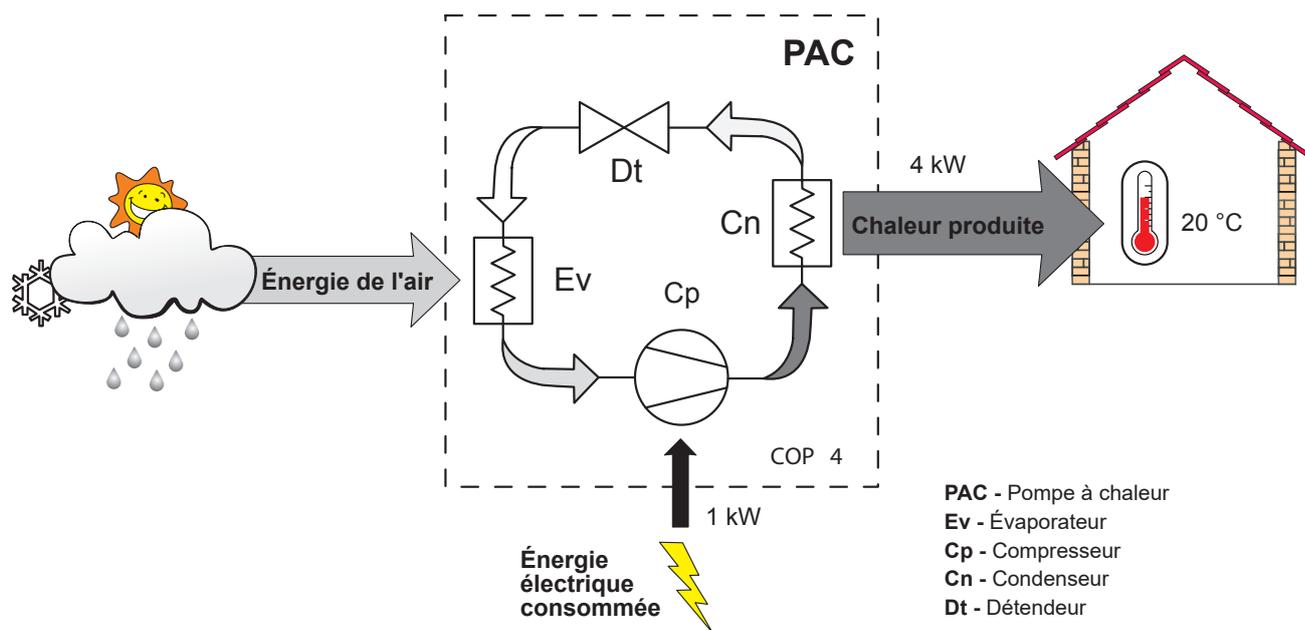


fig. 11 - Principe de fonctionnement d'une pompe à chaleur

# 🏠 Implantation

## ► Pose des liaisons frigorifiques



Manipuler les tuyaux et effectuer leur traversée (dalle ou murs) avec les bouchons de protection en place ou après brasure.

Conserver les bouchons de protection ou les extrémités brasées jusqu'à la mise en service du produit.



Le raccordement entre l'unité extérieure et le module hydraulique sera effectué **UNIQUEMENT** avec des liaisons cuivre neuves (qualité frigorifique), isolées séparément.

Respecter les diamètres des tuyauteries (fig. 32).

Respecter les distances maxi et mini entre le module hydraulique et l'unité extérieure (fig. 32, page 28), la garantie des performances et de la durée de vie du système en dépend.



**La longueur minimale des liaisons frigorifiques est de 3 m pour un fonctionnement correct.**

La garantie de l'appareil serait exclue en cas d'utilisation de l'appareil avec des liaisons frigorifique inférieures à 3 m (tolérance +/-10%).

S'assurer que les liaisons frigorifiques sont protégées de toute détérioration physique.

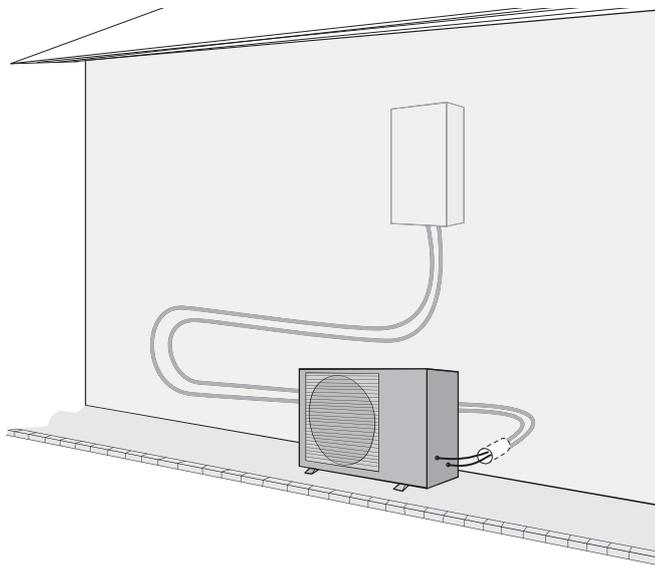


fig. 12 - Exemple conseillé de disposition des liaisons frigorifiques

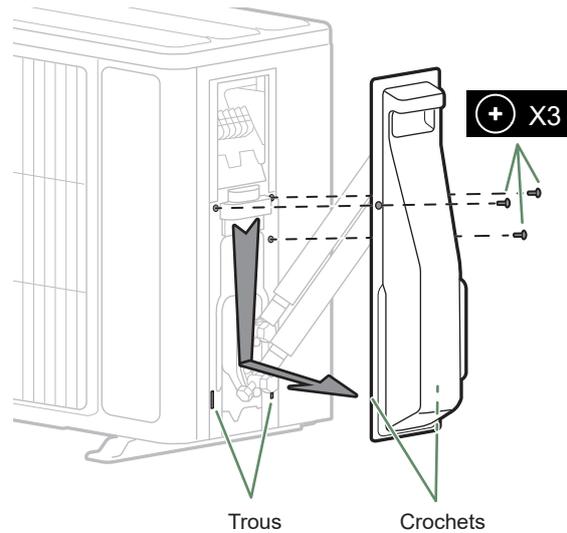


fig. 13 - Ouverture de l'unité extérieur modèle 8

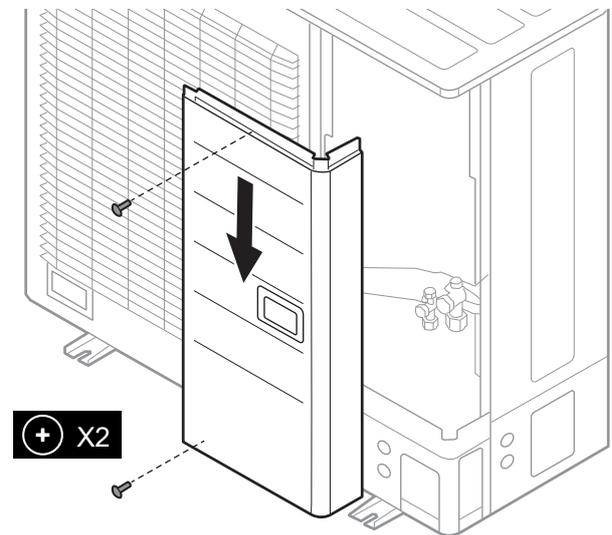


fig. 14 - Ouverture de l'unité extérieur modèles 10

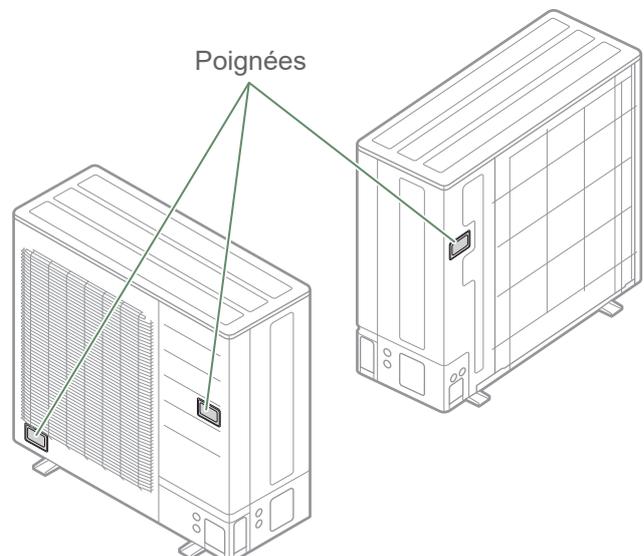


fig. 15 - Transport de l'unité extérieur modèles 10

## ► Installation de l'unité extérieure

### ▼ Précautions d'implantation



**L'unité extérieure doit exclusivement être installée à l'extérieur (dehors). Si un abri est requis, il doit comporter de larges ouvertures sur les 4 faces et respecter les dégagements d'installation.**

- Choisir l'emplacement de l'appareil après discussion avec le client.
- Choisir un emplacement de préférence ensoleillé et à l'abri des vents dominants forts et froids (mistral, tramontane, etc...).
- L'appareil doit être parfaitement accessible pour les travaux d'installation et de maintenance ultérieurs (fig. 16 et fig. 17, page 18).
- S'assurer que le passage des liaisons vers le module hydraulique est possible et aisé.
- L'unité extérieure ne craint pas les intempéries, cependant éviter de l'installer sur un emplacement où elle risque d'être exposée à des salissures ou à des écoulements d'eau importants (sous un chéneau défectueux par exemple).

- En fonctionnement, de l'eau peut s'évacuer de l'unité extérieure. Ne pas installer l'appareil sur une terrasse, mais préférer un endroit drainé (lit de graviers ou sable). Si l'installation est réalisée dans une région où la température peut être inférieure à 0°C pendant une longue période, vérifier que la présence de glace ne présente aucun danger. Il est aussi possible de raccorder un tuyau d'évacuation sur le bac de récupération de condensats (option) (fig. 18, page 19).

- Aucun obstacle ne doit entraver la circulation de l'air à travers l'évaporateur et en sortie du ventilateur (fig. 16 et fig. 17, page 18).

- Éloigner l'unité extérieure des sources de chaleur ou produits inflammables.

- Veiller à ce que l'appareil ne procure aucune gêne pour le voisinage ou les usagers (niveau sonore, courant d'air généré, température basse de l'air soufflé avec risque de gel des végétaux dans la trajectoire).

#### ■ Unité extérieure Modèle 8

**A** ≥ 100 mm  
**B** ≥ 200 mm  
**C** ≥ 250 mm  
**D** ≥ 300 mm  
**E** ≥ 400 mm  
**F** ≥ 500 mm

**G** ≥ 600 mm  
**H** ≥ 1000 mm  
**J** ≥ 1500 mm  
**K** ≥ 2000 mm  
**L** = 200 mm max  
**M** = 300 mm max

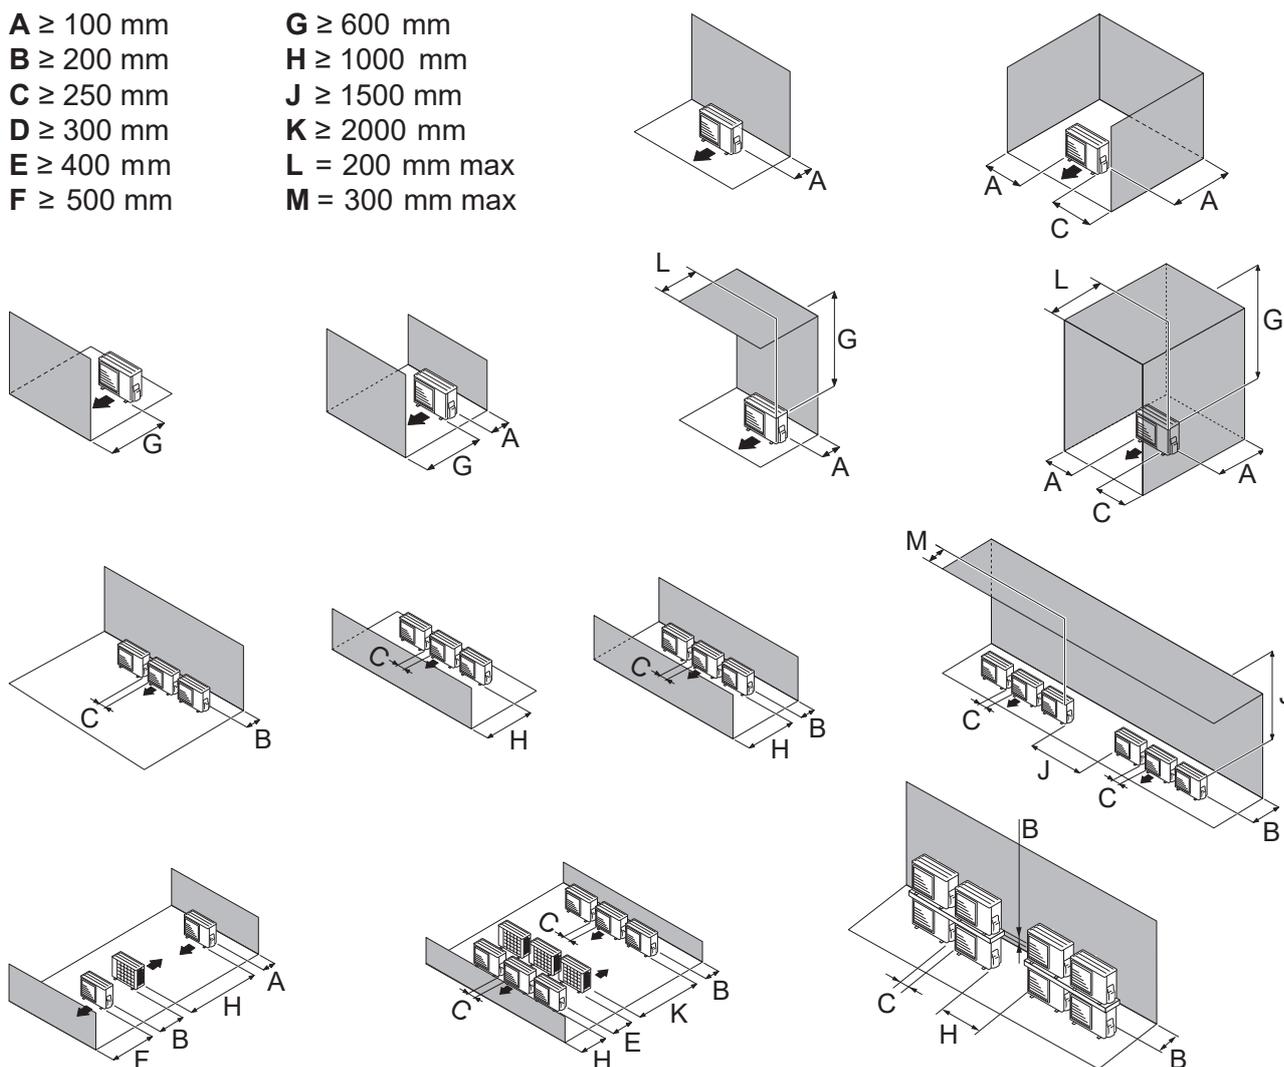


fig. 16 - Dégagements minimum d'installation autour de l'unité extérieure (modèle 5, 6 et 8)

■ **Unité extérieure Modèle 10**

**A** ≥ 100 mm  
**B** ≥ 150 mm  
**C** ≥ 200 mm  
**D** ≥ 250 mm  
**E** ≥ 300 mm  
**F** ≥ 500 mm  
**G** ≥ 600 mm

**H** ≥ 1000 mm  
**J** ≥ 1500 mm  
**K** ≥ 3000 mm  
**L** ≥ 3500 mm  
**M** = 300 mm max  
**N** = 500 mm max

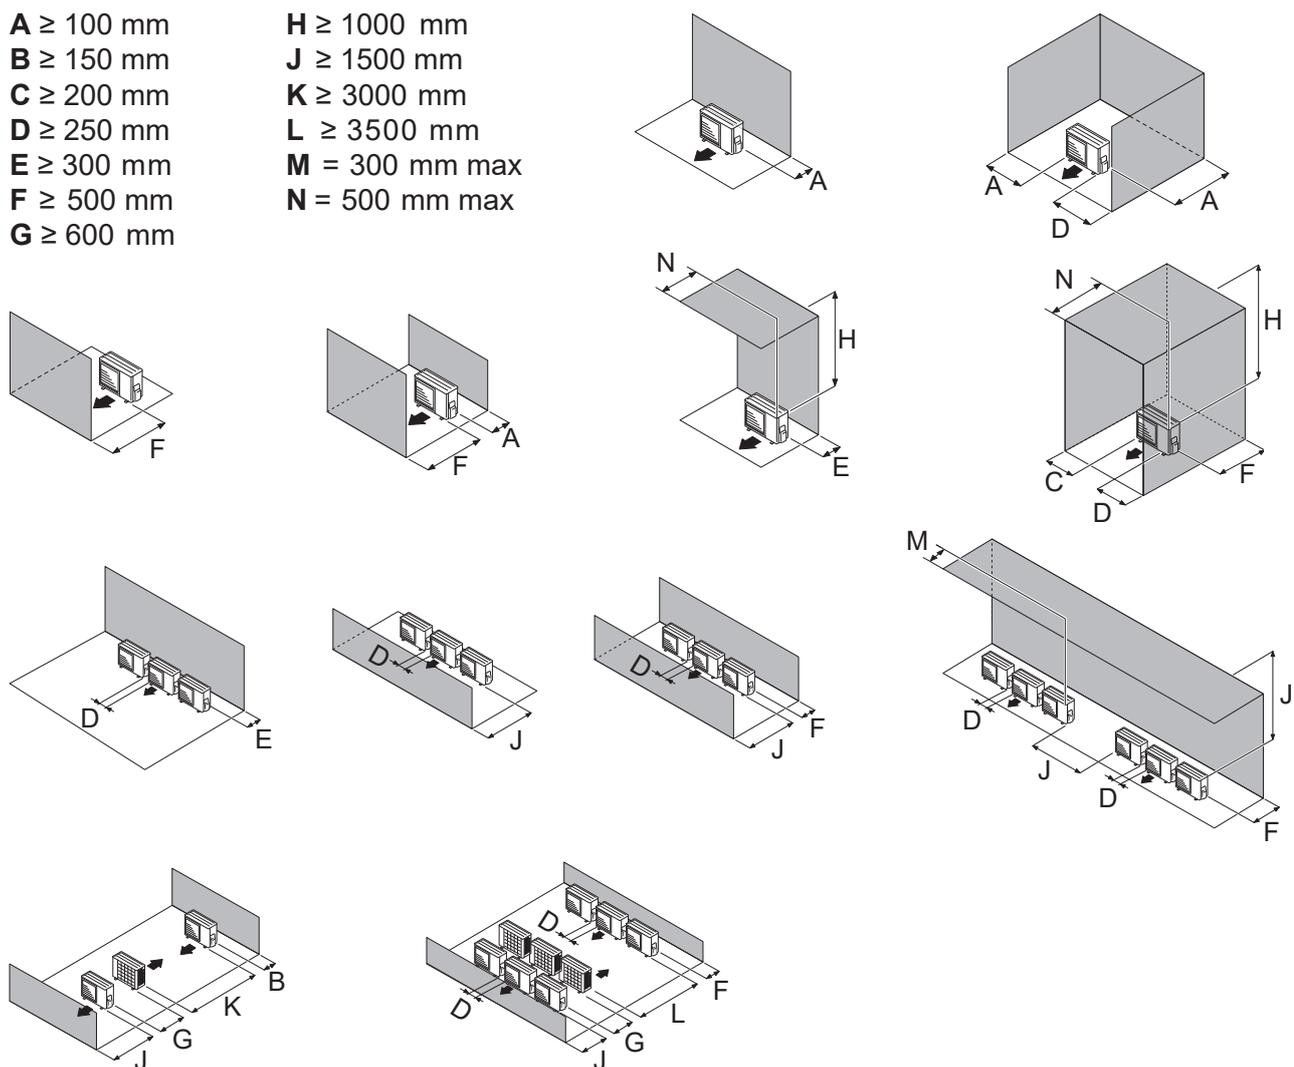


fig. 17 - *Dégagements minimum d'installation autour de l'unité extérieure (modèle 10)*

- La surface recevant l'unité extérieure doit :
  - Être perméable (terre, lit de graviers...),
  - Parfaitement plane,
  - Supporter largement son poids,
  - Permettre une fixation solide,
  - Ne transmettre aucune vibration à l'habitation. Des plots anti-vibratiles sont disponibles en accessoires.
- Le support mural ne doit pas être utilisé dans des conditions susceptibles de transmettre des vibrations, la position au sol étant à privilégier.

### ▼ Pose de l'unité extérieure

L'unité extérieure doit être surélevée d'au moins 50 mm par rapport au sol. Dans les régions enneigées, cette hauteur doit être augmentée mais ne pas dépasser 1.5 m.

- Fixer l'unité extérieure à l'aide de vis et rondelles de serrage élastiques ou éventail pour éviter tout desserrage.

**Dans les régions à fortes chutes de neige, si l'entrée et la sortie de l'unité extérieure sont bloquées par la neige, il pourrait devenir difficile de se chauffer et probablement causer une panne.**



Construire un auvent ou placer l'appareil sur un support haut (configuration locale).

- Monter l'appareil sur un support solide afin de minimiser les chocs et vibrations.
- Ne pas poser l'appareil directement au sol car cela peut être cause de troubles.

### ▼ Raccordement de l'évacuation des condensats

**L'unité extérieure peut générer un volume important d'eau (appelé condensats).**




Si l'utilisation d'un tuyau d'évacuation est impérative (par exemple, superposition des unités extérieures) :


- Installer le bac de récupération de condensats (option) uniquement pour les modèle 8. Utiliser le coude fourni © et raccorder un flexible diamètre 16 mm pour l'évacuation des condensats.
- Utiliser le ou les bouchon(s) fourni(s) (B) pour obstruer l'orifice du bac de condensats (modèle 10).

Prévoir un écoulement gravitaire des condensats (eaux usées, eaux pluviales, lit de gravier).

**Si l'installation est réalisée dans une région où la température peut être inférieure à 0°C pendant une longue période, munir le tuyau d'évacuation d'une résistance de traçage pour éviter la prise en glace. La résistance de traçage doit chauffer non seulement le tuyau d'écoulement mais aussi le bas de la cuve de collecte des condensats de l'appareil.**

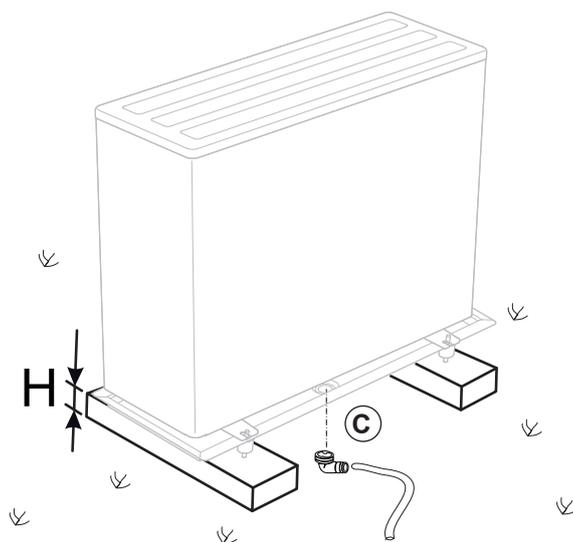

\* Dans les régions fréquemment enneigées, (H) doit être supérieur à la couche moyenne de neige

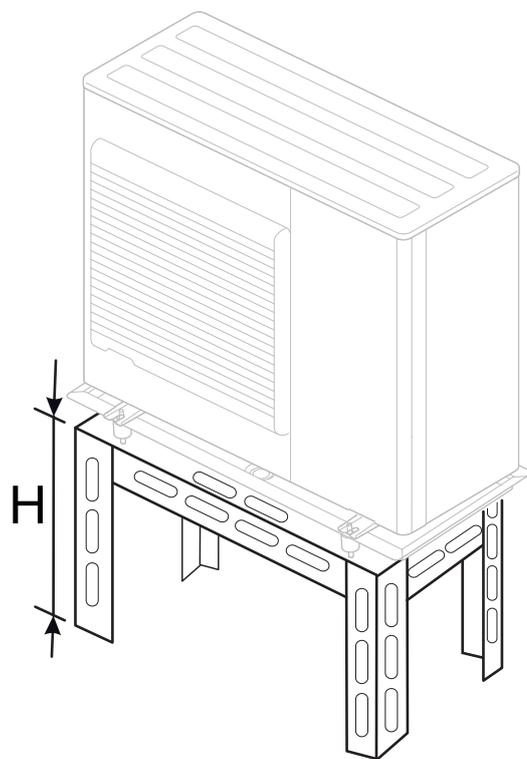

### Modèle 10 seulement

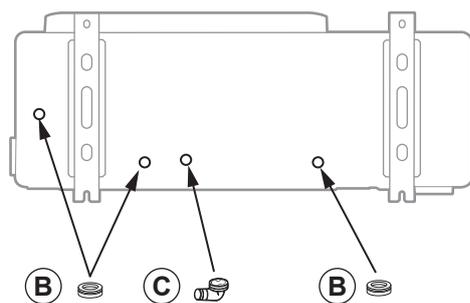


fig. 18 - Pose de l'unité extérieure, évacuation des condensats

## ► Installation du module hydraulique

### Les sources de chaleur telles que :

- Les flammes,
  - Les surfaces chaudes  $>700^{\circ}\text{C}$  (filament),
  - Les contacteur non-scélé  $> 5\text{kVA}$ ,
- les sources de chaleur sont à éviter à l'intérieur de la pièce où est installée la PAC. Si ce n'est pas possible voir [page 24](#).



### ▼ Précautions d'installation

- Choisir l'emplacement de l'appareil après discussion avec le client.
- La pièce où l'appareil fonctionne doit respecter la réglementation en vigueur.
- Pour faciliter les opérations d'entretien et permettre l'accès aux différents organes, il est conseillé de prévoir un espace suffisant tout autour du module hydraulique ([fig. 19](#)).
- Fixer le module hydraulique au sol ([fig. 22](#)) (système de fixation non fourni).

### Autres précautions


**Attention à la présence de gaz inflammable à proximité de la pompe à chaleur lors de son installation, en particulier lorsque celle-ci nécessite des brasures. Les appareils ne sont pas anti-déflagrants et ne doivent donc pas être installés en atmosphère explosive.**



**Pour prévenir des risques d'humidité dans l'échangeur, celui-ci est mis sous pression d'azote.**



- Afin d'éviter toute condensation à l'intérieur du condenseur enlever les bouchons du circuit frigorifique **uniquement au moment de procéder aux raccordements frigorifiques.**
  - Si le raccordement frigorifique n'intervient qu'à la fin du chantier, veiller à ce que les bouchons du circuit frigorifique\* restent en place et serrés pendant toute sa durée.
- \* (Côté module hydraulique et côté unité extérieure).
- Après chaque intervention sur le circuit frigorifique, et avant raccordement définitif, prendre soin de replacer les bouchons afin d'éviter toute pollution du circuit frigorifique (L'obturation avec de l'adhésif est interdite).

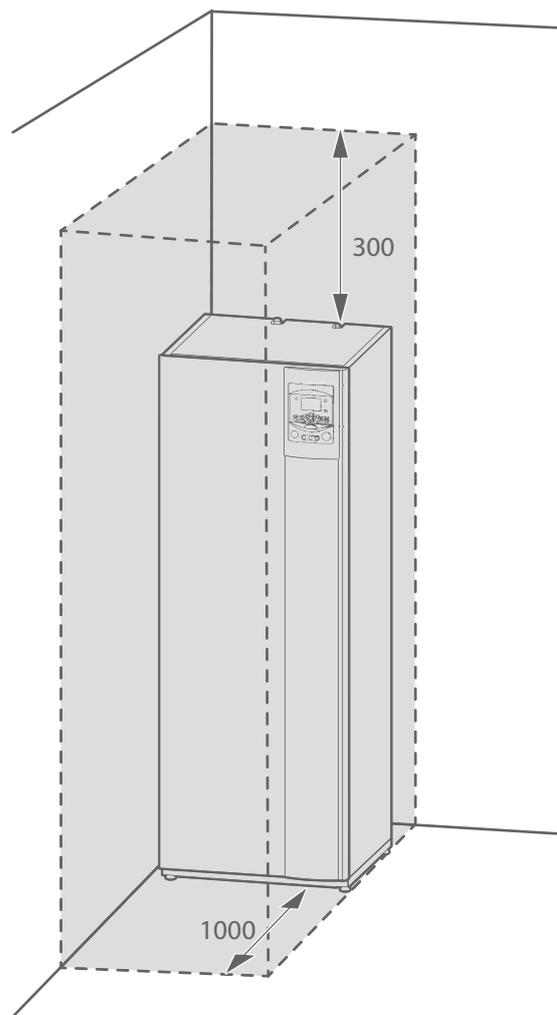

*fig. 19 - Dégagements minimum d'installation autour du module hydraulique*

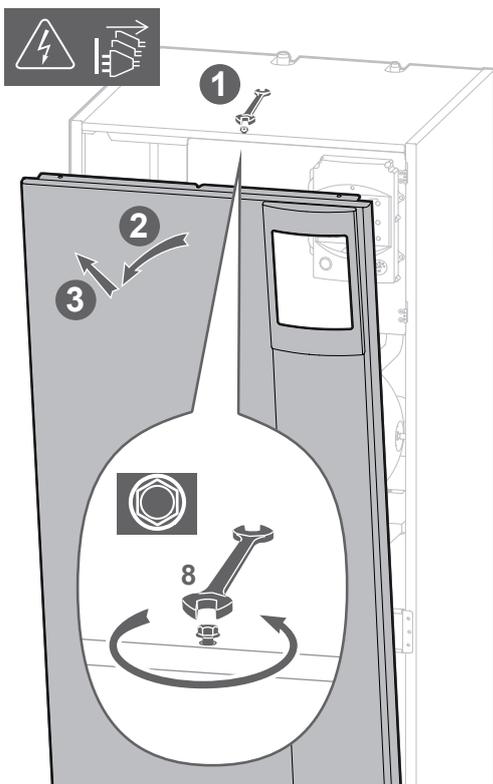


fig. 20 - Ouverture de la façade

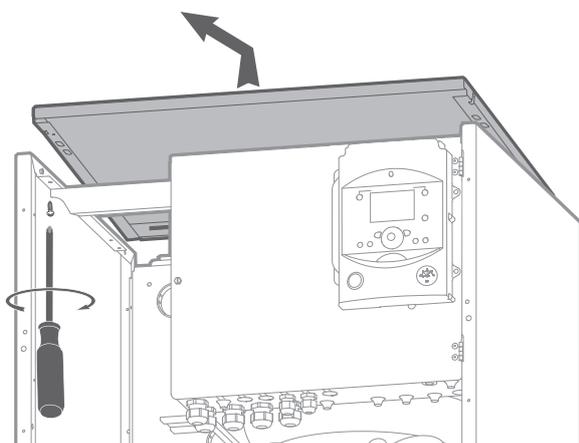


fig. 21 - Dépose du couvercle

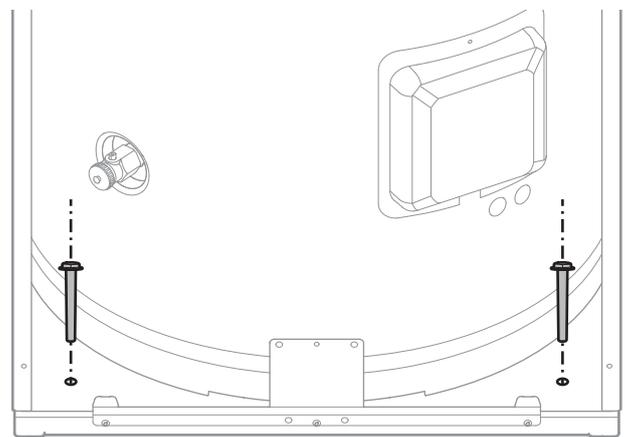


fig. 22 - Fixation au sol

### ▼ Volume minimum de la pièce

Conformément à la norme EN 378-1 -2017 (exigences de sécurité et d'environnement des PAC), le module hydraulique de la PAC ainsi que toutes les liaisons frigorifiques qui traversent le domaine habité doivent être installés dans des pièces respectant le volume minimal ci-après (voir *fig. 26*) :

Le volume minimal de la pièce (en m<sup>3</sup>) est calculé selon la formule : "charge totale fluide" (en kg) / 0.3.

#### Dans le cas contraire, il faut s'assurer que :

- Le local bénéficie d'une aération naturelle vers une autre pièce dont la somme des volumes des deux pièces est supérieur à "charge totale fluide" (en kg) / 0.3kg/m<sup>3</sup>. Les aérations entre les deux pièces étant assurée par des ouvertures d'au moins : voir *fig. 24 et fig. 25*.
- Ou que le local soit ventilé mécaniquement :
  - Débit minimum de 165m<sup>3</sup>/H;
  - Extraction à moins de 0.20m du sol.

Longueur liaisons frigorifiques			Modèle (kW)	
			8	10
15 m	Charge gaz R32	g	1020	1630
	Volume mini	m <sup>3</sup>	3.4	5.4
16 m	Charge gaz R32	g	1045	1630
	Volume mini	m <sup>3</sup>	3.5	5.4
17 m	Charge gaz R32	g	1070	1630
	Volume mini	m <sup>3</sup>	3.6	5.4
20 m	Charge gaz R32	g	1145	1630
	Volume mini	m <sup>3</sup>	3.8	5.4
21 m	Charge gaz R32	g	1170	1650
	Volume mini	m <sup>3</sup>	3.9	5.5
22 m	Charge gaz R32	g	1195	1670
	Volume mini	m <sup>3</sup>	3.98	5.57
23 m	Charge gaz R32	g	1220	1690
	Volume mini	m <sup>3</sup>	4.1	5.6
25 m	Charge gaz R32	g	1270	1730
	Volume mini	m <sup>3</sup>	4.2	5.8
30 m	Charge gaz R32	g	1395	1830
	Volume mini	m <sup>3</sup>	4.7	6.1

fig. 23 - Volume minimum

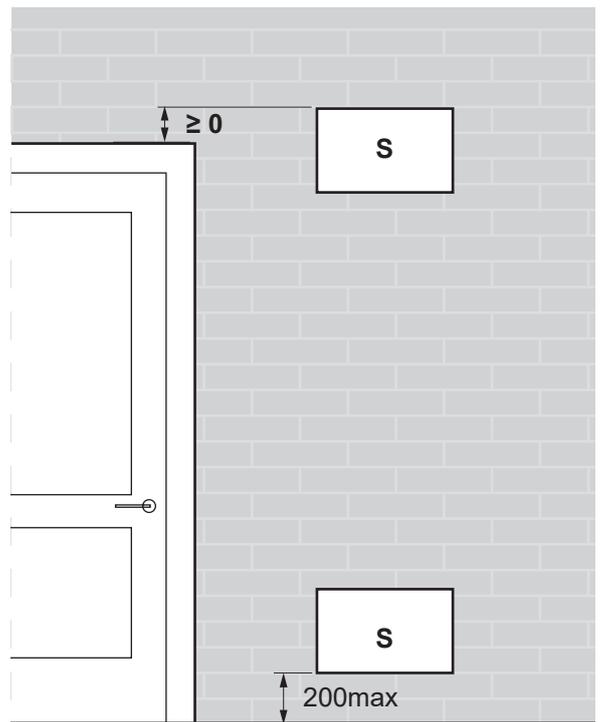


fig. 25 - Position des ouvertures pour la ventilation

Volume de la pièce (m <sup>3</sup> )	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5					
<b>Charge gaz R32 (g)</b>	<b>Section (S) minimale des ouvertures (cm<sup>2</sup>)</b>																
970	500	350	250	200	200	Pas de recommandation											
1000	550	350	300	250	200												
1100	600	400	300	250	200								200				
1170	600	400	300	250	200								200				
1300	700	450	350	300	250								200	200			
1400	750	500	400	300	250								250	200	200		
1500	800	550	400	350	300								250	200	200	200	
1600	850	550	450	350	300								250	250	200	200	
1700	900	600	450	350	300								250	250	200	200	200
1800	950	650	500	400	350								300	250	250	200	200
1840	950	650	500	400	350	300	250	250	200	200	200						

fig. 24 - Section des ouvertures

## ▼ Avec source de chaleur

### Avec sources de chaleur telles que :



- les flammes,
- Les surfaces chaudes  $>700^{\circ}\text{C}$  (filament),
- les contacteur non-scellé  $> 5\text{kVA}$

- Conformément à la norme IEC 60-335-2-40, le module hydraulique de la PAC ainsi que toutes les liaisons frigorifiques qui traversent le domaine habité doivent être installés dans des pièces respectant la surface minimale (fig. 27).

Selon la charge totale de réfrigérant (PAC + liaisons + charge complémentaire) :

si la surface minimale (fig. 27) ne peut être respectée, suivre les instructions de la fig. 29 pour prendre en compte les surfaces des pièces adjacentes et la création des aérations (voir fig. 26 et fig. 28).

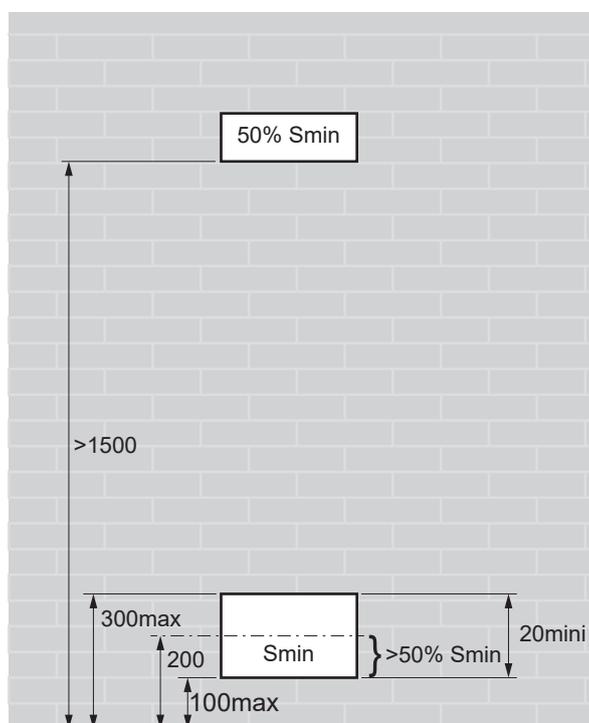


fig. 26 - Position des ouvertures pour la ventilation

Longueur liaisons frigorifiques			Modèle (kW)	
			8	10
15 m	Charge gaz R32	g	1020	1630
	Surface mini	m <sup>2</sup>	<b>4.03</b>	<b>6.73</b>
16 m	Charge gaz R32	g	1045	1630
	Surface mini	m <sup>2</sup>	<b>4.13</b>	<b>6.73</b>
17 m	Charge gaz R32	g	1070	1630
	Surface mini	m <sup>2</sup>	<b>4.22</b>	<b>6.73</b>
20 m	Charge gaz R32	g	1145	1630
	Surface mini	m <sup>2</sup>	<b>4.52</b>	<b>6.73</b>
21 m	Charge gaz R32	g	1170	1650
	Surface mini	m <sup>2</sup>	<b>4.62</b>	<b>6.89</b>
22 m	Charge gaz R32	g	1195	1670
	Surface mini	m <sup>2</sup>	<b>4.72</b>	<b>7.06</b>
23 m	Charge gaz R32	g	1220	1690
	Surface mini	m <sup>2</sup>	<b>4.82</b>	<b>7.23</b>
25 m	Charge gaz R32	g	1270	1730
	Surface mini	m <sup>2</sup>	<b>5.01</b>	<b>7.58</b>
30 m	Charge gaz R32	g	1395	1830
	Surface mini	m <sup>2</sup>	<b>5.51</b>	<b>8.48</b>

fig. 27 - Surface mini

Surface de la pièce A (m <sup>2</sup> )	0.8	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5							
Charge de Gaz R32 (g)	Section minimale (Smin) des ouvertures basses (cm <sup>2</sup> )																					
970	246	232	196	160	124	88	51	15	Pas de recommandation													
1000	256	241	205	169	133	97	61	25														
1100	287	273	236	200	164	128	92	56								20						
1170	309	294	258	222	186	150	114	78								42	6					
1300	350	335	299	263	227	191	155	119								83	47	11				
1400	381	367	330	294	258	222	186	150								114	78	42	6			
1500	412	398	362	326	290	254	218	181								145	109	73	37	14		
1600	444	429	393	357	321	285	249	213								177	141	105	68	46	29	12
1700	475	461	424	388	352	316	280	244								208	172	136	100	77	61	45
1800	506	492	456	420	384	348	312	275								239	203	167	131	109	93	78
1840	519	504	468	432	396	360	324	288	252	216	180	144	122	106	91							

fig. 28 - Section des ouvertures

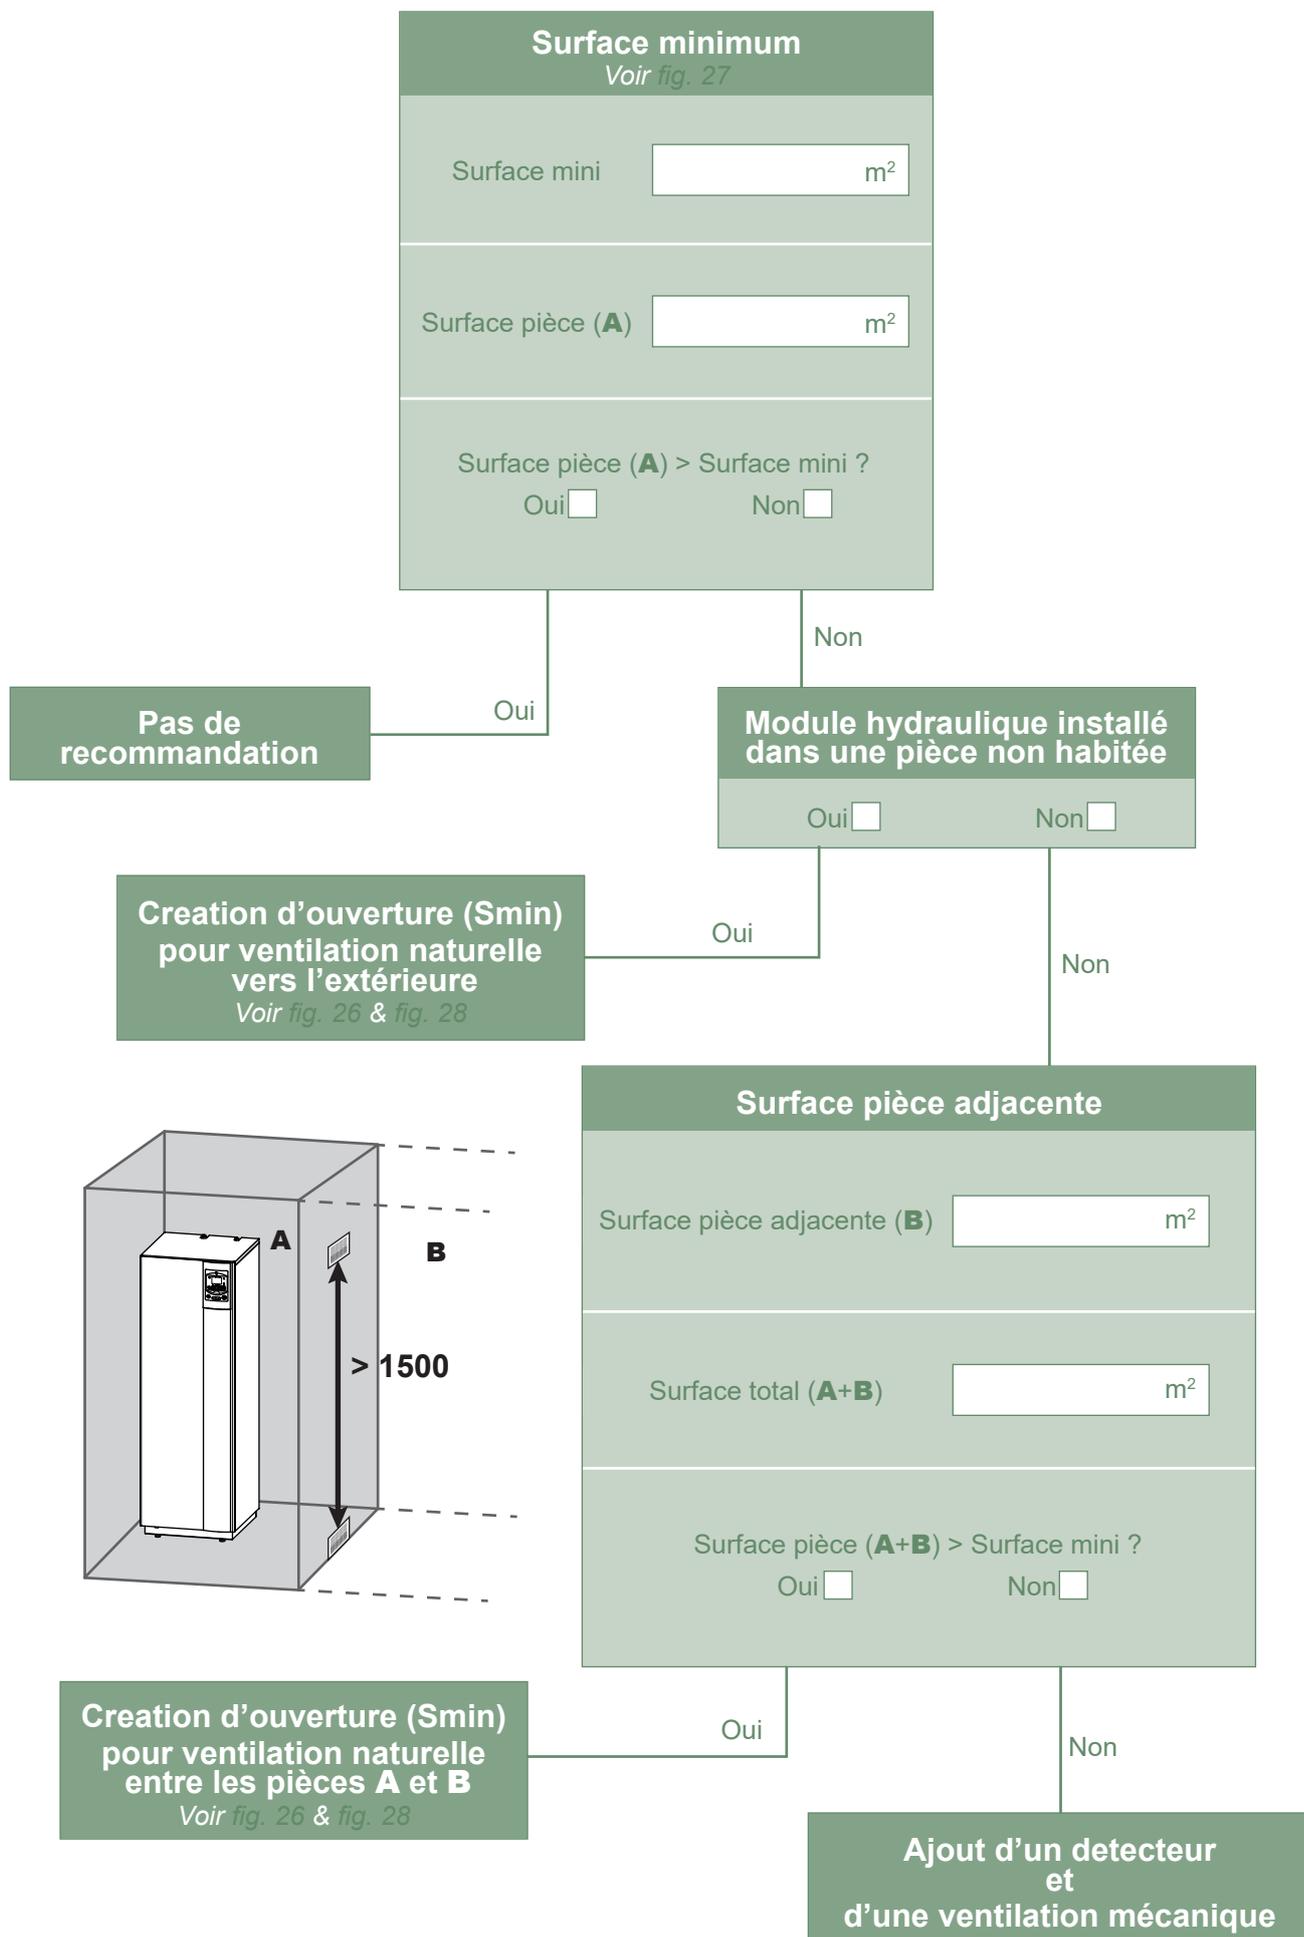


fig. 29 - Surface minimale

# Raccordements liaisons frigorifiques

Cet appareil utilise le réfrigérant R32.

Respecter la législation sur le maniement des fluides frigorigènes.

## ► Règles et précautions



Les raccordements doivent être réalisés le jour de la mise en gaz de l'installation (voir "Mise en gaz de l'installation", page 72).

### • Outillage minimal nécessaire

- Jeu de manomètres (*Manifold*) avec flexibles exclusivement réservés aux HFC (Hydrofluorocarbures).
- Vacuomètre avec vannes d'isolement.
- Pompe à vide spéciale pour HFC (utilisation d'une pompe à vide classique autorisée si et seulement si elle est équipée d'un clapet anti-retour à l'aspiration).
- Dudgeonnière, Coupe tube, Ébavureur, Clefs.
- Détecteur de fluide frigorigène agréé (sensibilité 5g/an).

**Interdiction d'utiliser de l'outillage ayant été en contact avec des HCFC (R22 par exemple) ou CFC.**




**Le constructeur décline toute responsabilité en matière de garantie si les consignes ci-dessus ne sont pas respectées.**

### • Dudgeons (raccords flare)



**La lubrification à l'huile minérale (pour R12, R22) est interdite.**

- Ne lubrifier qu'avec de l'huile alkylbenzène. Si l'huile alkylbenzène est non disponible, monter à sec.



Enduire la surface évasée d'huile alkylbenzène.

**Ne pas utiliser d'huile minérale.**

### • Brasures sur le circuit frigorifique (si nécessaire)

- Brasure argent (40% minimum conseillé).
- Brasure sous flux intérieur d'azote sec uniquement.

### • Autres remarques

- Après chaque intervention sur le circuit frigorifique, et avant raccordement définitif, prendre soin de replacer les bouchons afin d'éviter toute pollution du circuit frigorifique.
- Pour éliminer la limaille présente dans les tuyaux, utiliser de l'azote sec pour éviter l'introduction d'humidité nuisible au fonctionnement de l'appareil. D'une manière générale, prendre toutes les précautions
- pour éviter la pénétration d'humidité dans l'appareil.
- Procéder à l'isolation thermique des tuyauteries / liaisons / raccords frigorifiques afin d'éviter toute condensation. Utiliser des manchons isolants résistant à une température supérieure à 90°C, d'au moins 15mm d'épaisseur si l'humidité atteint 80% et d'au moins 20mm si l'humidité dépasse 80%. La conductivité thermique de l'isolant est inférieure ou égale à 0.040 W/mK. L'isolant doit être imperméable pour résister au passage de la vapeur durant les cycles de dégivrage. **La laine de verre est interdite.**

## ► Mise en forme des tubes frigorifiques

### ▼ Cintrage

Les tubes frigorifiques doivent être mis en forme exclusivement à la cintreuse ou au ressort de cintrage afin d'éviter tout risque d'écrasement ou de rupture.

**Enlever localement l'isolant pour cintrer les tubes.**


**Ne pas cintrer le cuivre à un angle supérieur à 90°.**

**Le rayon de courbure doit être supérieur à 2.5x ø tuyau.**

**Ne jamais cintrer plus de 3 fois les tubes au même endroit sous peine de voir apparaître des amorces de rupture (écrouissage du métal).**


### ▼ Réalisation des évasements

- Couper le tube avec un coupe-tube à la longueur adéquate sans le déformer.
- Ébavurer soigneusement en tenant le tube vers le bas pour éviter l'introduction de limaille dans le tube.
- Retirer l'écrou flare du raccord situé sur la vanne à raccorder et enfiler le tube dans l'écrou.
- Procéder à l'évasement en laissant dépasser le tube de la dudgeonnière.
- Après évasement, vérifier l'état de la portée (L).
- Celle-ci ne doit présenter aucune rayure ou amorce de rupture. Vérifier également la cote (B).

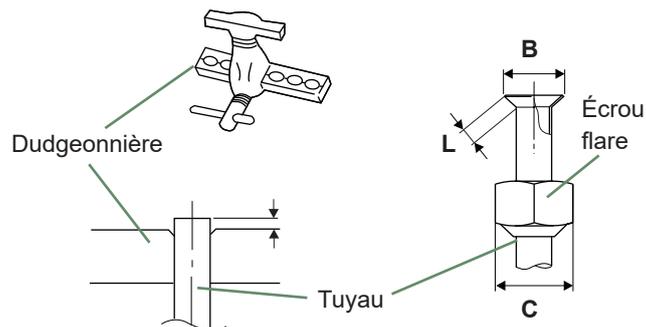

ø tuyau	Cotes en mm		
	L	B 0/-0.4	C
6.35 (1/4")	1.8 à 2	9.1	17
9.52 (3/8")	2.5 à 2.7	13.2	22
12.7 (1/2")	2.6 à 2.9	16.6	26
15.88 (5/8")	2.9 à 3.1	19.7	29

fig. 30 - Évasement pour liaisons flare

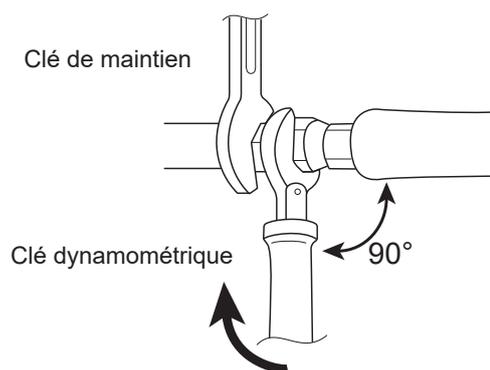

Désignation	Couple de serrage
Écrou flare 6.35 mm (1/4")	16 à 18 Nm
Écrou flare 9.52 mm (3/8")	32 à 42 Nm
Écrou flare 12.7 mm (1/2")	49 à 61 Nm
Écrou flare 15.88 mm (5/8")	63 à 75 Nm
Bouchon (A) 3/8", 1/4"	20 à 25 Nm
Bouchon (A) 1/2"	28 à 32 Nm
Bouchon (A) 5/8"	30 à 35 Nm
Bouchon (B) 3/8", 5/8", 1/2", 1/4"	12.5 à 16 Nm

Bouchon (A) et (B) : voir fig. 22, page 25.

fig. 31 - Couples de serrage

PAC	Modèle 8		Modèle 10	
	gaz	liquide	gaz	liquide
<b>Raccords unité extérieure</b>	1/2"	1/4"	5/8	3/8
<b>Liaisons frigorifiques</b>	<b>Diamètre</b>	(D1) 1/2"	(D1) 5/8	(D2) 3/8
	<b>Longueur minimale (L)</b>	3m		3 m
	<b>Longueur maximale* (L)</b>	15m		20 m
	<b>Longueur maximale** (L)</b>	30m		30 m
	<b>Dénivelé maximal** (D)</b>	20m		20 m
<b>Adaptateur (réduction) mâle-femelle</b>	(R1) 1/2" - 5/8"	(R2) 1/4" - 3/8"	-	-
<b>Raccords module hydraulique</b>	5/8"	3/8"	5/8"	3/8"

\* : Sans charge complémentaire.

\*\* : En tenant compte de la charge complémentaire éventuelle (voir "Charge complémentaire", page 30).

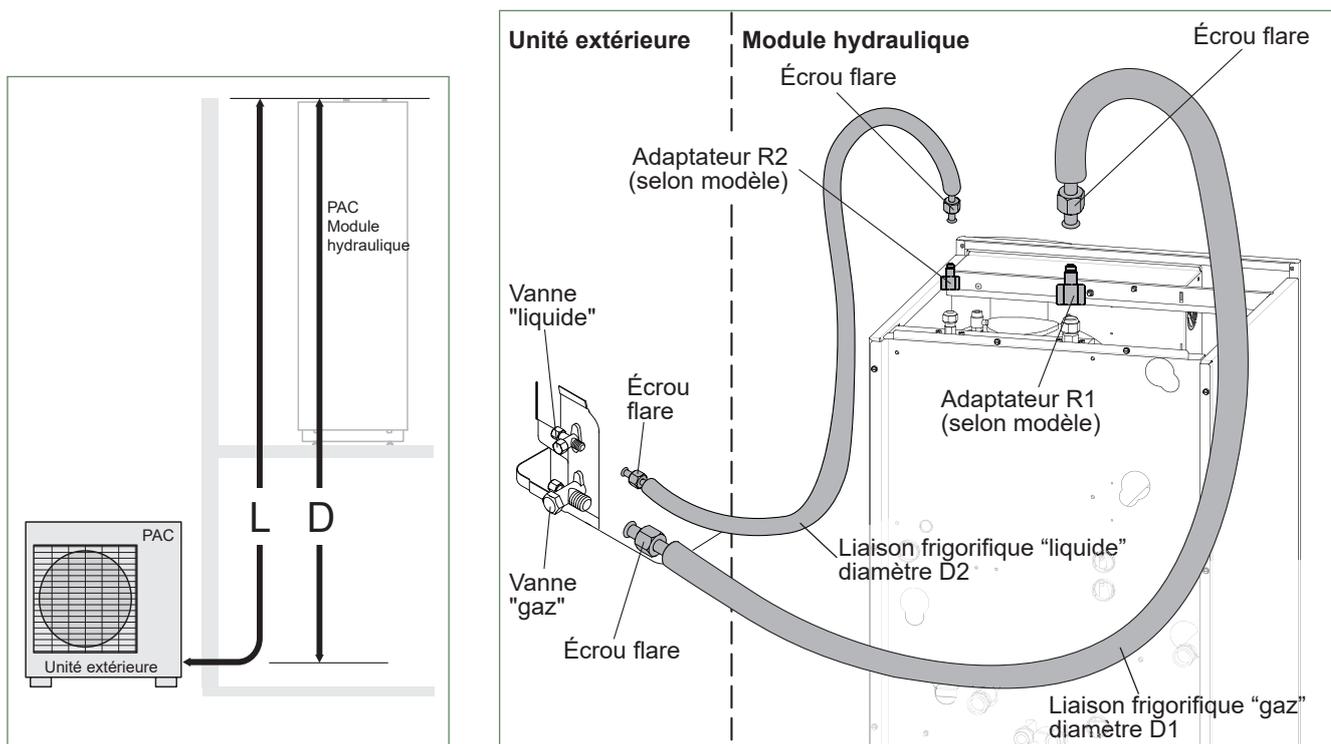


fig. 32 - Raccordement des liaisons frigorifiques (diamètres et longueurs permises)

## ► Vérifications et raccordement

Le circuit frigorifique est très sensible aux poussières et à l'humidité, vérifier que la zone autour de la liaison est sèche et propre avant d'ôter les bouchons qui protègent les raccords frigorifiques.

Valeur indicative de soufflage : 6 bar pendant 30 secondes minimum pour une liaison de 20 m.



### Contrôle de la liaison gaz (gros diamètre)

- ① Raccorder la liaison gaz sur l'unité extérieure. Souffler la liaison gaz à l'azote sec et observer son extrémité :
  - Si de l'eau ou des impuretés s'en dégagent, utiliser une liaison frigorifique neuve.
- ② Sinon, réaliser le dudgeon et raccorder immédiatement la liaison sur le module hydraulique.

### Contrôle de la liaison liquide (petit diamètre)

- ③ Raccorder la liaison liquide sur le module hydraulique. Souffler à l'azote l'ensemble **liaison gaz-condenseur-liaison liquide** et observer son extrémité (côté unité extérieure).
  - Si de l'eau ou des impuretés s'en dégagent, utiliser une liaison frigorifique neuve.
  - Sinon, réaliser le dudgeon et raccorder immédiatement la liaison sur l'unité extérieure.



**Soigner particulièrement le positionnement du tube face à son raccord pour ne pas risquer d'endommager le filetage. Un raccord bien aligné se monte aisément à la main sans qu'il soit nécessaire de beaucoup forcer.**

- Suivant le cas, raccorder un adaptateur (réduction) 1/4" - 3/8" ou 1/2" - 5/8" (voir fig. 31, page 27)
- Respecter les couples de serrage indiqués (fig. 31, page 27). S'il est trop serré, le raccord peut casser après une longue période et causer une fuite de fluide frigorifique.

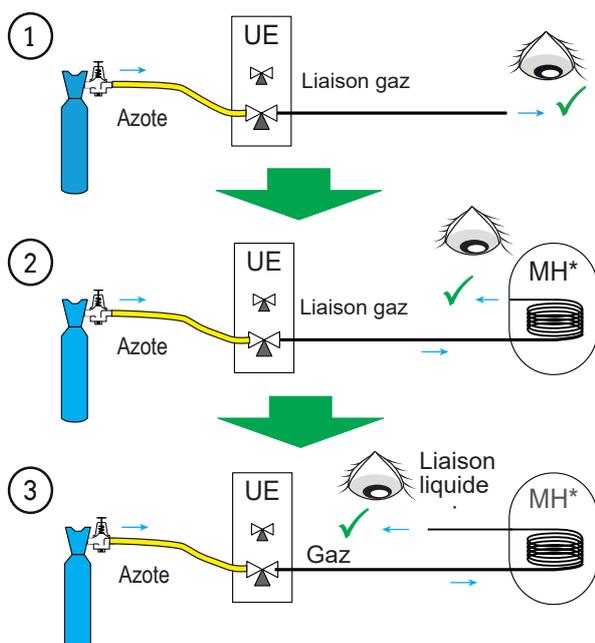


fig. 33 - Vérification des liaisons frigorifiques

## ► Mise en gaz

- voir l'annexe "Mise en gaz de l'installation", page 72



Indiquer sur l'étiquette présente sur l'unité extérieure, la quantité de gaz (usine + charge complémentaire) voir fig. 34.



Si une charge complémentaire est nécessaire, faire la charge complémentaire avant la mise en gaz du module hydraulique. Se reporter au paragraphe "Charge complémentaire", page 30.

- Retirer les bouchons d'accès (A) (fig. 55, page 73) aux commandes des vannes.
- Ouvrir d'abord la vanne liquide (petite) puis la vanne gaz (grande) au maximum avec une clé hexagonale/Allen (sens anti-horaire) sans forcer exagérément sur la butée.
- Débrancher vivement le flexible du *Manifold*.
- Remonter les 2 bouchons d'origine (en s'assurant de leur propreté) et les serrer avec le couple de serrage indiqué au tableau fig. 31, page 27. L'étanchéité dans les bouchons est réalisée uniquement métal sur métal.

L'unité extérieure ne contient pas de réfrigérant complémentaire permettant de purger l'installation.

La purge par chasse est strictement interdite.

### ▼ Test d'étanchéité final

Le test d'étanchéité doit être réalisé avec un détecteur de gaz agréé (sensibilité 5g/an).

Une fois le circuit frigorifique mis en gaz comme décrit précédemment, vérifier l'étanchéité de tous les raccords frigorifiques de l'installation (4 raccords). Si les dudgeons ont été correctement réalisés, il ne doit pas y avoir de fuite. Éventuellement, vérifier l'étanchéité des bouchons des robinets frigorifique.

### En cas de fuite

- Ramener le gaz dans l'unité extérieure (pump down). La pression ne doit pas descendre en dessous de la pression atmosphérique (0 bar relatif lu au *Manifold*) afin de ne pas polluer le gaz récupéré avec de l'air ou de l'humidité.
- Refaire le raccord défectueux,
- Recommencer la procédure de mise en service.

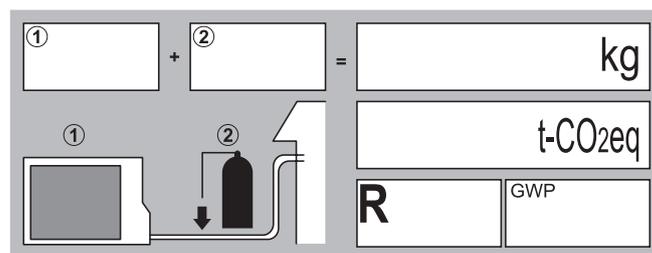


fig. 34 - Étiquette charge complémentaire

## ▼ Charge complémentaire

La charge des unités extérieures correspond à des distances maximales entre unité extérieure et module hydraulique définies à la page 22. En cas de distances plus importantes, il est nécessaire d'effectuer une charge complémentaire de R32. La charge complémentaire dépend, pour chaque type d'appareil, de la distance entre l'unité extérieure et le module hydraulique. La charge complémentaire de R32 doit obligatoirement être réalisée par un spécialiste agréé.

### Modèle 8 (unité extérieure WOYA080KLT)

15m < Longueur liaisons ≤ 30m

(Longueur liaisons - 15m) x 25 g/m = g

Modèle... / charge usine	Longueur liaisons en m	16	17	X	29	30
Modèle 8 / 1020 g	Charge en g	1045	1070	1020 + (X - 15) x 25 = g	1370	1395

### Modèle 10 (unité extérieure WOYA100KLT)

20m < Longueur liaisons ≤ 30m

(Longueur liaisons - 20m) x 20 g/m = g

Modèle... / charge usine	Longueur liaisons en m	21	22	X	29	30
Modèle 10 / 1630 g	Charge en g	1650	1670	1630 + (X - 20) x 20 = g	1810	1830

La charge doit être effectuée après tirage au vide et avant mise en gaz du module hydraulique, comme suit :

- Débrancher la pompe à vide (flexible jaune) et raccorder à sa place une bouteille de R32 dans la position de soutirage liquide.
- Ouvrir le robinet de la bouteille.
- Purger le flexible jaune en le desserrant légèrement côté *Manifold*.
- Poser la bouteille sur une balance de précision minimale 10g. Noter le poids.
- Ouvrir prudemment et légèrement le robinet bleu et surveiller la valeur affichée par la balance.
- Dès que la valeur affichée a diminué de la valeur de charge complémentaire calculée, fermer la bouteille et la débrancher.
- Débrancher alors vivement le flexible branché sur l'appareil.
- Procéder à la mise en gaz du module hydraulique.

**Utiliser exclusivement du R32 !**

**N'utiliser que des outils adaptés au R32 (jeu de manomètres).**

**Charger toujours en phase liquide.**

**Ne pas dépasser la longueur ni le dénivelé maximal.**




fig. 35 - Bouteille de gaz R32

## ▼ Récupération de fluide frigorigène dans l'unité extérieure



Avant toute intervention, s'assurer que toutes les alimentations électriques sont coupées.

**Énergie stockée** : après sectionnement des alimentations **attendre 10 minutes** avant d'accéder aux parties internes de l'équipement.



Effectuez les procédures suivantes pour recueillir le fluide frigorigène.

- 1- Mettre l'interrupteur marche/arrêt sur la position 0 (repère **3**, fig. 9, page 13). Couper l'alimentation électrique de l'unité extérieure.
- 2- Déposer la façade. Ouvrir le coffret électrique. Puis mettre le **DIP SW1** de la carte d'interface sur **ON**.
- 3- Ré-enclencher l'alimentation électrique. Mettre l'interrupteur marche/arrêt sur la position 1. (les LED verte et rouge commencent à clignoter ; 1s allumé / 1s éteinte). L'unité extérieure démarre en mode froid environ 3 minutes après l'allumage.
- 4- Le circulateur démarre.
- 5- Fermer la vanne liquide sur l'unité extérieure 30 sec **maximum** après le démarrage de l'unité extérieure.
- 6- Fermer la vanne gaz sur l'unité extérieure lorsque la pression est inférieure à 0.02 bar relative lue au *Manifold* ou 1 à 2 minutes après la fermeture de la vanne liquide, tandis que l'unité extérieure continue à tourner.
- 7- Couper l'alimentation électrique.
- 8- La récupération de fluide frigorigène est terminée.

Remarques :

- Lorsque la pompe à chaleur est en fonctionnement, l'opération de récupération ne peut être activée, même si l'interrupteur **DIP SW1** est mis sur **ON**.
- Ne pas oublier de remettre l'interrupteur **DIP SW1** sur **OFF** après l'opération de récupération.
- Sélectionner le mode de chauffage.
- Si l'opération de récupération échoue, réessayer à nouveau la procédure en éteignant la machine et en ouvrant les vannes "gaz" et "liquide". Puis après 2 à 3 minutes réaliser à nouveau l'opération de récupération.

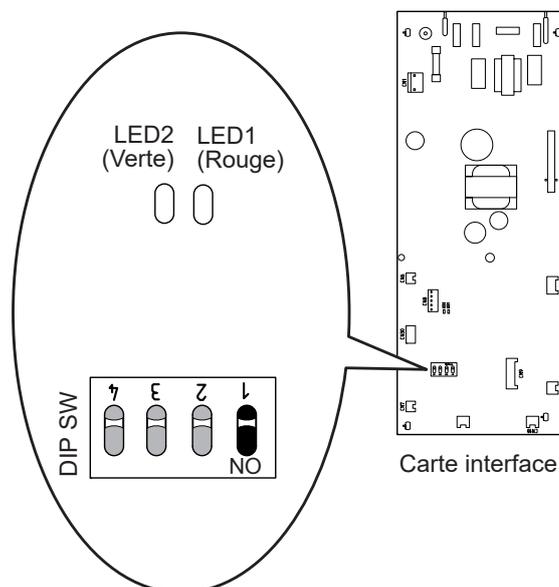


fig. 36 - Emplacement des interrupteurs DIP et des LED sur la carte d'interface du module hydraulique

# Raccordement hydraulique

**i** Voir "Schémas hydrauliques de principe", page 74

## ► Circuit de chauffage

### ▼ Rinçage de l'installation

Avant de raccorder le module hydraulique sur l'installation, **rincer correctement le réseau chauffage** pour éliminer les particules qui pourraient compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.

Ne pas utiliser de solvant ou d'hydrocarbure aromatique (essence, pétrole, etc.).

#### Produits de nettoyage conseillés :

- Fernox F3.
- Sentinel X300 / Sentinel X400.

**Suivre les préconisations du fabricant.**

**!** Avant de procéder au remplissage définitif, effectuer le rinçage de l'installation plusieurs fois si nécessaire.

Dans le cas d'une installation ancienne, prévoir sur le retour de la pompe à chaleur et au point bas un pot de décantation de capacité suffisante et muni d'une vidange, afin de recueillir et évacuer les impuretés.

Dans certaines installations, la présence de métaux différents peut engendrer des problèmes de corrosion ; on observe alors la formation de particules métalliques et de boue dans le circuit hydraulique. Dans ce cas, il est souhaitable d'utiliser un inhibiteur de corrosion dans les proportions indiquées par son fabricant. D'autre part, il est nécessaire de s'assurer que l'eau traitée ne devient pas agressive ( $7 < \text{pH} < 9$ ).

#### Produits inhibiteurs conseillés :

- Fernox : Protector (Inhibiteur).  
Alphi 11 (agent antigel + Inhibiteur).
- Sentinel : X100 (Inhibiteur).  
X500 (agent antigel + Inhibiteur).

**Suivre les préconisations du fabricant.**

**!** Avant de procéder au remplissage définitif, effectuer le rinçage de l'installation plusieurs fois si nécessaire.

### ▼ Raccordements


Le circulateur chauffage est intégré au module hydraulique.

Raccorder les tuyauteries du chauffage central sur le module hydraulique en respectant le sens de circulation.

Le diamètre de la tuyauterie, entre le module hydraulique et le collecteur chauffage, doit au moins être égal à 1 pouce (26x34 mm).

Calculer le diamètre des tuyauteries en fonction des débits et longueurs des réseaux hydrauliques.

Couple de serrage : 15 à 35 Nm.

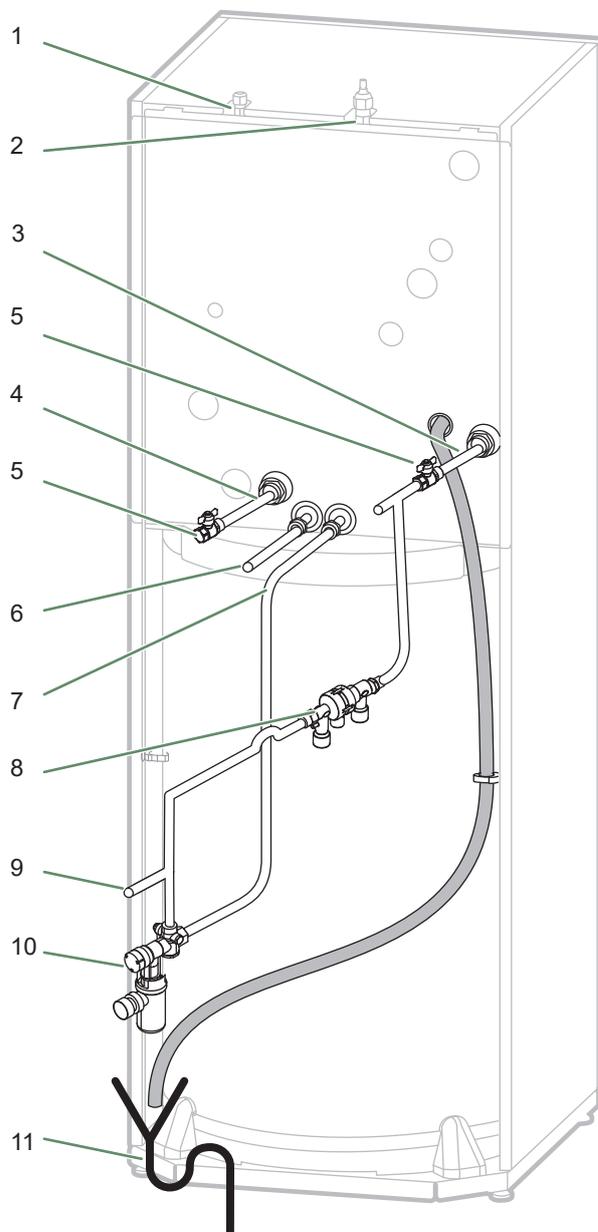

Légende :

1. Raccordement frigorifique "liquide".
2. Raccordement frigorifique "gaz".
3. Retour chauffage (1 circuit).
4. Départ chauffage (1 circuit).
5. Vanne d'arrêt (non fourni).
6. Sortie ECS (eau chaude sanitaire).
7. Entrée EFS (eau froide sanitaire).
8. Disconnecteur (non fourni).
9. Remplissage.
10. Groupe de sécurité (obligatoire / non fourni).
11. Raccordements à l'égoût avec siphon (Soupape de sûreté).

fig. 37 - Raccordements

Utiliser des raccords union pour faciliter le démontage du module hydraulique.

Utiliser de préférence des flexibles de liaison pour éviter de transmettre le bruit et les vibrations au bâtiment.

Raccorder les évacuations du robinet de vidange et de la soupape de sûreté à l'égout.

Vérifier le bon raccordement du système d'expansion. Contrôler la pression du vase d'expansion (prégonflage de 1 bar) et le tarage de la soupape de sûreté.

Le débit de l'installation doit être au moins égal à la valeur mini notée dans le "*Caractéristiques générales*", page 7. La pose d'organe de régulation (autre que ceux présents dans nos configurations) qui réduit ou arrête le débit à travers le module hydraulique est interdite.

### ▼ Volume de l'installation chauffage

**Il est nécessaire de respecter le volume d'eau mini d'installation.** Installer un ballon tampon sur le retour du circuit chauffage en cas de volume inférieur à cette valeur. Dans le cas d'une installation équipée de vanne(s) thermostatique(s), il est nécessaire de s'assurer que ce volume d'eau mini puisse circuler.

Appareil	Volume mini. en litre (hors PAC)		
	Ventilo-convecteur PAR CIRCUIT	Radiateurs	Plancher Chauffant Rafraîchissant
Modèle 8	36	10	
Modèle 10	49	10	

### ► Circuit sanitaire

**Obligatoire :** Placer sur l'arrivée d'eau froide un groupe de sécurité avec soupape tarée de 7 à 10 bar maxi (selon la réglementation locale), laquelle sera reliée à un conduit d'évacuation à l'égout. Le tuyau de décharge doit être maintenu ouvert à l'air libre. Le tuyau de décharge doit être installé dans un environnement maintenu hors-gel et en pente continue vers le bas. Faire fonctionner le groupe de sécurité selon les prescriptions du fabricant. Il ne doit y avoir aucune vanne entre le groupe de sécurité et le ballon.

Il est recommandé de placer sur la sortie eau chaude un mitigeur thermostatique.

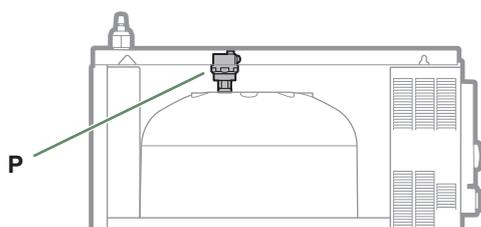


fig. 38 - Purgeurs du module hydraulique

### ► Remplissage et purge de l'installation

Vérifier la fixation des tuyauteries, le serrage des raccords et la stabilité du module hydraulique.

Vérifier le sens de circulation d'eau et l'ouverture de toutes les vannes.

Procéder au remplissage de l'installation.

**Pendant le remplissage, ne pas faire fonctionner le circulateur, ouvrir tous les purgeurs de l'installation et le purgeur (P) du module hydraulique** pour évacuer l'air contenu dans les canalisations.

Fermer les purgeurs et ajouter de l'eau jusqu'à ce que la pression du circuit hydraulique atteigne 1 bar.

Vérifier que le circuit hydraulique est purgé correctement.

Vérifier qu'il n'y a pas de fuite.

Après l'étape "*Mise en service*", page 46, une fois la machine en marche, effectuer de nouveau la purge du module hydraulique (2 litres d'eau).



**La pression précise de remplissage est déterminée en fonction de la hauteur manométrique de l'installation.**

# Raccordements électriques



Avant toute intervention, s'assurer que toutes les alimentations électriques sont coupées.

L'installation électrique doit être réalisée conformément à la réglementation en vigueur (norme NF C 15-100 - France).



Le schéma électrique du module hydraulique est détaillé sur la fig. 58, page 78.

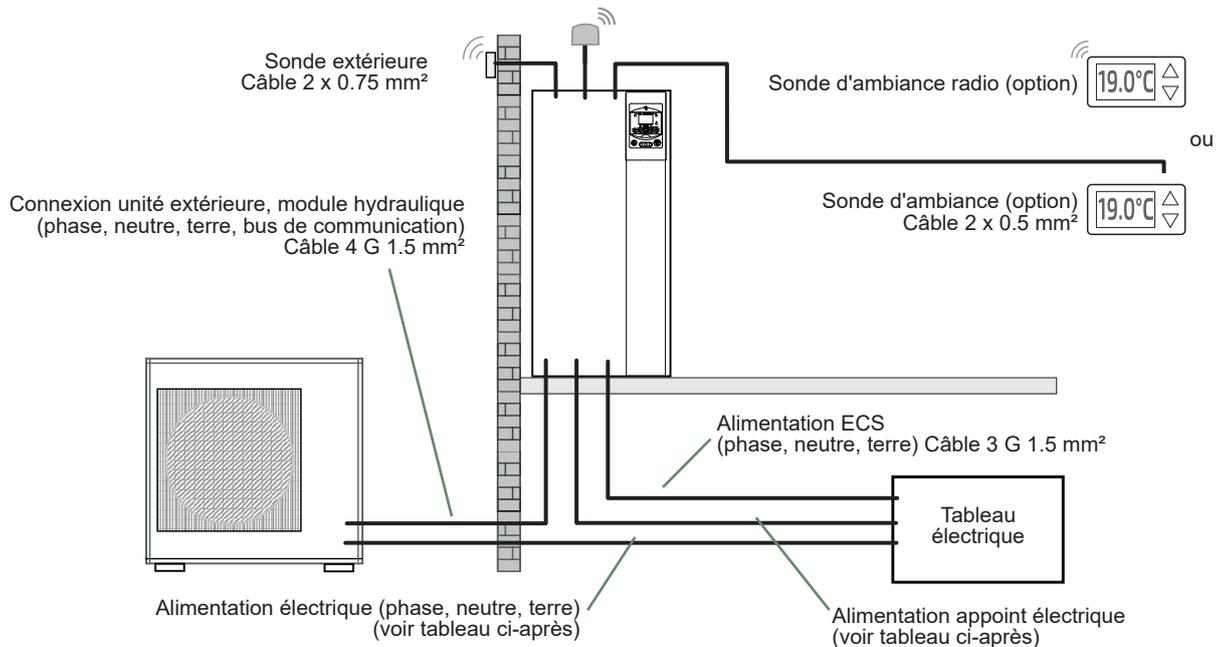


fig. 39 - Schéma d'ensemble des raccordements électriques pour une installation simple (1 circuit de chauffe)

## ► Section de câble et calibre de protection

Les sections de câble sont données à titre indicatif et ne dispensent pas l'installateur de vérifier que ces sections correspondent aux besoins et répondent aux normes en vigueur.

### ■ Alimentation de l'unité extérieure

Pompe à chaleur (PAC)		Alimentation électrique 230 V - 50 Hz	
Modèle	Puissance maxi. absorbée	Câble de raccordement (phase, neutre, terre)	Calibre disjoncteur courbe C
Modèle 8	4510 W	3 G 2.5 mm <sup>2</sup>	20 A
Modèle 10	4760 W	3 G 4 mm <sup>2</sup> ou 3 G 6 mm <sup>2</sup>	32A

### ■ Interconnexion entre unité extérieure et module hydraulique

Le module hydraulique est alimenté par l'unité extérieure, pour cela on utilise un câble 4 G 1.5 mm<sup>2</sup> (phase, neutre, terre, bus de communication).

### ■ Alimentation ECS

La partie ECS est alimenté directement par un câble 3 G 1.5 mm<sup>2</sup> (phase, neutre, terre).  
Protection par disjoncteur (16 A courbe C).

### ■ Alimentation des appoints électriques (selon option)

Le module hydraulique comporte deux étages d'appoints électriques installés dans le ballon échangeur.

Pompe à chaleur	Appoints électriques		Alimentation des appoints électriques	
	Puissance	Intensité nominale	Câble de raccordement (phase, neutre, terre)	Calibre disjoncteur courbe C
Modèle 8 et 10	3 kW	13 A	3 G 1.5 mm <sup>2</sup>	16 A
Modèle 8 et 10 avec kit relais appoint 6kW	2 x 3 kW	26.1 A	3 G 6 mm <sup>2</sup>	32 A

## ► Unité extérieure

Accès aux bornes de raccordement :

- **Modèle 8**

- Déposer le capot.

- **Modèle 10**

- Déposer la façade




Eviter tout contact entre les câbles et les vannes / liaisons frigorifiques.




Utiliser les serre-câbles afin d'éviter tout débranchement accidentel des fils conducteurs.

Comblant l'espace à l'entrée des câbles dans l'unité extérieure avec la plaque isolante.


### ■ Modèle 8

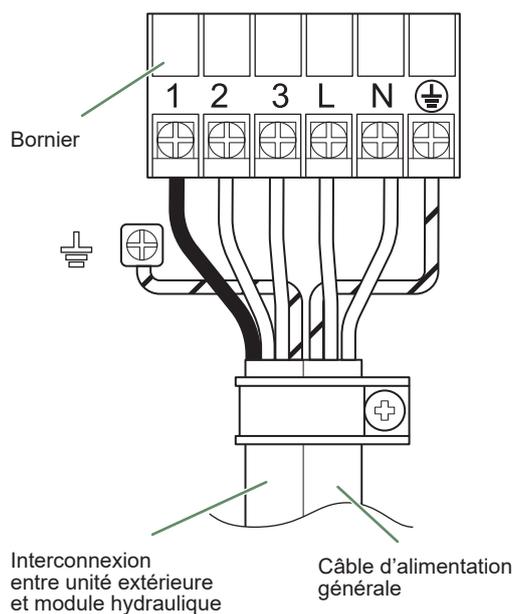

### ■ Modèle 8

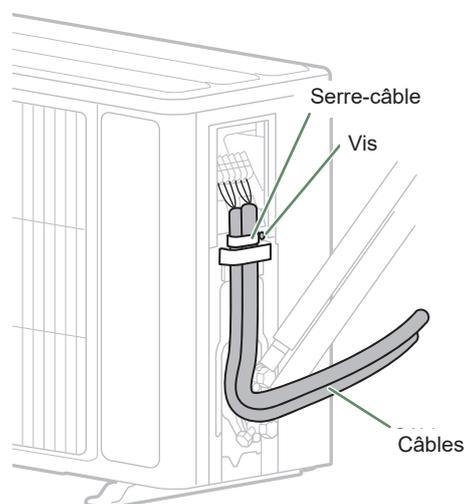

### ■ Modèle 10

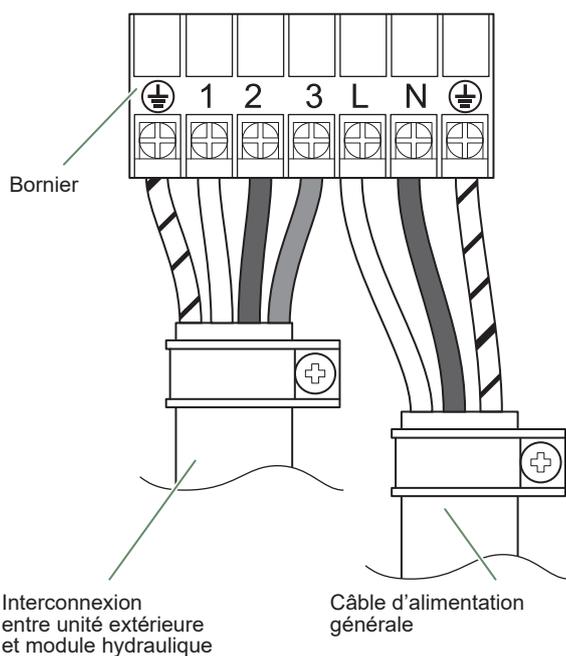

### ■ Modèle 10

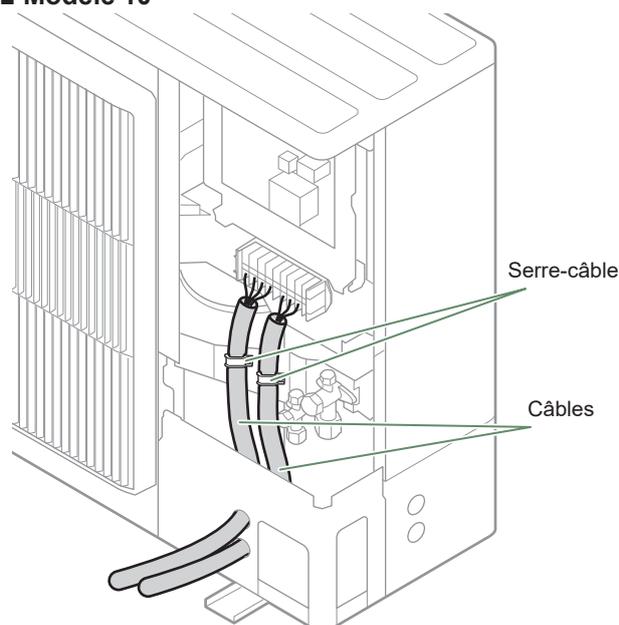


fig. 40 - Connexions au bornier de l'unité extérieure

fig. 41 - Accès au bornier de l'unité extérieure

## ► Module hydraulique

Accès aux bornes de raccordement :

- Déposer la façade.
- Ouvrir le coffret électrique.
- Effectuer les raccordements suivant le schéma (fig. 44, page 39).



**Ne pas poser en parallèle les lignes de sondes et les lignes du secteur afin d'éviter les interférences dues aux pointes de tension du secteur.**

**Veiller à ce que tous les câbles électriques sont logés dans les espaces prévus à cet effet.**

## ▼ Interconnexion entre unité extérieure et module hydraulique

Respecter la correspondance entre les repères des borniers du module hydraulique et de l'unité extérieure lors du raccordement des câbles d'interconnexion.

Une erreur de connexion peut entraîner la destruction de l'une ou l'autre des unités.

## ▼ Appoints électriques

Si la PAC n'est pas installée en relève de chaudière :

Raccorder l'alimentation électrique des appoints au tableau électrique.

## ▼ Relève chaudière (option)



**Si l'option relève chaudière est utilisée, l'appoint électrique ne doit pas être branchée.**

- Se référer à la notice fournie avec le kit relève.
- Se référer à la notice fournie avec la chaudière.

## ▼ Deuxième circuit de chauffage (option)

- Se référer à la notice fournie avec le kit hydraulique 2 circuits ou kit extension régulation.

## ▼ Contrat souscrit avec le fournisseur d'énergie

Il est possible d'asservir le fonctionnement de la PAC à des contrats particuliers, HP/HC, PV (Photovoltaïque).

En particulier, la production d'eau chaude sanitaire (ECS) à la température confort sera réalisée aux heures creuses où l'électricité est la moins chère.

- Raccorder le contact "fournisseur d'énergie" sur l'entrée EX2 (fig. 45, page 39).
- Régler le paramètre 1620 sur "Tarif heures creuses".
- 230V sur entrée EX2 = information "Heures pleines" activée (réglage de base / modification possible ligne 5983, menu Configuration).

## ▼ Délestage ou EJP (Effacement Jour de Pointe)

Le délestage a pour objectif de réduire la consommation électrique lorsque celle-ci est trop importante par rapport au contrat souscrit avec le fournisseur d'énergie.

- Raccorder le délesteur sur l'entrée EX1 (fig. 45, page 39), les appoints de la PAC et l'appoint ECS seront arrêtés en cas de sur-consommation de l'habitation.
- 230 V sur entrée EX1 = délestage en cours (réglage de base / modification possible ligne 5981, menu Configuration) (voir ligne de fonction 2920).



**Lors du délestage ou EJP, les erreurs de l'unité extérieure ne sont pas affichées sur le module hydraulique.**

## ▼ Défauts externes à la PAC

Tout organe de report d'information (Sécurité plancher chauffant, thermostat, pressostat, etc.) peut signaler un problème externe et stopper la PAC.

- Raccorder l'organe externe sur l'entrée EX3 (fig. 45, page 39).
- 230 V sur entrée EX3 = Arrêt PAC (le système affiche l'erreur 369).

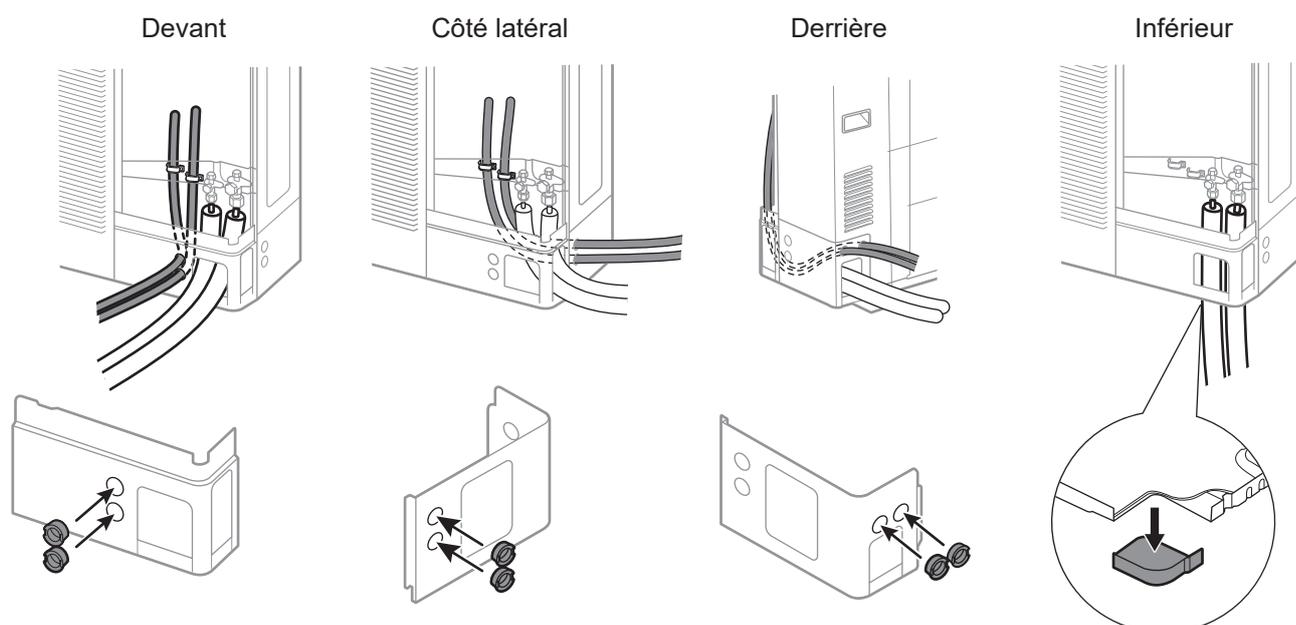


fig. 42 - Passages des câbles et liaisons frigorifiques de l'unité extérieure (modèle 10)

## ► Sonde extérieure

La sonde extérieure est nécessaire au bon fonctionnement de la PAC.

Consulter les instructions de montage sur l'emballage de la sonde.

Placer la sonde sur la façade la plus défavorisée, en général la façade nord ou nord-ouest.

Elle ne doit en aucun cas être exposée au soleil matinal.

Elle sera installée de manière à être facilement accessible mais au minimum à 2.5 m du sol.

Il faut impérativement éviter les sources de chaleur comme les cheminées, les parties supérieures des portes et des fenêtres, la proximité des bouches d'extraction, les dessous de balcons et d'avant-toits, qui isoleraient la sonde des variations de la température de l'air extérieur.

- Raccorder la sonde extérieure au connecteur **X84** (fig. 45) (bornes **M** et **B9**) de la carte de régulation de la PAC.

## ► Sonde d'ambiance

La sonde d'ambiance est facultative.

Consulter les instructions de montage sur l'emballage de la sonde.

La sonde doit être installée dans la zone de séjour, sur une cloison bien dégagée. Elle sera installée de manière à être facilement accessible.

Éviter les sources de chaleur directe (cheminée, téléviseur, plans de cuisson, soleil) et les zones de courant d'air frais (ventilation, porte).

Les défauts d'étanchéité à l'air des constructions se traduisent souvent par un soufflage d'air froid par les gaines électriques. Colmater les gaines électriques si un courant d'air froid arrive au dos de la sonde d'ambiance.

## ▼ Installation d'une sonde d'ambiance

### ■ Sonde d'ambiance (fig. 45)

- Raccorder la sonde sur le connecteur **X86** de la carte de régulation de la PAC à l'aide du connecteur fourni (bornes **1**, **2**).

### ■ Sonde d'ambiance radio (fig. 45)

- Se référer à la notice fournie avec la sonde d'ambiance.

## ▼ Zone ventilo-convecteur

Si l'installation est équipée de ventilo-convecteurs / radiateurs dynamiques, **ne pas utiliser de sonde d'ambiance**.

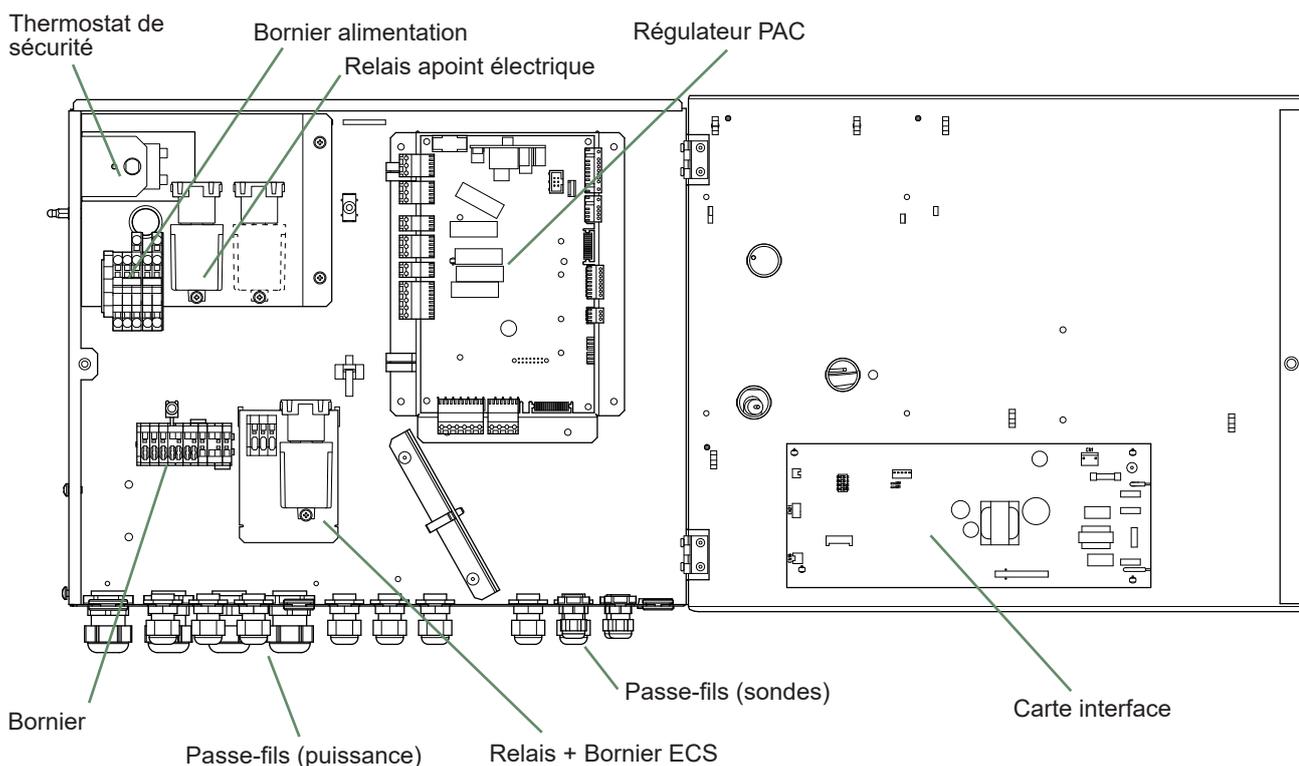


fig. 43 - Descriptif du coffret électrique du module hydraulique


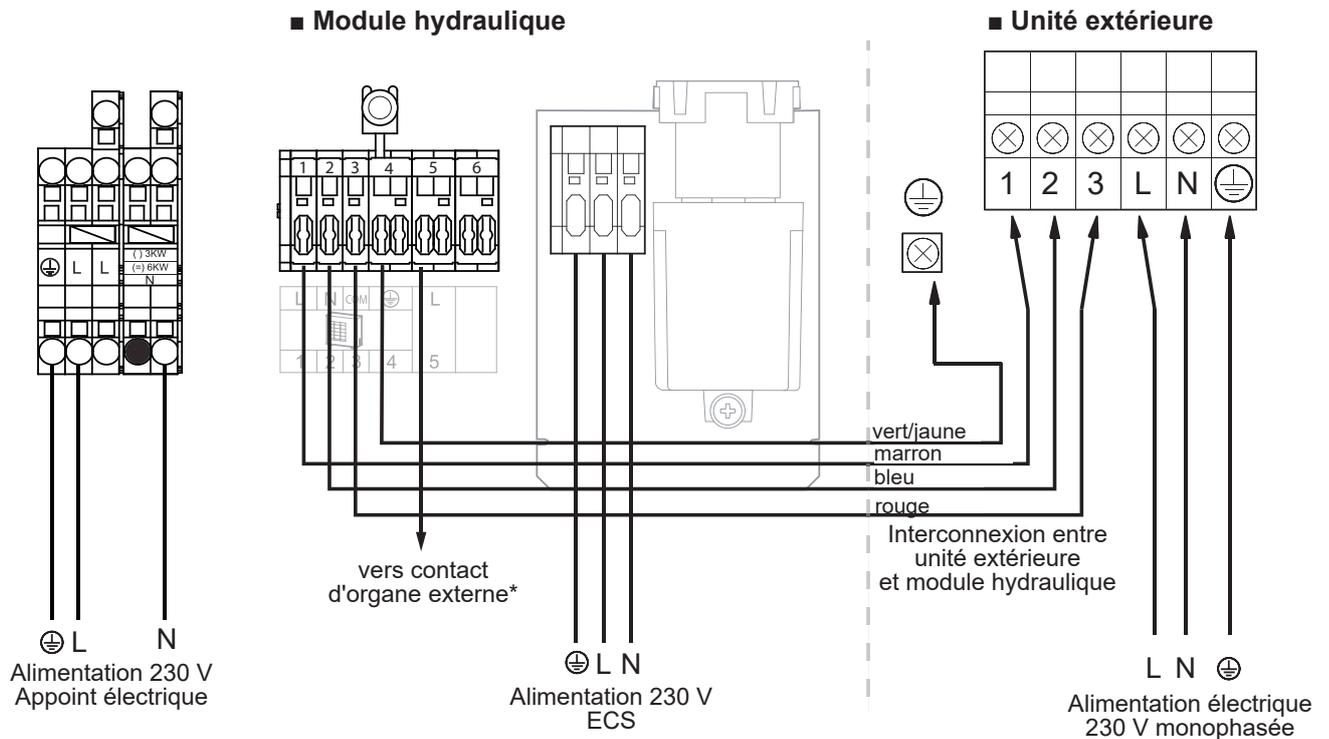


fig. 44 - Raccordement aux borniers et relais de puissance

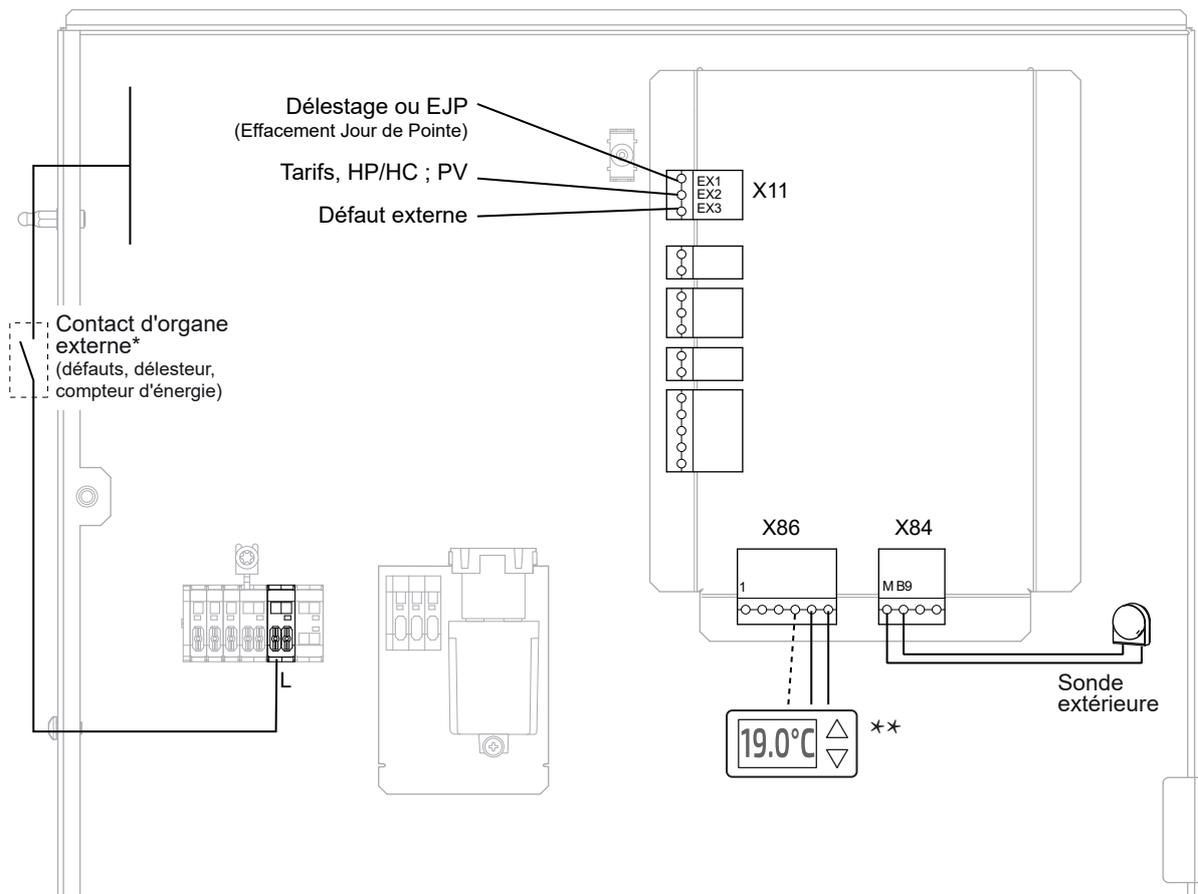



\* Si l'organe de commande ne délivre pas de contact libre de potentiel, il faudra relayer le contact pour obtenir un câblage équivalent. Dans tous les cas, se reporter aux notices des organes externes (délestageur, compteur d'énergie...) pour réaliser le câblage.

\*\* Option

fig. 45 - Raccordements sur le régulateur PAC (accessoires et options)

# Interface régulation

## ► Interface utilisateur

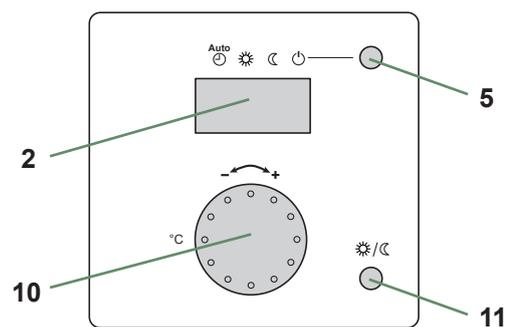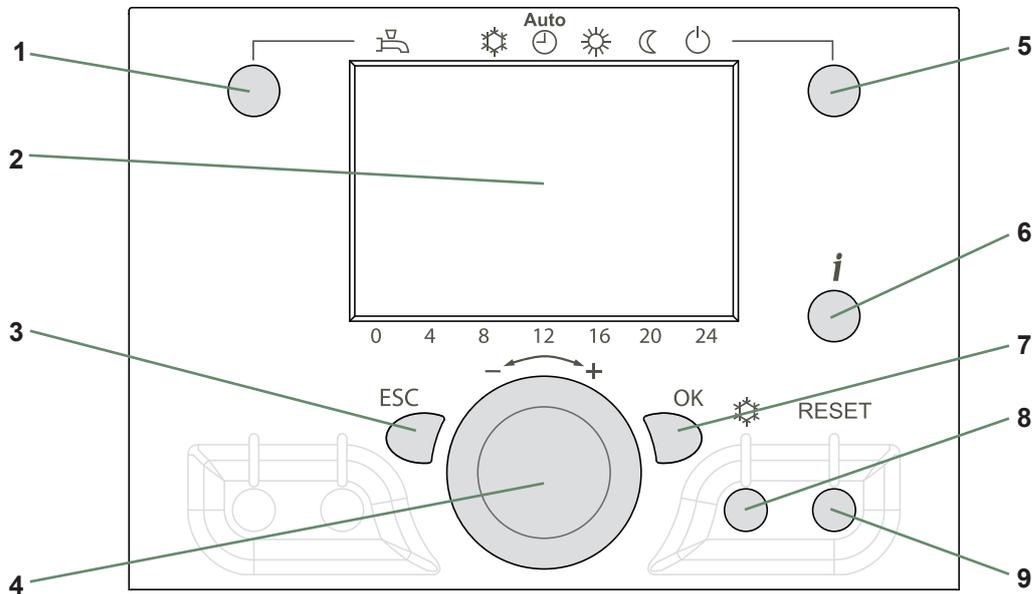

Sonde d'ambiance (option)

Rep.	Fonctions	- Définitions des fonctions
1	<b>Sélection du régime de fonctionnement ECS</b>   Marche  Arrêt	- <b>Marche</b> : Production d'ECS en fonction du programme horaire. - <b>Arrêt</b> : Production d'ECS à l'arrêt avec fonction antigel de l'eau sanitaire active. - <b>Touche enclenchement manuel</b> : Appuyer sur la touche ECS pendant 3 s (commutation "réduit" vers "confort" jusqu'à la prochaine commutation du programme horaire ECS).
2	<b>Affichage digital</b>	- Contrôle du fonctionnement, lecture de la température actuelle, du régime de chauffe, d'un défaut éventuel. - Visualisation des réglages.
3	<b>Sortie "ESC"</b>	- Quitter le menu.
4	<b>Navigation et réglage</b>	- Réglage de la consigne de température confort. - Sélection du menu. - Réglage des paramètres.
5	<b>Sélection du régime de chauffe</b>	-  Chauffage en service suivant le programme de chauffe (commutation automatique été/hiver). -  Température de confort permanente. -  Température réduite permanente. -  Régime "veille" avec protection hors-gel (sous réserve que l'alimentation électrique de la PAC ne soit pas interrompue).
6	<b>Affichage d'information</b>	- Diverses informations (voir " <i>Affichage d'information</i> ", page 64). -  Lecture des codes d'erreur (voir page 66). -  Information concernant la maintenance, le régime spécial.
7	<b>Validation "OK"</b>	- Entrée dans le menu sélectionné. - Validation du réglage des paramètres. - Validation du réglage de la consigne de température confort.
8	<b>Sélection du mode rafraîchissement *</b>	-  Rafraîchissement en service suivant le programme de chauffe (commutation automatique été/hiver).
9	<b>Reset (Appui bref)</b>	- Ré-initialisation et annulation des messages d'erreur. <b>Ne pas utiliser pendant le fonctionnement normal.</b>
10	<b>Bouton de réglage</b>	- Réglage de la consigne de température confort.
11	<b>Touche de présence</b>	- Commutation confort / réduit.

\* selon option

## ► Description de l'affichage

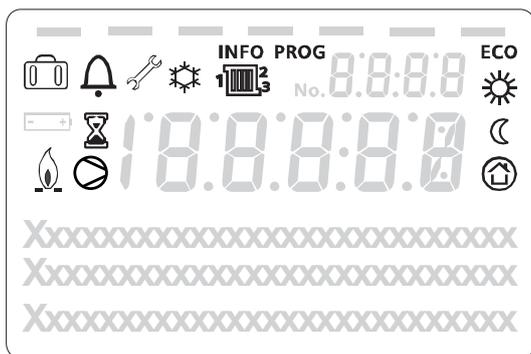


fig. 46 - Affichage interface utilisateur

Symboles	Définitions
	- Mode chauffage actif avec référence au circuit de chauffage.
	- Chauffage en mode confort.
	- Chauffage en mode réduit.
	- Chauffage en mode "veille" (hors-gel).
	- Mode rafraîchissement actif *.
	- Fonction vacances activée.
	- Processus en cours.
	- Fonctionnement compresseur.
	- Fonctionnement brûleur *.
	- Message de défaut.
	- Maintenance, régime spécial.
INFO	- Niveau d'information activé.
PROG	- Programmation activée.
ECO	- Fonction ECO activée (Chauffage arrêté temporairement).
	- Heure / Numéro paramètre / Valeur consigne.
	- Température ambiante / Valeur consigne.
	- Information consigne / Information paramètre.

\* selon option

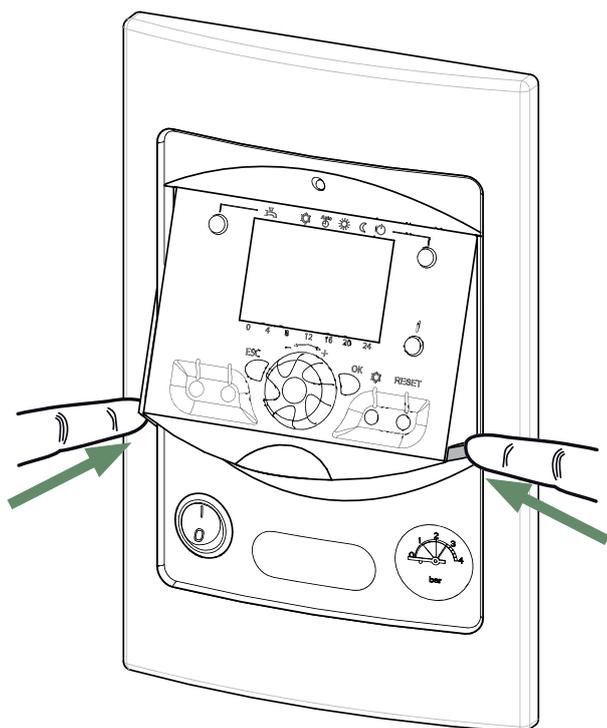


fig. 47 - Fermeture de l'afficheur



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.

Le fonctionnement de la PAC est asservi à la loi d'eau.

La température de consigne de l'eau du circuit de chauffage est ajustée en fonction de la température extérieure.

S'il y a des vannes thermostatiques sur l'installation, elles doivent être ouvertes en grand ou réglées plus haut que la température ambiante de consigne normale.

## ► Réglage

Lors de l'installation, la loi d'eau doit être paramétrée en fonction des émetteurs de chauffage et de l'isolation du logement.

Les courbes de loi d'eau (fig. 49, page 45) se réfèrent à une consigne d'ambiance égale à 20°C.

La pente de la loi d'eau détermine l'impact des variations de la température extérieure sur les variations de la température de départ chauffage.

Plus la pente est élevée plus une faible diminution de température extérieure entraîne une augmentation importante de la température de départ de l'eau du circuit chauffage.

Le décalage de la loi d'eau modifie la température de départ de toutes les courbes, sans modification de la pente (fig. 50, page 45).

Les actions correctives en cas d'inconfort sont répertoriées dans le tableau (fig. 48, page 45).

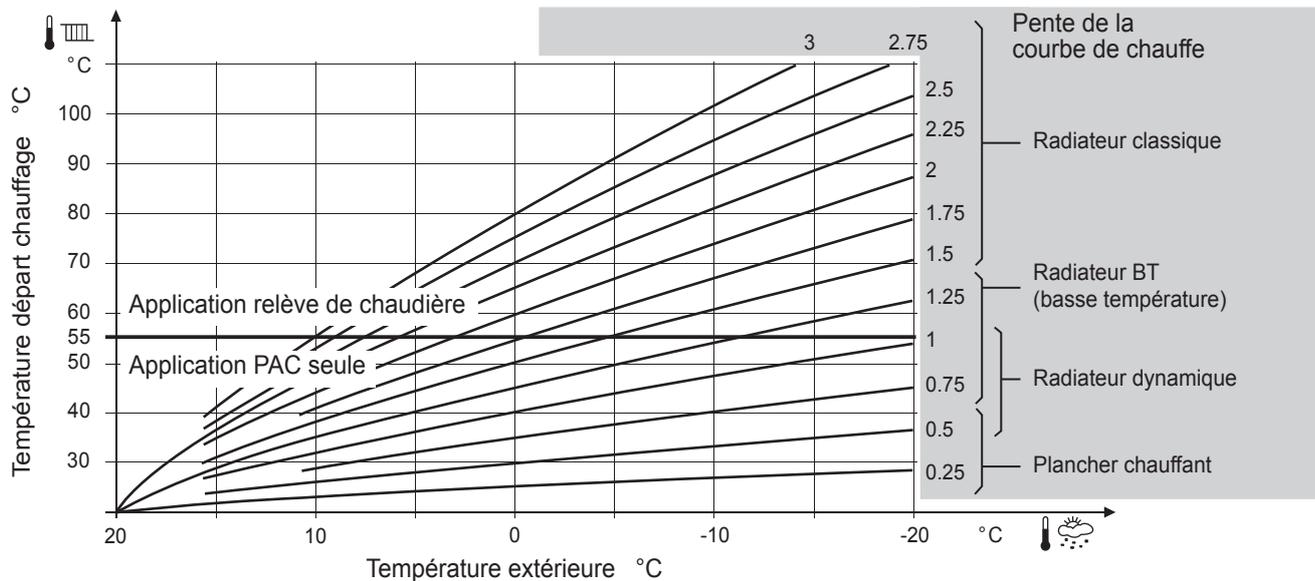


fig. 49 - Pente de la courbe de chauffe (ligne 720)

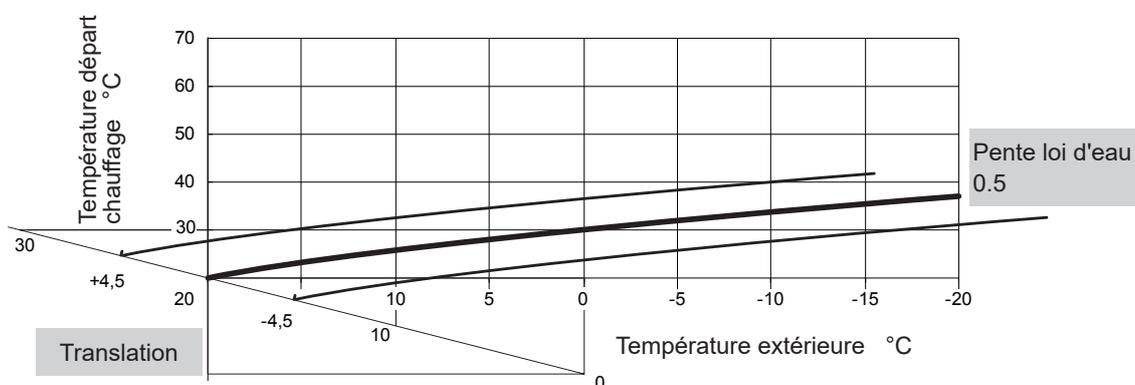


fig. 50 - Translation de la courbe de chauffe (ligne 721)

Sensations...		Actions correctives sur la loi d'eau:	
...par temps doux	...par temps froid	Pente (ligne 720)	Décalage (ligne 721)
Bon	&  Bon	→ Pas de correction	Pas de correction
Froid	&  Chaud	→	
Froid	&  Bon	→	
Froid	&  Froid	→ Pas de correction	
Bon	&  Chaud	→	Pas de correction
Bon	&  Froid	→	Pas de correction
Chaud	&  Chaud	→ Pas de correction	
Chaud	&  Bon	→	
Chaud	&  Froid	→	

fig. 48 - Actions correctives en cas d'inconfort

# ⚙ Mise en service

- Enclencher le disjoncteur général de l'installation.  
A la première mise en service (ou en hiver), afin de permettre un préchauffage du compresseur, enclencher le disjoncteur général de l'installation (alimentation unité extérieure) quelques heures avant de procéder aux essais.

- Enclencher le bouton marche/arrêt de la PAC.  
Pour garantir le bon fonctionnement des entrées EX1, EX2, EX3 : Vérifier que la polarité phase-neutre de l'alimentation électrique est respectée.

Lors de la mise en service et à chaque fois que l'interrupteur marche/arrêt sera coupé puis ré-enclenché, l'unité extérieure mettra environ 4 min à démarrer même si la régulation est en demande de chauffage.

L'afficheur peut indiquer l'erreur 370 lors du (re)démarrage. Ne pas s'en inquiéter, la communication entre l'unité extérieure et le module hydraulique se rétablira au bout quelques minutes.



**Si la mise en service est faite par temps froid (température hydraulique inférieure à 17°C), l'appoint électrique est utilisé seul pour préchauffer le circuit hydraulique (pas d'utilisation de l'UE).**

Pendant la phase d'initialisation du régulateur, l'afficheur montre tous les symboles, puis "Données, mettre à jour", puis indique "État PAC".

- Effectuer tous les réglages spécifiques de la régulation (configuration d'installation en particulier) :

- Appuyer sur la touche .

- Maintenir appuyé la touche pendant 3s et sélectionner le niveau d'accès "Mise en service"

à l'aide du bouton rotatif .

- Valider avec la touche .

- Paramétrer la régulation de la PAC (consulter la "Liste des lignes de fonction", page 49).

À la mise en service (ou en cas d'erreur 10) les appoints électriques\* ou la chaudière\* sont susceptibles de démarrer même si la température extérieure instantanée est supérieure à la température d'enclenchement des appoints.

La régulation utilise une température extérieure moyenne initiale de 0°C et a besoin de temps pour ré-actualiser cette température.

Pour pallier à cette situation, la sonde extérieure étant correctement raccordée, ré-initialiser le paramètre 8703 (niveau mise en service, menu diagnostic consommateurs).


## ► Vitesse du circulateur PWM

Il est possible de régler la vitesse du circulateur PWM en ajustant les paramètres suivants de 70 à 100% :


Préréglages (5700)	1	2	3	4
Paramètre Vitesse en Chauffage	2793	2154	2154	2154
Paramètre Vitesse en Rafraîchissement	2779	2127	2127	2127

Préréglages (paramètre 5700) :  
 Préréglage 1 : 1 circuit de chauffe.  
 Préréglage 2 : 2 circuits de chauffe.  
 Préréglage 3 : Relève chaudière, 1 circuit de chauffe.  
 Préréglage 4 : Relève chaudière, 2 circuits de chauffe.

### ■ Modèle 8

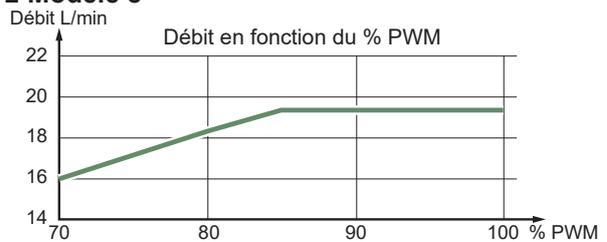

### ■ Modèle 10

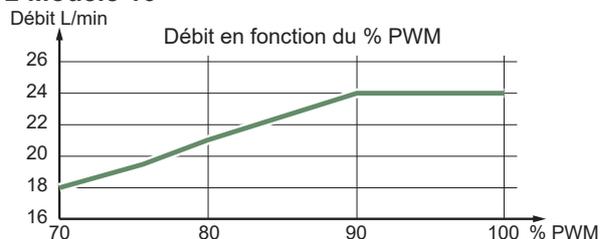

## ► Mode Silence

Il est possible d'atténuer le bruit émis par l'unité extérieure en diminuant la puissance de fonctionnement du compresseur.

### Mise en service du Mode Silence

Ajuster le paramètre **2907** sur 50%. La puissance du compresseur sera diminuée de moitié de **22h00** à **7h00** (paramètres **3026** et **3027** / valeurs par défaut).

Pour garantir les performances de la PAC, la fonction se désactive si la température extérieure est inférieure à 7 °C.

## ► Configuration de l'accessoire d'ambiance (option)

### ▼ Configuration de la sonde d'ambiance (option)

Pour configurer la sonde d'ambiance et la lier à la zone de chauffage adéquate :

Appuyer plus de 3s sur la touche de présence. La sonde d'ambiance affiche RU et un chiffre clignote.

Tourner la mollette pour choisir la zone (1 ou 2).

**Si l'installation est équipée de 2 sondes d'ambiance,**  
**- Brancher d'abord une sonde et la configurer en zone 2,**  
**- Brancher ensuite l'autre sonde qui est configurée par défaut en zone 1.**

- Appuyer sur la touche de présence, la sonde d'ambiance affiche "P1" et un chiffre qui clignote.  
1 : Enregistrement automatique ; une correction de la consigne avec le bouton est adoptée sans validation particulière (timeout) ou par une pression sur la touche de régime.  
2 : Enregistrement avec confirmation ; une correction de la consigne avec le bouton n'est adoptée qu'après une pression sur la touche de régime.

- Appuyer de nouveau sur la touche de présence, la sonde d'ambiance affiche "P2" et un chiffre qui clignote.

0 : OFF ; tous les éléments d'exploitation sont disponibles.

1 : ON ; les éléments d'exploitation suivants sont verrouillés :

- Basculement du mode de fonctionnement du circuit de chauffage.
- Ajustement de la consigne de confort.
- Changement du niveau d'exploitation.

La sonde d'ambiance affiche OFF pendant 3s lorsqu'on appuie sur un bouton verrouillé.

# Menu régulation

## ▼ Généralités

Seuls les paramètres accessibles aux niveaux :

**U** - Utilisateur final.

**I** - Mise en service.

**S** - Spécialiste.

sont décrits dans ce document.


Les niveaux d'accès sont précisés dans la 2<sup>ème</sup> colonne du tableau par les lettres U, I et S.

Les paramètres OEM ne sont pas décrits et requièrent un code d'accès constructeur.

## ▼ Réglage des paramètres

- Choisir le niveau souhaité.
- Faire défiler la liste des menus.
- Choisir le menu souhaité.
- Faire défiler les lignes de fonction.
- Choisir la ligne souhaitée.
- Ajuster le paramètre.
- Valider le réglage en appuyant sur **OK**.
- Pour revenir au menu, appuyer sur **ESC**.

Si aucun réglage n'est effectué pendant 8 minutes, l'écran retourne automatiquement à l'affichage de base.

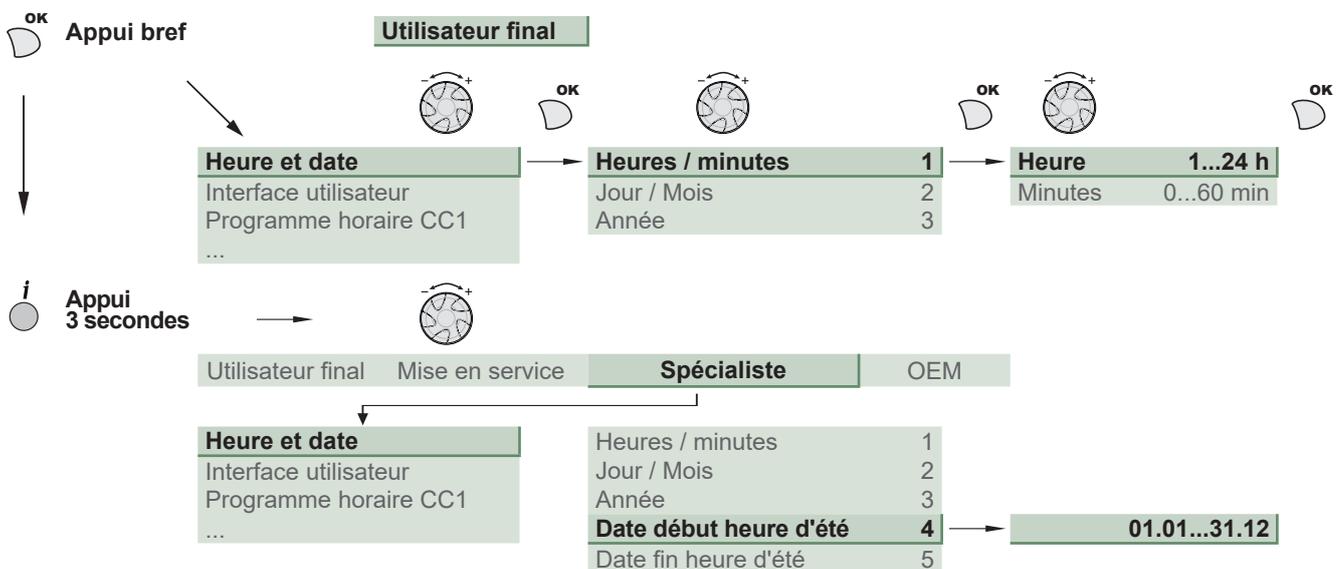

## ▼ Réglages conseillés des paramètres en fonction des émetteurs (de l'installation)

		Radiateurs TBT / Plancher chauffant-rafraîchissant	Radiateurs basse température	Radiateurs dynamiques ou Ventilo-convecteurs	Radiateurs classiques
Pente de la courbe de chauffe	720 (CC1)	de 0.25 à 0.5	de 0.5 à 1.25	de 0.4 à 1.1	de 1.25 à 3
	1020 (CC2)				
Translation de la courbe	721 (CC1)	0	0	4	0
	1021 (CC2)				
Consigne de départ mini	740 (CC1)	Usine (17°C)	Usine (17°C)	30 ou 35°C	Usine (17°C)
	1040 (CC2)				
Consigne de départ maxi	741 (CC1)	50°C	Usine (60°C)	65°C	65°C
	1041 (CC2)				
Limitation durée de la charge ECS	5030	Usine (90 min)	Usine (90 min)	40 min	Usine (90 min)

## ► Liste des lignes de fonction

<i>Ligne</i>	<i>Fonction</i>	<i>Plage de réglage ou affichage</i>	<i>Incrément de réglage</i>	<i>Réglage de base</i>
<b>Heure et date</b>				
<b>1</b>	<b>U</b> Heures / minutes	00:00... 23:59	1	--:--
<b>2</b>	<b>U</b> Jour / Mois	01.01... 31.12	1	--,--
<b>3</b>	<b>U</b> Année	1900... 2099	1	----
<b>5</b>	<b>S</b> Début heure d'été (Jour / Mois)	01.01... 31.12	1	<b>25.03</b>
<b>6</b>	<b>S</b> Fin heure d'été (Jour / Mois)	01.01... 31.12	1	<b>25.10</b>
Le changement d'heure apparaîtra à 3:00 le premier dimanche après la date réglée.				
<b>Interface utilisateur</b>				
<b>20</b>	<b>U</b> Langue	English, Français, Italiano, Nederlands...		<b>Français</b>
<b>22</b>	<b>S</b> Info	Temporaire, Permanent		<b>Temporaire</b>
<b>26</b>	<b>S</b> Verrouillage exploitation	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
<b>27</b>	<b>S</b> Verrouillage programmation	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
<b>28</b>	<b>I</b> Réglage direct Enregistrement...	...automatique, ...avec confirmation		<b>...avec confirmation</b>
<b>29</b>	<b>I</b> Unité de température Unité de pression	°C, °F bar, psi		<b>°C bar</b>
<b>44</b>	<b>I</b> Exploitation CC2	Commun avec CC1 Indépendant		<b>Commun avec CC1</b>
<b>46</b>	<b>I</b> Exploitation CC3/P	Commun avec CC1 Indépendant		<b>Commun avec CC1</b>
<b>70</b>	<b>S</b> Version du logiciel de l'afficheur			
<b>Programme horaire chauffage / rafraîchissement, circuit 1</b>				
<b>500</b>	<b>U</b> Présélection (jour / semaine)	Lun-Dim, Lun-Ven, Sam-Dim, Lundi, ... , Samedi, Dimanche		<b>Lun-Dim</b>
<b>501</b>	<b>U</b> 1 <sup>ère</sup> phase En service (début)	00:00... --:--	10 min	<b>6:00</b>
<b>502</b>	<b>U</b> 1 <sup>ère</sup> phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min	<b>22:00</b>
<b>503</b>	<b>U</b> 2 <sup>ème</sup> phase En service (début)	00:00... --:--	10 min	--:--
<b>504</b>	<b>U</b> 2 <sup>ème</sup> phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min	--:--
<b>505</b>	<b>U</b> 3 <sup>ème</sup> phase En service (début)	00:00... --:--	10 min	--:--
<b>506</b>	<b>U</b> 3 <sup>ème</sup> phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min	--:--
<b>516</b>	<b>U</b> Valeurs par défaut	Non, Oui		<b>Non</b>
Oui + OK : Les valeurs par défaut, mémorisées dans le régulateur, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus.				

<b>Ligne</b>	<b>Fonction</b>	<b>Plage de réglage ou affichage</b>	<b>Incrément de réglage</b>	<b>Réglage de base</b>
--------------	-----------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------------------

#### **Programme horaire chauffage rafraîchissement, circuit 2**

Si l'installation est composée de 2 circuits de chauffe (n'apparaît qu'avec l'option kit 2 circuits).

<b>520</b>	<b>U</b>	Présélection (jour / semaine)	Lun-Dim, Lun-Ven, Sam-Dim, Lundi, ... , Samedi, Dimanche	<b>Lun-Dim</b>
<b>521</b>	<b>U</b>	1 <sup>ère</sup> phase En service (début)	00:00... --:--	10 min <b>6:00</b>
<b>522</b>	<b>U</b>	1 <sup>ère</sup> phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min <b>22:00</b>
<b>523</b>	<b>U</b>	2 <sup>ème</sup> phase En service (début)	00:00... --:--	10 min --:--
<b>524</b>	<b>U</b>	2 <sup>ème</sup> phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min --:--
<b>525</b>	<b>U</b>	3 <sup>ème</sup> phase En service (début)	00:00... --:--	10 min --:--
<b>526</b>	<b>U</b>	3 <sup>ème</sup> phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min --:--
<b>536</b>	<b>U</b>	Valeurs par défaut	Non, Oui	<b>Non</b>

Oui + OK : Les valeurs par défaut, mémorisées dans le régulateur, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus.

#### **Programme horaire 4 / ECS**

<b>560</b>	<b>U</b>	Présélection (jour / semaine)	Lun-Dim, Lun-Ven, Sam-Dim, Lundi, ... , Samedi, Dimanche	<b>Lun-Dim</b>
<b>561</b>	<b>U</b>	1 <sup>ère</sup> phase En service (début)	00:00... --:--	10 min <b>00:00</b>
<b>562</b>	<b>U</b>	1 <sup>ère</sup> phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min <b>05:00</b>
<b>563</b>	<b>U</b>	2 <sup>ème</sup> phase En service (début)	00:00... --:--	10 min <b>14:30</b>
<b>564</b>	<b>U</b>	2 <sup>ème</sup> phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min <b>17:00</b>
<b>565</b>	<b>U</b>	3 <sup>ème</sup> phase En service (début)	00:00... --:--	10 min --:--
<b>566</b>	<b>U</b>	3 <sup>ème</sup> phase Hors service (fin)	00:00... --:--	10 min --:--
<b>576</b>	<b>U</b>	Valeurs par défaut	Non, Oui	<b>Non</b>

Oui + OK : Les valeurs par défaut, mémorisées dans le régulateur, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus.

#### **Vacances, Circuit 1 (Pour que le programme vacances soit actif, le mode de chauffe doit être sur AUTO)**

<b>641</b>	<b>U</b>	Présélection	Période 1 à 8	<b>Période 1</b>
<b>642</b>	<b>U</b>	Date de début de vacances (Jour / Mois)	01.01... 31.12	1 --:--
<b>643</b>	<b>U</b>	Date de fin de vacances (Jour / Mois)	01.01... 31.12	1 --:--
<b>648</b>	<b>U</b>	Régime du chauffage pendant les vacances	Protection hors-gel, Réduit	<b>Protection hors-gel</b>


#### **Vacances, Circuit 2 (Pour que le programme vacances soit actif, le mode de chauffe doit être sur AUTO)**

Si l'installation est composée de 2 circuits de chauffe (n'apparaît qu'avec l'option kit 2 circuits).

<b>651</b>	<b>U</b>	Présélection	Période 1 à 8	<b>Période 1</b>
<b>652</b>	<b>U</b>	Date de début de vacances (Jour / Mois)	01.01... 31.12	1
<b>653</b>	<b>U</b>	Date de fin de vacances (Jour / Mois)	01.01... 31.12	1
<b>658</b>	<b>U</b>	Régime du chauffage pendant les vacances	Protection hors-gel, Réduit	<b>Protection hors-gel</b>

<b>Ligne</b>	<b>Fonction</b>	<b>Plage de réglage ou affichage</b>	<b>Incrément de réglage</b>	<b>Réglage de base</b>
<b>Réglage de chauffage, circuit 1</b>				
<b>710</b>	<b>U</b> Consigne de température d'ambiance de confort	Température réduite... Consigne confort max.	0.5 °C	<b>20 °C</b>
<b>712</b>	<b>U</b> Consigne de température d'ambiance réduite	Température hors-gel... Température confort	0.5 °C	<b>19 °C</b>
<b>714</b>	<b>U</b> Consigne de température ambiante "hors-gel"	4 °C... Température réduite	0.5 °C	<b>8 °C</b>
<b>716</b>	<b>S</b> Consigne confort maximum	Température confort... 35 °C	1 °C	<b>28 °C</b>
<b>720</b>	<b>I</b> Pente de la courbe de chauffe (voir fig. 49, page 45)	0.1... 4	0.02	<b>0.5</b>
<b>721</b>	<b>I</b> Translation de la courbe de chauffe (fig. 50, page 45)	-4.5 °C... 4.5 °C	0.5 °C	<b>0</b>
<b>730</b>	<b>I</b> Limite de chauffe été/hiver	8 °C... 30 °C	0.5 °C	<b>18 °C</b>
	Lorsque la moyenne des températures extérieures des 24 dernières heures atteint 18 °C le régulateur arrête le chauffage (par mesure d'économie). Pendant le régime d'été, l'afficheur indique "Eco". Cette fonction n'est active qu'en régime automatique.			
<b>740</b>	<b>I</b> Consigne de départ mini	8... Consigne de départ max.	1 °C	<b>17 °C</b>
	(avec radiateur dynamique, régler de 30 à 35°C)			
<b>741</b>	<b>I</b> Consigne de départ max.	Consigne de départ mini... 95 °C	1 °C	<b>55 °C</b>
	Plancher chauffant = 50 °C / Radiateurs = 65 °C. Remarque importante : La limitation maximale n'est pas une fonction de sécurité telle que l'exige un chauffage par le sol.			
<b>750</b>	<b>S</b> Influence de la température ambiante	1%... 100%	1%	<b>50%</b>
	Si l'installation est équipée d'une sonde d'ambiance : Cette fonction permet de choisir l'influence de la température ambiante sur la régulation. Si aucune valeur n'est entrée, la régulation se fait que sur la loi d'eau. Si le paramètre est fixé à 100%, la régulation ne se fait que sur la température ambiante.			
<b>760</b>	<b>S</b> Limitation influence ambiance	0.5... 4 °C	0.5 °C	<b>0.5 °C</b>
	Dès que la température d'ambiance = [Consigne réglée ligne 710 (ex. 20 °C) + Limitation influence ambiance réglée ligne 760 (ex. 0.5 °C)] > (ex. 20.5°C) => Le circulateur chauffage est arrêté. Il redémarre lorsque la température d'ambiance passe sous la consigne (selon l'exemple, T° d'ambiance < 20.0 °C).			
<b>780</b>	<b>S</b> Abaissement accéléré	Arrêt, Jusque consigne réduite, Jusque hors-gel		<b>Arrêt</b>
<b>790</b>	<b>S</b> Optimisation maximum à l'enclenchement (Anticipation du démarrage pour atteindre la consigne confort)	0... 360 min	10 min	<b>180 min</b>
<b>791</b>	<b>S</b> Optimisation maximum à la coupure (Anticipation de l'arrêt pour basculer de la consigne confort vers la consigne réduit)	0... 360 min	10 min	<b>30 min</b>
<b>800</b>	<b>S</b> Début augmentation régime réduit	-30... 10 °C, --	1 °C	<b>--</b>
<b>801</b>	<b>S</b> Fin augmentation régime réduit	-30... 10 °C, --	1 °C	<b>-5 °C</b>
<b>830</b>	<b>S</b> Surélévation vanne mélangeuse	0... 50 °C	1 °C	<b>0 °C</b>
<b>834</b>	<b>S</b> Temps course servomoteur	30... 650 s	1 s	<b>240 s</b>

Ligne	Fonction	Plage de réglage ou affichage	Incrément de réglage	Réglage de base
850	I Séchage contrôlé (de dalle) (fig. 51)			Arrêt
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrêt : Interruption anticipée du programme en cours, programme inactif.</li> <li>- Chauffage fonctionnel.</li> <li>- Chauffage prêt à l'occupation.</li> <li>- Chauffage fonctionnel + chauffage prêt.</li> <li>- Chauffage prêt + chauffage fonctionnel.</li> <li>- Manuel : Le mode manuel permet de programmer son propre séchage de dalle.</li> </ul> La fonction prend fin automatiquement au bout de 25 jours.			

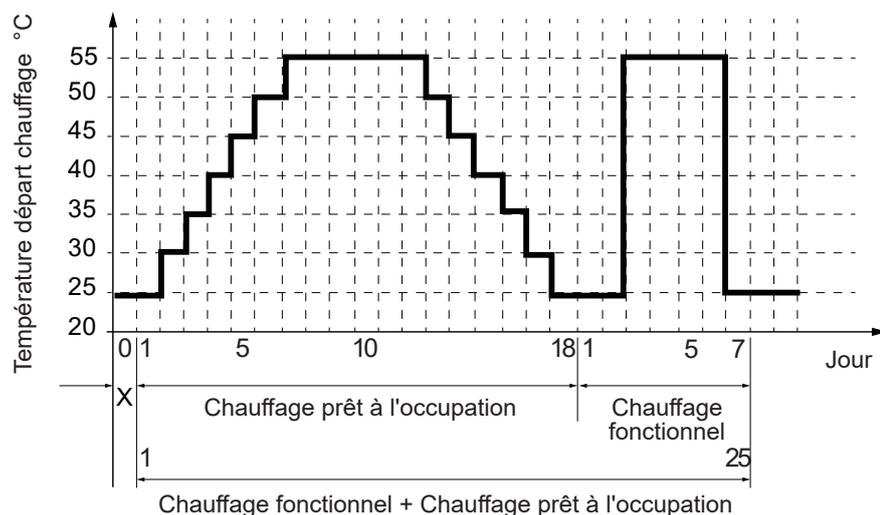

Respecter les normes et consignes du constructeur du bâtiment ! Un bon fonctionnement de cette fonction n'est possible qu'avec une installation correctement mise en œuvre (hydraulique, électricité et réglages) ! La fonction peut être interrompue de façon anticipée par un réglage sur "Arrêt".

fig. 51 - Diagramme des programmes de séchage de dalle

851	I	Consigne manuelle de séchage de dalle (si ligne 850 = manuel)	0... 95 °C	1 °C	25 °C
		Cette fonction permet de fixer la température de séchage de dalle. Cette température reste fixe. Le programme de séchage de dalle s'arrête automatiquement au bout de 25 jours de fonctionnement.			
856	I	Jour séchage actuel	0... 32		0
857	I	Jours de séchages terminés	0... 32		0
900	S	Commutation régime	Aucun, Mode protection, Réduit, Confort, Automatique		Réduit
		Mode de fonctionnement en fin de séchage de dalle.			

**Circuit rafraîchissement, Circuit 1 (n'apparaît qu'avec l'option kit rafraîchissement)**

901	U	Mode de fonctionnement	Mode protection, Automatique, Réduit, Confort		Mode protection
902	U	Consigne de température d'ambiance de confort	5... 40 °C	0.5 °C	24 °C
903	U	Consigne réduit	5... 40°C		26 °C
908	I	T° départ à T° extérieure 25°C	6... 35 °C	0.5 °C	20 °C
909	I	T° départ à T° extérieure 35°C	6... 35 °C	0.5 °C	16 °C
912	I	Limite de rafraîchissement à T° extérieure	--, 8... 35 °C	0.5 °C	24 °C
913	S	Durée de blocage après fin de chauffage / raf.	--, 8... 100	1 h	24 h
918	S	Début compensation d'été à T° extérieure	20... 50 °C	1 °C	26 °C
919	S	Fin compensation d'été à T° extérieure	20... 50 °C	1 °C	40 °C
920	S	Augmentation consigne compensation d'été	--, 1... 10 °C	1 °C	4 °C
923	S	Consigne départ mini à T° extérieure 25°C	6... 35 °C	0.5 °C	18 °C
924	S	Consigne départ mini à T° extérieure 35°C	6... 35 °C	0.5 °C	18 °C

Ligne	Fonction	Plage de réglage ou affichage	Incrément de réglage	Réglage de base
928	S Influence de la température ambiante  Si l'installation est équipée d'une sonde d'ambiance : Cette fonction permet de choisir l'influence de la température ambiante sur la régulation. Si aucune valeur n'est entrée, la régulation se fait que sur la loi d'eau. Si le paramètre est fixé à 100%, la régulation ne se fait que sur la température ambiante.	--, 1... 100 %	1 %	80 %
932	S Limitation de l'influence ambiance	--, 0.5... 4 °C	0.5 °C	0.5 °C
938	S Sous-refroid vanne mélange	0... 20 °C	1 °C	0 °C
941	S Temps course servomoteur	30... 650 s	1 s	240 s
963	S Avec régulation primaire/pompe système  *Réglage de base : 1 circuit = Non ; 2 circuits = Oui.	Non, Oui		Non*
<b>Réglage du chauffage, circuit 2</b>				
Si l'installation est composée de 2 circuits de chauffe (n'apparaît qu'avec l'option kit 2 circuits)				
1010	U Consigne de température d'ambiance de confort	Température réduite... Consigne confort max.	0.5 °C	20 °C
1012	U Consigne de température d'ambiance réduite	Température hors-gel... Température confort	0.5 °C	19 °C
1014	U Consigne de température ambiante "hors gel"	4 °C... Température réduite	0.5 °C	8 °C
1016	S Consigne confort maximum	Température confort... 35 °C	1 °C	28 °C
1020	I Pente de la courbe de chauffe (voir fig. 49, page 45)	0.1... 4	0.02	0.5
1021	I Translation de la courbe de chauffe (fig. 50, page 45)	-4.5... 4.5 °C	0.5 °C	0 °C
1030	I Limite de chauffe été/hiver  Lorsque la moyenne des températures extérieures des 24 dernières heures atteint 18 °C le régulateur arrête le chauffage (par mesure d'économie). Pendant le régime d'été, l'afficheur indique "Eco". Cette fonction n'est active qu'en régime automatique.	8... 30 °C	0.5 °C	18 °C
1040	I Consigne de départ mini.  (avec radiateur dynamique, régler de 30 à 35°C)	8... Consigne de départ max.	1 °C	17 °C
1041	I Consigne de départ max.  Plancher chauffant = 50 °C / Radiateurs = 65 °C. Remarque importante : La limitation maximale n'est pas une fonction de sécurité telle que l'exige un chauffage par le sol.	Consigne de départ mini... 95 °C	1 °C	55 °C
1050	S Influence de la température ambiante  Si l'installation est équipée d'une sonde d'ambiance : Cette fonction permet de choisir l'influence de la température ambiante sur la régulation. Si aucune valeur n'est entrée, la régulation se fait que sur la loi d'eau. Si le paramètre est fixé à 100%, la régulation ne se fait que sur la température ambiante.	1 %... 100 %	1 %	50 %
1060	S Limitation influence ambiance  Dès que la température d'ambiance = [Consigne réglée ligne 1010 (ex. 20 °C) + Limitation influence ambiance réglée ligne 1060 (ex. 0.5 °C)] > (ex. 20.5°C) => Le circulateur chauffage est arrêté. Il redémarre lorsque la température d'ambiance passe sous la consigne (selon l'exemple, T° d'ambiance < 20.0 °C).	0.5... 4 °C	0.5 °C	0.5 °C
1080	S Abaissement accéléré	Arrêt, Jusque consigne réduite, Jusque hors-gel		Arrêt
1090	S Optimisation maximum à l'enclenchement	0... 360 min	10 min	180 min
1091	S Optimisation maximum à la coupure	0... 360 min	10 min	30 min
1100	S Début augmentation régime réduit	-30... 10 °C, --	1 °C	--
1101	S Fin augmentation régime réduit	-30... 10 °C, --	1 °C	-5 °C
1130	S Surélévation vanne mélangeuse	0... 50 °C	1 °C	0 °C
1134	S Temps course servomoteur	30... 650 s	1 s	240 s

<b>Ligne</b>	<b>Fonction</b>	<b>Plage de réglage ou affichage</b>	<b>Incrément de réglage</b>	<b>Réglage de base</b>
<b>1150</b>	<b>I</b> Séchage contrôlé (de dalle) (fig. 51, page 52) - Arrêt : Interruption anticipée du programme en cours, programme inactif. - Chauffage fonctionnel. - Chauffage prêt à l'occupation. - Chauffage fonctionnel + chauffage prêt. - Chauffage prêt + chauffage fonctionnel. - Manuel : Le mode manuel permet de programmer son propre séchage de dalle. La fonction prend fin automatiquement au bout de 25 jours.			<b>Arrêt</b>
<b>1151</b>	<b>I</b> Consigne manuelle de séchage de dalle (si ligne 1150 = Manuel)  Cette fonction permet de fixer la température de séchage de dalle. Cette température reste fixe. Le programme de séchage de dalle s'arrête automatiquement au bout de 25 jours de fonctionnement.	0... 95 °C	1 °C	<b>25 °C</b>
<b>1156</b>	<b>I</b> Jour séchage actuel	0... 32		<b>0</b>
<b>1157</b>	<b>I</b> Jours de séchages terminés	0... 32		<b>0</b>
<b>1200</b>	<b>S</b> Commutation régime  Mode de fonctionnement en fin de séchage de dalle.	Aucun, Mode protection, Réduit, Confort, Automatique		<b>Réduit</b>
<b>Circuit rafraîchissement, Circuit 2 (n'apparaît qu'avec l'option kit rafraîchissement)</b>				
<b>1201</b>	<b>U</b> Régime	Mode protection, Automatique, Réduit, Confort		<b>Mode protection</b>
<b>1202</b>	<b>U</b> Consigne de température d'ambiance de confort	17... 40 °C	0.5 °C	<b>24 °C</b>
<b>1203</b>	<b>U</b> Consigne réduit	5... 40°C	0.5 °C	<b>26 °C</b>
<b>1208</b>	<b>I</b> T° départ à T° extérieure 25°C	6... 35 °C	0.5 °C	<b>20 °C</b>
<b>1209</b>	<b>I</b> T° départ à T° extérieure 35°C	6... 35 °C	0.5 °C	<b>16 °C</b>
<b>1212</b>	<b>I</b> Limite de rafraîchissement à T° extérieure	--, 8... 35 °C	0.5 °C	<b>24 °C</b>
<b>1213</b>	<b>S</b> Durée de blocage après fin de chauffage / raf.	--, 8... 100	1 h	<b>24 h</b>
<b>1218</b>	<b>S</b> Début compensation d'été à T° extérieure	20... 50 °C	1 °C	<b>26 °C</b>
<b>1219</b>	<b>S</b> Fin compensation d'été à T° extérieure	20... 50 °C	1 °C	<b>40 °C</b>
<b>1220</b>	<b>S</b> Augmentation consigne compensation d'été	--, 1... 10 °C	1 °C	<b>4 °C</b>
<b>1223</b>	<b>S</b> Consigne départ mini à T° extérieure 25°C	6... 35 °C	0.5 °C	<b>18 °C</b>
<b>1224</b>	<b>S</b> Consigne départ mini à T° extérieure 35°C	6... 35 °C	0.5 °C	<b>18 °C</b>
<b>1228</b>	<b>S</b> Influence de la température ambiante  Si l'installation est équipée d'une sonde d'ambiance : Cette fonction permet de choisir l'influence de la température ambiante sur la régulation. Si aucune valeur n'est entrée, la régulation se fait que sur la loi d'eau. Si le paramètre est fixé à 100%, la régulation ne se fait que sur la température ambiante.	--, 1... 100 %	1 %	<b>80 %</b>
<b>1232</b>	<b>S</b> Limitation de l'influence ambiance	--, 0.5... 4 °C	0.5 °C	<b>0.5 °C</b>
<b>1238</b>	<b>S</b> Sous-refroid vanne mélange	0... 20 °C	1 °C	<b>0 °C</b>
<b>1241</b>	<b>S</b> Temps course servomoteur	30... 650 s	1 s	<b>240 s</b>
<b>1263</b>	<b>S</b> Avec régulation primaire/pompe système	Non, Oui		<b>Non*</b>

\*Réglage de base : 1 circuit = Non ; 2 circuits = Oui.

<b>Ligne</b>	<b>Fonction</b>	<b>Plage de réglage ou affichage</b>	<b>Incrément de réglage</b>	<b>Réglage de base</b>
<b>Réglage de l'eau chaude sanitaire (ECS)</b>				
<b>1600</b>	<b>U</b> Mode de fonctionnement	Arrêt, Marche, Eco		<b>Marche</b>
<b>1610</b>	<b>U</b> Consigne température ECS confort	Consigne réduit (ligne 1612)... 80 °C	1 °C	<b>55 °C</b>
Pour atteindre cette consigne, le système d'appoint électrique est sollicité.				
<b>1612</b>	<b>U</b> Consigne température ECS réduit	8 °C... Consigne confort (ligne 1610)	1 °C	<b>40 °C</b>
<b>1620</b>	<b>I</b> Libération de la charge d'ECS	24h/jour, Prog. horaires circ.chauf., Programme horaire 4/ECS, Tarif heures creuses (THC), Prog. horaire 4/ECS et THC		<b>Programme horaire 4/ECS</b>
24h/jour : La température d'ECS est maintenue en permanence à la consigne confort ECS.				
Prog. horaires circ.chauf. : La production d'ECS suit la programmation horaire de la température ambiante (avec 1 heure d'anticipation à l'enclenchement).				
Programme horaire 4/ECS : Le programme ECS est indépendant du programme du circuit de chauffage.				
Tarif heures creuses (THC)* : Le fonctionnement de l'appoint électrique n'est autorisé qu'en heures creuses.				
Prog. horaire 4/ECS et THC* : Le fonctionnement de l'appoint électrique est autorisé en période confort ou heures creuses.				
* - Raccorder le contact "fournisseur d'énergie" sur l'entrée EX2. (voir fig. 44, page 39). En cas de contrat jour/nuit, les appoints électriques du ballon d'ECS sont asservis à la tarification du fournisseur d'énergie. L'enclenchement de l'appoint électrique du ballon ECS n'est autorisé qu'en heures creuses.				
<b>1640</b>	<b>I</b> Fonction anti-légionelles	Arrêt, Périodique (suivant le réglage de la ligne 1641), Jour de semaine fixe (suivant le réglage de la ligne 1642)		<b>Arrêt</b>
<b>1641</b>	<b>S</b> Périodicité du cycle anti-légionelles	1 à 7	1 jour	<b>7</b>
<b>1642</b>	<b>S</b> Jour de fonctionnement du cycle anti-légionelles	Lundi, Mardi,...		<b>Dimanche</b>
<b>1644</b>	<b>S</b> Heure fonctionnement anti-légionelles			
<b>1645</b>	<b>S</b> Consigne anti-légionelles	55... 75 °C	1 °C	<b>60 °C</b>
<b>1646</b>	<b>S</b> Durée fonction anti-légionelles	2... 360 min	1 min	<b>60 min</b>
<b>1647</b>	<b>S</b> Fonction. pompe circul. pendant fonction légion.	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
<b>1660</b>	<b>S</b> Libération de la pompe circulation ECS	Programme horaire CC/CR 3, Libération ECS, Programme horaire 4/ECS, Programme horaire 5		<b>Libération ECS</b>
<b>Piscine (n'apparaît qu'avec l'option kit piscine)</b>				
<b>2055</b>	<b>U</b> Consigne chauffage solaire	8... 80 °C	1 °C	<b>26 °C</b>
<b>2056</b>	<b>U</b> Consigne chauffage générateur	8... 80 °C	1 °C	<b>22 °C</b>
<b>2057</b>	<b>S</b> Delta chauffage générateur	0.5... 3 °C	1 °C	<b>0.5 °C</b>
<b>2065</b>	<b>S</b> Priorité charge solaire	Priorité 1, Priorité 2, Priorité 3		<b>Priorité 1</b>
<b>2080</b>	<b>S</b> Avec intégration solaire	Non, Oui		<b>Oui</b>
<b>Régulateur / pompe primaire</b>				
<b>2127</b>	<b>I</b> Vitesse max. circulateur PAC (rafraîchissement)	70... 100 %	1 %	<b>100 %</b>
<b>2154</b>	<b>I</b> Vitesse max. circulateur PAC	70... 100 %	1 %	<b>100 %</b>

<b>Ligne</b>	<b>Fonction</b>	<b>Plage de réglage ou affichage</b>	<b>Incrément de réglage</b>	<b>Réglage de base</b>
<b>Pompe à chaleur (PAC)</b>				
2779	I Vitesse max. circulateur PAC (rafraîchissement)	70... 100 %	1 %	100 %
2793	I Vitesse max. circulateur PAC	70... 100 %	1 %	100 %
2803	S Arrêt temporisé pompe cond.	8... 600 s	1 s	240s
2843	S Durée arrêt min. compr.	0... 120 min	1 min	8 min
2844	S Temp. maxi du fonctionnement thermodynamique	8... 100 °C	1 °C	75 °C
2862	S Temps blocage allure 2	0... 40 min	1 min	5 min
2873	S Temps marche modulation / compresseur	0... 600 s	1 s	240 s
2882	S Intégrale libération appoints électriques	0... 500 °Cmin	1 °Cmin	100 °Cmin
2884	S Libération électrique - départ sous température extérieure	-30... 30 °C	1 °C	2 °C
2886	S Compens. déficit chaleur	Arrêt, Marche, Seulement pour fct séchage		Arrêt
2907	S Puissance max. en mode silence	--, 1... 100 %	1 %	--
2916	S Température maxi charge ECS PAC	8... 80 °C	1 °C	--
2920	S En cas de signal blocage EJP (EX1) (fig. 45, page 39)	Bloquée en attente, Libérée		Libérée
	Libérée : PAC = Marche _ Appoint ECS = Arrêt _ 1 <sup>er</sup> appoint PAC = Arrêt _ 2 <sup>ème</sup> appoint PAC = Arrêt _ Chaudière = Marche. Bloquée en attente (Verrouillée) : PAC = Arrêt _ Appoint ECS = Arrêt _ 1 <sup>er</sup> appoint PAC = Arrêt _ 2 <sup>ème</sup> appoint PAC = Arrêt _ Chaudière = Marche.			
3026	S Mode silence horaire de départ	00:00... --:--	10 min	22:00
3027	S Mode silence horaire d'arrêt	00:00... --:--	10 min	07:00
3028	S Mode silence température de départ	-50... 50 °C	1 °C	8 °C
3029	S Mode silence température d'arrêt	-50... 50 °C	1 °C	7 °C
<b>Compteur d'énergie</b>				
3095 --> 3110 : <b>Fonction non utilisée</b>				
3113	U Énergie utilisée		Kwh	--
	<b>Cumul de l'énergie électrique consommée totale.</b> L'énergie électrique consommée = Énergie électrique absorbée par unité extérieure + Énergie électrique absorbée par l'appoint électrique chauffage <sup>es</sup> /ou l'appoint électrique ECS (si installé).			
3121 --> 3123 : <b>Fonction non utilisée</b>				
3124	U Énergie utilisée chauffage 1 (N - 1)		Kwh	--
3125	U Énergie utilisée ECS1		Kwh	--
3126	U Énergie utilisée rafraîch. 1		Kwh	--
3128 --> 3130 : <b>Fonction non utilisée</b>				
3131	U Énergie utilisée chauffage 2 (N - 2)		Kwh	--
3132	U Énergie utilisée ECS2		Kwh	--
3133	U Énergie utilisée rafraîch. 2		Kwh	--
3135 --> 3137 : <b>Fonction non utilisée</b>				
3138	U Énergie utilisée chauffage 3 (N - 3)		Kwh	--
3139	U Énergie utilisée ECS3		Kwh	--
3140	U Énergie utilisée rafraîch. 3		Kwh	--
3142 --> 3144 : <b>Fonction non utilisée</b>				

Nota: Les Compteurs "Énergie" s'incrémentent en date du 1er juillet de chaque année.

<b>Ligne</b>	<b>Fonction</b>	<b>Plage de réglage ou affichage</b>	<b>Incrément de réglage</b>	<b>Réglage de base</b>
3145	U Énergie utilisée chauffage 4 (N - 4)		Kwh	--
3146	U Énergie utilisée ECS4		Kwh	--
3147	U Énergie utilisée rafraîch. 4		Kwh	--
<b>3149 --&gt; 3151 : Fonction non utilisée</b>				
3152	U Énergie utilisée chauffage 5 (N - 5)		Kwh	--
3153	U Énergie utilisée ECS5		Kwh	--
3154	U Énergie utilisée rafraîch. 5		Kwh	--
<b>3156 --&gt; 3158 : Fonction non utilisée</b>				
3159	U Énergie utilisée chauffage 6 (N - 6)		Kwh	--
3160	U Énergie utilisée ECS6		Kwh	--
3161	U Énergie utilisée rafraîch. 6		Kwh	--
<b>3163 --&gt; 3165 : Fonction non utilisée</b>				
3166	U Énergie utilisée chauffage 7 (N - 7)		Kwh	--
3167	U Énergie utilisée ECS7		Kwh	--
3168	U Énergie utilisée rafraîch. 7		Kwh	--
<b>3170 --&gt; 3172 : Fonction non utilisée</b>				
3173	U Énergie utilisée chauffage 8 (N - 8)		Kwh	--
3174	U Énergie utilisée ECS8		Kwh	--
3175	U Énergie utilisée rafraîch. 8		Kwh	--
<b>3177 --&gt; 3179 : Fonction non utilisée</b>				
3180	U Énergie utilisée chauffage 9 (N - 9)		Kwh	--
3181	U Énergie utilisée ECS9		Kwh	--
3182	U Énergie utilisée rafraîch. 9		Kwh	--
<b>3184 --&gt; 3186 : Fonction non utilisée</b>				
3187	U Énergie utilisée chauffage 10 (N - 10)		Kwh	--
3188	U Énergie utilisée ECS10		Kwh	--
3189	U Énergie utilisée rafraîch. 10		Kwh	--
3190	S RAZ mémoire jour relève	Non, Oui		<b>Non</b>
<b>Ré initialisation des historiques compteurs (1 à 10). Le compteur général (paramètre 3113) n'est pas remis à zéro.</b>				
3197	S Puissance électrique compresseur	0.1...60	0.1	<b>Voir tableau ci-dessous</b>

**Réglage du paramètre 3197 selon l'unité extérieure utilisée**

<b>Pompe à chaleur</b>	<b>Unité Extérieure</b>	<b>Paramètre 3197</b>
<b>Modèle 8</b>	WOYA080KLT	2.13
<b>Modèle 10</b>	WOYA100KLT	3.4

**3264 --> 3267 : Fonction non utilisée**

<i>Ligne</i>	<i>Fonction</i>	<i>Plage de réglage ou affichage</i>	<i>Incrément de réglage</i>	<i>Réglage de base</i>
<b>Générateur additionnel (Relève chaudière)</b>				
<b>3692</b>	<b>S</b>	Optimisation ECS en thermodynamique avec charge ECS  - <b>ECS Immédiat</b> : Lors d'une demande sanitaire, la PAC et la chaudière se mettent en fonctionnement. La PAC s'arrêtera dès que la température de retour primaire dépassera 55 °C. - <b>ECS Remplacement</b> : Si la température extérieure est supérieure à 2 °C, la mise en fonctionnement de la PAC lors d'une demande sanitaire dure au moins 5 minutes. Le temps de fonctionnement de la PAC peut être prolongé selon la température extérieure. L'appoint chaudière se déclenchera ensuite.	Bloqué en attente, ECS Remplacement, Appoint, ECS Immédiat.	<b>Remplacement</b>
<b>3700</b>	<b>S</b>	Libération sous T° ext (température extérieure)	-50... 50 °C	1 °C <b>2 °C</b>
<b>3701</b>	<b>S</b>	Libération au dessus T° ext	-50... 50 °C	1 °C      --
<b>3705</b>	<b>S</b>	Temporisation à l'arrêt	0... 120 min	1 min <b>20 min</b>
<b>3720</b>	<b>S</b>	Intégrale de commutation relève chaudière	0... 500 °Cmin	1 °Cmin <b>100 °Cmin</b>
<b>3723</b>	<b>S</b>	Temps blocage générateur	1... 120 min	1 min <b>30 min</b>
<b>Ballon ECS</b>				
<b>5024</b>	<b>S</b>	Différentiel de commutation	0... 20 °C	1 °C <b>7 °C</b>
<b>5030</b>	<b>S</b>	Limitation durée de charge  (avec radiateur dynamique, régler à 40 min)	10... 600 min	10 min <b>90 min</b>
<b>5055</b>	<b>S</b>	Temp. refroidissement adiabatique ballon ECS	8... 95 °C	1 °C <b>65 °C</b>
<b>5057</b>	<b>S</b>	Refroidissem. adiab. ballon ECS Collecteur	Arrêt, Été, Toujours	<b>Été</b>
<b>5061</b>	<b>S</b>	Libération résistance électrique	24h/jour, Libération ECS, Programme horaire 4/ECS	<b>Libération ECS</b>
<b>5093</b>	<b>S</b>	Avec intégration solaire	Non, Oui	<b>Oui</b>
<b>Configuration d'installation</b>				
<b>5700</b>	<b>I</b>	Préréglage  Cette commande permet de choisir l'une des 4 configurations d'installation pré-sélectionnées (les schémas hydrauliques des différentes configurations sont détaillés au paragraphe "Configurations d'installation"). - Préréglage 1 : 1 circuit de chauffe avec ou sans appoint électrique. - Préréglage 2 : 2 circuits de chauffe avec ou sans appoint électrique. - Préréglage 3 : Relève chaudière, 1 circuit de chauffe. - Préréglage 4 : Relève chaudière, 2 circuits de chauffe. - Préréglage 5 et + : non utilisé.	1,2,3,... 9	1 <b>1</b>
<b>5710</b>	<b>S</b>	Circuit de chauffage 1	Arrêt, Marche	<b>Marche</b>
<b>5711</b>	<b>S</b>	Circuit rafraîchissement 1  Régler le paramètre sur " Système à 2 tubes " avec le kit rafraîchissement.	Arrêt, Système 4 tubes, Système à 2 tubes	<b>Arrêt</b>
<b>5715</b>	<b>S</b>	Circuit de chauffage 2	Arrêt, Marche	<b>Marche</b>
<b>5716</b>	<b>S</b>	Circuit rafraîchissement 2  Régler le paramètre sur " Système à 2 tubes " avec le kit rafraîchissement. Si l'installation est composée de 2 circuits de chauffe.	Arrêt, Système 4 tubes, Système 2 tubes	<b>Arrêt</b>
<b>5731</b>	<b>S</b>	Organe de réglage d'ECS Q3	Aucune demande de charge, Pompe de charge, Vanne directionnelle	<b>Vanne directionnelle</b>
<b>5740</b>	<b>S</b>	Sortie résist. élec. eau K6  5740 = Valeur de l'appoint électrique ECS en kW	0.1... 99 kW	<b>1.5 kW</b>
<b>5806</b>	<b>I</b>	Type résistance électrique départ	1 : 3 allures, 2 : 2 allures exclusif, 3 : 2 allures en appoint, 4 : UX modulant	<b>3 : 2 allures en appoint</b>
<b>5811</b>	<b>S</b>	Sortie résist élec eau K25  Sans appoint = 0 ; Appoint mono (par défaut) = 3	0.1-...99	<b>3 kW</b>

<b>Ligne</b>	<b>Fonction</b>	<b>Plage de réglage ou affichage</b>	<b>Incrément de réglage</b>	<b>Réglage de base</b>
<b>5813</b>	<b>S</b> Sortie résist élec eau K26	0.1-...99		<b>3 kW</b>
	Sans appoint = 0 ; Appoint mono 3 kW = 0 ; Appoint mono 6 kW (par défaut) = 3			
<b>5950</b>	<b>S</b> Fonction entrée H1 (Connecteur X86, bornes B1 et M)			<b>Sans</b>
	<b>0:</b> Sans, <b>1:</b> Commut. régime zones + ECS, <b>2:</b> Commutation régime ECS, <b>3:</b> Commutation régime zones, <b>4:</b> Commutation régime zone 1, <b>5:</b> Commutation régime zone 2, <b>6:</b> Commutation régime zone 3, <b>8:</b> Message erreur/ alarme, <b>9:</b> Demande circuit consomm. 1, <b>10:</b> Demande circuit consomm.2, <b>11:</b> Libérat générateur piscine, <b>13:</b> Libération piscine, solaire, <b>14:</b> Niveau de température ECS, <b>15:</b> Niveau de température CC1, <b>16:</b> Niveau de température CC2, <b>17:</b> Niveau de température CC3, <b>18:</b> Thermostat d'ambiance CC1, <b>19:</b> Thermostat d'ambiance CC2, <b>20:</b> Thermostat d'ambiance CC3, <b>21:</b> Contrôleur de débit ECS, <b>24:</b> Mesure impulsions, <b>26:</b> Détecteur de condensation, <b>27:</b> Augm T° déprt pr hygrostat, <b>30:</b> Ordre enclench PAC allure 1, <b>35:</b> État fonct chaudière suppl, <b>36:</b> Prio chrg chd comb sol ECS, <b>43:</b> Ventilation commutateur 1, <b>44:</b> Ventilation commutateur 2, <b>45:</b> Ventilation commutateur 3, <b>50:</b> Mesure de débit, fréquence, <b>51:</b> Demande circ.consom.1 10V, <b>52:</b> Demande circ. consom2 10V, <b>54:</b> Mesure de pression 10V, <b>55:</b> Mesure de l'humidité 10V, <b>56:</b> Température ambiante 10V, <b>59:</b> Mesure débit 0/10V, <b>60:</b> Mesure température 0/10v, <b>61:</b> Mesure de qualité d'air 10V			
<b>5953</b>	<b>S</b> Valeur entrée 1 H1	0...1000		<b>0</b>
<b>5954</b>	<b>S</b> Valeur fonction 1 H1	-100.. 500		<b>0</b>
<b>5955</b>	<b>S</b> Valeur entrée 2 H1	0... 1000		<b>10</b>
<b>5956</b>	<b>S</b> Valeur fonction 2 H1	-100... 500		<b>100</b>
<b>5960</b>	<b>S</b> Fonction entrée H3 (Connecteur X86, bornes B2 et M)			<b>Sans</b>
	<b>0:</b> Sans, <b>1:</b> Commut. régime zones + ECS, <b>2:</b> Commutation régime ECS, <b>3:</b> Commutation régime zones, <b>4:</b> Commutation régime zone 1, <b>5:</b> Commutation régime zone 2, <b>6:</b> Commutation régime zone 3, <b>8:</b> Message erreur/ alarme, <b>9:</b> Demande circuit consomm. 1, <b>10:</b> Demande circuit consomm.2, <b>11:</b> Libérat générateur piscine, <b>13:</b> Libération piscine, solaire, <b>14:</b> Niveau de température ECS, <b>15:</b> Niveau de température CC1, <b>16:</b> Niveau de température CC2, <b>17:</b> Niveau de température CC3, <b>18:</b> Thermostat d'ambiance CC1, <b>19:</b> Thermostat d'ambiance CC2, <b>20:</b> Thermostat d'ambiance CC3, <b>21:</b> Contrôleur de débit ECS, <b>24:</b> Mesure impulsions, <b>26:</b> Détecteur de condensation, <b>27:</b> Augm T° déprt pr hygrostat, <b>30:</b> Ordre enclench PAC allure 1, <b>35:</b> État fonct chaudière suppl, <b>36:</b> Prio chrg chd comb sol ECS, <b>43:</b> Ventilation commutateur 1, <b>44:</b> Ventilation commutateur 2, <b>45:</b> Ventilation commutateur 3, <b>50:</b> Mesure de débit, fréquence, <b>51:</b> Demande circ.consom.1 10V, <b>52:</b> Demande circ. consom2 10V, <b>54:</b> Mesure de pression 10V, <b>55:</b> Mesure de l'humidité 10V, <b>56:</b> Température ambiante 10V, <b>59:</b> Mesure débit 0/10V, <b>60:</b> Mesure température 0/10v, <b>61:</b> Mesure de qualité d'air 10V			
<b>5963</b>	<b>S</b> Valeur entrée 1 H3	0...1000		<b>0</b>
<b>5964</b>	<b>S</b> Valeur fonction 1 H3	-100.. 500		<b>0</b>
<b>5965</b>	<b>S</b> Valeur entrée 2 H3	0... 1000		<b>10</b>
<b>5966</b>	<b>S</b> Valeur fonction 2 H3	-100... 500		<b>100</b>
<b>5980</b>	<b>S</b> Fonction entrée EX1			<b>Arrêt forcé relève élec. E6</b>
	<b>0:</b> Sans, <b>1:</b> Arrêt forcé relève élec. E6, <b>2:</b> Tarif réduit électricité E5, <b>4:</b> Surcharge évapor. E14, <b>5:</b> Pressostat évaporat. E26, <b>6:</b> Contrôleur débit évap E15, <b>7:</b> Contrôl débit consommat E24, <b>8:</b> Dégivrage manuel E17, <b>9:</b> Synthèse alarmes PAC E20, <b>10:</b> Défaut démar progress E25, <b>12:</b> Pressostat BP E9, <b>13:</b> Pressostat HP E10, <b>14:</b> Surcharge compress 1 E11, <b>15:</b> Message erreur/alarme, <b>16:</b> Surveillance secteur E21, <b>18:</b> Pression diff dégivrage E28, <b>19:</b> Pressostat circ int éva. E29, <b>20:</b> Contr déb circ int évap E30, <b>21:</b> Smart grid E61, <b>22:</b> Smart grid E62, <b>25:</b> Commutation régime des CC, <b>26:</b> Forçage ECS.			
<b>5981</b>	<b>S</b> Sens d'action entrée EX1	Contact de repos, Contact de travail		<b>Contact de travail</b>
<b>5982</b>	<b>S</b> Fonction entrée EX2			<b>Tarif réduit électricité E5</b>
	<b>0:</b> Sans, <b>1:</b> Arrêt forcé relève élec. E6, <b>2:</b> Tarif réduit électricité E5, <b>4:</b> Surcharge évapor. E14, <b>5:</b> Pressostat évaporat. E26, <b>6:</b> Contrôleur débit évap E15, <b>7:</b> Contrôl débit consommat E24, <b>8:</b> Dégivrage manuel E17, <b>9:</b> Synthèse alarmes PAC E20, <b>10:</b> Défaut démar progress E25, <b>12:</b> Pressostat BP E9, <b>13:</b> Pressostat HP E10, <b>14:</b> Surcharge compress 1 E11, <b>15:</b> Message erreur/alarme, <b>16:</b> Surveillance secteur E21, <b>18:</b> Pression diff dégivrage E28, <b>19:</b> Pressostat circ int éva. E29, <b>20:</b> Contr déb circ int évap E30, <b>21:</b> Smart grid E61, <b>22:</b> Smart grid E62, <b>25:</b> Commutation régime des CC, <b>26:</b> Forçage ECS.			
<b>5983</b>	<b>S</b> Sens d'action entrée EX2	Contact de repos, Contact de travail		<b>Contact de repos</b>
<b>5985</b>	<b>S</b> Sens d'action entrée EX3	Contact de repos, Contact de travail		<b>Contact de travail</b>

<b>Ligne</b>	<b>Fonction</b>	<b>Plage de réglage ou affichage</b>	<b>Incrément de réglage</b>	<b>Réglage de base</b>
6098	S Correction sonde coll solaire	-20... 20 °C	0.1 °C	0 °C
6100	S Correction sonde température extérieure	-3... 3 °C	0.1 °C	0 °C
6117	S Compens centr T° consigne	1... 100°C	1 °C	5 °C
6120	S Hors-gel de l'installation	Marche, Arrêt		<b>Marche</b>
6201	S Effacer sonde	Non, Oui		<b>Non</b>
6205	S Réinitialiser paramètres	Non, Oui		<b>Non</b>
6220	S Version du logiciel (RVS)	0... 99		--
6300	S Info 1 OEM	0... 65535		--
6301	S Info 2 OEM	0... 65535		--
<b>Réseau LPB</b>				
6600	S Adresse appareil	0... 16		<b>1</b>
<b>Erreur</b>				
6710	U Ré-initialisation relais alarme	Non, Oui		<b>Non</b>
6711	U Ré-initialisation PAC	Non, Oui		<b>Non</b>
6800	S Historique 1	Date, Heure, Code d'erreur		
6802	S Historique 2	Date, Heure, Code d'erreur		
6804	S Historique 3	Date, Heure, Code d'erreur		
6806	S Historique 4	Date, Heure, Code d'erreur		
6808	S Historique 5	Date, Heure, Code d'erreur		
6810	S Historique 6	Date, Heure, Code d'erreur		
6812	S Historique 7	Date, Heure, Code d'erreur		
6814	S Historique 8	Date, Heure, Code d'erreur		
6816	S Historique 9	Date, Heure, Code d'erreur		
6818	S Historique 10	Date, Heure, Code d'erreur		
<b>Maintenance / Régime spécial</b>				
7070	S Intervalle temps pour la maintenance PAC	0... 240	1 mois	--
7071	S Temps de fonctionnement PAC depuis la dernière maintenance. RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	0... 240	1 mois	--
7073	S Nombre moyen de démarrage du compresseur par heure de fonctionnement, depuis les 6 dernières semaines. RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	0... 12		<b>0</b>
7141	U Régime de secours	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
	Arrêt : La PAC fonctionne normalement (avec les appoints si besoin). Marche : La PAC utilise le système d'appoint électrique ou la relève chaudière. Utiliser la position "Marche", uniquement en mode secours ou test car la facture d'énergie peut être onéreuse.			
7142	S Type fonctionnement service de secours	Manuel, Automatique		<b>Manuel</b>
	Manuel : Le régime de secours n'est pas activé lors d'un défaut (Régime de secours = Arrêt). Automatique : Le régime de secours est activé lors d'un défaut (Régime de secours = Marche). En position "Automatique", la facture d'énergie peut être onéreuse si l'erreur n'est pas décelée et résolue.			
7150	I Simulation température extérieure	-50... 50 °C	0.5 °C	--
7202	S Mise en service PAC	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
7207	S Sélection puissance Sortie modulante	0... 100 %	1 %	<b>0 %</b>
7208	S Sélection vitesse Sortie Q9	0... 100 %	1 %	--

Ligne	Fonction	Plage de réglage ou affichage	Incrément de réglage	Réglage de base
<b>Test des entrées / sorties</b>				
<b>7700</b>	<b>I</b> Test des relais			<b>Pas de test</b>
<p>Ce test consiste à commander un à un les relais du régulateur et d'en vérifier les sorties. Il permet de contrôler que les relais fonctionnent et que le câblage est correct (pour cela, vérifier que chaque appareil est bien en fonctionnement sur l'installation / Voir "<i>Désignation des bornes de la carte de régulation</i>", page 79).</p> <p><b>0:</b> Pas de test, <b>1:</b> Tout est à l'ARRÊT, <b>2:</b> Sortie relais QX1 : circulateur chauffage CC1 (si 1 circuit ) ou circulateur chauffage CC2 (si 2 circuits), <b>3:</b> Sortie relais QX2 : appoint élect.(1er étage) ou vanne direct. RLV, <b>4:</b> Sortie relais QX3 : appoint élect.(2e étage) ou contact RLV chaudière, <b>5:</b> Sortie relais QX4 : vanne direct. ECS, <b>6:</b> Sortie relais QX5 : appoint élect. ECS, <b>7:</b> Sortie relais QX6 , <b>8:</b> Sortie relais QX31 : ouverture vanne mélangeuse (Y1) (ou commande fil pilote), <b>9:</b> Sortie relais QX32 : fermeture vanne mélangeuse (Y2), <b>10:</b> Sortie relais QX33 : circulateur circuit 1 si deux circuits (circuit mélangé, le moins chaud),<b>11:</b> Sortie relais QX34, <b>12:</b> Sortie relais QX35 : vanne directionnelle piscine, <b>13:</b> Sortie relais QX21 module 1,<b>14:</b> Sortie relais QX22 module 1, <b>15:</b> Sortie relais QX23 module 1, <b>16:</b> Sortie relais QX21 module 2, <b>17:</b> Sortie relais QX22 module 2, <b>18:</b> Sortie relais QX23 module 2, <b>19-28:</b> non utilisé.</p> <p>L'afficheur indique le symbole "clé". En appuyant sur la touche Info, on affiche "erreur 368". Attention ! Pendant la durée du test, le composant testé est sous tension électrique.</p>				
<b>7710</b>	<b>I</b> Test sortie UX1 (Non utilisé)	0... 100%	1	--
<b>7716</b>	<b>I</b> Test sortie UX2 (Signal pompe PWM)	0... 100%	1	--
<b>7722</b>	<b>I</b> Régime refroidissement D2 (Non utilisé)	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
<b>7723</b>	<b>I</b> Pompe à chaleur D3 (Non utilisé)	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
<b>7724</b>	<b>I</b> Test sortie U4 (commande "Inverter")	0... 100 %		--
<b>7725</b>	<b>I</b> Signal tension U4 (Ux3)	0... 10 v		--
<b>7804</b>	<b>I</b> Température sonde BX1 (T° départ PAC)	-28... 350 °C		--
<b>7805</b>	<b>I</b> Température sonde BX2 (T° retour PAC)	-28... 350 °C		--
<b>7806</b>	<b>I</b> Température sonde BX3 (T° sanitaire)	-28... 350 °C		--
<b>7807</b>	<b>I</b> Température sonde BX4 (T° extérieure)	-28... 350 °C		--
<b>7830</b>	<b>I</b> Température sonde BX21 module 1 (Non utilisé)	-28... 350 °C		--
<b>7831</b>	<b>I</b> Température sonde BX22 module 1 (Non utilisé)	-28... 350 °C		--
<b>7832</b>	<b>I</b> Température sonde BX21 module 2 (Non utilisé)	-28... 350 °C		--
<b>7833</b>	<b>I</b> Température sonde BX22 module 2 (Non utilisé)	-28... 350 °C		--
<b>7858</b>	<b>I</b> Signal d'entrée H3	Sans, Fermé (ooo), ouvert (---), Impulsions, Fréquence Hz, Tension V		<b>Sans</b>
<b>7911</b>	<b>I</b> Entrée EX1 (délestage)	0, 230 V		--
<b>7912</b>	<b>I</b> Entrée EX2 (tarifs HP/HC)	0, 230 V		--
<b>7913</b>	<b>I</b> Entrée EX3 (défaut externe)	0, 230 V		--
<b>État</b>				
<b>8000</b>	<b>I</b> État circuit chauffage 1			--
<b>8001</b>	<b>I</b> État circuit chauffage 2			--
<b>8003</b>	<b>I</b> État ECS			--
<b>8004</b>	<b>I</b> État circuit refroidissement 1			--
<b>8006</b>	<b>I</b> État PAC			--
<b>8007</b>	<b>I</b> État collecteur solaire			--
<b>8010</b>	<b>I</b> État ballon de stockage			--
<b>8011</b>	<b>I</b> État piscine			--
<b>8022</b>	<b>I</b> État générateur additionnel			--
<b>8025</b>	<b>I</b> État circuit rafraîchissement 2			--

<b>Ligne</b>	<b>Fonction</b>	<b>Plage de réglage ou affichage</b>	<b>Incrément de réglage</b>	<b>Réglage de base</b>
<b>Diagnostic générateur</b>				
8400	I Compresseur 1	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
8402	I Résistance électrique 1 départ	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
8403	I Résistance électrique 2 départ	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
8406	I Pompe de condenseur	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
8407	S Vitesse pompe condensateur	0...100%		--
8410	U Température retour PAC	0... 140 °C		--
	Consigne PAC (départ)			--
8412	U Température départ PAC	0... 140 °C		--
	Consigne PAC (départ)			--
8413	U Modulation du compresseur	0... 100%		--
8414	I Modulation résistance électrique	0... 100%		--
8425	S Écart température condensateur	-50... 140 °C		--
8450	S Heures fonctionnement compresseur 1	00:00		--
8454	S Durée verrouillage PAC. RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	0... 2730 h		--
8455	S Compteur verrouillages PAC. RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	0... 65535		--
8456	S Heures fonctionnement électrique départ. RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	0... 2730 h		--
8457	S Compteur démarrages électriques départ. RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	0... 65535		--
8458	I État smart grid	Tirage verrouillé, Tirage libéré, Tirage souhaité, Tirage forcé		<b>Tirage libéré</b>
8460	I Débit pompe à chaleur	0... 65535 l/min		--
<b>Diagnostic consommateur</b>				
8700	U Température extérieure	-50... 50 °C		--
8701	U Température extérieure minimale. RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	-50... 50 °C		<b>50 °C</b>
8702	U Température extérieure maximale. RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	-50... 50 °C		<b>-50 °C</b>
8703	I Température extérieure atténuée. RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	-50... 50 °C		--
	C'est la moyenne de la température extérieure sur une période de 24 h. Cette valeur est utilisée pour la commutation automatique été / hiver (ligne 730).			
8704	I Température extérieure mélangée	-50... 50 °C		--
	La température extérieure mélangée est une combinaison de la température extérieure actuelle et de la "température extérieure moyenne" calculée par le régulateur. Cette valeur est utilisée pour le calcul de la température de départ.			
8730	I Circulateur CC1	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
8731	I Vanne mélangeuse CC1 ouverte	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
8732	I Vanne mélangeuse CC1 fermée	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
8740	U Température ambiante 1	0... 50 °C		--
	Consigne de température d'ambiance 1			<b>20 °C</b>
8743	U Température de départ 1	0... 140 °C		--
	Consigne de température de départ 1			--
8749	I Thermostat d'ambiance 1	Aucune demande, Demande		<b>Aucune demande</b>

<b>Ligne</b>	<b>Fonction</b>	<b>Plage de réglage ou affichage</b>	<b>Incrément de réglage</b>	<b>Réglage de base</b>
<b>8756</b>	<b>U</b> Température départ refroidissement 1 Consigne de température refroidissement 1	0... 140 °C		--
<b>8820</b>	<b>I</b> Circulateur ECS	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
<b>8821</b>	<b>I</b> Résistance électrique ECS	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
<b>8830</b>	<b>U</b> Température ECS Consigne de température ECS	0... 140 °C		-- <b>50 °C</b>
<b>8832</b>	<b>I</b> Température ECS 2	0... 140 °C		--
<b>8840</b>	<b>S</b> Heures fonctionnement pompe ECS RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	0... 2730 h		--
<b>8841</b>	<b>S</b> Compteur démarrages pompe ECS RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	0... 199999		--
<b>8842</b>	<b>S</b> Heures fonctionnement électrique ECS RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	0... 2730 h		--
<b>8843</b>	<b>S</b> Compteur démarrages électrique ECS RAZ ? (remise à zéro ?) Non, Oui	0... 65535		--
<b>8950</b>	<b>I</b> Température départ ligne Consigne de température départ ligne	0... 140 °C		--
<b>8957</b>	<b>I</b> Consigne départ ligne, rafraîchissement	0... 140 °C		--
<b>9005</b>	<b>I</b> Pression hydraulique 1	-100... 500 bar		--
<b>9006</b>	<b>I</b> Pression hydraulique 2	-100... 500 bar		--
<b>9009</b>	<b>I</b> Pression hydraulique 3	-100... 500 bar		--
<b>9010</b>	<b>I</b> Mesure temp ambiante 1	0...50 °C		--
<b>9011</b>	<b>I</b> Mesure temp ambiante 2	0... 50 °C		--
<b>9031</b>	<b>I</b> Sortie relais QX1	Arrêt, Marche		<b>Marche</b>
<b>9032</b>	<b>I</b> Sortie relais QX2	Arrêt, Marche		<b>Marche</b>
<b>9033</b>	<b>I</b> Sortie relais QX3	Arrêt, Marche		<b>Marche</b>
<b>9034</b>	<b>I</b> Sortie relais QX4	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>
<b>9035</b>	<b>I</b> Sortie relais QX5	Arrêt, Marche		<b>Arrêt</b>

## ► Affichage d'information

La touche  permet d'appeler diverses informations.

Selon le type d'appareil, la configuration et l'état de fonctionnement, certaines lignes d'informations peuvent ne pas être disponibles.

- Messages d'erreur possibles dans la liste des codes d'erreur (voir tableau, [page 66](#)).
- Messages de maintenance possibles de la liste des codes de maintenance.
- Messages de fonctionnement spécial.

- Diverses informations (voir ci-après).

<i>Désignation</i>	<i>Ligne</i>
Consigne séchage actuelle.	-
Jour séchage actuel.	-
Jours de séchages terminés.	-
État PAC.	8006
État générateur additionnel.	8022
État ECS.	8003
État piscine.	8011
État circuit chauffage 1.	8000
État circuit chauffage 2.	8001
État circuit refroidissement 1.	8004
Température extérieure.	8700
Température ambiante 1.	8740
Consigne d'ambiance 1.	
Température de départ 1.	8743
Consigne de départ 1.	
Température ambiante 2.	8770
Consigne d'ambiance 2.	
Température de départ 2.	8773
Consigne de départ 2.	
Température ECS.	8830
Température retour PAC.	8410
Consigne PAC (départ).	
Température départ PAC.	8412
Consigne PAC (départ).	
Température piscine.	8900
Consigne (de température) piscine.	
Temps arrêt minimum restant comp.1.	-
Temps EN (marche) minimum restant comp.1.	-



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.

# Diagnostic de pannes

Selon que la panne provient de l'unité extérieure ou du module hydraulique, le défaut peut être signalé par l'afficheur digital ou par la LED des cartes interface.

## ► Défauts affichés sur le module hydraulique

Les défauts ou pannes du module hydraulique sont signalés par l'afficheur de l'interface utilisateur.

L'afficheur indique le symbole .

Appuyer sur la touche  pour obtenir des détails sur l'origine du défaut.

Lorsque l'erreur est résolue, les défauts sont ré-initialisés à zéro automatiquement.

### ■ Module hydraulique : Défauts visibles sur l'afficheur digital.

Erreur	Désignation	Causes probables	Proposition d'actions
10	Sonde température extérieure	Court-circuit. Sonde débranchée ou coupée. Sonde défectueuse. Autre défaut.	Vérifier le câblage de la sonde. Remplacer la sonde.
32	Sonde de départ 2		
33	Sonde de départ PAC		
44	Sonde de retour PAC		
50	Sonde ECS 1		
60	Sonde d'ambiance 1		
65	Sonde d'ambiance 2		
83	BSB, court-circuit	Problème de câblage (entre sonde ou centrale d'ambiance, afficheur et régulateur).	Vérifier le câblage.
127	T° anti-légionelles	Consigne de température anti-légionelles non atteinte.	Vérifier le câblage de l'appoint ECS / relève de chaudière.
212	Erreur interne comm	Sonde débranchée ou coupée.	Vérifier le câblage de la sonde.
369	Externe	Déclenchement de la sécurité extérieure EX3 (fig. 45, page 39).	-
370	Générateur thermodynamique	Voir détail dans page 68.	-
441	BX31 (T° départ circuit mélangé 2)	Court-circuit. Sonde débranchée ou coupée. Sonde défectueuse. Autre défaut.	Vérifier le câblage de la sonde. Remplacer la sonde.
442	BX32 sans fonction		
443	BX33 sans fonction		
444	BX34 sans fonction		
516	PAC absente	Perte connexion entre régulateur et PAC.	Vérifier le câblage entre X60 et la carte interface (fig. 58, page 78).

Avant toute intervention, s'assurer que toutes les alimentations électriques sont coupées.

Énergie stockée : après sectionnement des alimentations attendre 10 minutes avant d'accéder aux parties internes de l'équipement.

Lorsque la PAC n'est pas sous tension, la protection hors gel n'est pas assurée.



## ► Voyant circulateur PWM

---



Éteint

Le circulateur ne fonctionne pas, pas d'alimentation électrique.

---



Allumé vert

Le circulateur fonctionne normalement.

---



Clignotant vert/rouge

Fonctionnement du circulateur en mode "alerte"  
(sous conditions anormales telles que: fonctionnement à sec, surcharge du moteur dû aux impuretés dans l'eau...).

---



Clignotant rouge

Erreur de fonctionnement due à un défaut externe persistant  
(tension/courant anormale, blocage externe de la pompe, flux inverse...)  
Arrêt du circulateur. Le circulateur redémarrre si le problème est réglé.

---



Allumé rouge

Erreur de fonctionnement / Arrêt permanent.  
Remplacement du circulateur.

---

## ► Défauts de l'unité extérieure


### ■ Module hydraulique : Clignotement de la diode visible sur la carte interface.

Erreur	Carte interface		Libellé de l'erreur (modèle 8)	Libellé de l'erreur (modèle 10)
	LED Verte	LED Rouge		
11	1	1	Erreur communication unité extérieure	
23	2	3	Erreur de combinaison	
32	3	2	Erreur communication UART	
42	4	2	Erreur sonde de condensation	
62	6	2	Erreur de la carte circuit imprimé principale de l'unité extérieure	
63	6	3	-	Erreur Inverter
65	6	5	Erreur de l'IPM	
71	7	1	Erreur sonde de refoulement.	
72	7	2	Erreur sonde compresseur	
73	7	3	-	Erreur sonde échangeur (centre)
			Erreur sonde échangeur (sortie)	Erreur sonde échangeur (sortie)
74	7	4	Erreur sonde extérieure.	
77	7	7	-	Erreur sonde radiateur (P.F.C.)
78	7	8	Erreur sonde détenteur.	
84	8	4	Erreur capteur de courant	
86	8	6	Erreur pressostat / Erreur capteur de pression	
94	9	4	Protection surintensité (arrêt permanent)	
95	9	5	Position compresseur incorrecte (arrêt permanent)	Erreur démarrage compresseur (arrêt permanent)
97	9	7	Erreur moteur du ventilateur	
A1	10	1	Protection température refoulement (arrêt permanent)	
A3	10	3	Protection température compresseur (arrêt permanent)	
A5	10	5	Basse pression anormale	Erreur de pression
AC	10	12	-	Erreur température radiateur unité extérieure

## ▼ Unité extérieur : modèle 10

Lorsqu'une erreur survient :

- La LED "ERROR" (2) clignote.
- Presser une fois sur le bouton "ENTER" (S132).
- Les clignotent leds plusieurs fois selon le type d'erreur (voir tableau ci-dessous).

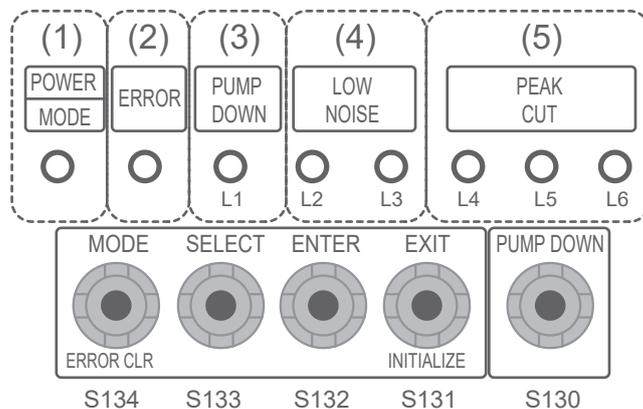

Erreur	Carte de l'UE						Libellé de l'erreur
	(L1)	(L2)	(L3)	(L4)	(L5)	(L6)	
11	1	1	0	0	•	•	Erreur de communication série après le fonctionnement
	1	1	0	•	0	0	Erreur de communication série pendant le fonctionnement
23	2	3	0	0	0	•	Combinaison différente de l'unité intérieure et extérieure
62	6	2	0	0	0	•	Erreur carte de régulation unité extérieure.
63	6	3	0	0	0	•	Erreur Inverter
65	6	5	0	0	•	•	Erreur carte IPM
	6	5	0	0	0	•	Erreur température carte IPM.
71	7	1	0	0	0	•	Erreur sonde température refoulement
72	7	2	0	0	0	•	Erreur sonde de température compresseur
73	7	3	0	0	•	0	Erreur sonde de température échangeur intermédiaire.
	7	3	0	0	•	•	Erreur sonde de température sortie échangeur.
74	7	4	0	0	0	•	Erreur de la sonde de température extérieure
77	7	7	0	0	0	•	Erreur température sonde radiateur unité extérieure
78	7	8	0	0	0	•	Erreur sonde de température détenteur
84	8	4	0	0	0	•	Erreur courant compresseur.
86	8	6	0	•	0	0	Erreur du capteur de pression
	8	6	0	•	•	0	Erreur sonde du pressostat
94	9	4	0	0	0	•	Détection de déclenchement
95	9	5	0	0	0	•	Détection de l'erreur de position du rotor du compresseur Erreur démarrage compresseur
97	9	7	0	0	•	•	Erreur ventilateur 1 unité extérieure
A1	10	1	0	0	0	•	Protection température de refoulement
A3	10	3	0	0	0	•	Protection température compresseur
A5	10	5	0	0	0	•	Basse pression anormale
AC	10	12	0	0	•	•	Erreur température radiateur unité extérieure

o : Voyant éteint ; • : Voyant allumé

# Entretien de l'installation



Avant toute intervention, s'assurer que toutes les alimentations électriques sont coupées.

Énergie stockée : après sectionnement des alimentations attendre 10 minutes avant d'accéder aux parties internes de l'équipement.



## ► Contrôles hydrauliques



Si des remplissages fréquents sont nécessaires, une recherche de fuite est absolument obligatoire. Si un remplissage et une remise en pression s'imposent, vérifier quel type de fluide a été utilisé initialement.

Pression de remplissage conseillée : entre 1 et 2 bar (la pression précise de remplissage est déterminée en fonction de la hauteur manométrique de l'installation).

### Périodiquement,

- Contrôler la pression du vase d'expansion (prégonflage de 1 bar) et le bon fonctionnement de la soupape de sûreté.
- Vérifier le groupe de sécurité sur l'arrivée d'eau froide sanitaire. Le faire fonctionner selon les prescriptions du fabricant. Le dispositif limiteur de pression doit être mis en fonctionnement régulièrement afin de retirer les dépôts de tartre et de vérifier qu'il n'est pas bloqué.
- Vérifier le disconnecteur.
- Vérifier le bon fonctionnement de la vanne directionnelle.

## ► Entretien du ballon

L'entretien du ballon doit être effectué une fois par an (la fréquence peut varier selon la dureté de l'eau).

### ▼ Vidange du ballon sanitaire

- Déposer la façade du module hydraulique.
- Fermer l'entrée d'eau froide du ballon sanitaire.
- Raccorder un tuyau sur la vanne de vidange du ballon sanitaire (rep.1) pour l'évacuation de l'eau vers l'égout. Le tuyau de décharge doit être maintenu ouvert à l'air libre.
- Ouvrir un robinet d'eau chaude puis ouvrir la vanne de vidange du ballon sanitaire (rep.1).

### ▼ Détartrage

- Vidanger le ballon sanitaire.
- Déposer le capot de l'appoint électrique (rep. 2).
- Débrancher l'appoint électrique.
- Débrancher l'ACI.
- Déposer l'appoint électrique (rep. 3).
- Détartrer l'échangeur pour préserver ses performances.
- Enlever tout dépôt éventuel de calcaire accumulé dans le ballon. Il est préférable de laisser le tartre adhérent aux parois du ballon : il forme une couche protectrice.
- Enlever délicatement tout dépôt de calcaire sur le doigt de gant. Ne pas utiliser d'objet métallique ou de produits chimiques ou abrasifs.
- Remplacer le joint de l'appoint électrique (rep. 4) à chaque démontage.
- Remonter l'appoint électrique et effectuer un serrage "croisé" des écrous.

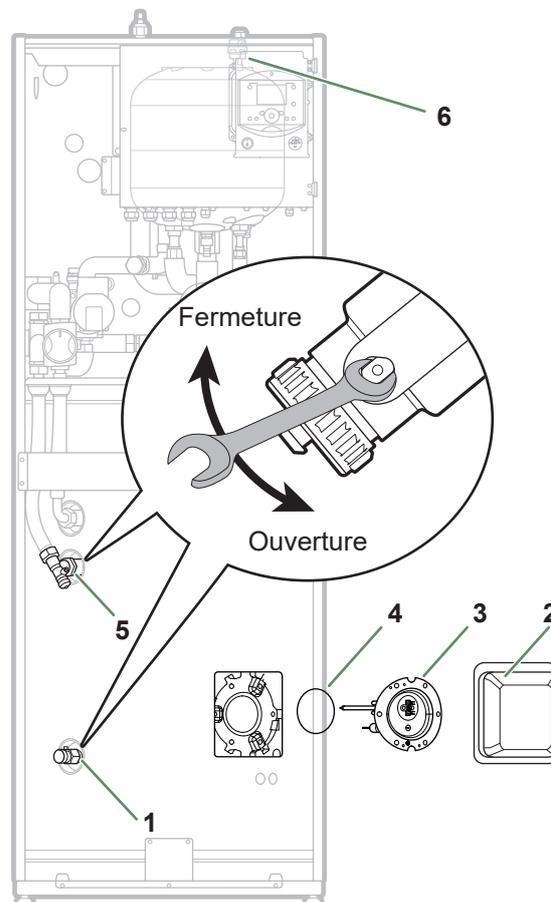


fig. 52 - Vidange du module hydraulique et/ou du ballon sanitaire

- Re-brancher l'appoint électrique.
- Re-brancher l'ACI.
- Remonter le capot de l'appoint électrique.

## ► Contrôle unité extérieure

- Dépoussiérer l'échangeur si nécessaire en veillant à ne pas endommager les ailettes.
- Redresser les ailettes à l'aide d'un peigne.
- Vérifier que rien ne vient entraver le passage de l'air.
- Vérifier le ventilateur.
- Vérifier que l'évacuation des condensats n'est pas bouchée.

### ▼ Vérification du circuit frigorifique

- Contrôle de l'absence de fuite (raccords, vannes...).

## ► Contrôles électriques

- Contrôle des connexions et serrage éventuel.
- Contrôle de l'état des câblages et platines.
- Voyant ACI : En fonctionnement normal, le voyant clignote.

## ► Vidange du module hydraulique

- Déposer la façade du module hydraulique.
- Mettre la vanne directionnelle sur position intermédiaire.
- Ouvrir la vanne de vidange (rep. 5).
- Ouvrir le purgeur manuel du module hydraulique (rep. 6).
- Ouvrir le(s) purgeur(s) de l'installation.

## ► Vanne directionnelle

Respecter le sens de montage de la vanne directionnelle:

- Voie **AB** : Départ vers module hydraulique.
- Voie **A** ouverte : Retour ballon ECS.
- Voie **B** ouverte : Retour circuit de chauffage.

## ► Contrôle ACI

- Vérifier la polarité
- Contrôler la tension : L'appareil étant sous tension, la valeur de la tension doit être positive et se situer entre + 10 et + 13 V en courant continu.


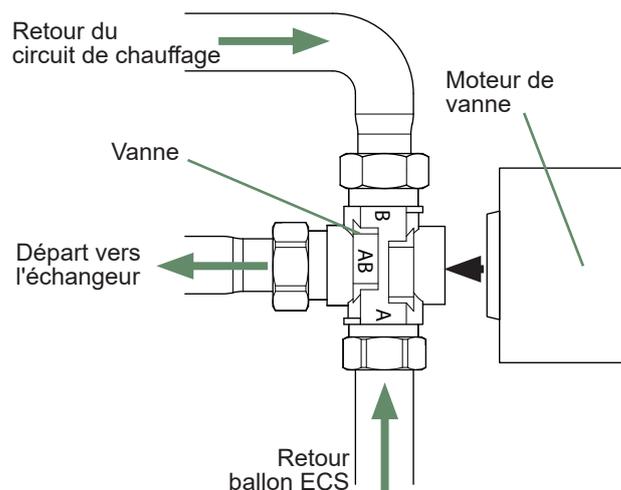


fig. 53 - Montage de la vanne directionnelle

### Contrôle de l'alimentation ACI

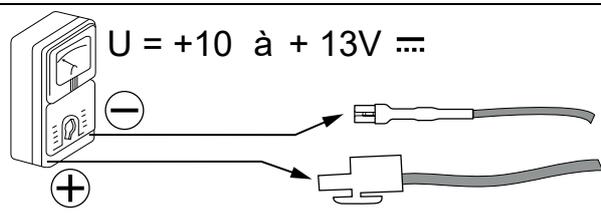

### Raccordement ACI :

- Le  $\ominus$  sur la masse du ballon,
- Le  $\oplus$  sur le connecteur de l'électrode.

### Raccordement

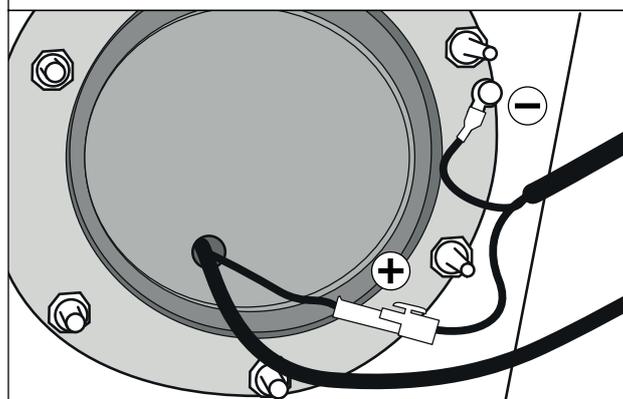


fig. 54 - Contrôle ACI

## Mise en gaz de l'installation



Cette opération est réservée aux installateurs en règle avec la législation sur le maniement des fluides frigorigènes.  
 Le tirage au vide avec une pompe à vide étalonnée est impératif (voir ANNEXE 1).  
 Ne jamais utiliser du matériel utilisé au préalable avec du réfrigérant autre qu'un HFC.  
 Enlever les bouchons du circuit frigorifique uniquement au moment de procéder aux raccordements frigorifiques.

### Si la température extérieure est inférieure à +10°C


- Il faut obligatoirement utiliser la méthode des 3 vides. (voir ANNEXE 2).
- La pose d'un filtre déshydrateur est conseillée (et fortement recommandée si la température est inférieure à +5°C).

### ANNEXE 1

#### Méthode d'étalonnage et de contrôle d'une pompe à vide

- Vérifiez le niveau d'huile de la pompe à vide.

- Raccorder la pompe à vide au vacuomètre selon le schéma.



- Tirer au vide pendant 3 minutes.
  - Après 3 minutes, la pompe atteint sa valeur seuil de vide et l'aiguille du vacuomètre ne bouge plus.
  - Comparer la pression obtenue avec la valeur du tableau. Selon la température, cette pression doit être inférieure à la valeur indiquée dans le tableau.
- => Si ce n'est pas le cas, remplacer le joint, le flexible ou la pompe.


T °C	5°C < T < 10°C	10°C < T < 15°C	15°C < T
Pmax - bar	0.009	0.015	0.020
- mbar	9	15	20

### ANNEXE 2


#### Méthode des 3 vides

- Raccorder le flexible haute pression du *Manifold* sur l'orifice de charge (liaison gaz). Une vanne doit être montée sur le flexible de la pompe à vide pour pouvoir l'isoler.


- a) Tirer au vide jusqu'à l'obtention de la valeur désirée et maintenir cette valeur pendant 30 mn (voir tableau ANNEXE 1),

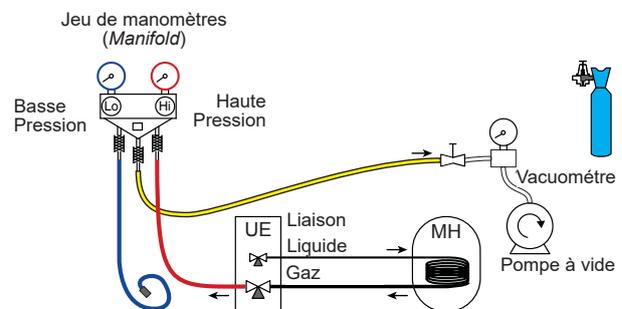

- b) Couper la pompe à vide, fermer la vanne en bout du flexible de service (jaune), raccorder ce flexible sur le détendeur de la bouteille d'azote, injecter 2 bars, refermer la vanne du flexible,

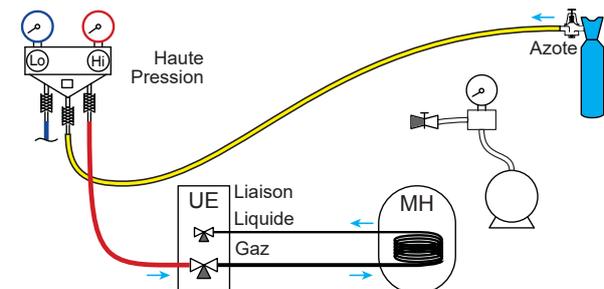

- c) Raccorder à nouveau le flexible sur la pompe à vide, la mettre en fonction et ouvrir progressivement la vanne du flexible.

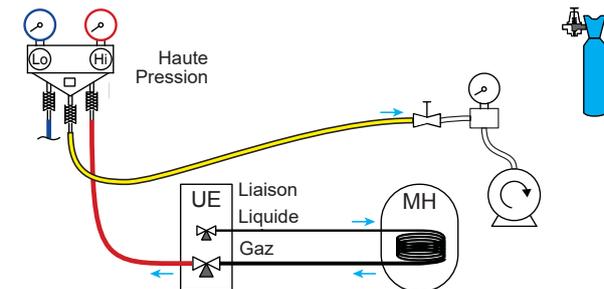


- d) Répéter cette opération au moins trois fois.


**Rappel :** il est strictement interdit de réaliser ces opérations avec du fluide réfrigérant.

### ▼ Test d'étanchéité

- Retirer le bouchon de protection (B) de l'orifice de charge (Schrader) de la vanne gaz (gros diamètre).
- Raccorder le flexible haute pression du *Manifold* sur l'orifice de charge (fig. 22).
- Raccorder la bouteille d'azote sur le *Manifold* (utiliser uniquement de l'azote déshydraté type U).
- Mettre l'azote sous pression (10 bar maximum) dans le circuit frigorifique (ensemble **liaison gaz-condenseur-liaison liquide**).
- Laisser le circuit sous pression pendant 30 minutes.

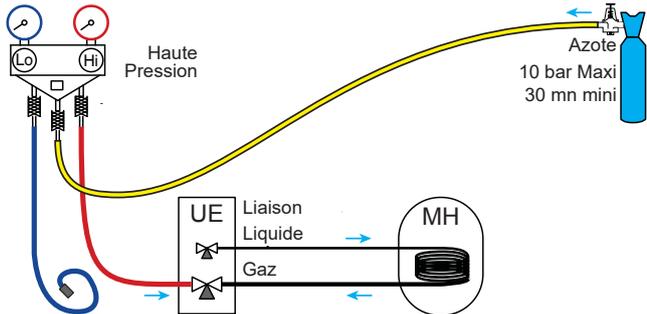

- Si chute de pression, la faire redescendre à 1 bar et chercher les fuites éventuelles avec un produit détecteur de fuite, réparer puis recommencer le test.

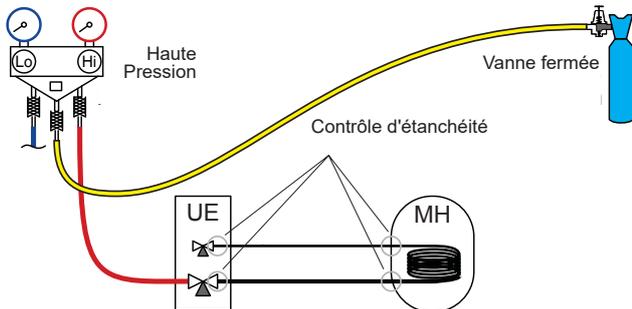

- Lorsque la pression reste stable et que toute fuite est exclue, vider l'azote en laissant une pression supérieure à la pression atmosphérique (entre 0.2 et 0.4 bar).

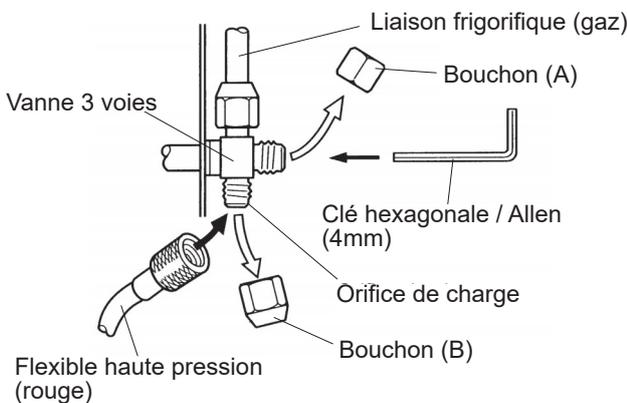



fig. 55 - Raccordement du flexible sur la vanne gaz

### ▼ Tirage au vide



La méthode des 3 vides (ANNEXE 2) est fortement recommandée pour toute installation et plus particulièrement lorsque la température extérieure est inférieure à 10°C.

- Si nécessaire, étalonner le(s) manomètre(s) du *Manifold* sur 0 bar. Ajuster le vacuomètre par rapport à la pression atmosphérique ( $\approx 1013$  mbar).
- Raccorder la pompe à vide sur le *Manifold*. Raccorder un vacuomètre si la pompe à vide n'en est pas équipée.

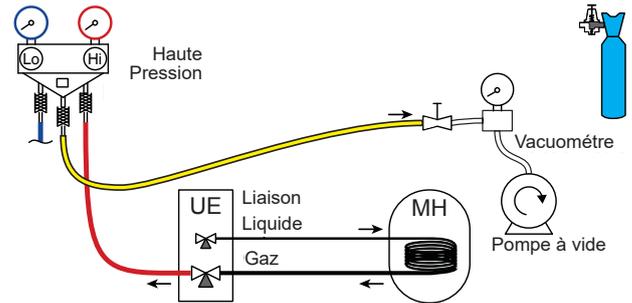


- Tirer au vide jusqu'à ce que la pression résiduelle\* dans le circuit tombe en dessous de la valeur indiquée dans le tableau suivant (\* mesurée avec le vacuomètre).

T °C	5°C < T < 10°C	10°C < T < 15°C	15°C < T
<b>Pmax</b>	0.009	0.015	0.020
- bar	9	15	20
- mbar			

- Laisser la pompe fonctionner pendant encore 30 minutes au minimum après l'obtention du vide requis.
- Fermer le robinet du *Manifold* puis arrêter la pompe à vide **sans débrancher aucun des flexibles en place**.

## ► Schémas hydrauliques de principe


### ■ 1 circuit de chauffe

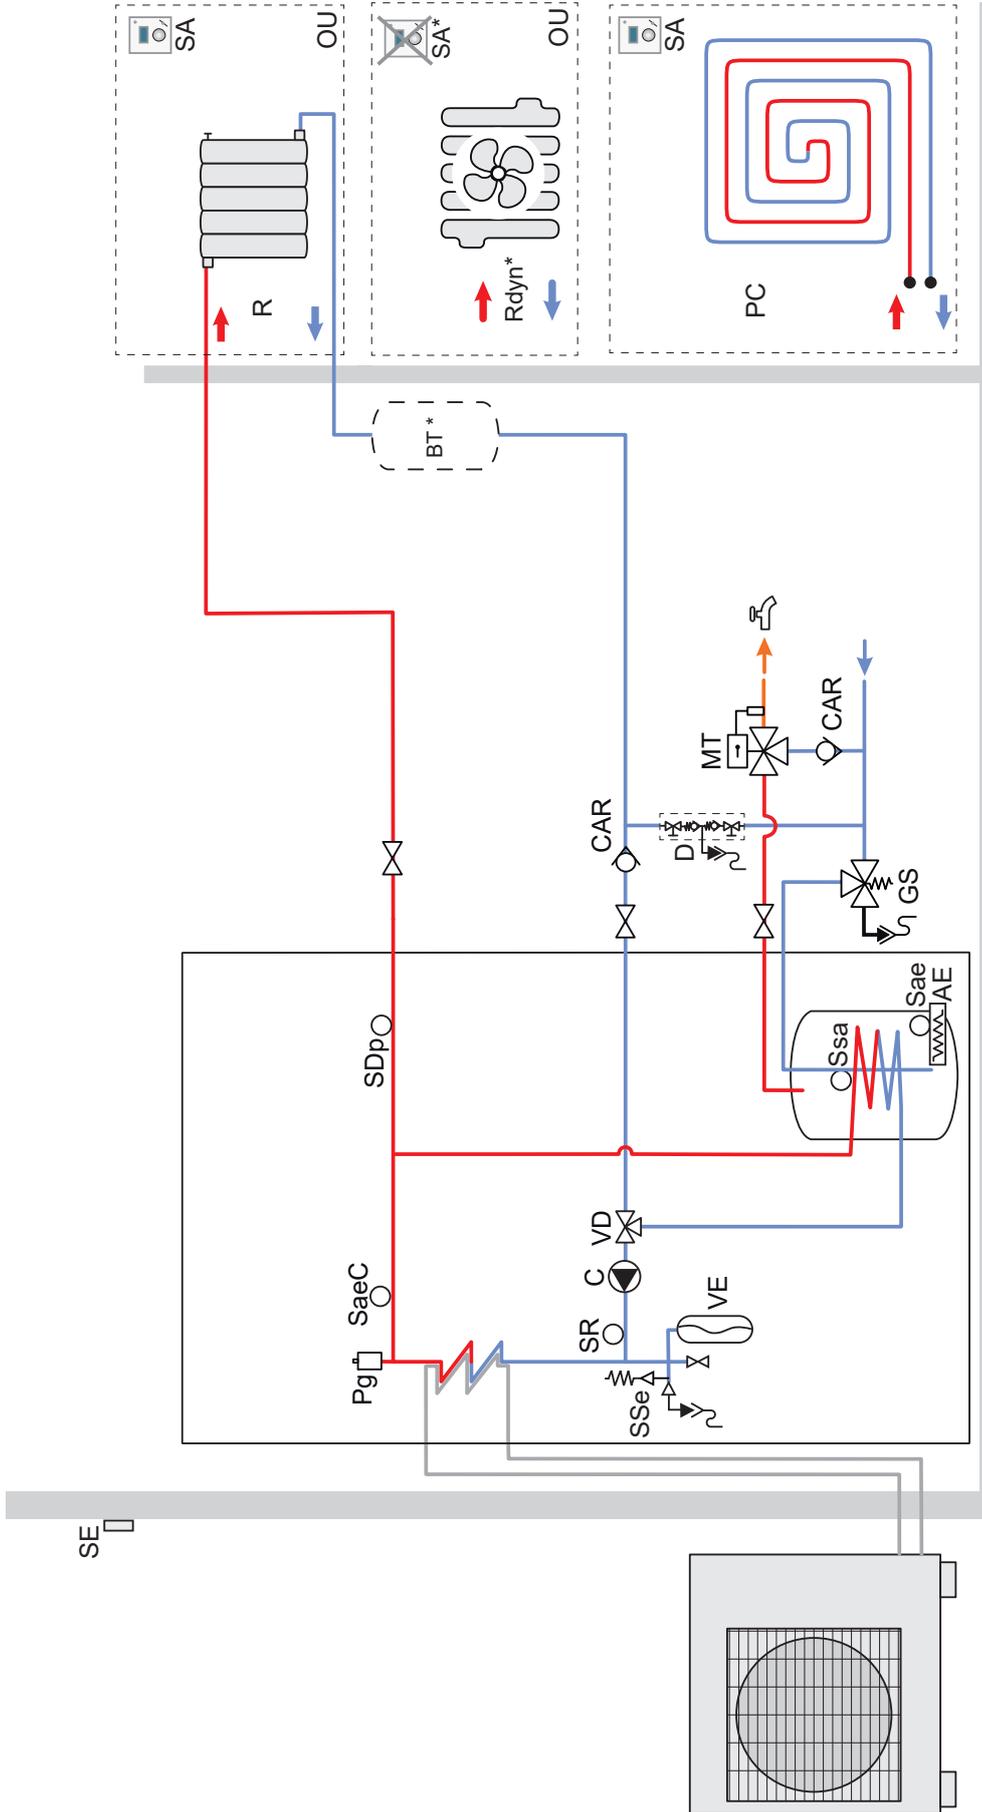

#### Légende :

- AE** - Appoint électrique
- BT\*** - Ballon tampon (selon volume d'eau : voir "Volume de l'installation chauffage", page 33)
- CAR** - Clapet antiretour
- C** - Circulateur PAC
- CCM** - Circulateur chauffage circuit mélangé
- D** - Disconnecteur
- GS** - Groupe de sécurité (obligatoire)
- MT** - Mitigeur thermostatique
- Pg** - Plancher chauffant
- Pg** - Purgeur
- R** - Radiateurs
- SA** - Sonde d'ambiance circuit 1 (option)
- Sae** - Sécurité thermique appoint électrique sanitaire
- SaeC** - Sécurité thermique (option appoint chauffage)
- SDp** - Sonde départ PAC
- SE** - Sonde extérieure
- SR** - Sonde retour
- Ssa** - Sonde sanitaire
- Ssa\*** - Sonde sanitaire
- SSe** - Soupape de sécurité
- VD** - Vanne directionnelle
- VE** - Vase d'expansion

■ 2 circuits de chauffe

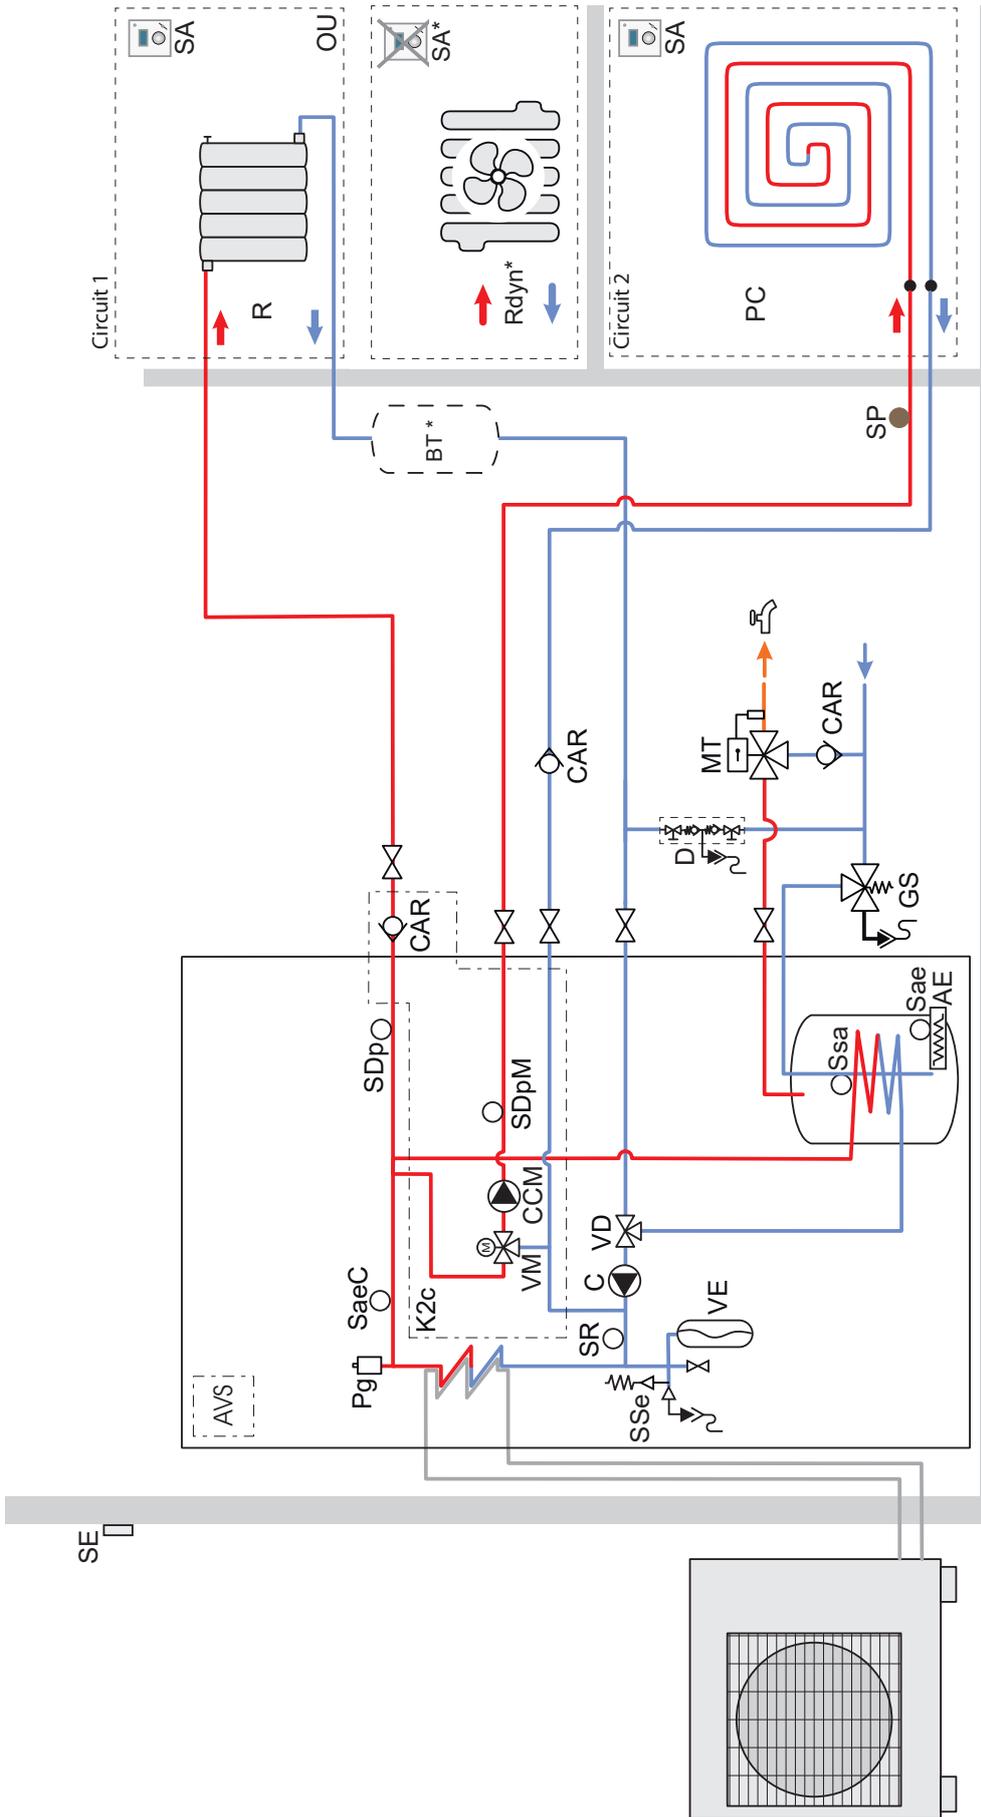

**Légende :**

- AE** - Appoint électrique
- AVS** - Carte extension, 2 circuits
- BT\*** - Ballon tampon (selon volume d'eau : voir "Volume de l'installation chauffage", page 33)
- CAR** - Clapet antiretour
- C** - Circulateur PAC
- CCM** - Circulateur chauffage circuit mélangé
- D** - Disconnecteur
- GS** - Groupe de sécurité (obligatoire)
- K2c** - Kit 2 circuits
- MT** - Mitigeur thermostatique
- PC** - Plancher chauffant
- PG** - Purgeur
- R** - Radiateurs
- SA1** - Sonde d'ambiance circuit 1 (option)
- SA2** - Sonde d'ambiance circuit 2 (option)
- Sae** - Sécurité thermique appoint électrique sanitaire
- SaeC** - Sécurité thermique (option appoint chauffage)
- Sdp** - Sonde départ PAC
- SDpM** - Sonde de départ circuit mélangé
- SE** - Sonde extérieure
- D** - Disconnecteur
- GS** - Groupe de sécurité (obligatoire)
- K2c** - Kit 2 circuits
- MT** - Mitigeur thermostatique
- PC** - Plancher chauffant
- PG** - Purgeur
- R** - Radiateurs
- SA1** - Sonde d'ambiance circuit 1 (option)
- SA2** - Sonde d'ambiance circuit 2 (option)
- Sae** - Sécurité thermique appoint électrique sanitaire
- SaeC** - Sécurité thermique (option appoint chauffage)
- Sdp** - Sonde départ PAC
- SDpM** - Sonde de départ circuit mélangé
- SE** - Sonde extérieure
- SP** - Sécurité plancher chauffant
- SR** - Sonde retour
- Ssa** - Sonde sanitaire
- SSe** - Soupape de sécurité
- VD** - Vanne directionnelle
- VE** - Vase d'expansion
- VM** - Vanne mélangeuse circuit

## Plans de câblage électrique



Avant toute intervention, s'assurer que toutes les alimentations électriques sont coupées.

Énergie stockée : après sectionnement des alimentations attendre 10 minutes avant d'accéder aux parties internes de l'équipement.



### Unité extérieure

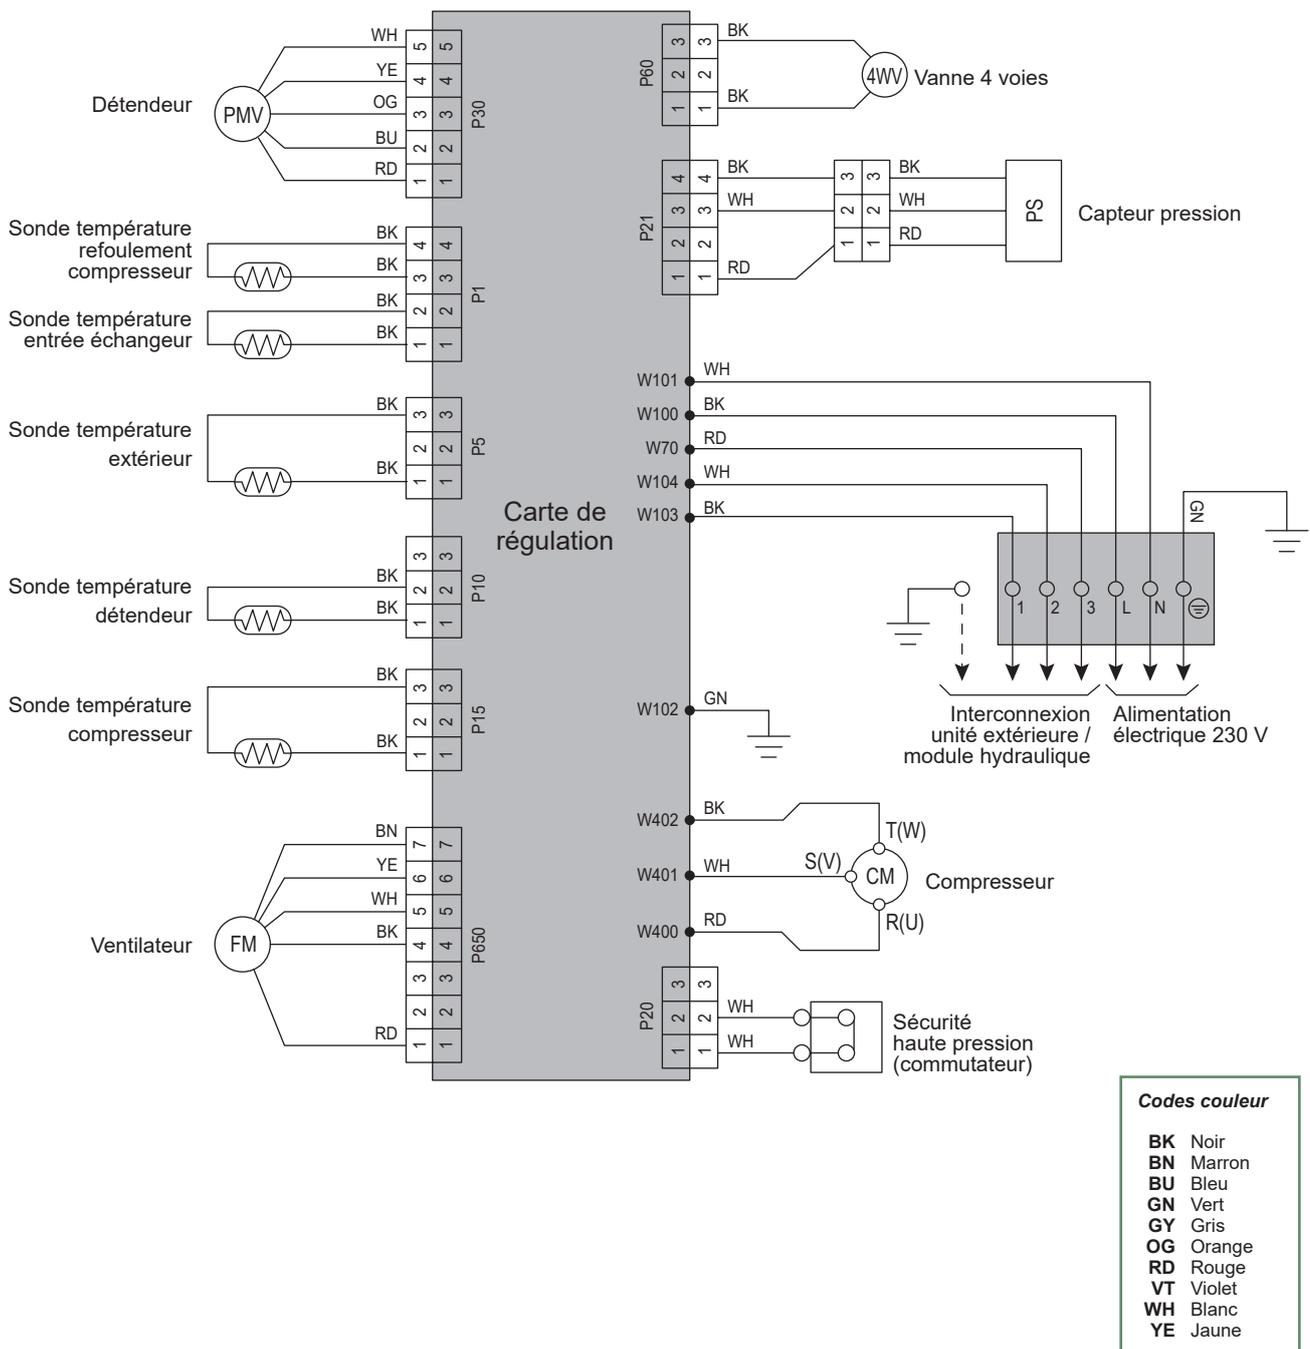


fig. 56 - Câblage électrique unité extérieure modèle 8

**Codes couleur**

- BK** Noir
- BN** Marron
- BU** Bleu
- GN** Vert
- GY** Gris
- OG** Orange
- RD** Rouge
- VT** Violet
- WH** Blanc
- YE** Jaune


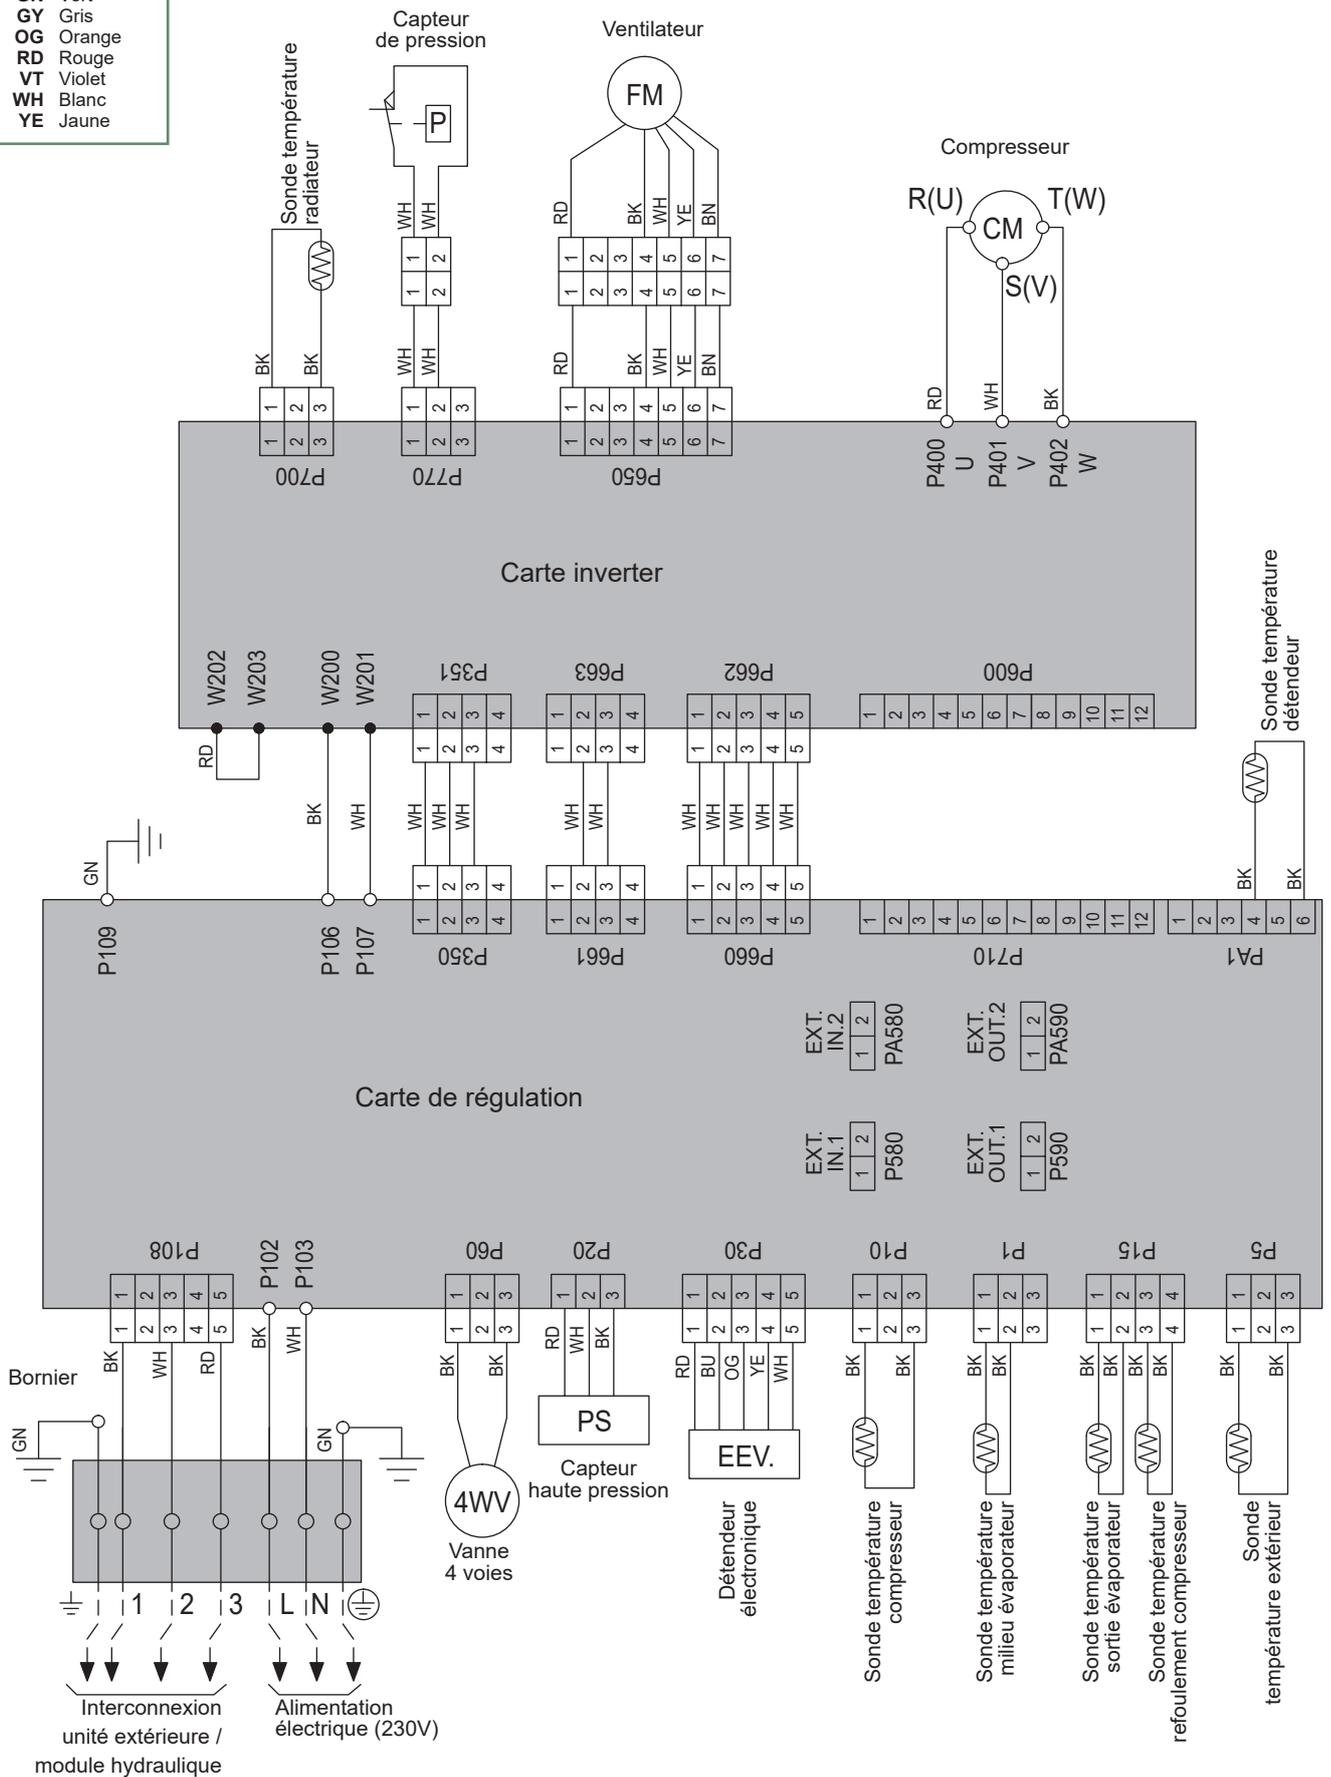


fig. 57 - Câblage électrique unité extérieure modèle 10


▼ Module hydraulique

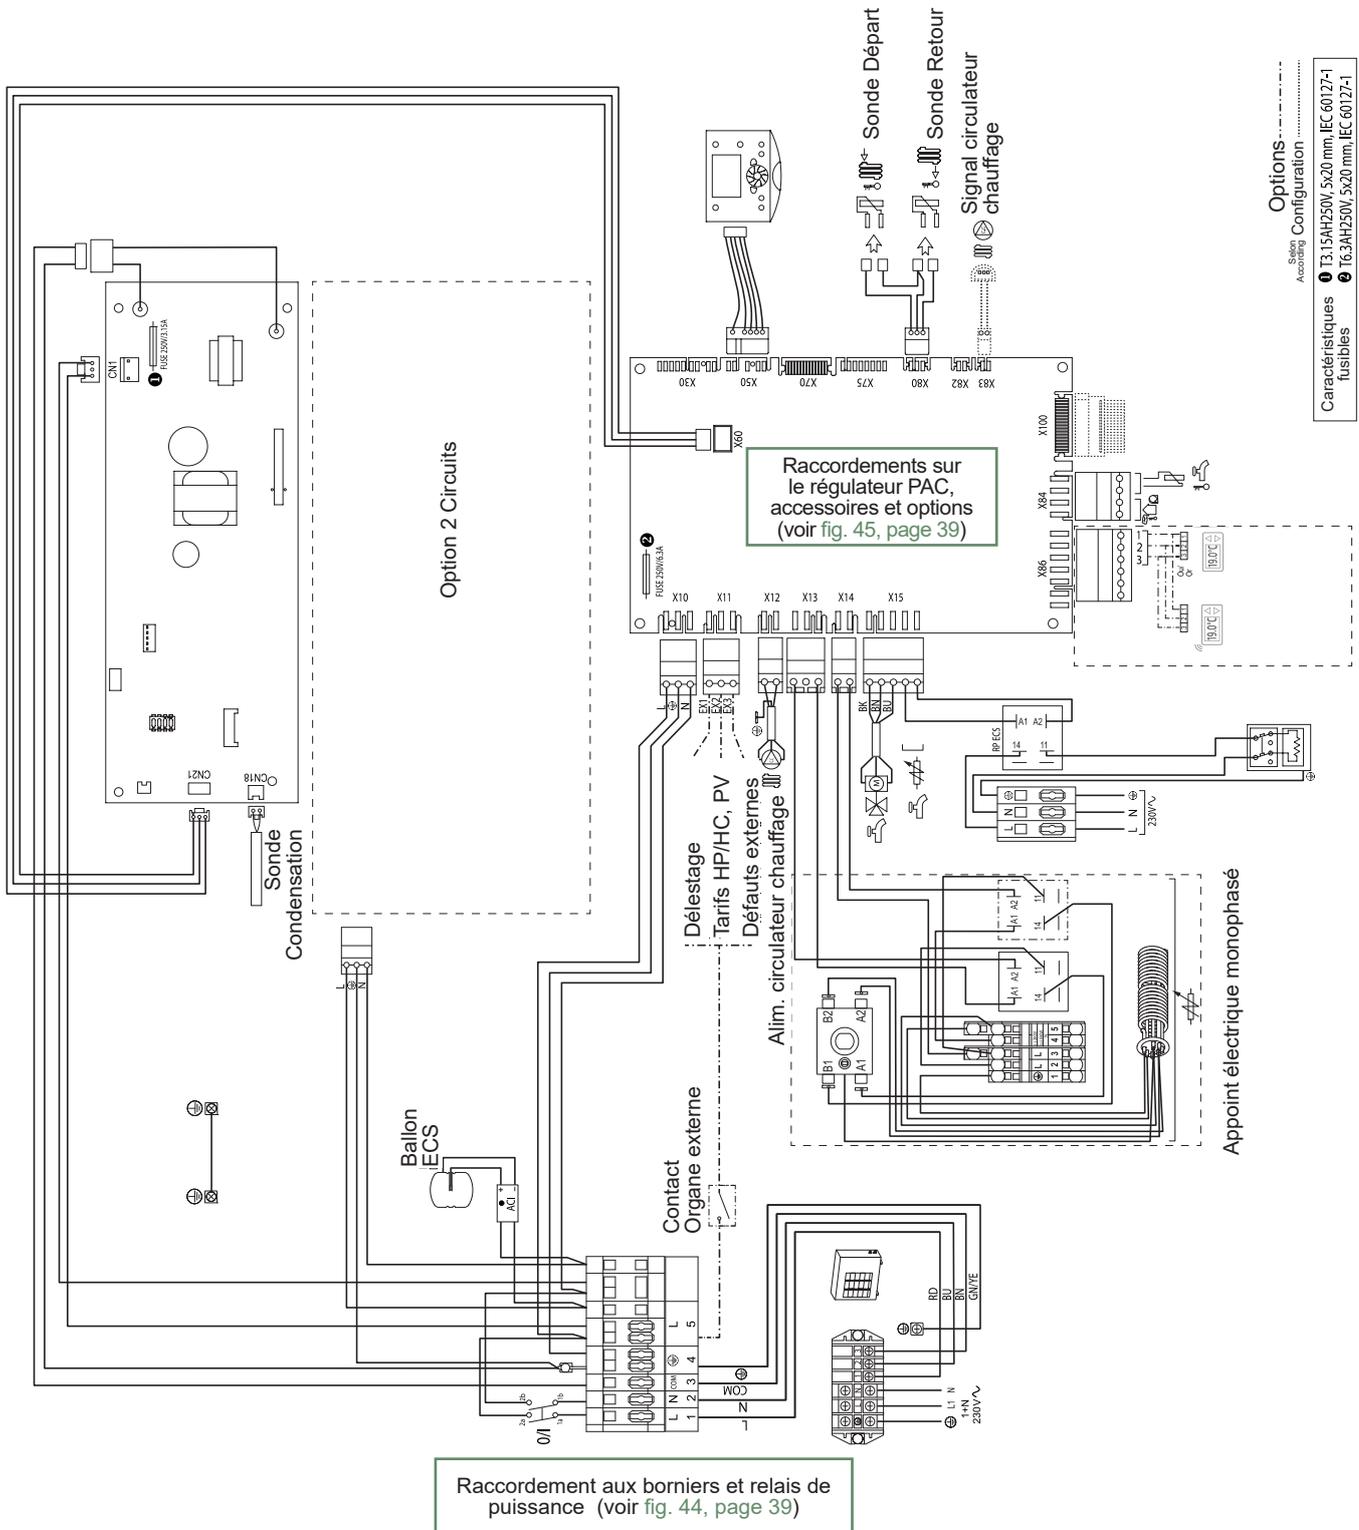


Options	
Relais	Configuration
Accessoir	
● T3.15AH250V, 5x20 mm, IEC 60127-1	.....
● T6.3AH250V, 5x20 mm, IEC 60127-1	.....

fig. 58 - Câblage électrique module hydraulique (hors raccordements installateur)

## ► Désignation des bornes de la carte de régulation

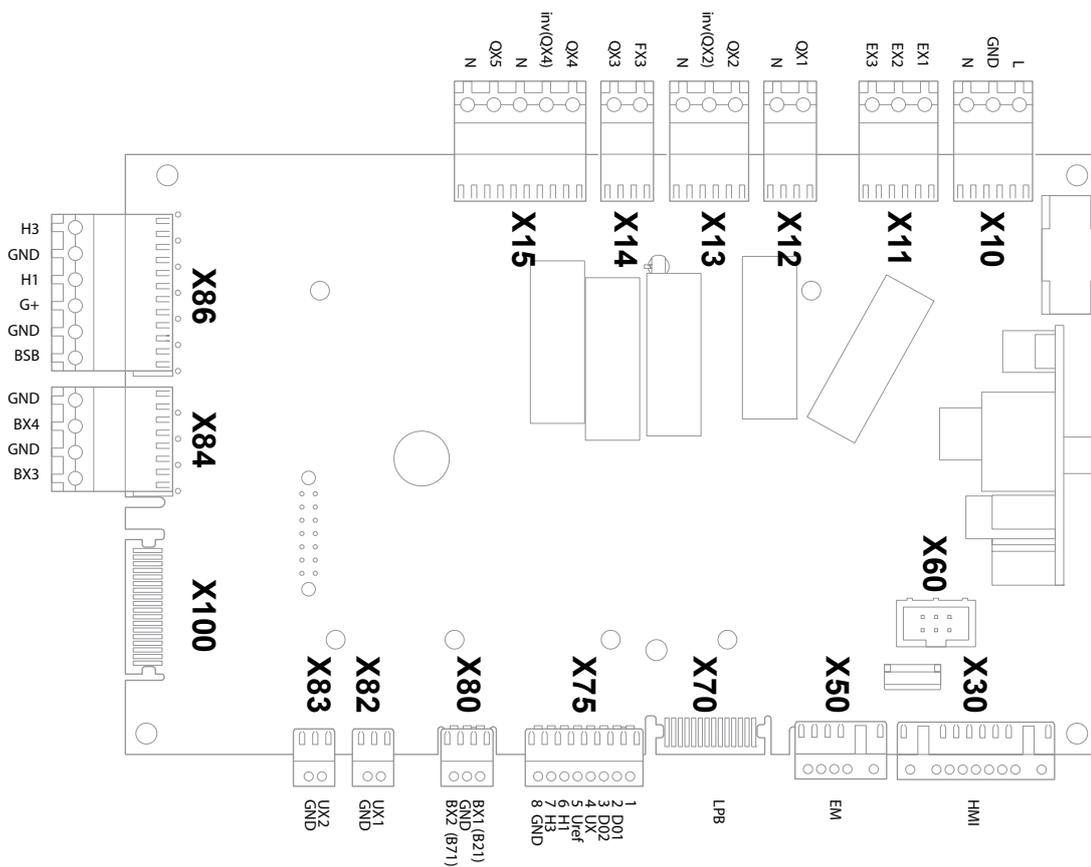

## ► Désignation des bornes de la carte d'extension

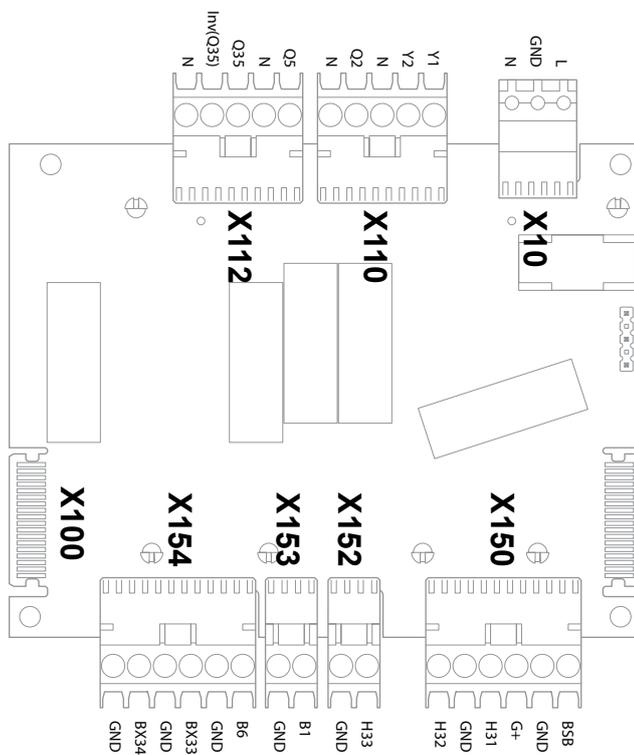

# ✓ Procédure de mise en marche

Avant de mettre sous tension le module hydraulique :

- Vérifier le câblage électrique.
- Vérifier la mise en gaz du circuit frigorifique.
- Vérifier la pression du circuit hydraulique (1 à 2 bars), vérifier que la PAC est purgée, ainsi que le reste de l'installation.
- S'assurer que tous les DIP SW sont en position OFF avant de démarrer.

## ► “Check-list” d'aide à la mise en service

### ▼ Avant démarrage

	OK	Non conforme
<b>Implantation</b> ( “ <a href="#">Implantation</a> ”, page 16)		
Surface et ventilation du local.		
Fixation au sol du module hydraulique.		
<b>Contrôles visuels Unité extérieure</b> (voir chapitre “ <a href="#">Installation de l'unité extérieure</a> ”, page 17)		
Emplacement et fixations, évacuation des condensats.		
Respect des distances aux obstacles.		
<b>Contrôles hydrauliques Module hydraulique</b> (voir chapitre “ <a href="#">Installation du module hydraulique</a> ”, page 20)		
Raccordements des tuyauteries, clapets et pompes (circuit chauffage, ECS).		
Volume eau installation (capacité du vase d'expansion adaptée ?).		
Absence de fuite.		
Pression réseau primaire et dégazage.		
<b>Raccordements et contrôles frigorifiques</b> (voir chapitre “ <a href="#">Raccordements liaisons frigorifiques</a> ”, page 26)		
Contrôle des circuits frigorifiques (obturation respectée, absence de poussières et humidité).		
Raccordements entre les unités (longueur tuyauteries, serrage dudgeons .....).		
Protection mécanique des liaisons frigorifiques.		
Installation manomètres HP sur ligne gaz (gros tube).		
Tirage au vide obligatoire.		
Test d'étanchéité à l'azote (~ 10 bar).		
Ouverture vannes frigo sur l'unité extérieure.		
Remplissage fluide frigo du module hydraulique et des canalisations.		
Indiquer sur l'étiquette présente sur l'unité extérieure, la quantité de gaz (usine + charge complémentaire).		
<b>Contrôles électriques Unité extérieure</b> (voir chapitre “ <a href="#">Unité extérieure</a> ”, page 36)		
Alimentation générale (230 V).		
Protection par disjoncteur calibré.		
Section du câble.		
Raccordement terre.		
<b>Contrôles électriques Module hydraulique</b> (voir chapitre “ <a href="#">Module hydraulique</a> ”, page 37)		
Liaison avec l'unité extérieure (L, N, Terre).		
Raccordement des différentes sondes (positionnement et connexions).		
Raccordement vannes directionnelles (relève et ECS) et circulateur.		
Alimentation et protection de l'appoint électrique.		

## ▼ Démarrage

	OK	Non conforme
<b>Mise en service rapide (voir chapitre "⚙️ Mise en service", page 46 et "🏠 Menu régulation", page 48)</b>		
Enclencher le disjoncteur général de l'installation (alimentation unité extérieure) <u>6 heures avant de procéder aux essais =&gt; Préchauffage du compresseur.</u>		
Enclencher l'interrupteur marche/arrêt => Initialisation de quelques secondes => Easy Start.		
Fonctionnement du circulateur PAC (chauffage).		
Dégazage du circulateur PAC (chauffage).		
Purge de l'installation.		
L'unité extérieure démarre après 4 mn.		
Configurer Heure, Date et Programmes horaires CC, si différents des valeurs par défaut.		
Configurer le circuit hydraulique.		
Régler la pente de chauffage.		
Ajuster la consigne départ maxi.		
<b>Vérifications sur l'unité extérieure</b>		
Fonctionnement du ou des ventilateurs, du compresseur.		
Mesure intensité.		
Après quelques minutes, mesure du delta T° air.		
Contrôle pression / température condensation et évaporation.		
<b>Vérifications sur le module hydraulique</b>		
Après 15 minutes de fonctionnement.		
Delta T° eau primaire.		
Priorité ECS (basculement vanne directionnelle).		
Fonctionnement chauffage, relève chaudière ...		
<b>Régulation ambiance (voir chapitre "🏠 Menu régulation", page 48)</b>		
Paramétrage, manipulations, contrôles.		
Effectuer la programmation horaire des périodes de chauffage.		
Régler les consignes des circuits de chauffage si différentes des valeurs par défauts.		
Affichage des consignes.		
<b>Explications d'utilisation</b>		



La PAC est prête à fonctionner !

## ► Fiche de paramétrage

Paramètre	Désignation	Régl.	Menus
<b>Réglages préalables</b>			
20	langue		<i>inter. Utilisat.</i>
1	heure / minutes		<i>heure et date</i>
2	jour / mois		<i>heure et date</i>
3	année		<i>heure et date</i>
5700	config. d'installation		<i>configuration</i>
<b>Circuit chauffage N° 1 si 2 circuits = le moins chaud (ex: plancher)</b>			
710	consigne confort		<i>réglage CC1</i>
712	consigne réduit		<i>réglage CC1</i>
720	pente de loi d'eau		<i>réglage CC1</i>
741	consigne de départ max.		<i>réglage CC1</i>
750	influence d'ambiance		<i>réglage CC1</i>
790 / 791	optimis. enclen. / déclen.	/	<i>réglage CC1</i>
834	tps course servomoteur		<i>réglage CC1</i>
850 / 851	séchage de dalle	/	<i>réglage CC1</i>
<b>Circuit de chauffage N° 2 (avec option 2 circuits) = le plus chaud (ex: radiateurs)</b>			
1010	consigne confort		<i>réglage CC2</i>
1012	consigne réduit		<i>réglage CC2</i>
1020	pente de loi d'eau		<i>réglage CC2</i>
1041	consigne de départ max.		<i>réglage CC2</i>
1050	influence d'ambiance		<i>réglage CC2</i>
1090 / 1091	optimis. enclen. / déclen.	/	<i>réglage CC2</i>
1134	tps course servomoteur		<i>réglage CC2</i>
1150 / 1151	séchage de dalle	/	<i>réglage CC2</i>
<b>Eau chaude sanitaire</b>			
1610	consigne T° ECS confort		<i>ECS</i>
1612	consigne T° ECS réduit		<i>ECS</i>
1620	libération ECS		<i>ECS</i>
1640 à 1642	cycle anti-légionelles		<i>ECS</i>
5024	différent. enclench. ECS		<i>ballon ECS</i>
5030	limitation durée charge		<i>ballon ECS</i>
5061	libér. résistance élect.		<i>ballon ECS</i>

Paramètre	Désignation	Régl.	Menus
<b>Relève chaudière (si kit relève chaudière)</b>			
3700	T° ext. autori. marche		<i>génér. addit.</i>
3705	temporisation à l'arrêt		<i>génér. addit.</i>
<b>Divers</b>			
6420	fonction entrée H33	1	<i>configuration</i>
6100	correct. sonde T° ext.		<i>configuration</i>
6120	marche / arrêt hors gel		<i>configuration</i>
6205	réinitiali. des paramèt.		<i>configuration</i>
6220	version du logiciel		<i>configuration</i>
6711	reset PAC		<i>erreur</i>
<b>Rafraîchissement (si kit rafraîchissement)</b>			
5711	groupe froid	Arrêt	<i>configuration</i>
<b>Défauts (si apparition défaut, appuyer sur la touche "Info")</b>			
N° 10	sonde extérieure		
N° 33	sonde T° départ		
N° 44	sonde T° retour		
N° 50	sonde T° ECS		
N° 60	sonde ambiance 1		
N° 65	sonde ambiance 2		
N° 105	message maintenance		
N° 121	T° dép. CC1 non atteinte		
N° 122	T° dép. CC2 non atteinte		
N° 127	T° anti-légio.non atteinte		
N° 369	défaut externe (EX3)		
N° 370	erreur connexion unité extérieure		
6711	reset PAC		<i>erreur</i>
<b>Pompe à chaleur</b>			
2844	T° maxi du fonct. thermodynamique		<i>pompe à ch.</i>
2884	T° ext autor. app. élec.		<i>pompe à ch.</i>
2920	EJP (EX1) libé. / vér.		<i>pompe à ch.</i>
<b>Piscine (avec option kit "piscine")</b>			
2056	consigne générateur		<i>piscine</i>
<b>Défauts unité extérieure (voir page 66)</b>			

## ► Fiche technique de mise en service

<b>Chantier</b>		<b>Installateur</b>			
<b>Unité extérieure</b>	N° série	<b>Module hydraulique</b>	N° série		
	Modèle		Modèle		
<b>Type de fluide frigorigène</b>		<b>Charge fluide frigorigène</b> kg			
<b>Contrôles</b>		<b>Tensions et intensités en fonctionnement sur l'unité extérieure</b>			
Respect des distances d'implantation		L/N	V		
Évacuation condensats corrects		L/T	V		
Raccordements électriques/serrage connexions		N/T	V		
Absence fuites de GAZ (N°identification appareil : )		Icomp	A		
Installation liaison frigorifique correcte (longueur m)					
<b>Relevé en mode fonctionnement CHAUD</b>					
T° refoulement compresseur			°C		
T° ligne liquide			°C		
T° condensation	HP = bar		°C		
T° sortie eau ballon			°C		
T° entrée eau ballon			°C		
T° évaporation	BP = bar		°C		
T° aspiration			°C		
T° entrée air batterie			°C		
T° sortie air batterie			°C		
Sous-refroidissement			°C		
ΔT° condensation			°C		
ΔT° secondaire			°C		
Surchauffe			°C		
ΔT° évaporation			°C		
ΔT° batterie			°C		
<b>Réseau hydraulique sur module hydraulique</b>					
Réseau secondaire	Plancher chauffant	}	}	Marque circulateur	Type
	Radiateurs BT				
	Ventilo-convecteurs				
Eau chaude sanitaire ; type ballon					
Estimation du volume d'eau réseau secondaire			L		
<b>Options &amp; accessoires</b>					
Alimentation appoint électrique				Sonde d'ambiance	
Emplacement sonde d'ambiance correct					
Kit 2 circuits					
Kit relève chaudière				Détails	
Kit rafraîchissement					
<b>Paramétrage régulation</b>					
Type de configuration					
Paramètres essentiels					

# Consignes à donner à l'utilisateur

---

**Expliquer à l'utilisateur le fonctionnement de son installation, en particulier les fonctions de la sonde d'ambiance et les programmes qui lui sont accessibles au niveau de l'interface utilisateur.**



**Insister sur le fait qu'un plancher chauffant a une grande inertie et que par conséquent, les réglages doivent être progressifs.**

**Expliquer également à l'utilisateur comment contrôler le remplissage du circuit de chauffage.**

## **Fin de vie de l'appareil**

Le démantèlement et le recyclage des appareils doivent être pris en charge par un service spécialisé. En aucun cas les appareils ne doivent être jetés avec les ordures ménagères, avec les encombrants ou dans une décharge.



En fin de vie de d'appareil, contacter l'installateur ou le représentant local pour procéder au démantèlement et recyclage de cet appareil.





A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.

# INFORMATION INSTALLATION

À compléter par l'installateur

Date de la mise en service

---

---

N° de série :

---

---

Cachet de l'installateur

ACTA COMMERCE  
13, boulevard Monge  
ZI - BP 7169330 MEYZIEU Cedex  
Tél. 04 72 45 11 00



Cet appareil est identifié par ce symbole. Il signifie que tous les produits électriques et électroniques doivent être impérativement séparés des déchets ménagers. Un circuit spécifique de récupération pour ce type de produits est mis en place dans les pays de l'Union Européenne (\*), en Norvège, Islande et au Liechtenstein. N'essayez pas de démonter ce produit vous-même. Cela peut avoir des effets nocifs sur votre santé et sur l'environnement. Le retraitement du liquide réfrigérant, de l'huile et des autres pièces doit être réalisé par un installateur qualifié conformément aux législations locales et nationales en vigueur. Pour son recyclage, cet appareil doit être pris en charge par un service spécialisé et ne doit être en aucun cas jeté avec les ordures ménagères, avec les encombrants ou dans une décharge.

Veuillez contacter votre installateur ou le représentant local pour plus d'informations.

\* En fonction des règlements nationaux de chaque état membre.



Cet appareil est conforme :

- à la directive basse tension 2014/35/UE selon la norme NF EN 60335-1, NF EN 60335-2-40, NF EN 60529, NF EN 60529/A2 (IP),
- à la directive compatibilité électromagnétique 2014/30/UE,
- à la directive machines 2006/42/CE,
- à la directive des équipements sous pression 2014/68/UE selon la norme NF EN 378-2,
- à la directive éco-conception 2009/125/CE,
- à la directive étiquetage 2010/30/CE.

Cet appareil est également conforme :


- au décret n° 92-1271 (et ses modificatifs) relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques.
- au règlement n° 842/2006 du Parlement européen relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.
- aux normes relatives au produit et aux méthodes d'essai utilisées : Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération EN 14511-1, EN 14511-2, EN 14511-3, EN 14511-4.
- à la norme EN 12102 : Climatiseurs, pompes à chaleur et déshumidificateurs avec compresseur entraîné par moteur électrique. Mesure du bruit aérien émis. Détermination du niveau de puissance acoustique.



Keymark Certification :

012-C700174 Pacific H-TECH 55 + taille 8

012-C700175 Pacific H-TECH 55 + taille 10



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

**PACIFIC**