

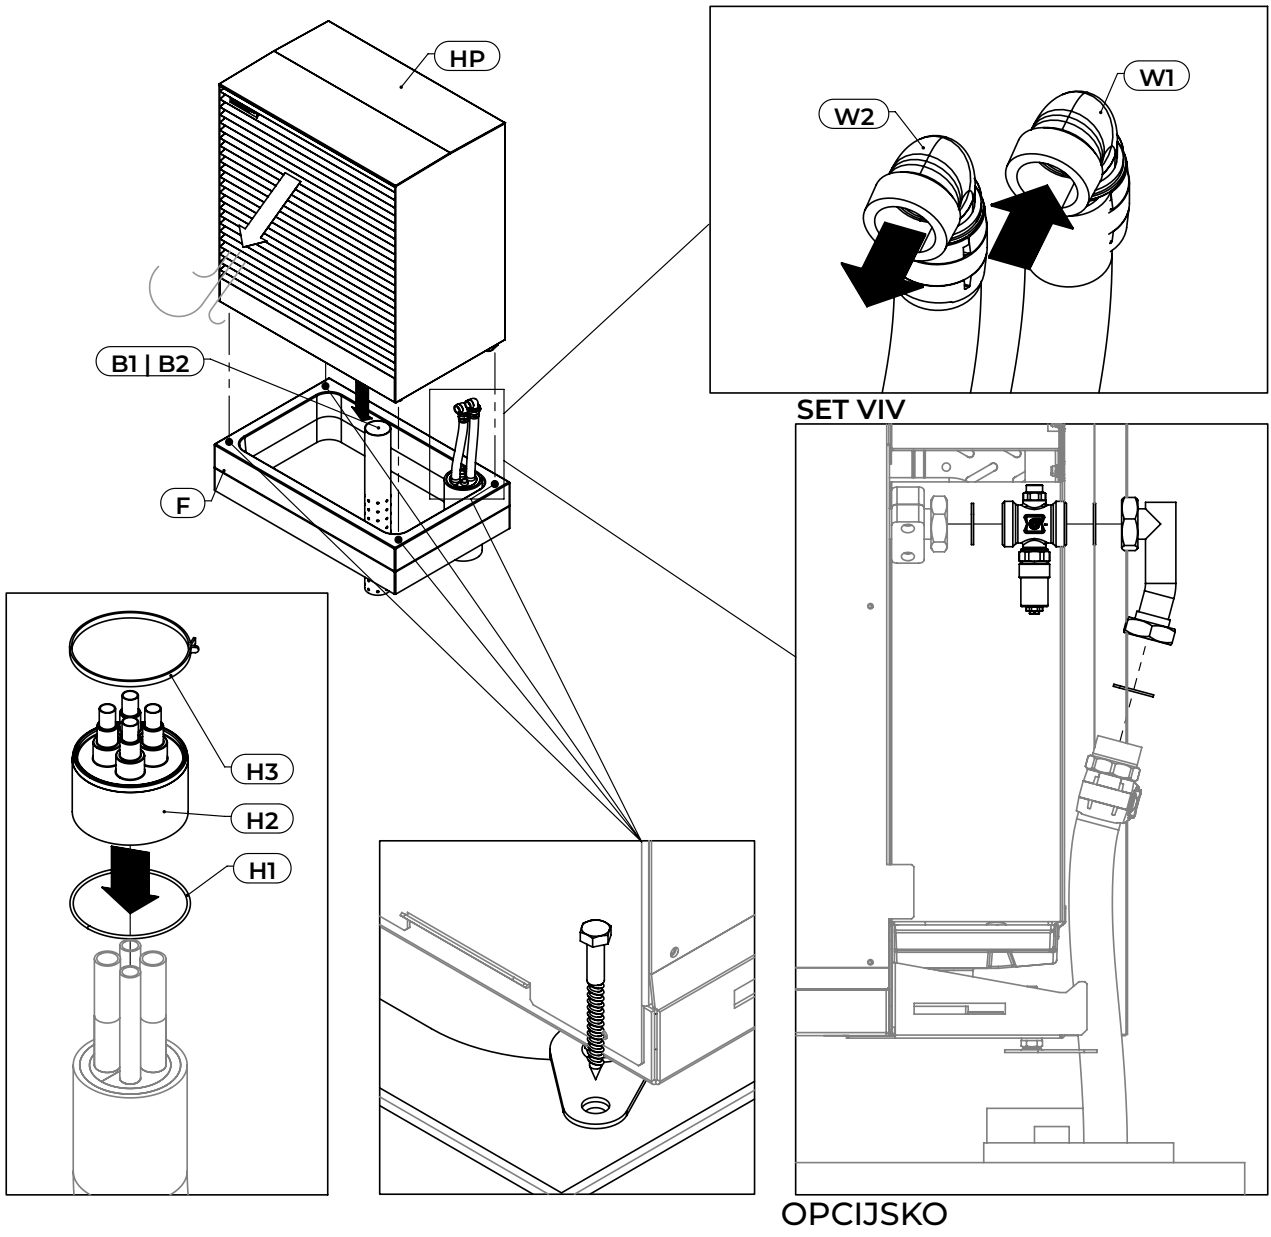
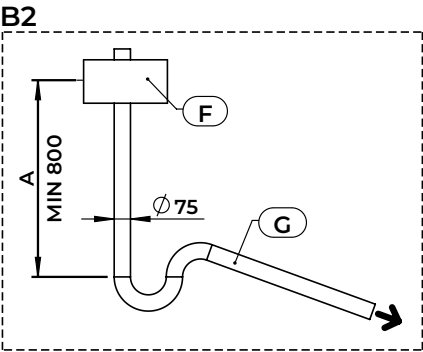
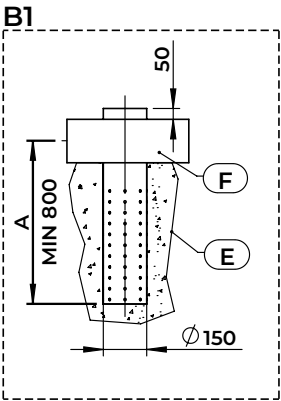


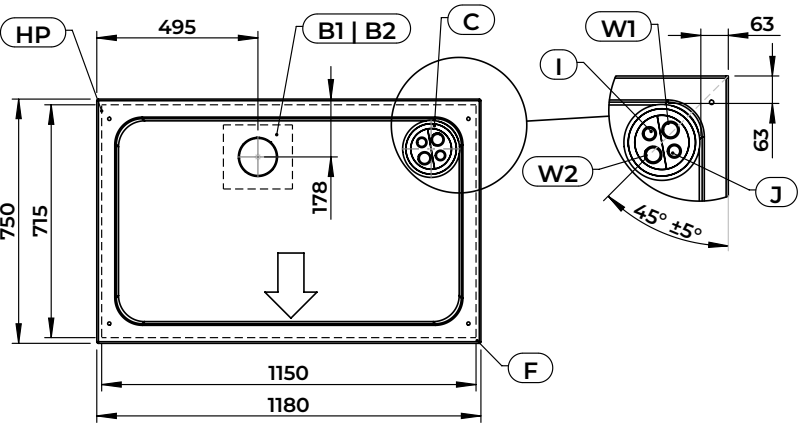






SET VIV

OPCIJSKO

A	GLOBINA ZMRZALI
B1	PERFORIRANA KANALIZACIJSKA CEV
B2	ODTOČNA KANALIZACIJSKA CEV
C	CE_P 2x32/140 Q / CE_P 2x40/175 Q
D	NIVO TAL
E	UTRJENA PODLAGA
F	ARMIRANOBETONSKI TEMELJ
G	SIFON
H1	O-RING TESNILO (ZK_P 140 Q / ZK_P175 Q)
H2	POKROV CEVI (ZK_P 140 Q / ZK_P175 Q)
H3	OBJEMKA (ZK_P140 Q / ZK_P175 Q)
HP	TOPLOTNA ČRPALKA
I	ZAŠČITNA CEV ZA KOMUNIKACIJSKI KABEL
J	ZAŠČITNA CEV ZA NAPAVALNI KABEL
W1	IZSTOP
W2	VSTOP
SET_VIV	PROTIZAMRZOVALNI VENTIL (OPCIJSKO)

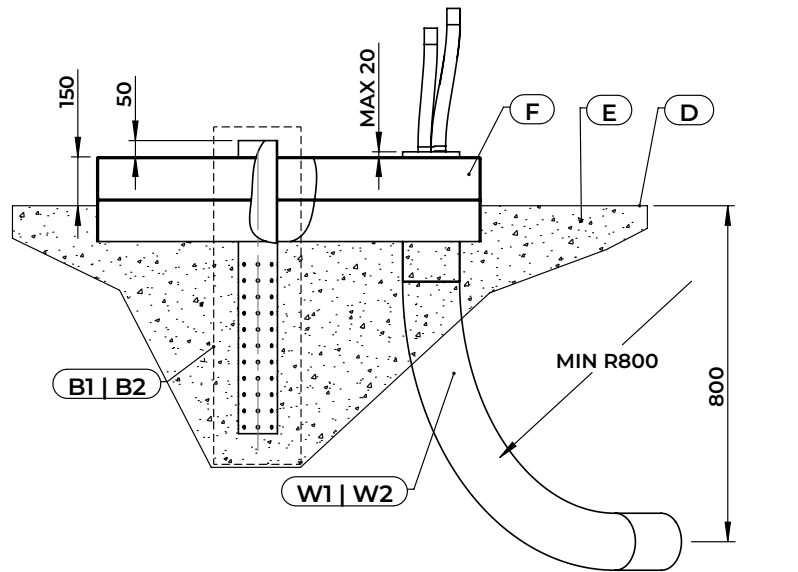






Preverite tesnost.
Izolirajte cevi in priključke s parozaporno izolacijo - 19 mm.
Namestite pokrov cevi (H1, H2, H3) in ga zatesnite, da preprečite vdor vode ali plina

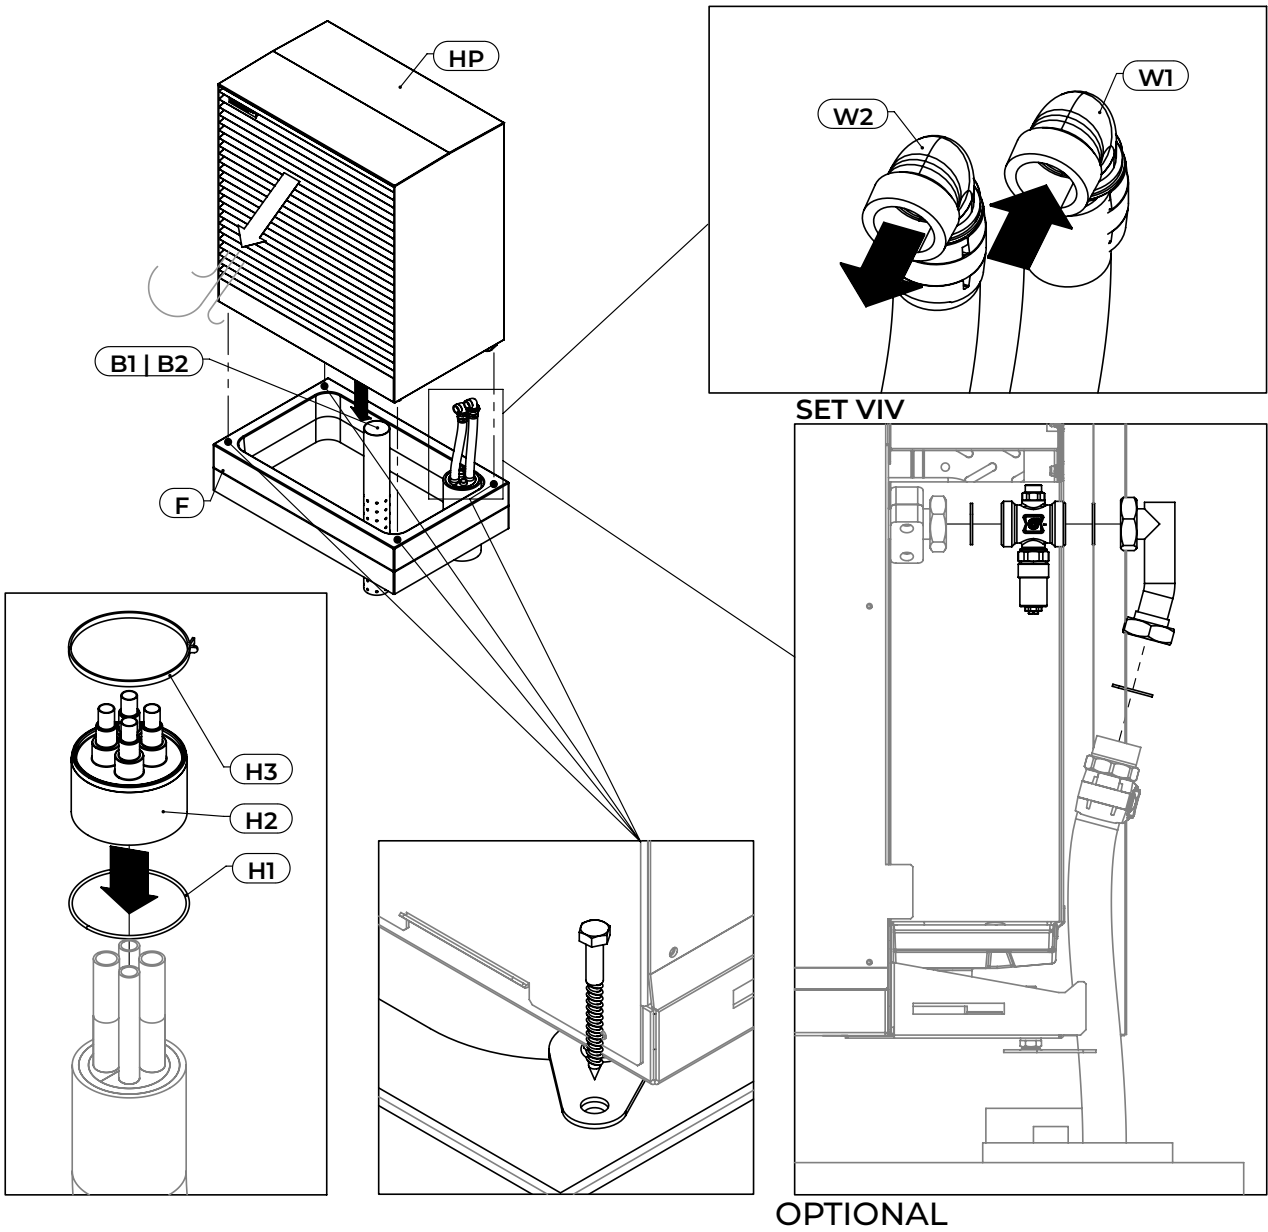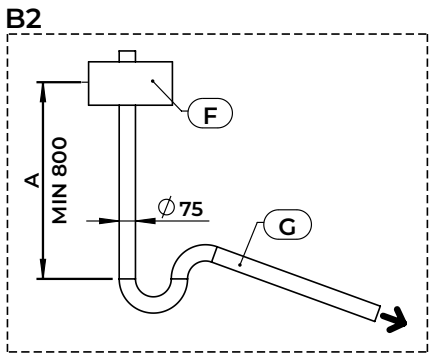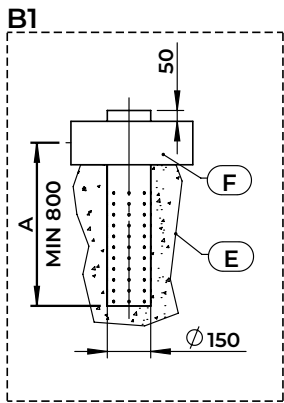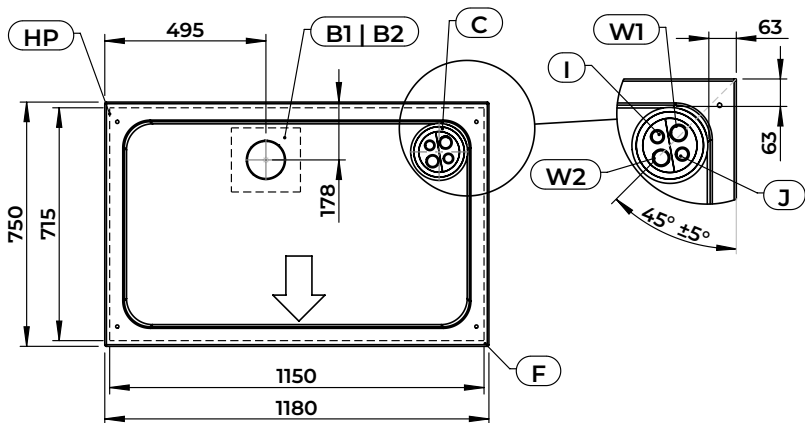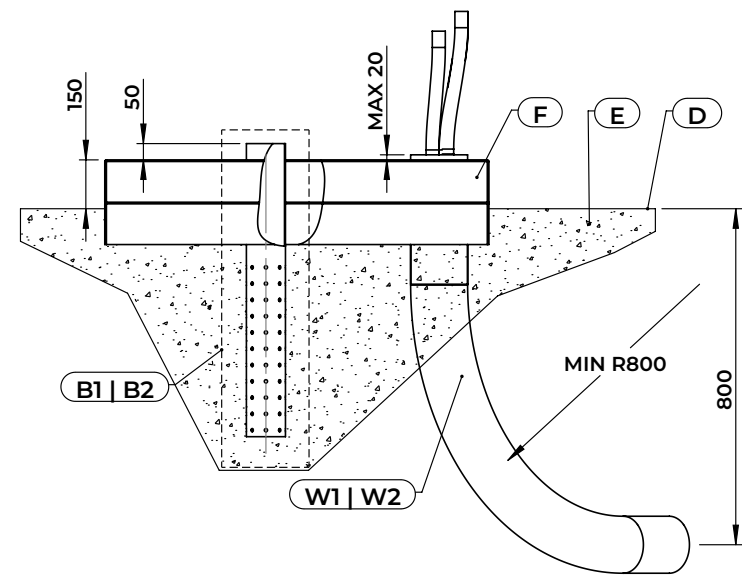

A	FROST DEPTH
B1	PERFORATED DRAIN PIPE
B2	DRAIN OUTFLOW PIPE
C	CE_P 2x32/140 Q / CE_P 2X40/175 Q
D	FLOOR LEVEL
E	COMPACTED GROUND
F	REINFORCED CONCRETE FOUNDATION
G	TRAP
H1	O-RING SEAL (ZK_P 140 Q / ZK_P175 Q)
H2	PIPE COVER (ZK_P 140 Q / ZK_P175 Q)
H3	PIPE CLAMP (ZK_P140 Q / ZK_P175 Q)
HP	HEAT PUMP
I	COMUNICATION CABLE CONDUIT
J	POWER CABLE CONDUIT
W1	OUTLET
W2	INLET
SET_VIV	ANTIFREEZE VALVE (OPTIONAL)



Check for tightness.
Insulate pipes and connections with 19 mm thick
vapor barrier insulation.
Install the pipe cover (H1, H2, H3) and seal it to pre-
vent the ingress of water or gas.

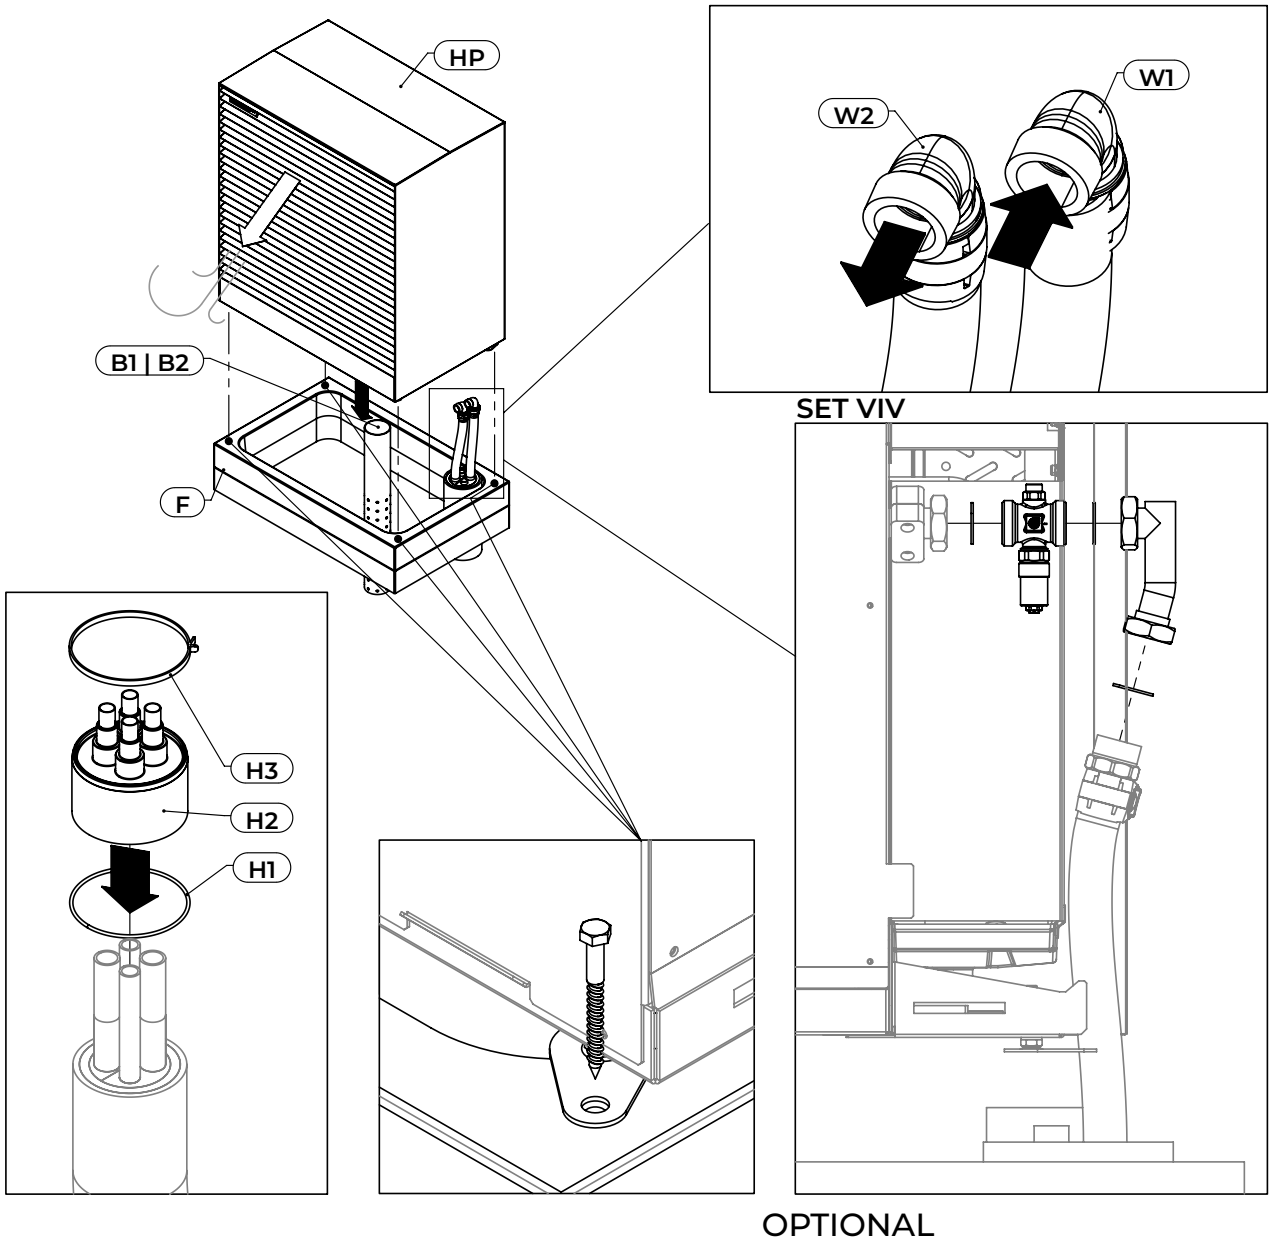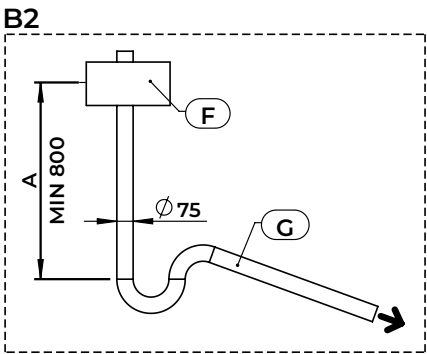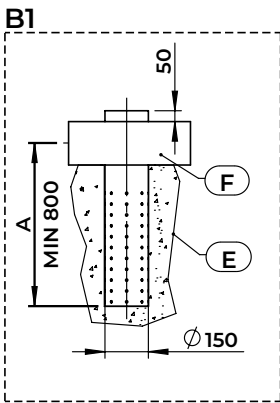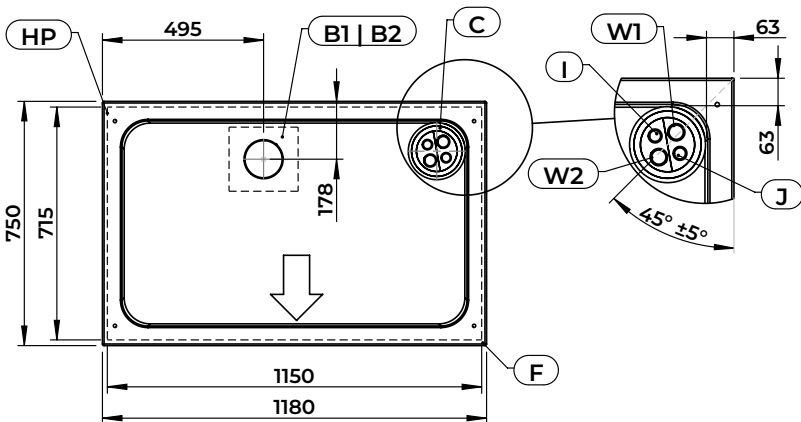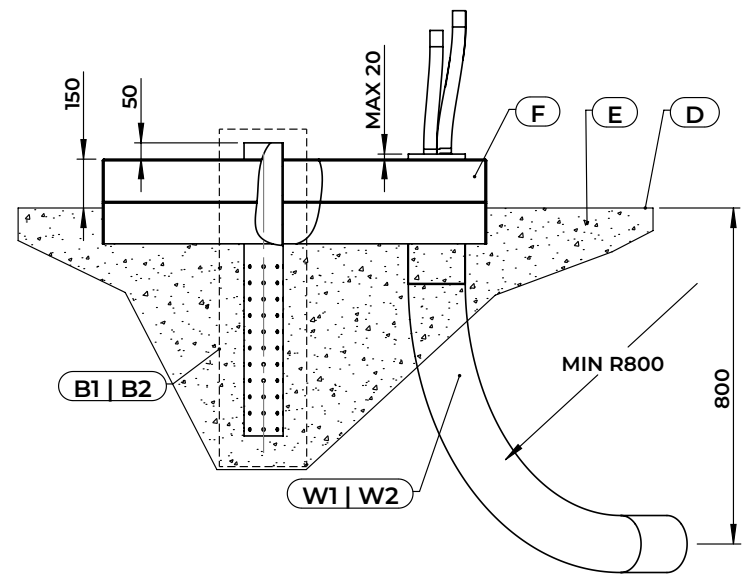

A	TIEFENFROST
B1	GELOCHTES ABLAUFROHR
B2	ABLUSSROHR
C	CE_P 2x32/140 Q / CE_P 2x40/175 Q
D	GELÄNDENIVEAU
E	VERDICTETER BODEN - WASSERDURCHLÄSSIG
F	STAHLBETONFUNDAMENT
G	SIPHON
H1	O-RING SEAL (ZK_P 140 Q / ZK_P175 Q)
H2	PIPE COVER (ZK_P 140 Q / ZK_P175 Q)
H3	PIPE CLAMP (ZK_P140 Q / ZK_P175 Q)
HP	WÄRMEPUMPE
I	KOMUNIKATIONSKABEL ROHR
J	STROMVERSORGUNGSKABEL ROHR
W1	AUSTRITT
W2	EINTRITT
SET_VIV	ANTIFREEZE VENTIL (OPTIONAL)



Auf Dichtigkeit prüfen.
Isolieren Sie Rohre und Verbindungen mit einer 19 mm starken Dampfsperren-Isolierung.
Montieren Sie die Rohrabdeckung (H1, H2, H3) und dichten Sie sie ab, um das Eindringen von Wasser oder Gas zu verhindern.