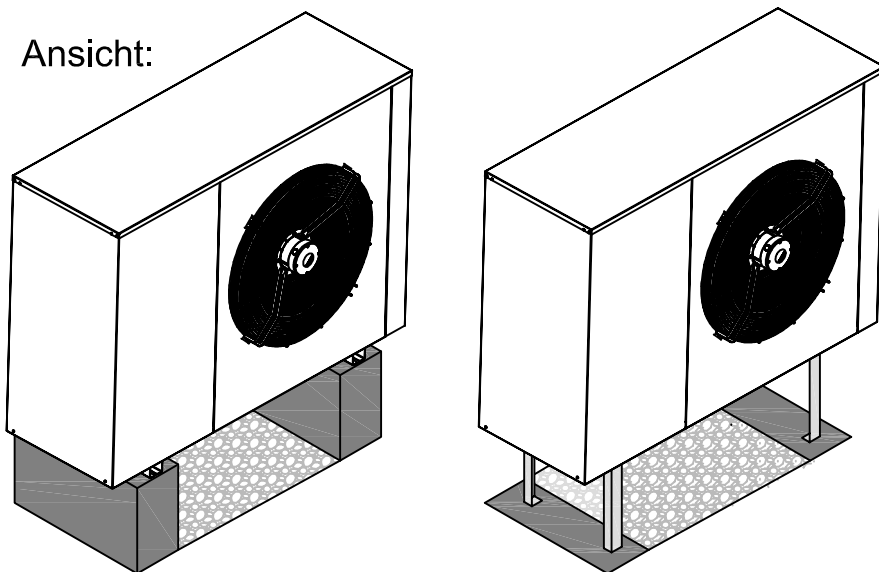
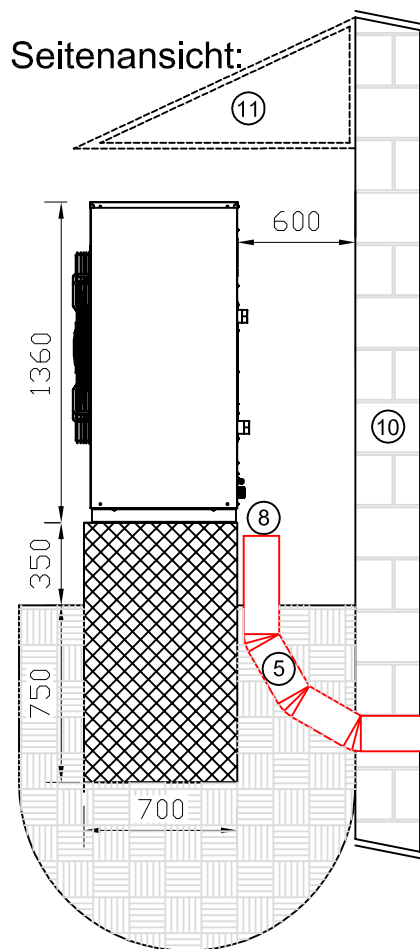


## Gerätebezeichnung

**AirCalor-G-21-I-HT**
**Ansicht:**

**Seitenansicht:**

**Legende:**

- 1 Streifenfundament LxBxH: 600x200x750 / 1100\*mm (\*ohne Konsolen)
- 2 Sickerbarer Untergrund
- 3 Sickerrohr DN125
- 4 Freie Fläche
- 5 Leerrohr min. DN 200!  
Bögen mit max. 30° verwenden und auf grossen Radius achten!  
Keine 90° Bögen verwenden! **Gasdicht!!!**
- 6 Leerrohr für Elektroanschlusskabel Ø50mm  
Leerrohr für BUS-Leitung Ø35mm
- 7 Kondensatschlauch D=40mm, in Erdreich geführt unter Frosttiefe
- 8 Achtung: Verdampfer muss oberhalb lokaler Schneehöhe liegen!
- 10 Fassade
- 11 Bei Gefahr von vom Dach herabfallendem Schnee, Schutzdach über WP und Leitungen.

Sämtliche Abdichtungen der Futterrohre und der Hauseinführungen sind bauseits!

**Vorderansicht:**

**Das Installateurhandbuch ist zwingend zu beachten!**

**Grundriss:**
