


QUICK INSTALLATION

ML

COMPACT IXTRA M

Pompe à chaleur air/eau Monobloc

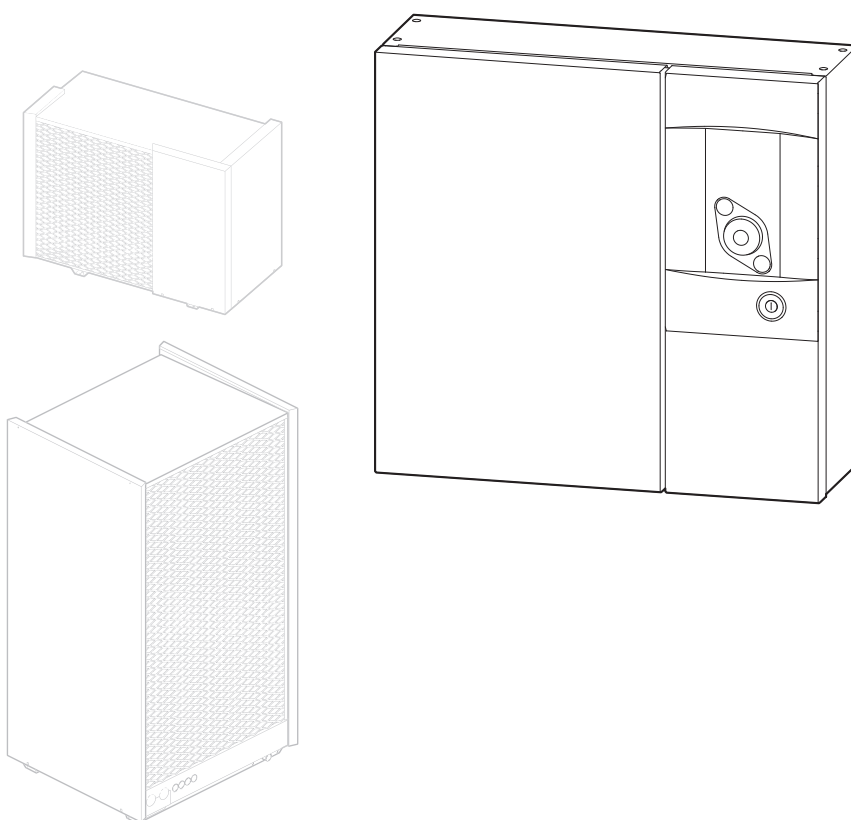

Module intérieur


024157



U0732498_2333_ML_1
24/04/2023



Destinée au professionnel.
À conserver par l'utilisateur pour consultation ultérieure

■ COMPACT IXTRA M

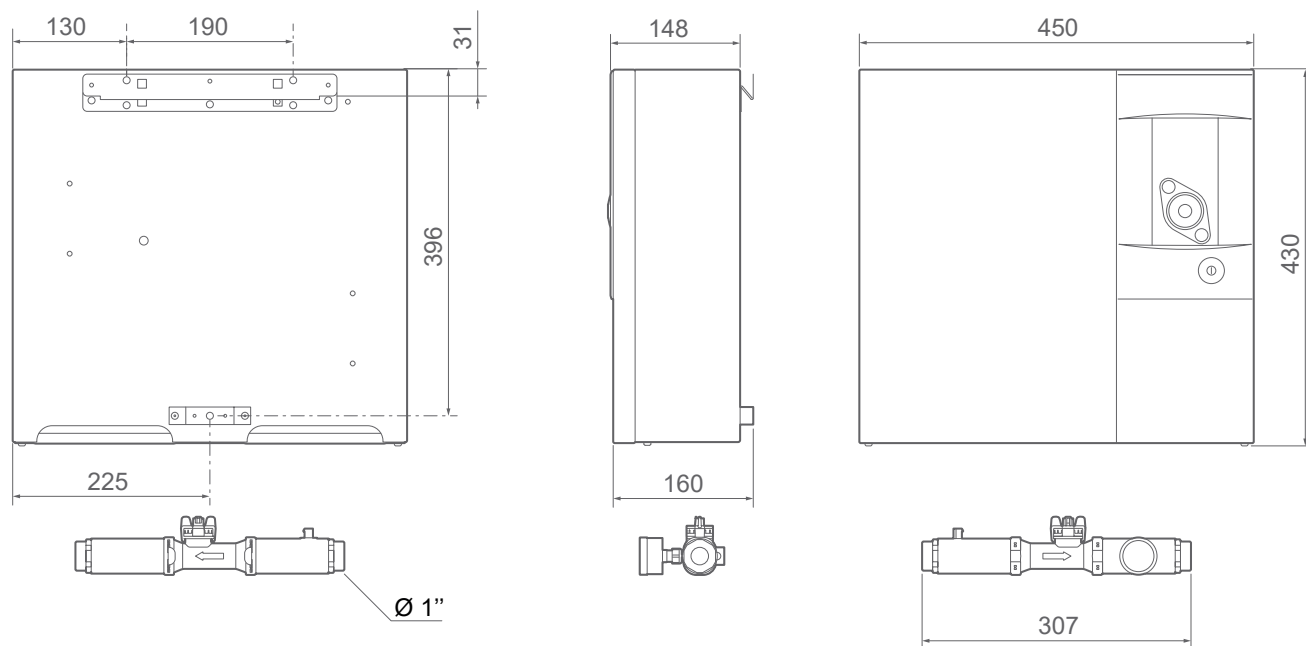



COMPACT IXTRA M

10Kg

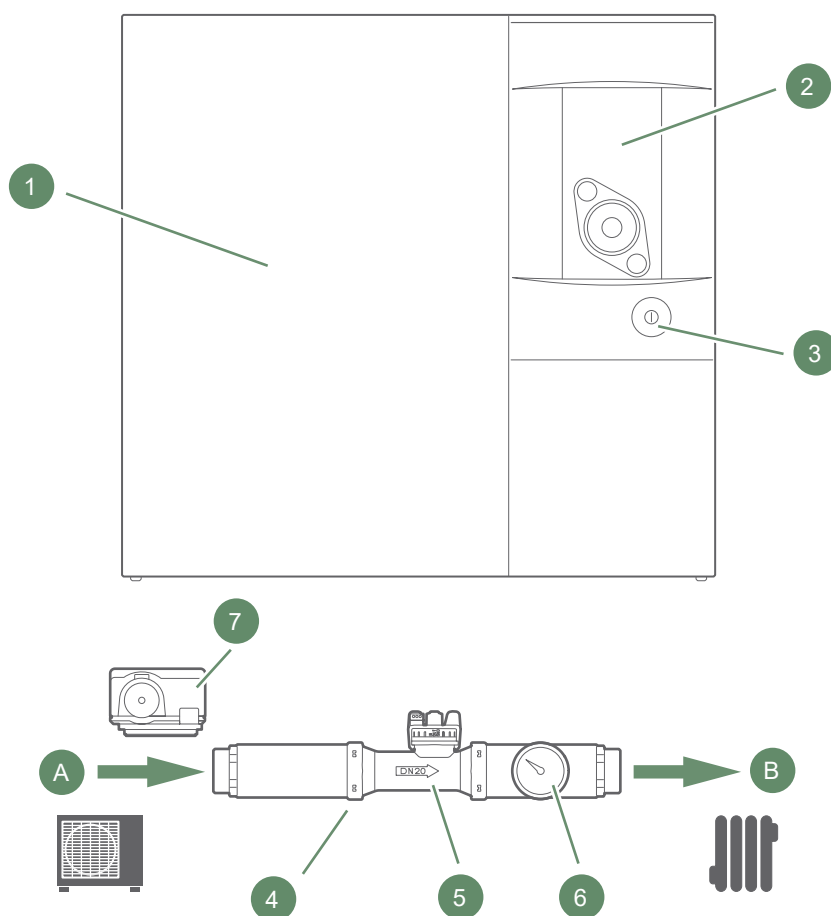




- 1 - COMPACT IXTRA M.
- 2 - Controller / User interface.
- 3 - Start/Stop button.
- 4 - Pipe/Flowmeter assy.
- 5 - Flowmeter.
- 6 - Manometer.
- 7 - Heating flow sensor.





A - Outdoor unit intake.
B - Outgoing heating flow.


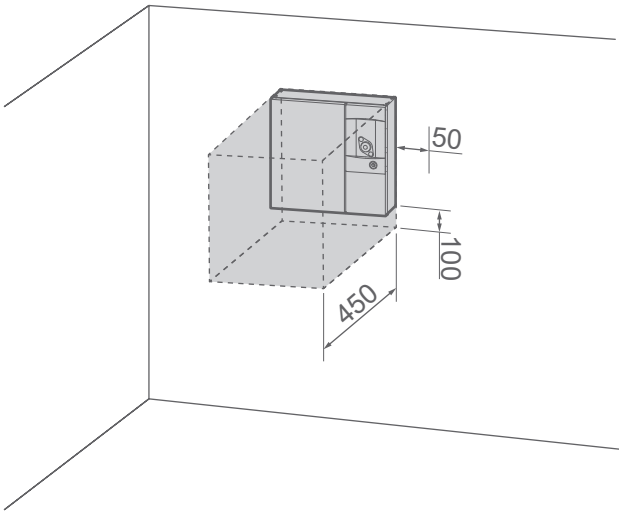



COMPACT IXTRA M

10Kg

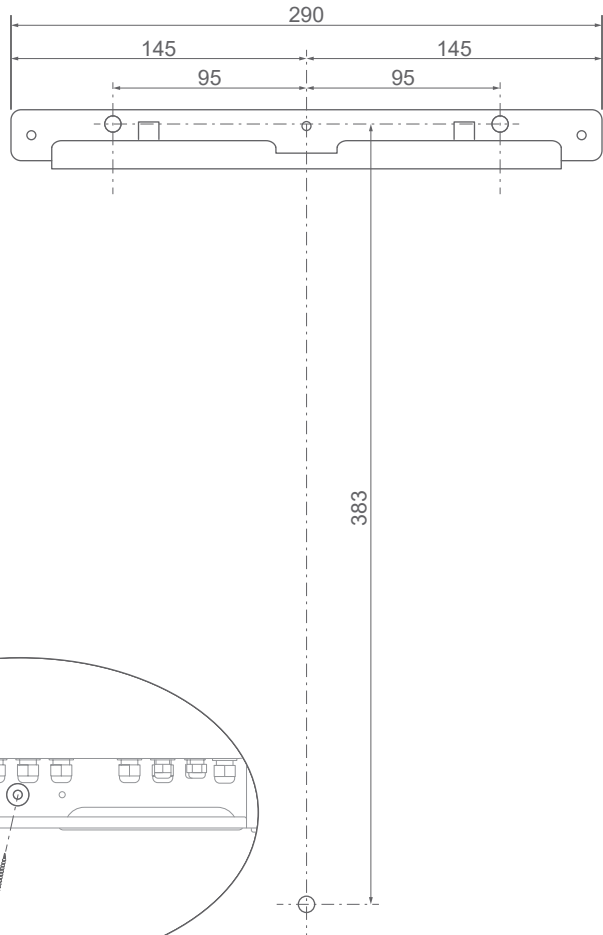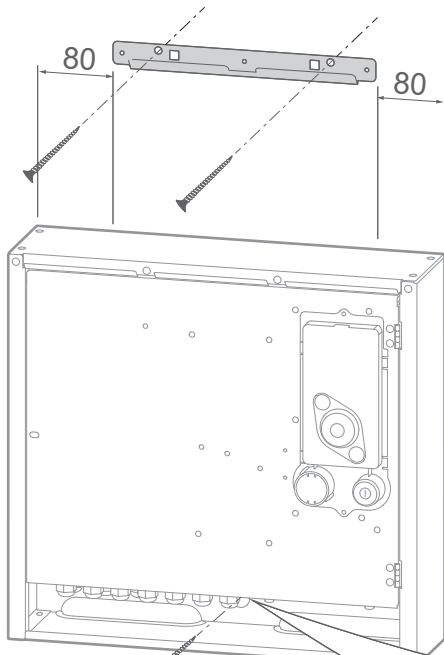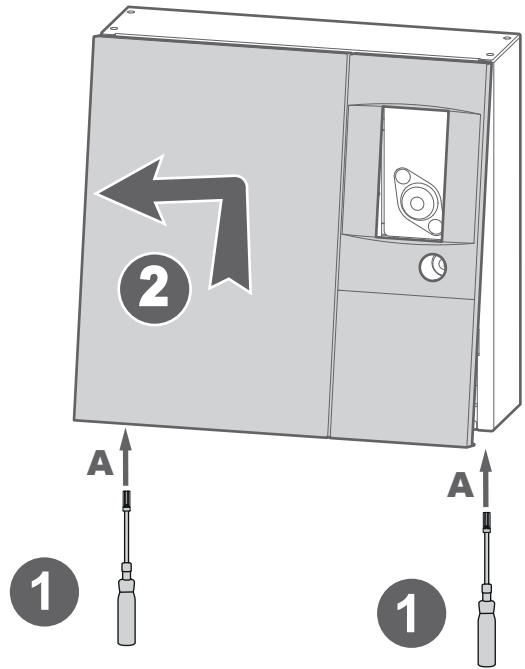

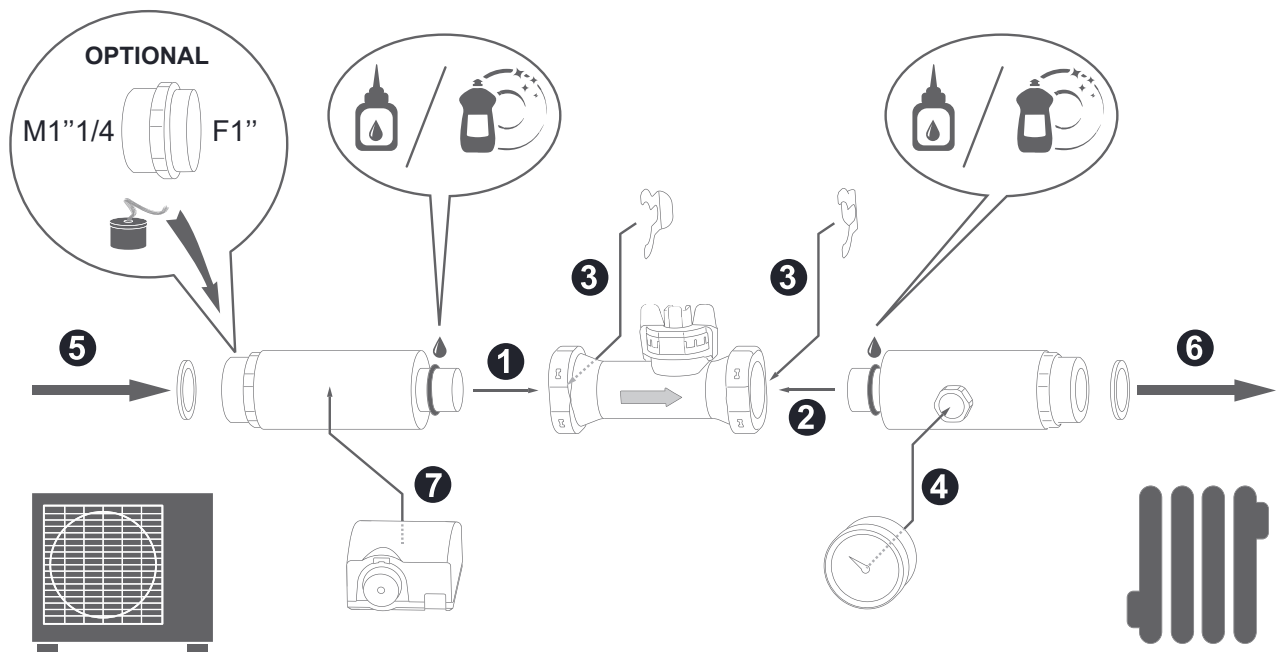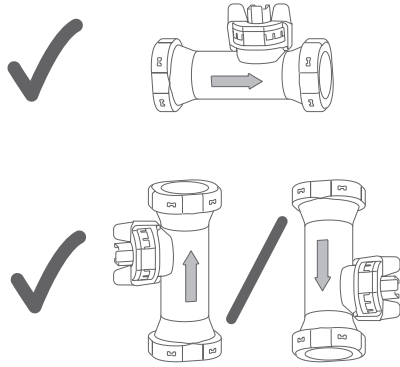

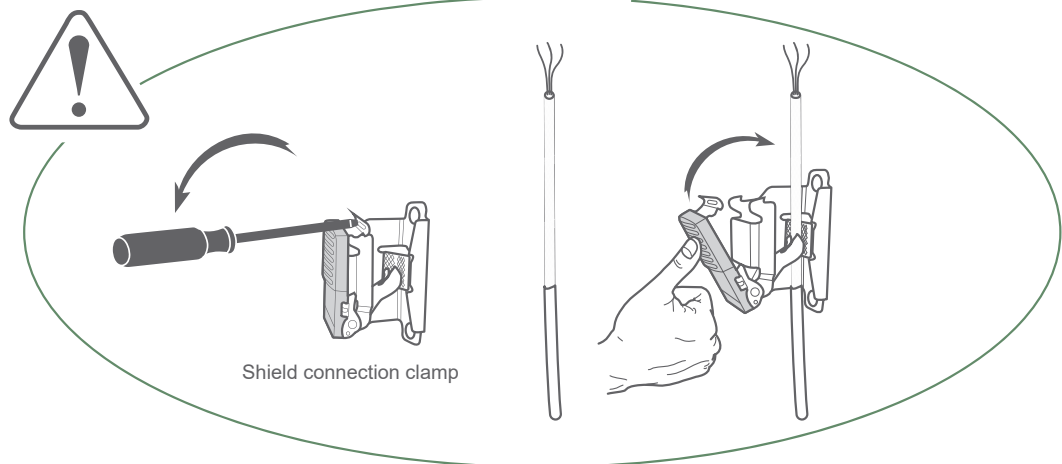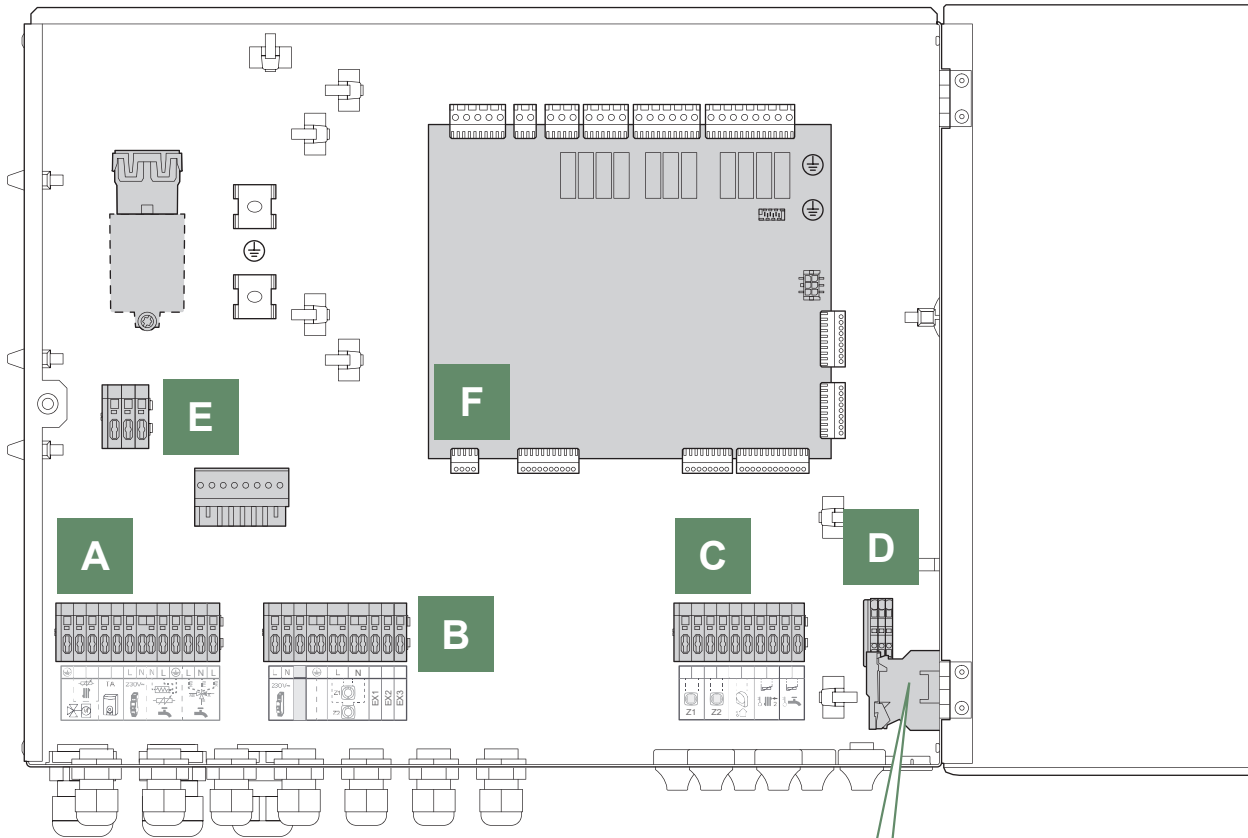



Keymark Certification :

IXTRA M 9 - 012-C700145 / IXTRA M 12 - 012-C700146 / IXTRA M 15 - 012-C700147
IXTRA M 12tri - 012-C700148 / IXTRA M 15tri - 012-C700149 / IXTRA M 17tri - 012-C700144



Cet appareil est conforme :

- à la directive basse tension 2014/35/UE selon les normes NF EN 60335-1, NF EN 60335-2-40, NF EN 60529, NF EN 60529/A2 (IP),
- à la directive compatibilité électromagnétique 2014/30/UE,
- à la directive machines 2006/42/CE,
- à la directive des équipements sous pression 2014/68/UE selon la norme NF EN 378-2,
- à la directive éco-conception 2009/125/CE,
- à la directive étiquetage 2010/30/CE.

Cet appareil est également conforme :

- au décret n° 92-1271 (et ses modificatifs) relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques.
- au règlement n° 842/2006 du Parlement européen relatif à certains gaz à effet de serre fluorés.
- aux normes relatives au produit et aux méthodes d'essai utilisées : Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération EN 14511-1, EN 14511-2, EN 14511-3, EN 14511-4.
- à la norme XP ENV 12102 : Climatiseurs, pompes à chaleur et déshumidificateurs avec compresseur entraîné par moteur électrique. Mesure du bruit aérien émis. Détermination du niveau de puissance acoustique.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr