

## Kit pompa VARFREE EVO Italia

00U07511880-A

# 1. AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

## 1.1. Introduzione

Questo kit accessorio è destinato al montaggio di un circolatore su VARFREE EVO

## 1.2. Simboli utilizzati in questo documento



**ATTENZIONE:**

Il mancato rispetto di queste prescrizioni comporta il rischio di danni all'installazione o ad altri oggetti.



**PERICOLO:**

Il mancato rispetto di queste prescrizioni può provocare delle scosse elettriche.

## 1.3. Misure di sicurezza

Spegnere sempre la caldaia e chiudere l'alimentazione generale del gas prima di qualsiasi lavoro sulla caldaia.

## 1.4. Condizioni normative d'installazione

L'installazione e la manutenzione dell'apparecchio devono essere effettuate da un professionista qualificato, in conformità alle normative e alle regole dell'arte in vigore, in particolare le normative nazionali e locali in vigore concernenti gli impianti elettrici a bassa tensione.

## 1.5. Compatibilità ambientale



Questo apparecchio contiene elementi elettrici ed elettronici che non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Devono essere osservate le normative locali in corso di validità.

# 2. FORNITURE SECONDO RIFERIMENTO KIT

Il kit è composto da:

Kit contenuto	VARFREE EVO 35	VARFREE EVO 60-100	VARFREE EVO 115	VARFREE EVO 150
<b>KIT</b>	082785	082786	082787	082788
CIRCOLATORE	1	1	1	1
CABLAGGIO DI POTENZA	1	1	1	
CABLAGGIO DEL SEGNALE	1	1	1	
ATTACCO POMPA F1"1/2 – F1"1/4	1	1	1	1
GUARNIZIONE PIANA Ø39xØ32 ep3	1	1	1	1
GUARNIZIONE PIANA Ø43xØ32 ep2	2	2	2	2


### 3. PROCEDURE E RACCOMANDAZIONI




**PERICOLO:**

Prima di qualsiasi intervento assicurarsi che:


- la fornitura generale di gas è chiusa,
- la caldaia è spenta





KIT PARTI COMUNI 82785/82786/82787/82788





KIT PARTI SPECIFICHE 82785




KIT PARTI SPECIFICHE 82786

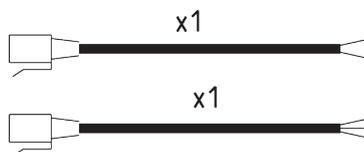


KIT PARTI SPECIFICHE 82787

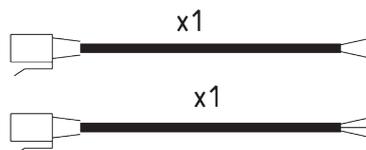

KIT PARTI SPECIFICHE 82788



00U07514910-A

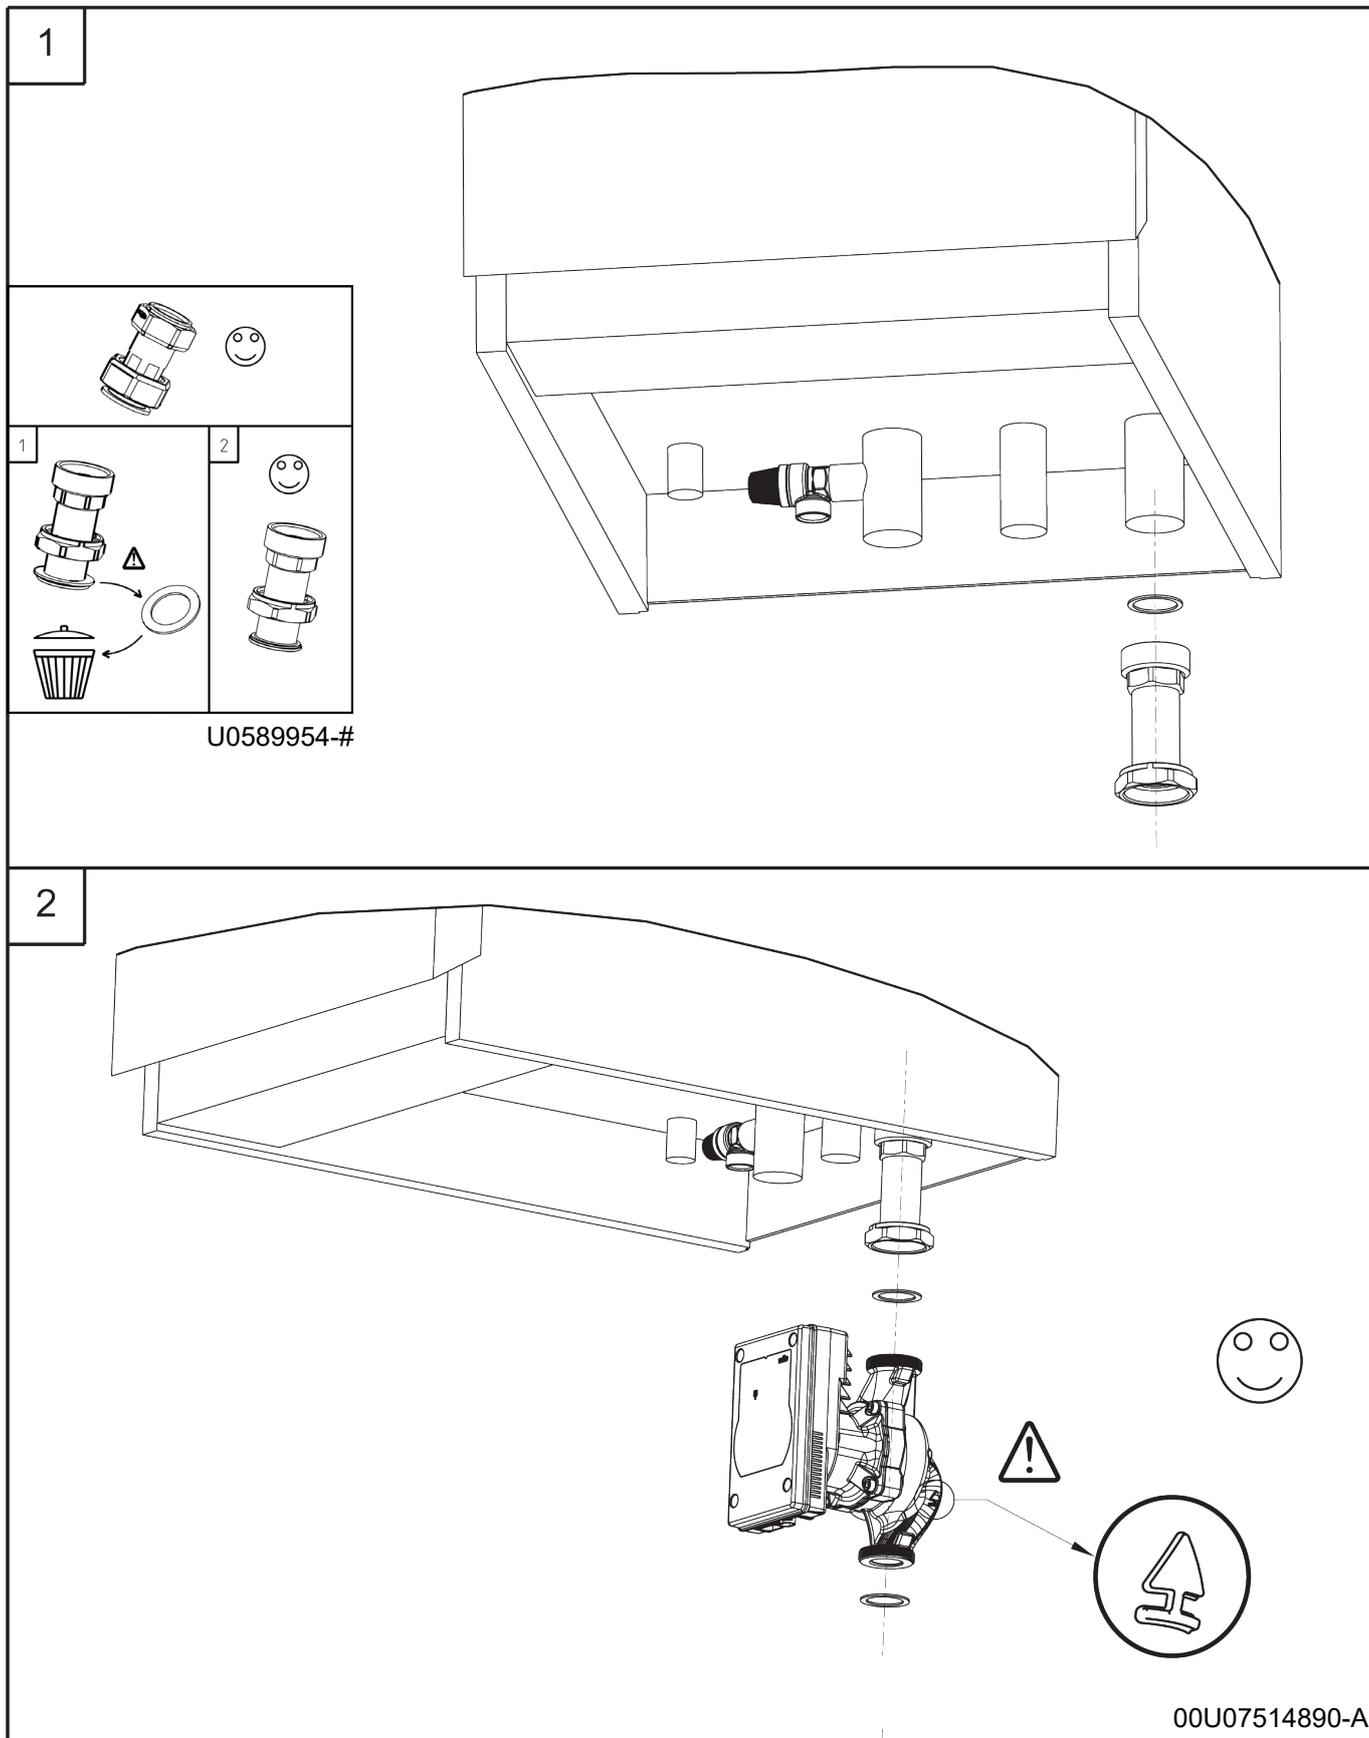

Per il collegamento del circolatore fare riferimento al manuale della caldaia



**ATTENZIONE:**

**È NECESSARIO controllare le varie guarnizioni dopo il montaggio.**



**SATC ATLANTIC SOLUTIONS CHAUFFERIE**

1 route de Fleurville  
01190 PONT DE VAUX  
Tél. : 03 51 42 70 03  
Fax : 03 85 51 59 30  
[www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)



**YGNIS ITALIA SPA**

Via Lombardia, 56  
21040 CASTRONNO (VA)  
Tel.: 0332 895240 r.a.  
Fax : 0332 893063  
[www.ygnis.it](http://www.ygnis.it)

Altri paesi, contattare il rivenditore locale

 **GROUPE  
ATLANTIC**  
**SITO DI PONT DE VAUX**

1 route de Fleurville  
FR - 01190 PONT-DE-VAUX