


AirCalor-K-35-I-HT

TNZ_(AF)-AM10035

A	TIEFENFROST
B1	GELOCHTES ABLAUFROHR
B2	ABFLUSSROHR
D	GELÄNDENIVEAU
E	VERDICTETER BODEN - WASSERDURCHLÄSSIG
F	STAHLBETONFUNDAMENT
G	SIPHON
HP	WÄRMEPUMPE
W1	AUSTRITT
W2	EINTRITT




Auf Dichtigkeit prüfen.
Isolieren Sie die Anschlussleitungen mit einer 40 mm starken Dampfsperren-Isolierung.
Schützen Sie die Isolierung mit einem Schutzschild gegen UV-Strahlung und mechanische Beschädigung.
Isolieren Sie die Anschlüsse mit einer 19 mm starken Dampfsperren-Isolierung.

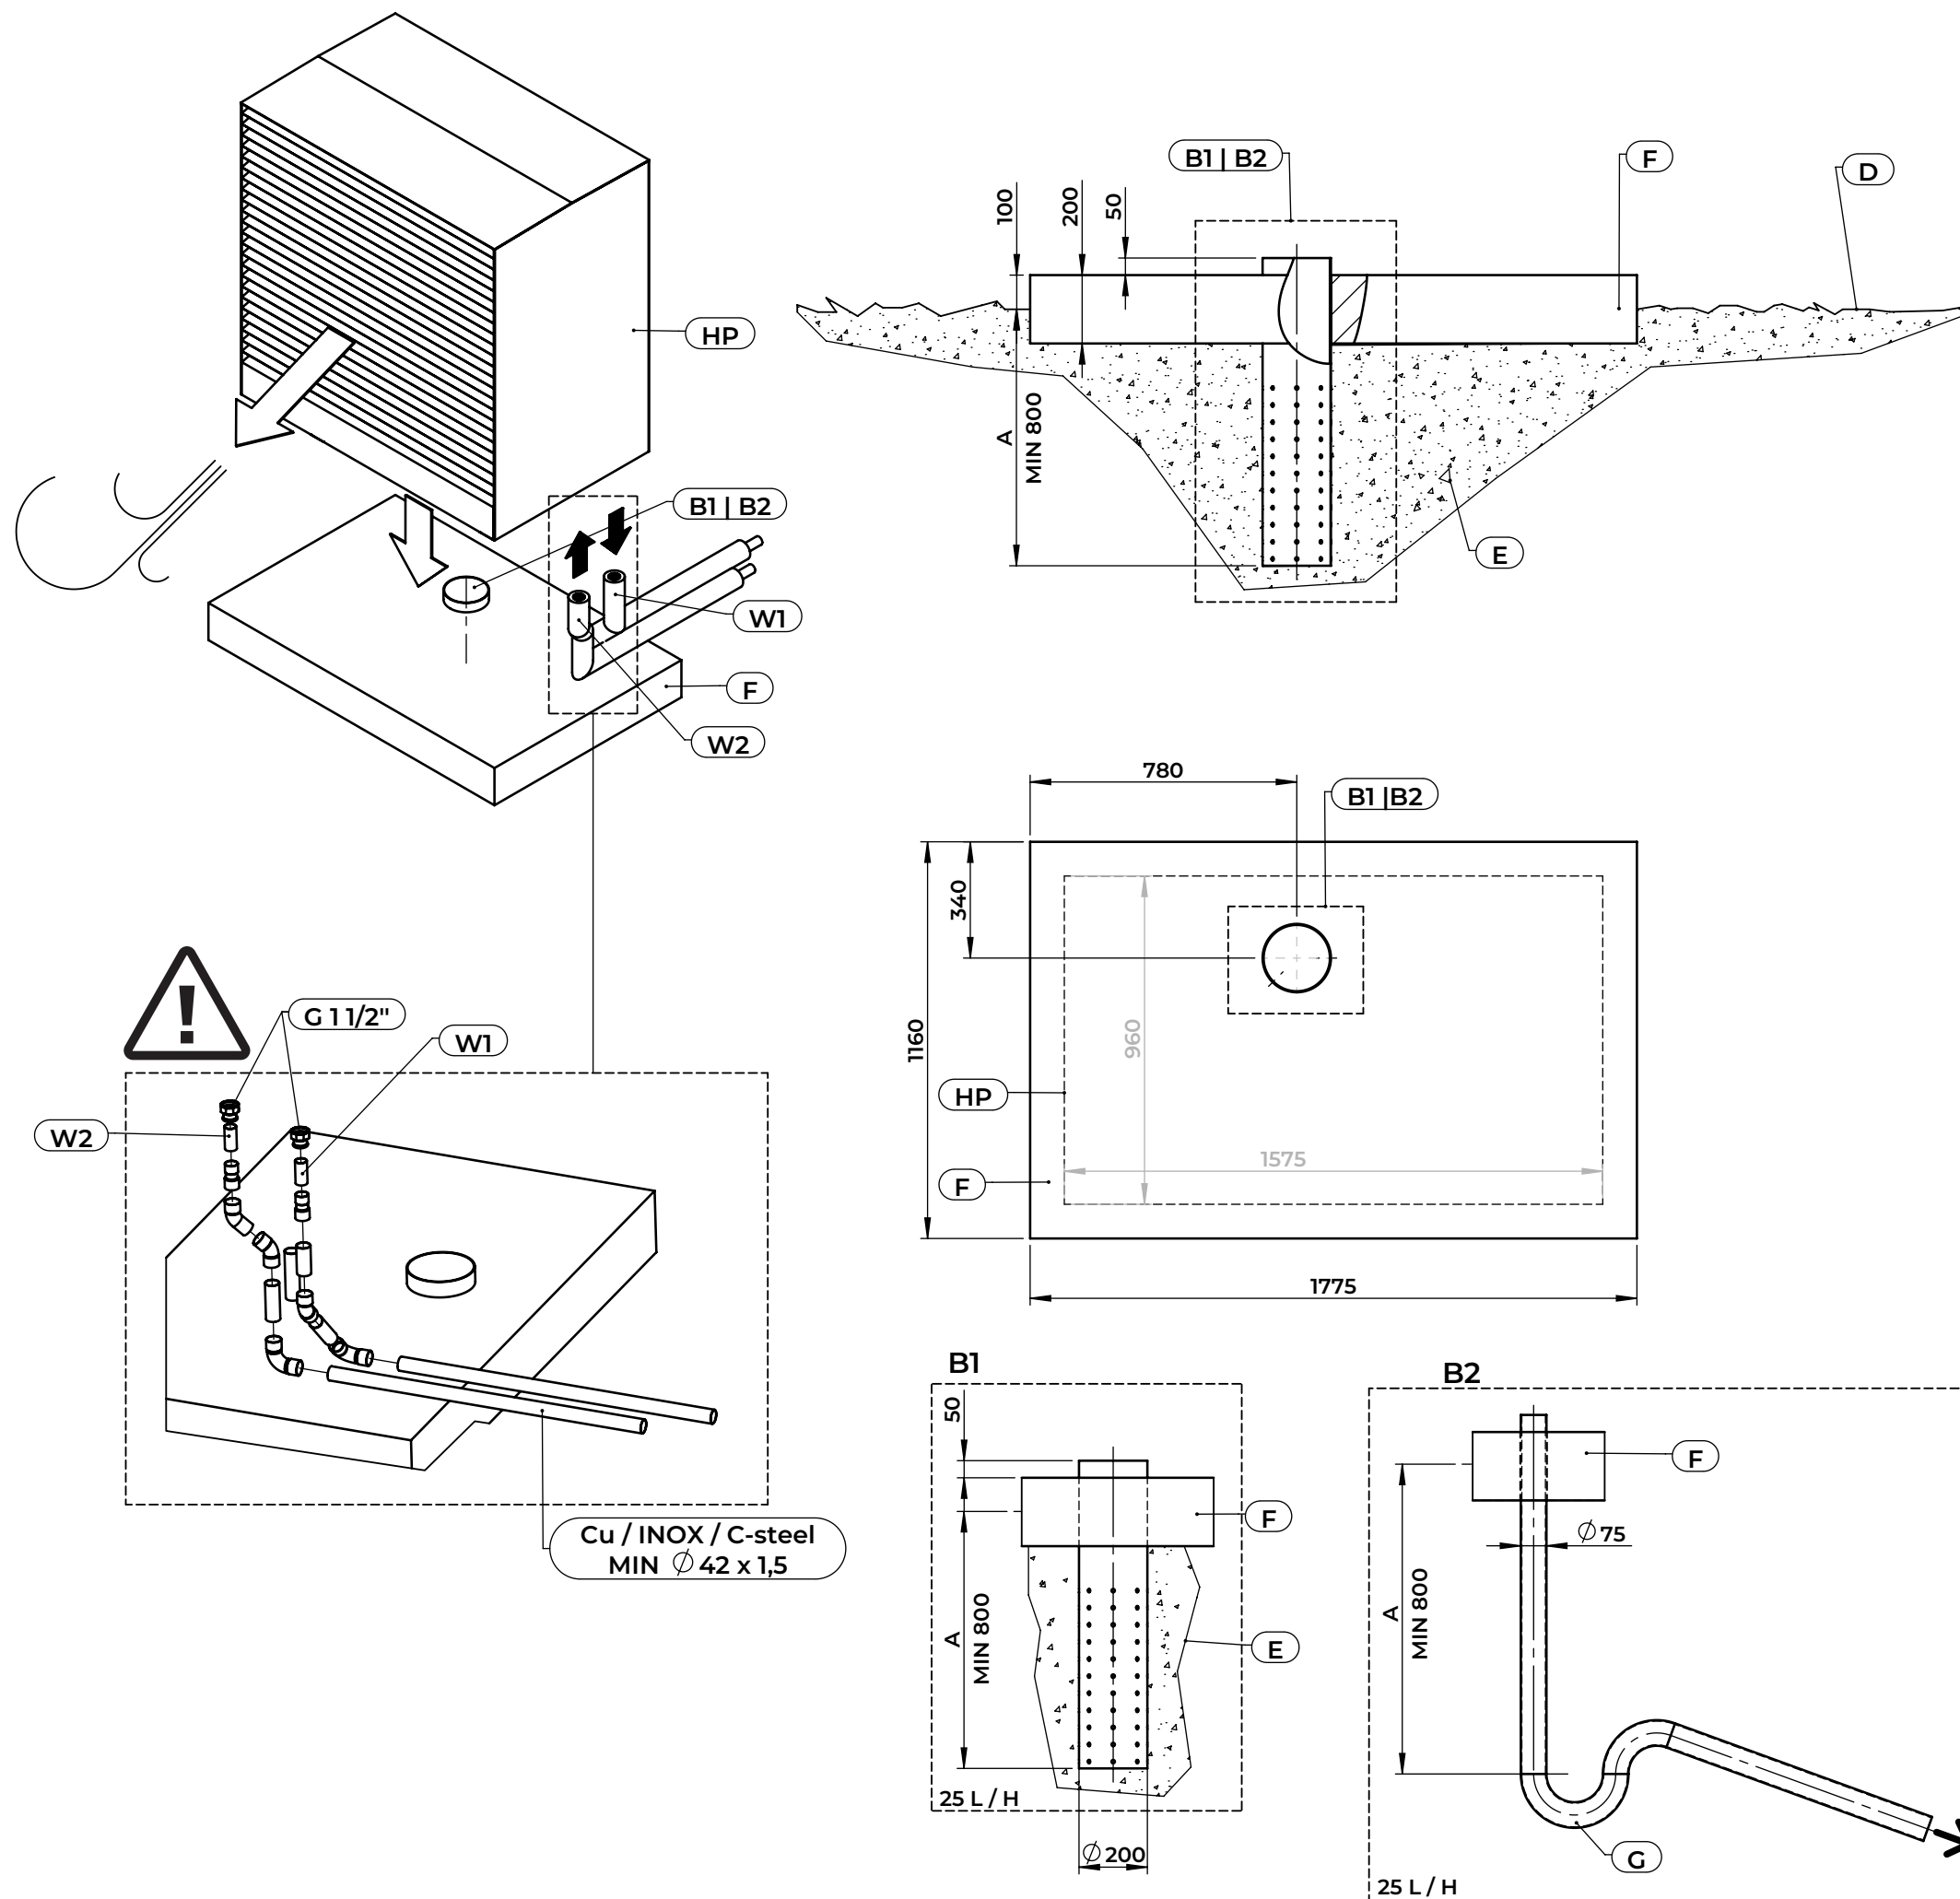







AirCalor-K-35-I-HT

TNZ_(AF)-AM10035

A	PROFONDITÀ DI GELO
B1	TUBO DI DRENAGGIO PERFORATO
B2	TUBO DI SCARICO DEL DRENAGGIO
D	LIVELLO DEL PAVIMENTO
E	TERRENO COMPATTATO - PERMEABILE ALL'ACQUA
F	BASAMENTO IN CEMENTO ARMATO
G	SIFONE
HP	POMPA DI CALORE
W1	MANDATA
W2	RITORNO



Verificare la tenuta.
Isolare i tubi e i raccordi con isolamento a cellule chiuse da 40 mm.
Proteggere l'isolamento con una guaina contro le radiazioni UV e i danni meccanici.
Isolare i tubi e i raccordi con isolamento a cellule chiuse da 19 mm.

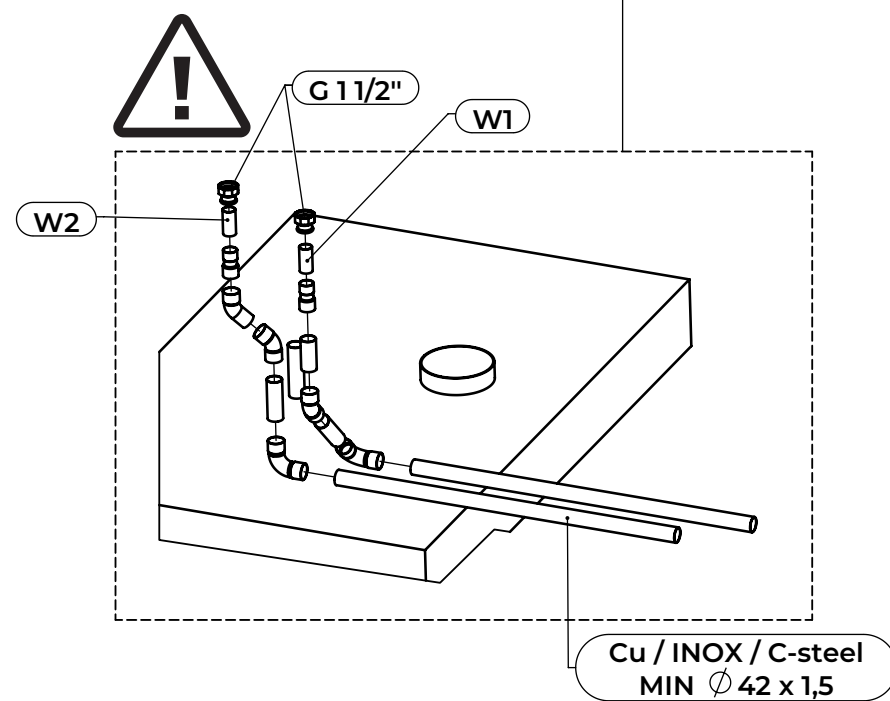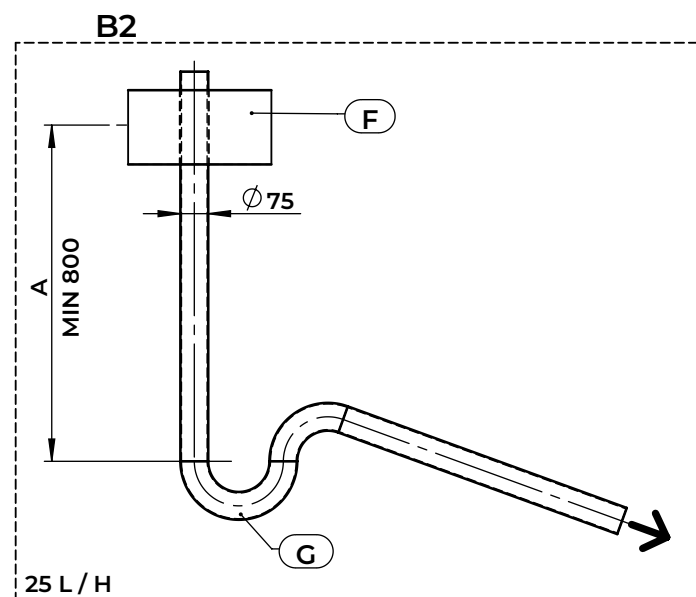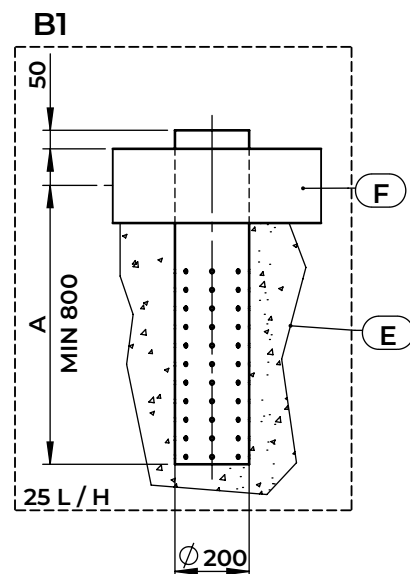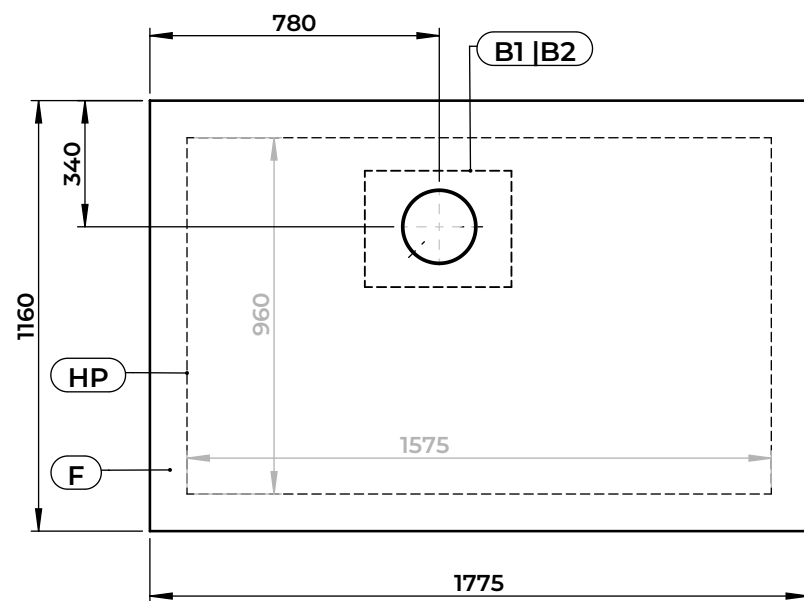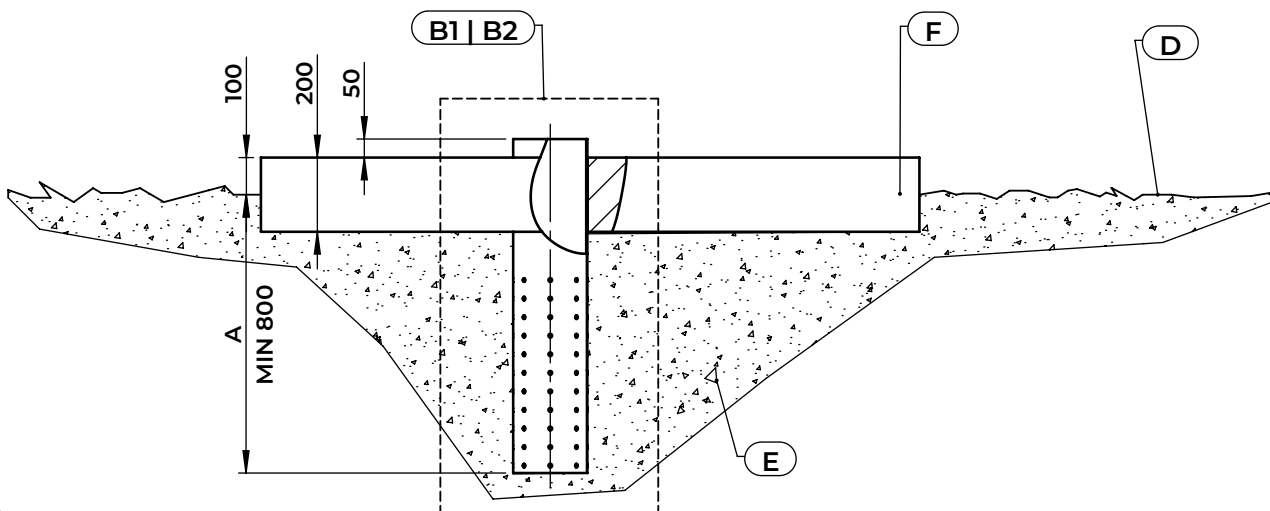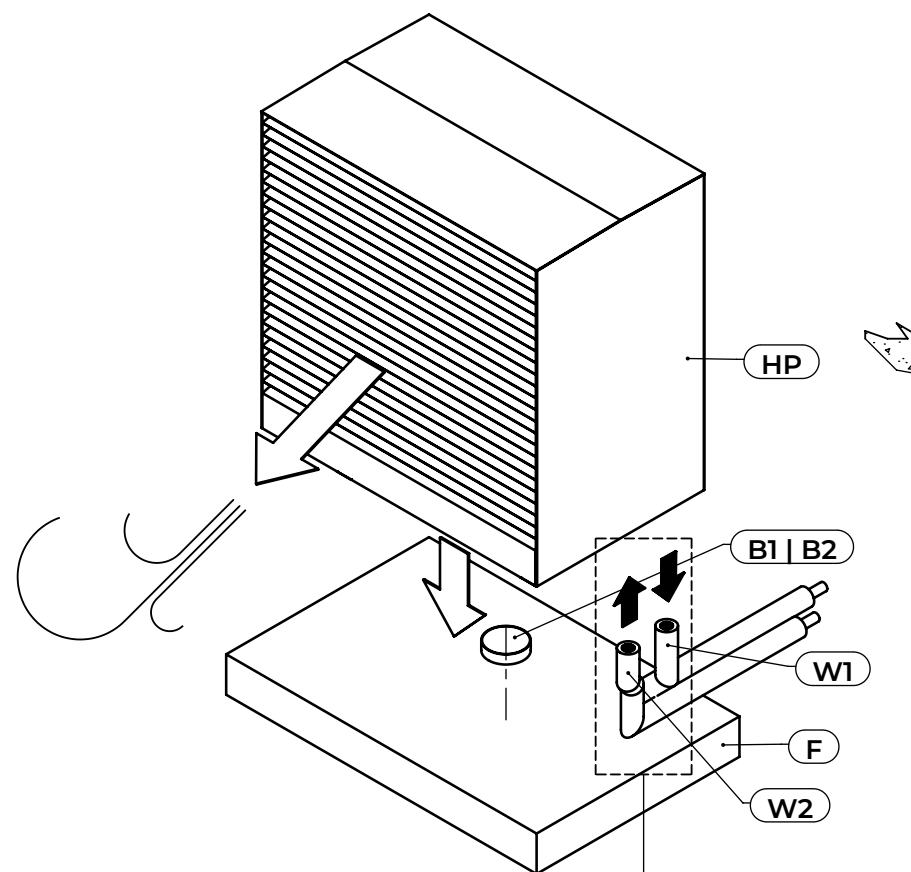

AirCalor-K-35-I-HT

TNZ_(AF)-AM10035

FR

A	PROFONDEUR DE GEL
B1	TUYAU DE DRAINAGE PERFORÉ
B2	TUYAU D'ÉVACUATION DES EAUX DE DRAINAGE
D	NIVEAU DU SOL
E	SOL COMPACTÉ-PERMÉABLE À L'EAU
F	FONDATION EN BÉTON ARMÉ
G	SIPHON
HP	POMPE À CHALEUR
W1	SORTIE
W2	ENTRÉE



Vérifiez l'étanchéité.
Isoler les tuyaux de raccordement avec une isolation pare-vapeur de 40 mm d'épaisseur.
Protégez l'isolation avec un bouclier contre les rayons UV et les dommages mécaniques.
Isoler les raccords avec une isolation pare-vapeur de 19 mm d'épaisseur.