





TNZ_(AF) AM10070




Insulate the pipes and connections with vapour barrier insulation. The minimum thickness of insulation should be 60 mm.

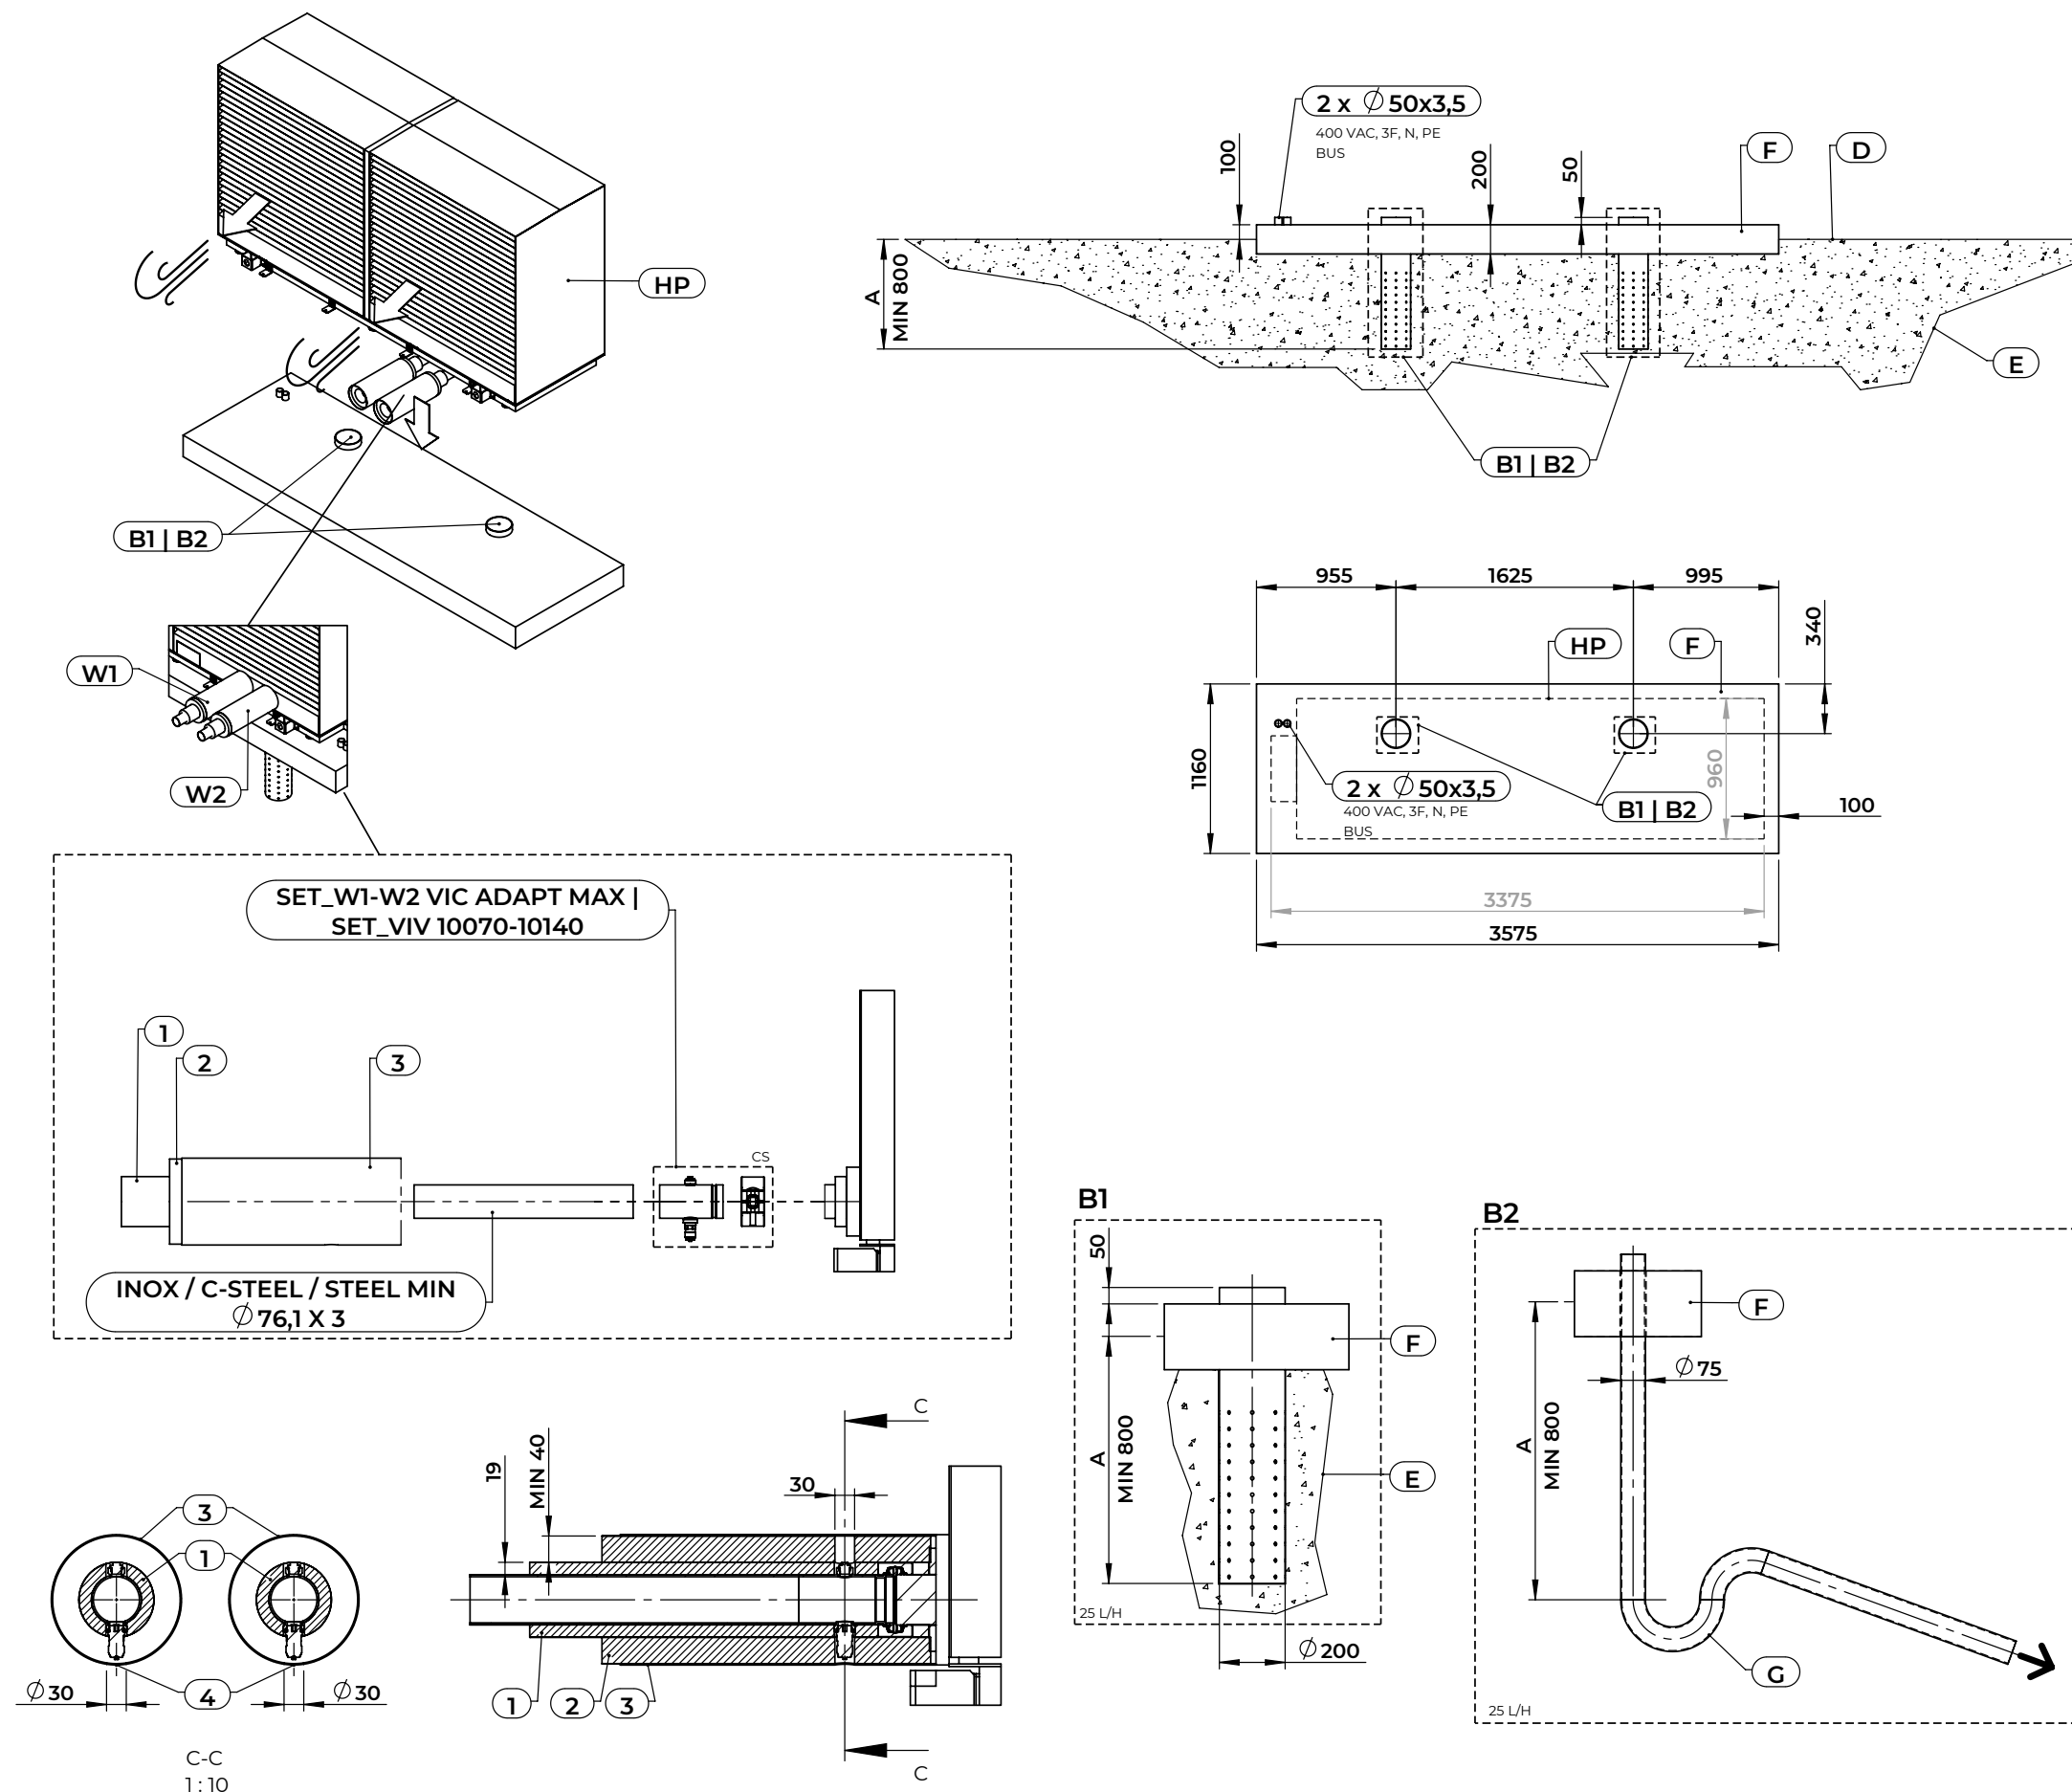


AirCalor-K-70-I-HT

TNZ_(AF) AM10070

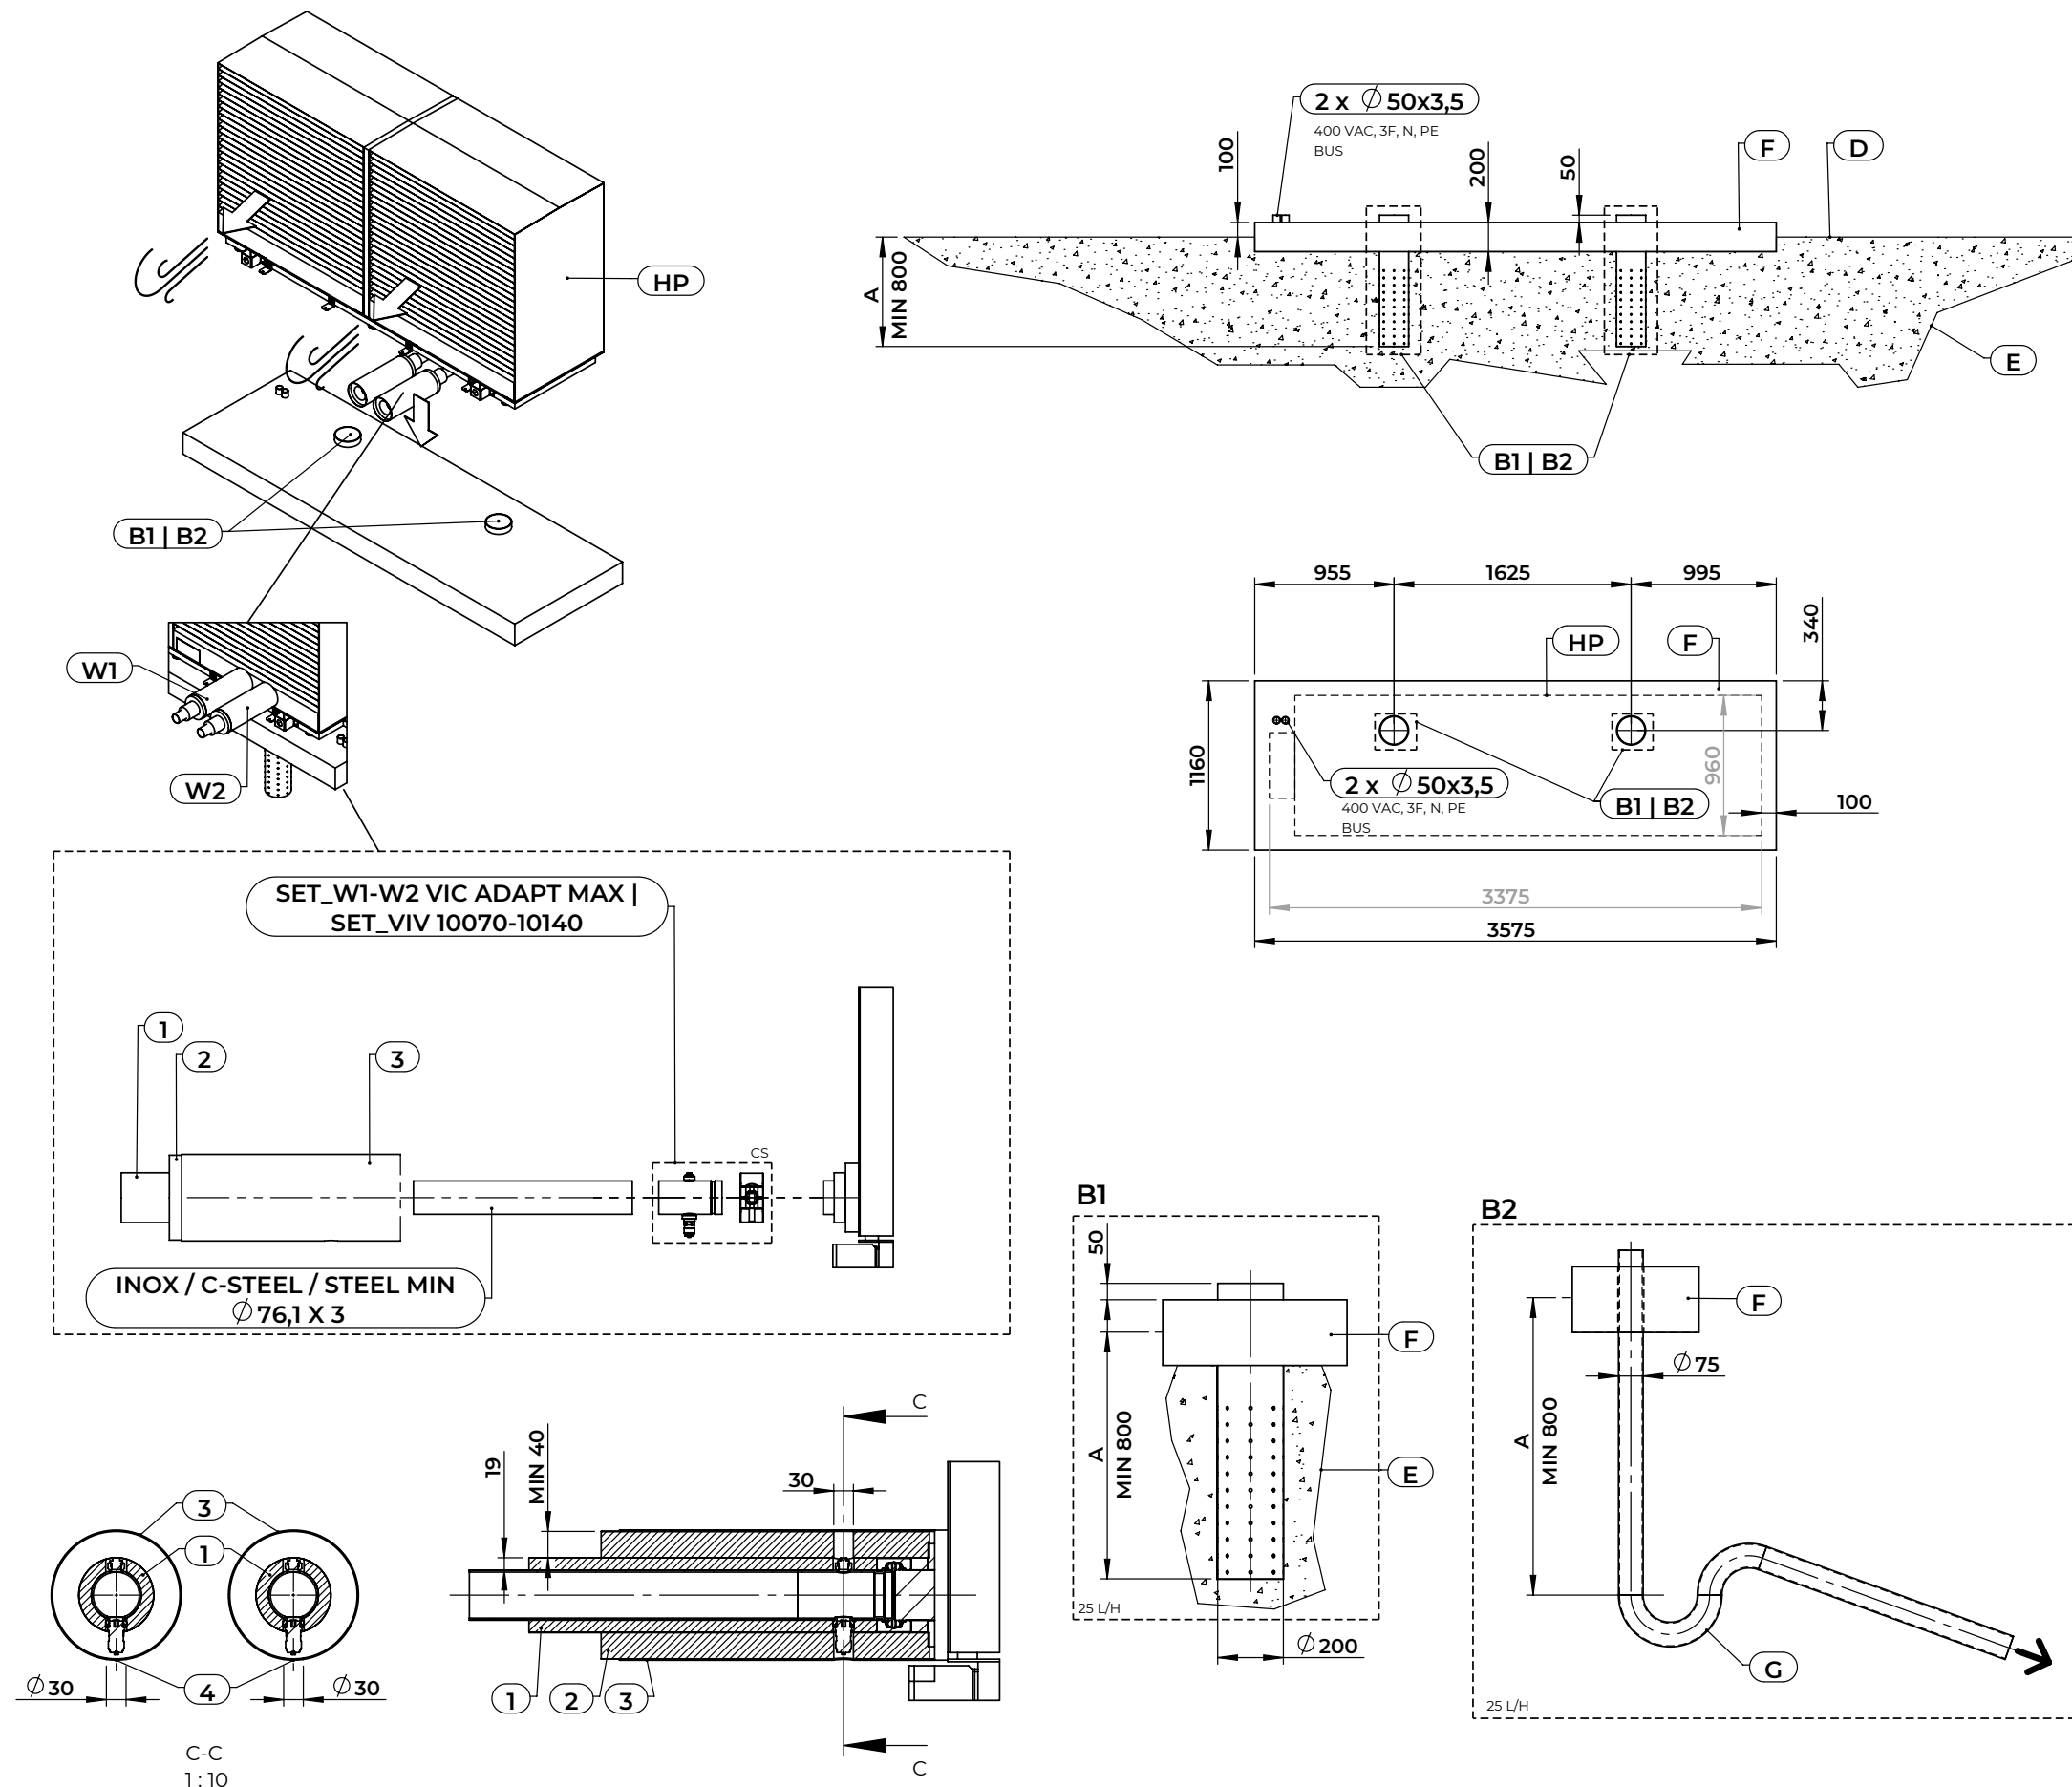

A	TIEFENFROST
B1	GELOCHTES ABLAUFROHR
B2	ABFLUSSROHR
D	GELÄDENIVEAU
E	VERDICTETER BODEN - WASSERDURCHLÄSSIG
F	STAHLBETONFUNDAMENT
G	SIPHON
HP	WÄRMEPUMPE
W1	AUSTRITT
W2	EINTRITT
1	DAMPFSPERRENISOLIERUNG
2	DAMPFSPERRENISOLIERUNG
3	SCHUTZSCHILD DER ROHRISOLIERUNG
4	IM FALL VON SET_VIV 10070-10140: LOCH IM SCHUTZSCHILD DER ROHRISOLIERUNG FÜR DEN WASSERABLAUF.








Auf Dichtigkeit prüfen.

Isolieren Sie die Rohre und Anschlüsse mit einer Dampfsperren-Isolierung. Die Mindeststärke der Isolierung sollte 60 mm betragen.

AirCalor-K-70-I-HT

TNZ_(AF) AM10070

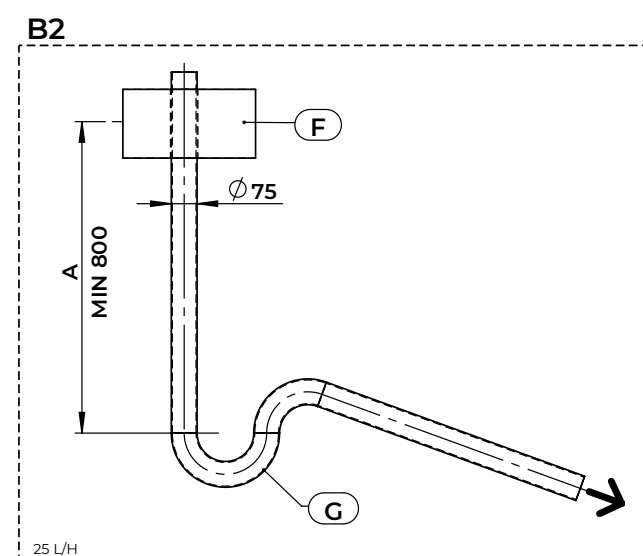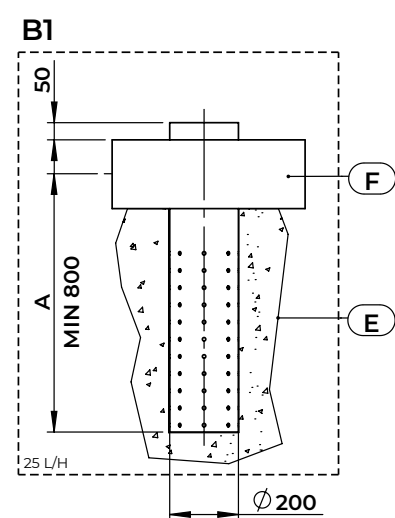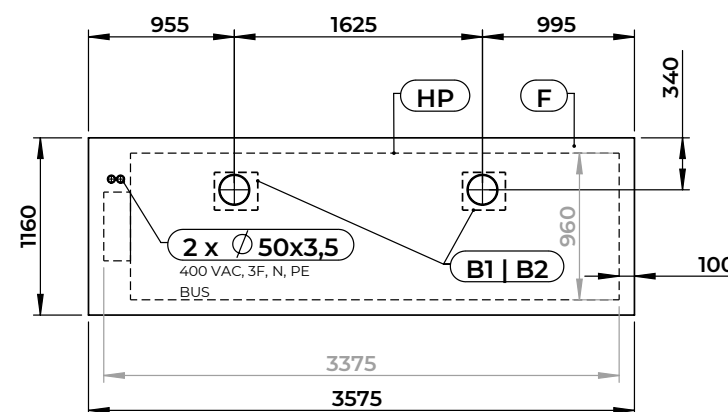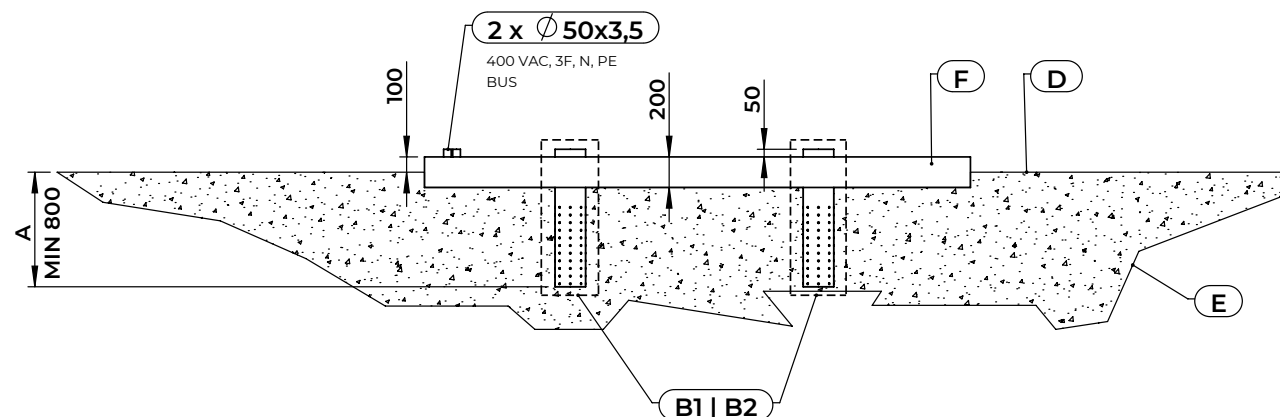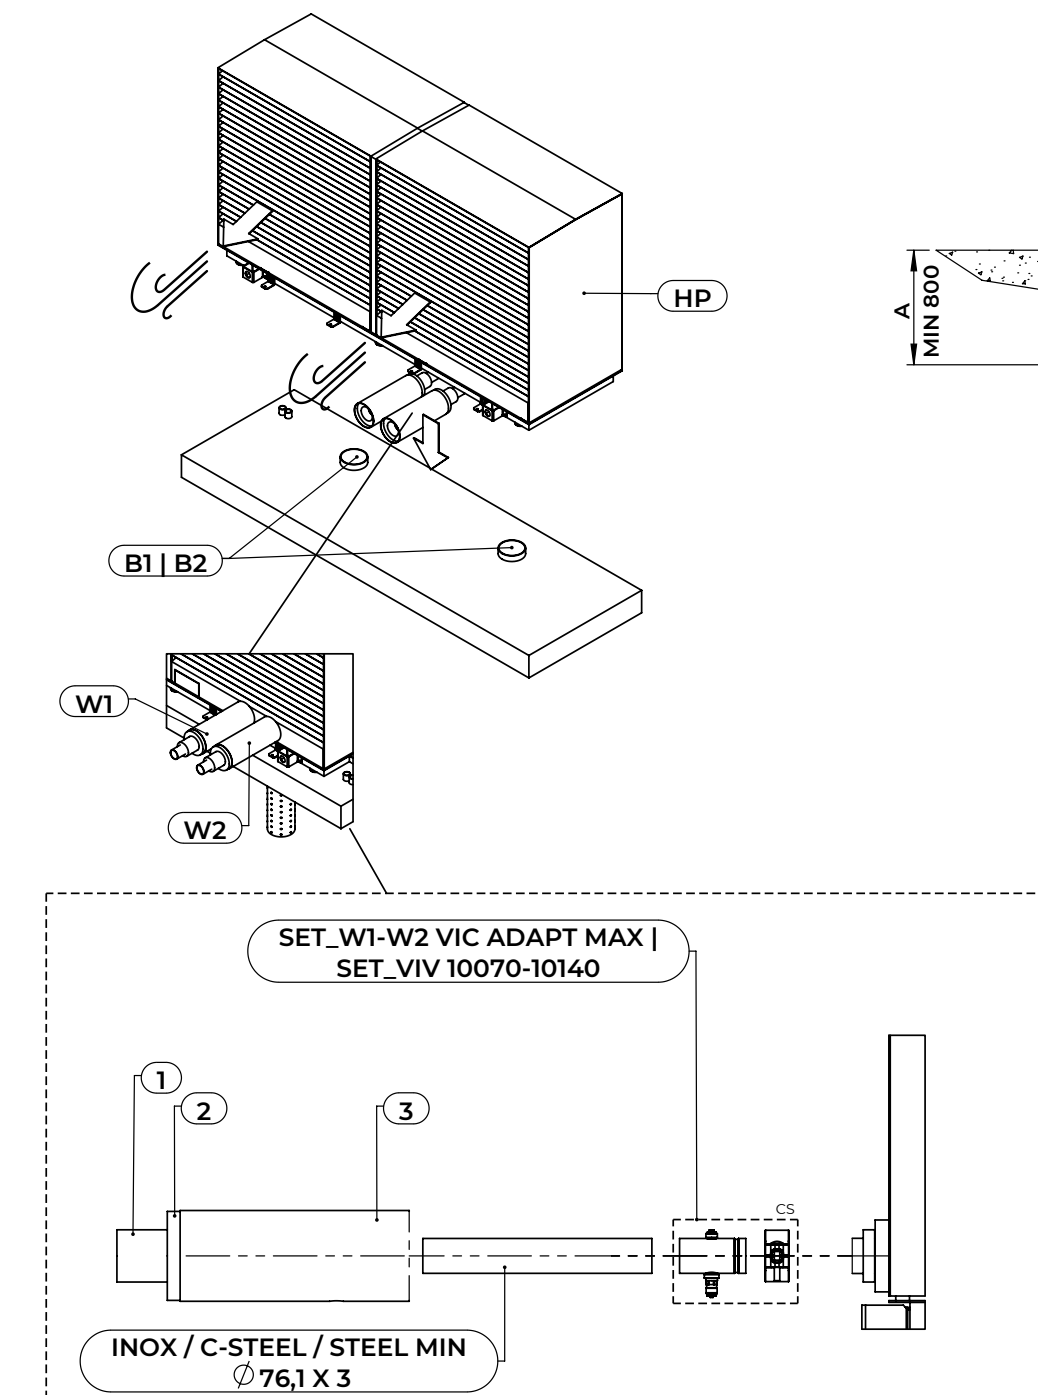

A	PROFONDEUR DE GEL
B1	TUYAU DE DRAINAGE PERFORÉ
B2	TUYAU D'ÉVACUATION DES EAUX DE DRAINAGE
D	NIVEAU DU SOL
E	SOL COMPACTÉ-PERMÉABLE À L'EAU
F	FONDATION EN BÉTON ARMÉ
G	SIPHON
HP	POMPE À CHALEUR
W1	SORTIE
W2	ENTRÉE
1	ISOLATION PARE-VAPEUR
2	ISOLATION PARE-VAPEUR
3	BOUCLIER D'ISOLATION DE TUYAU
4	DANS LE CAS DE SET_VIV 10070-10140 : TROU DANS LE BOUCLIER DE L'ISOLATION DES TUYAUX POUR PERMETTRE L'ÉVACUATION DE L'EAU.



Vérifiez l'étanchéité.

Isoler les tuyaux et raccords avec une isolation pare-vapeur. L'épaisseur minimale de l'isolation doit être de 60 mm.