



# AirCalor-K-70-I-HT

TPZ\_(AF) AM10070








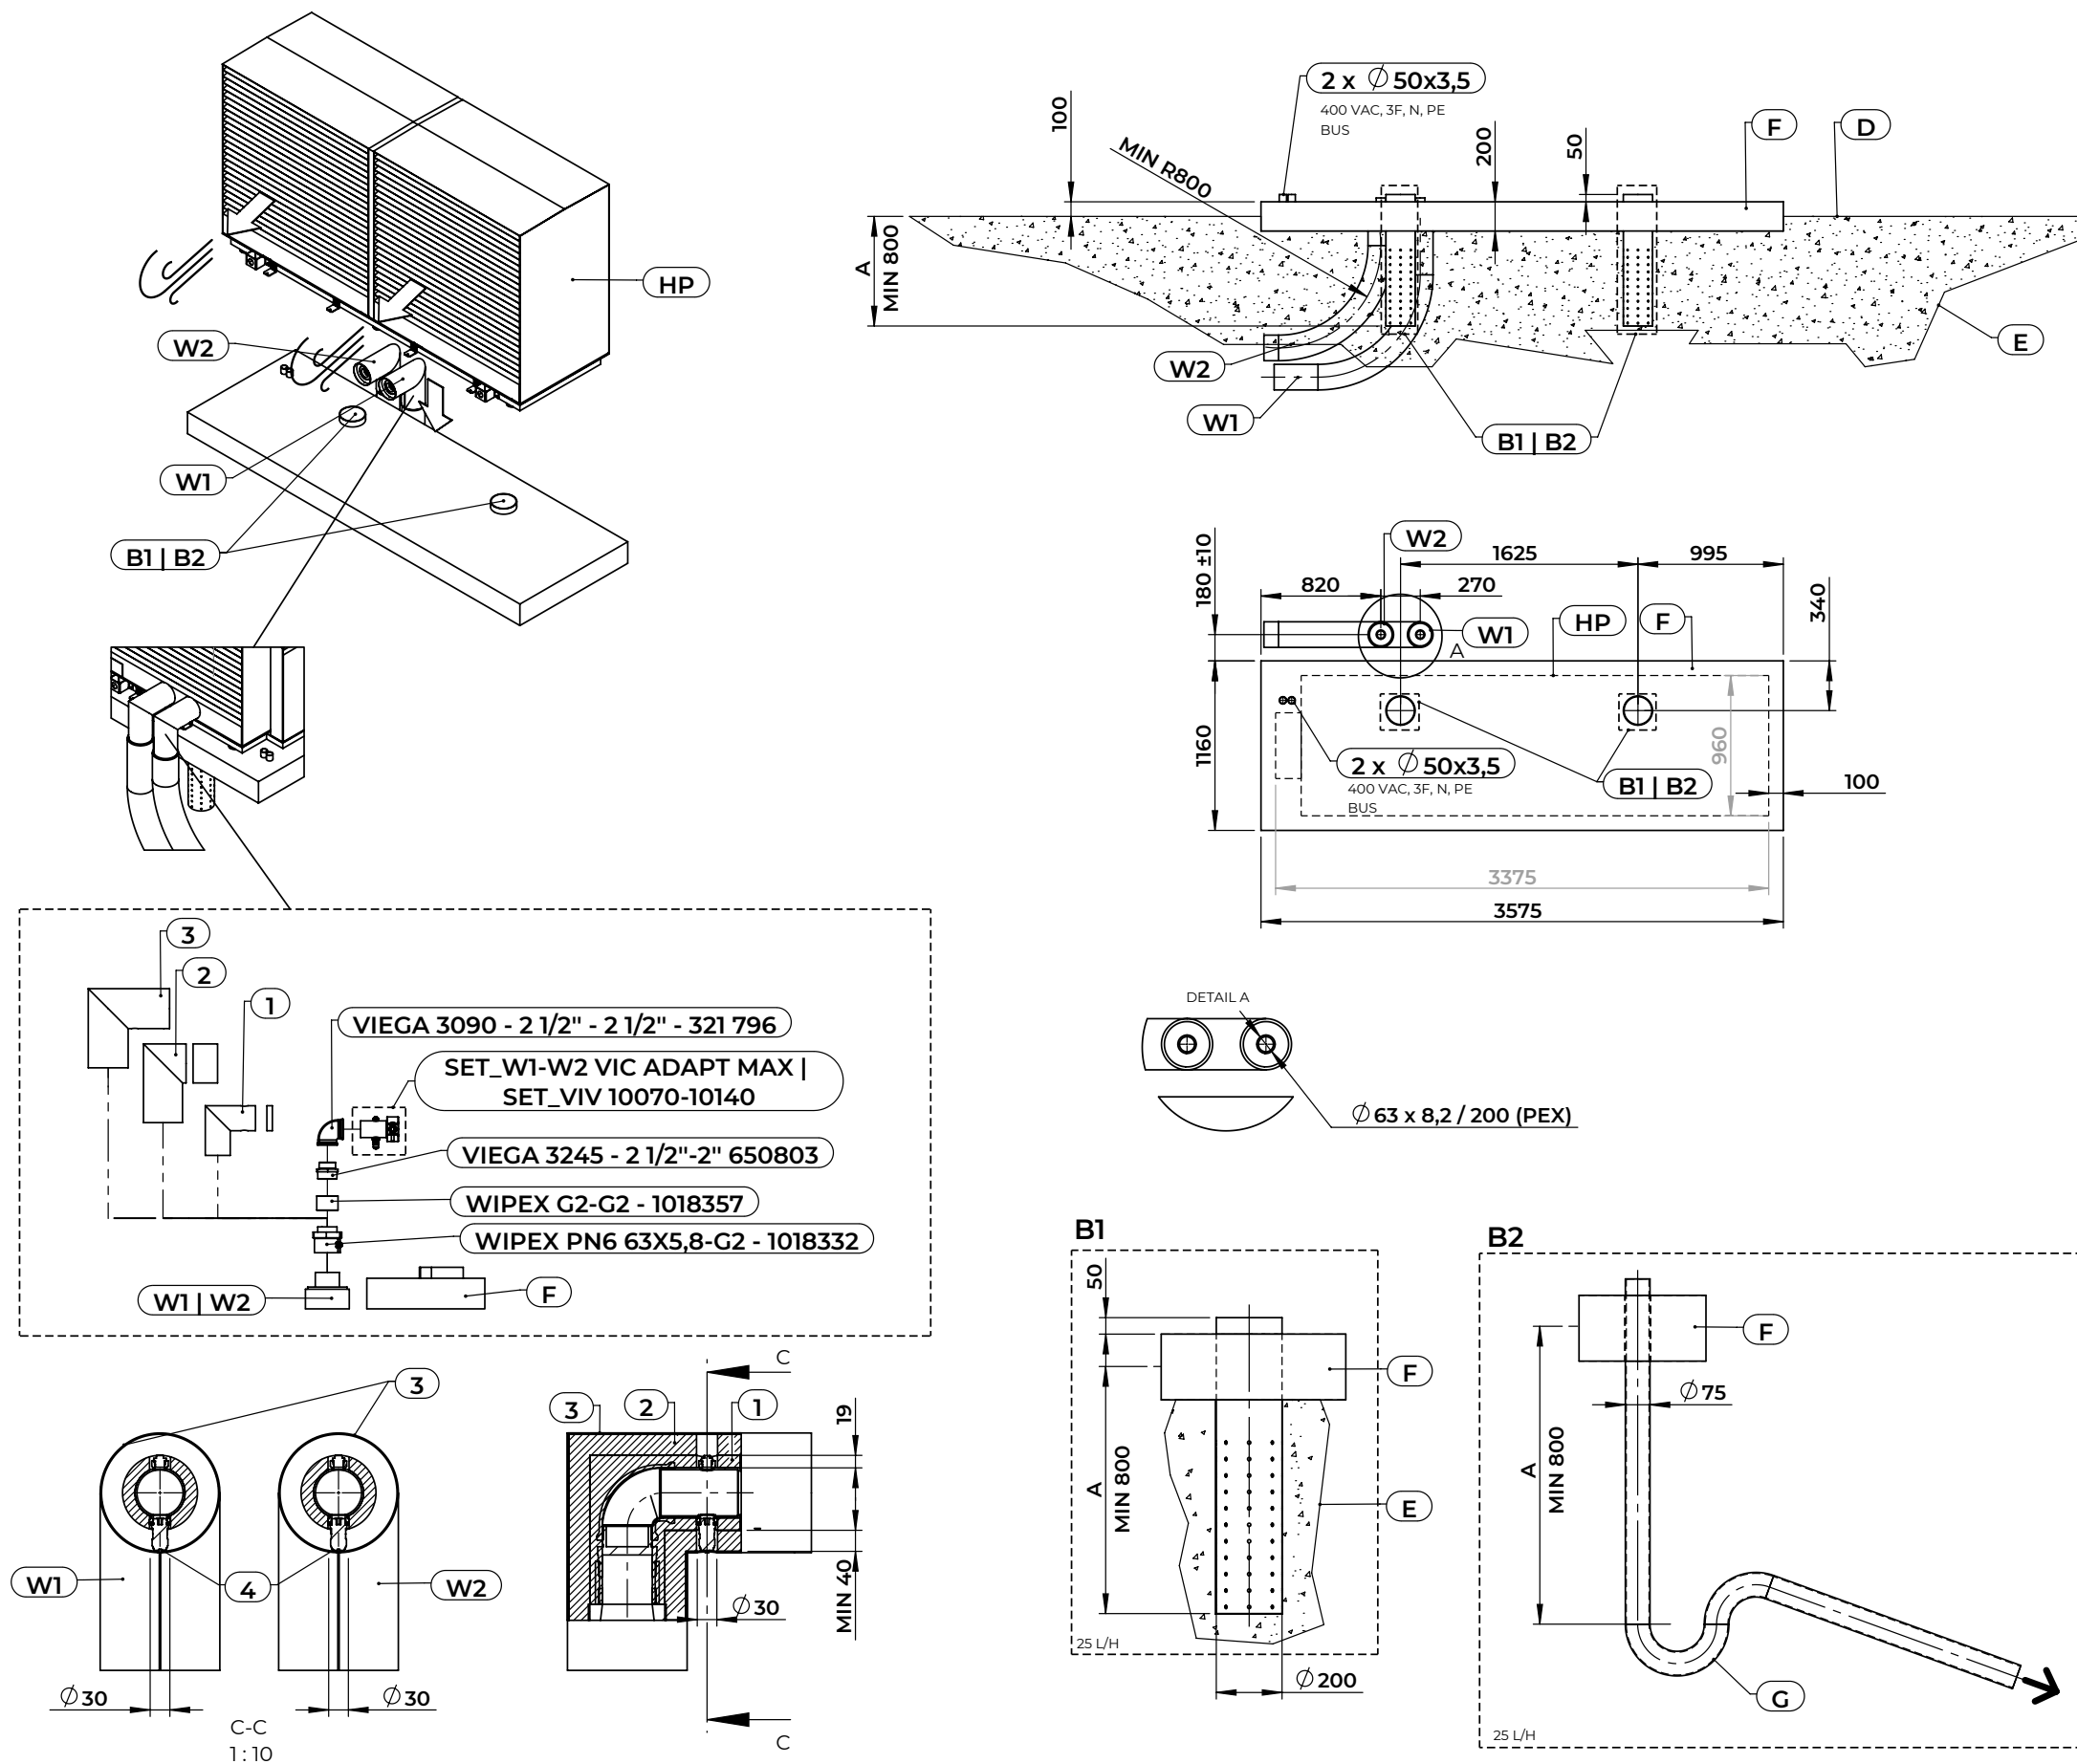


Check for tightness.


Insulate the pipes and connections with vapour barrier insulation. The minimum thickness of insulation should be 60 mm.

# AirCalor-K-70-I-HT

TPZ\_(AF) AM10070

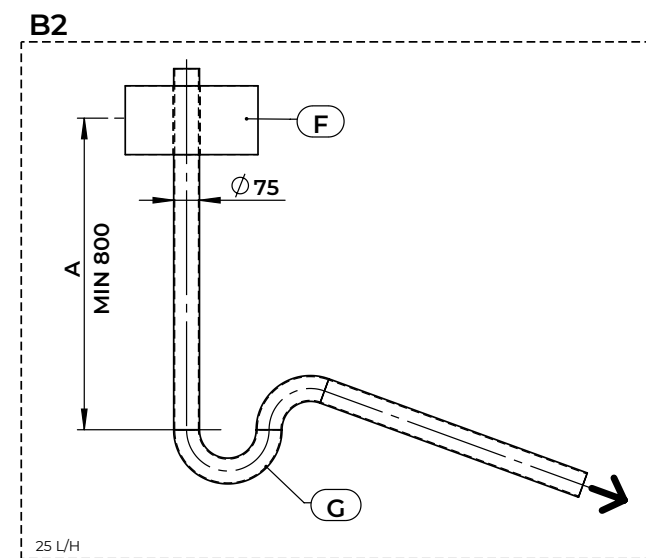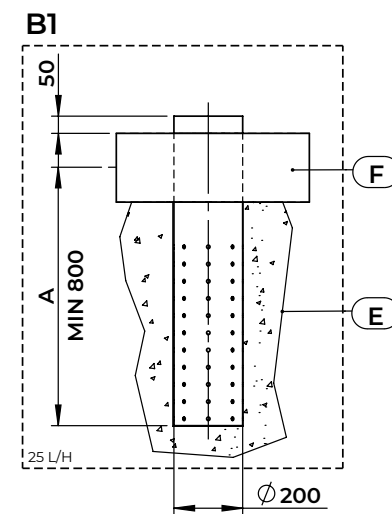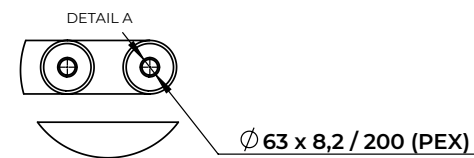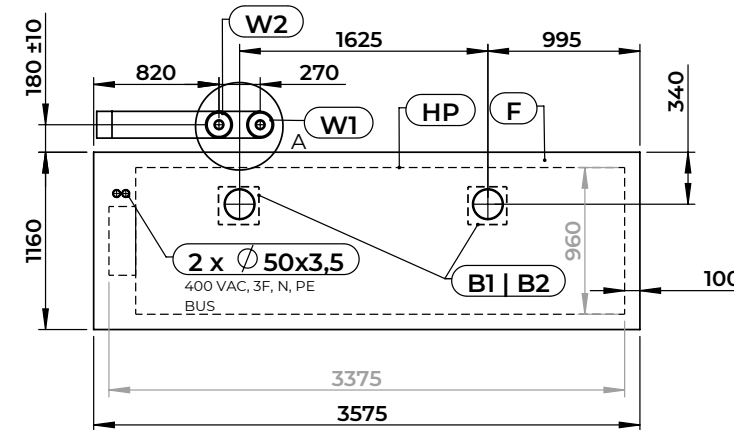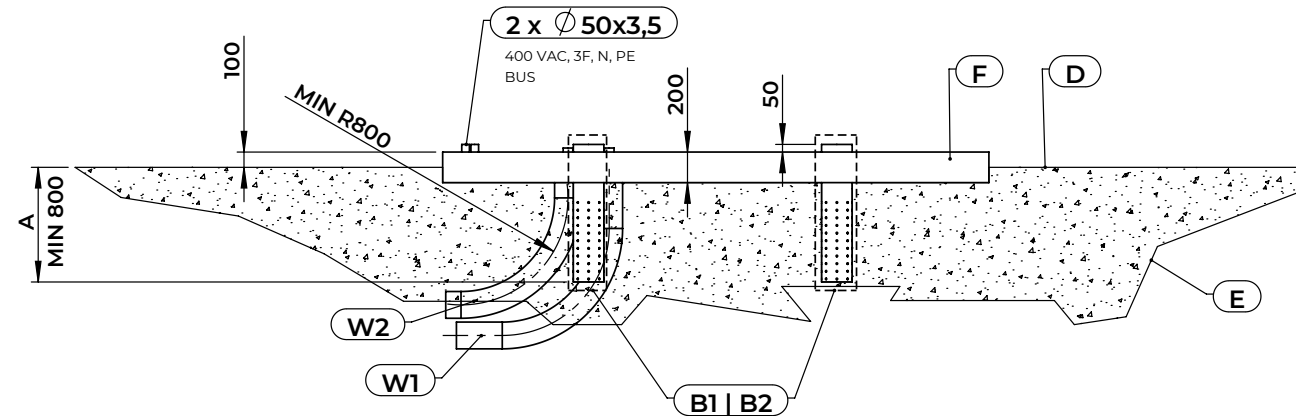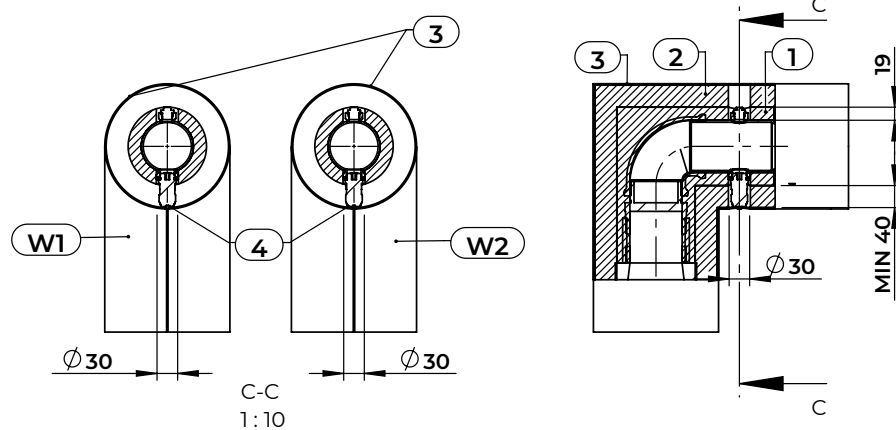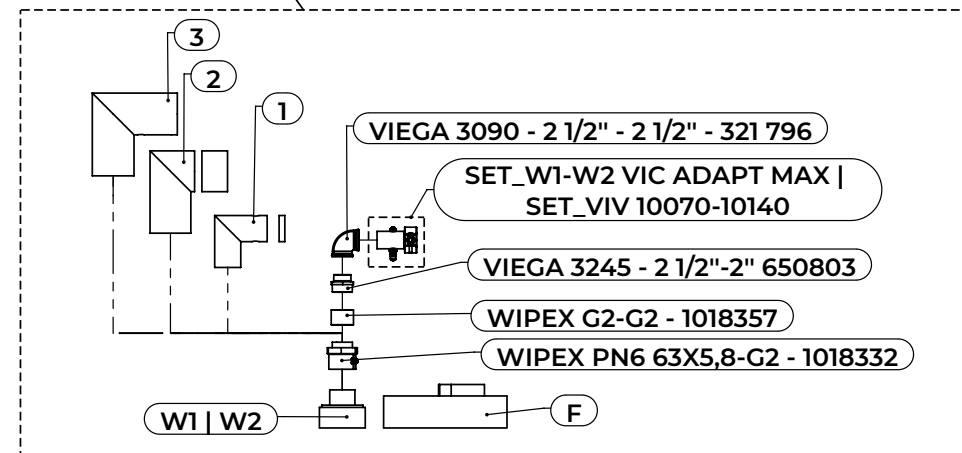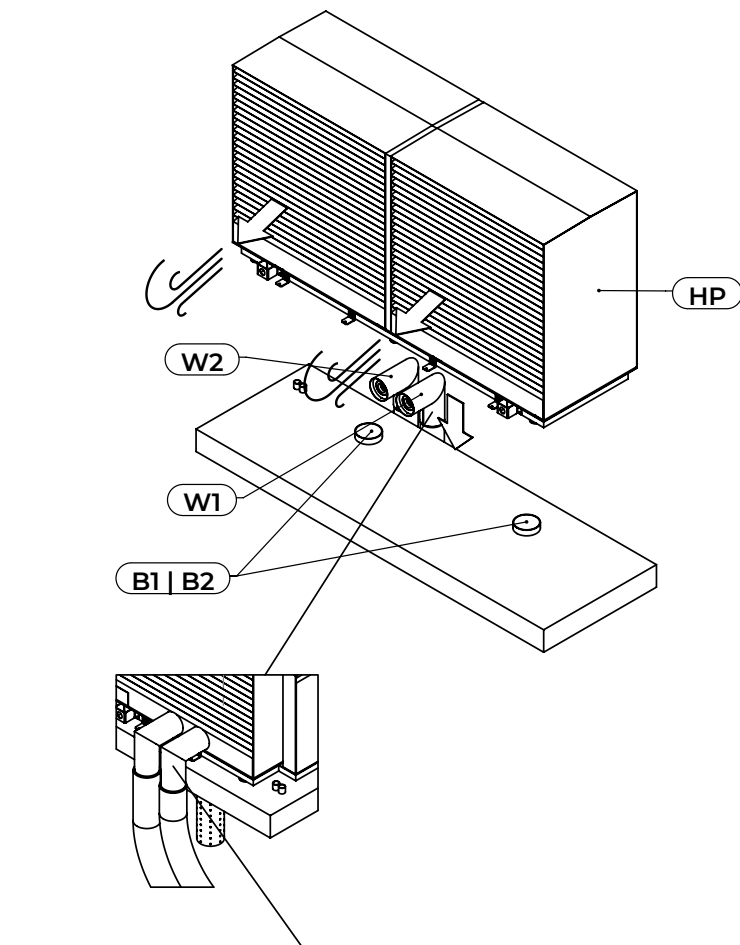

A	TIEFENFROST
B1	GELOCHTES ABLAUFROHR
B2	ABFLUSSROHR
D	GELÄDENIVEAU
E	VERDICTETER BODEN - WASSERDURCHLÄSSIG
F	STAHLBETONFUNDAMENT
G	SIPHON
HP	WÄRMEPUMPE
W1	AUSTRITT
W2	EINTRITT
1	DAMPFSPERRENISOLIERUNG
2	DAMPFSPERRENISOLIERUNG
3	SCHUTZSCHILD DER ROHRISOLIERUNG
4	IM FALL VON SET_VIV 10070-10140: LOCH IM SCHUTZSCHILD DER ROHRISOLIERUNG FÜR DEN WASSERABLAUF.





Auf Dichtigkeit prüfen.

Isolieren Sie die Rohre und Anschlüsse mit einer Dampfsperren-Isolierung. Die Mindeststärke der Isolierung sollte 60 mm betragen.

# AirCalor-K-70-I-HT

TPZ\_(AF) AM10070









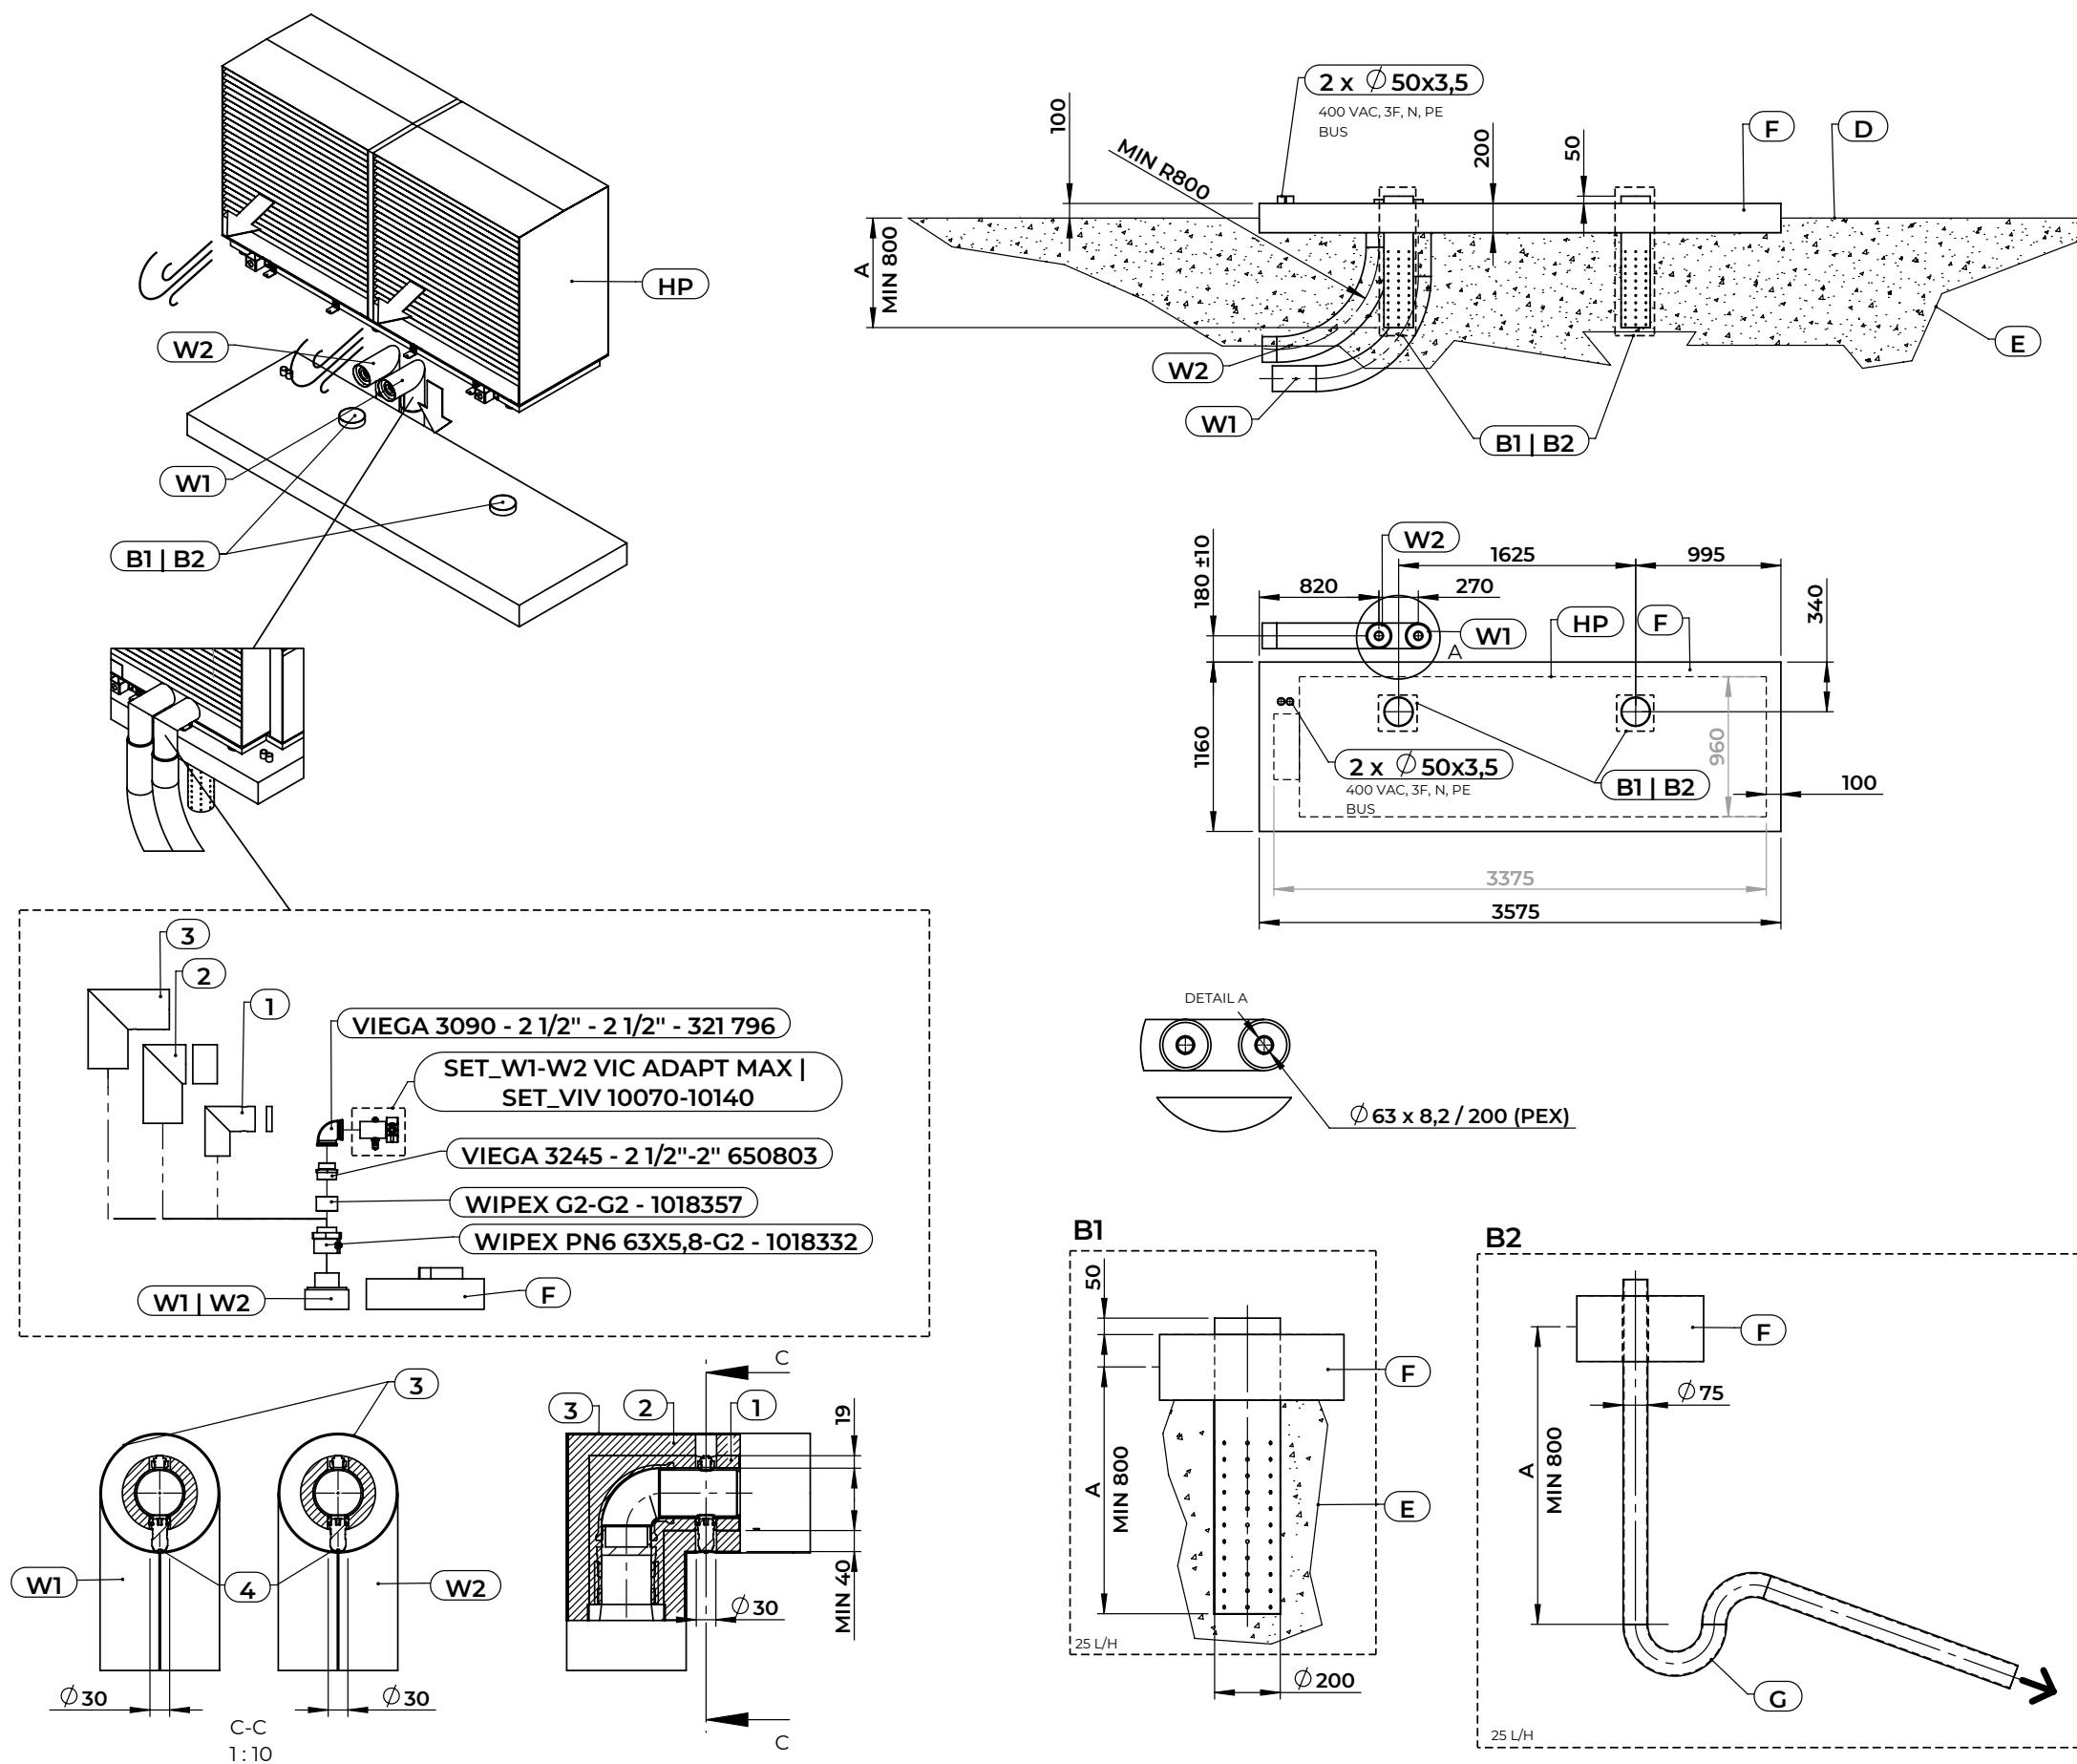


Verificare la tenuta.

Isolare i tubi e i raccordi con isolamento a cellule chiuse. Lo spessore minimo dell'isolamento deve essere 60 mm.

# AirCalor-K-70-I-HT

TPZ\_(AF) AM10070

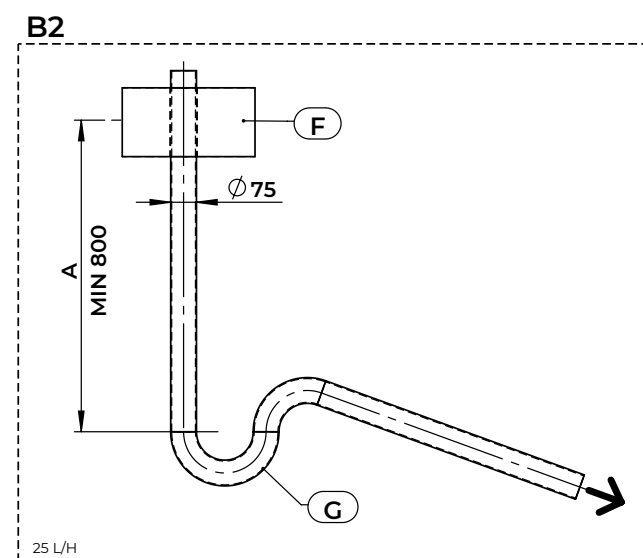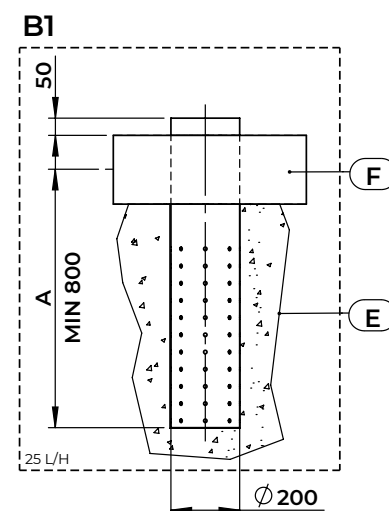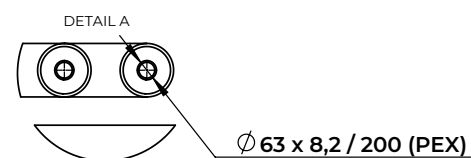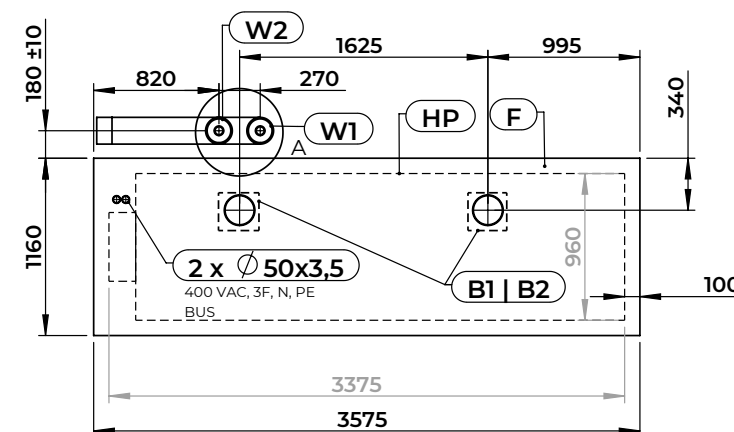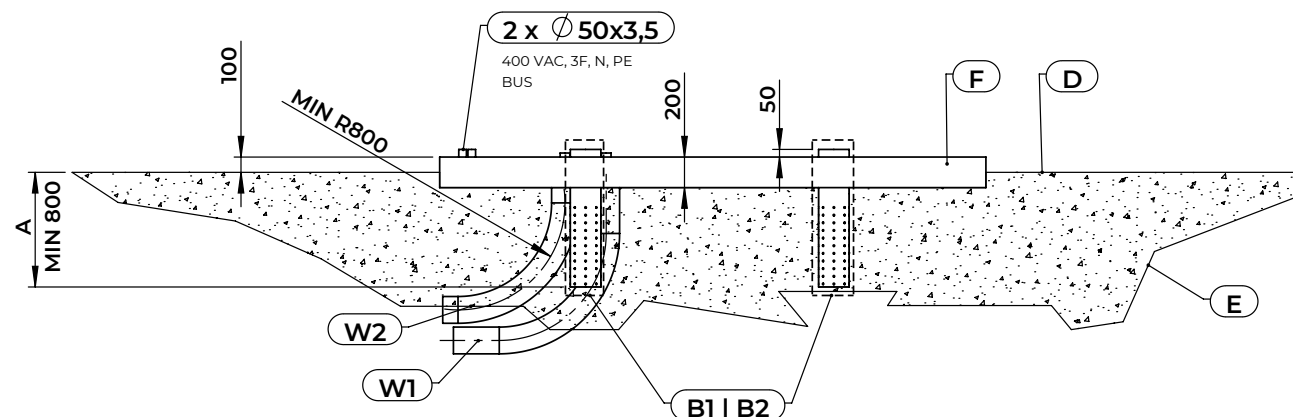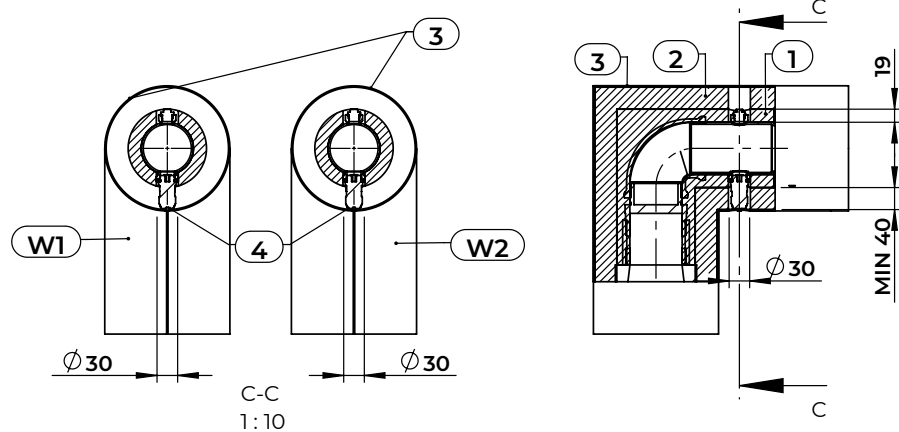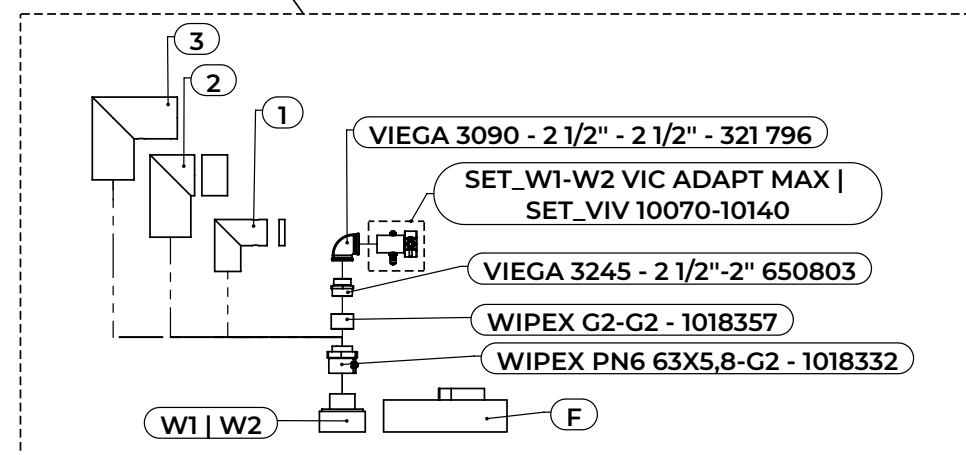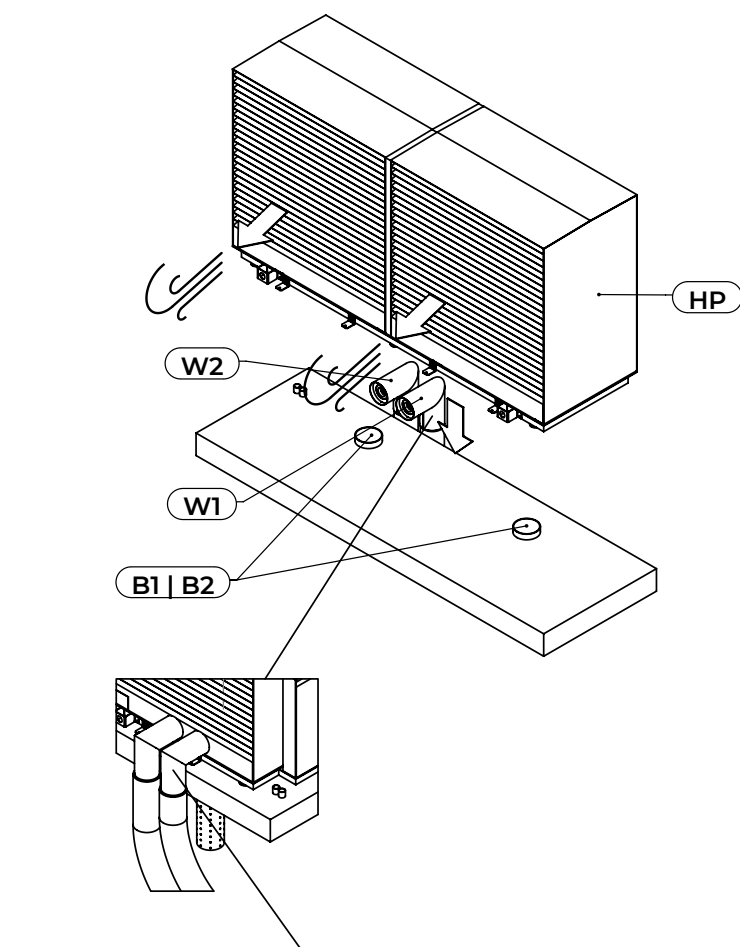

Vérifiez l'étanchéité.

Isoler les tuyaux et raccords avec une isolation pare-vapeur. L'épaisseur minimale de l'isolation doit être de 60 mm.