


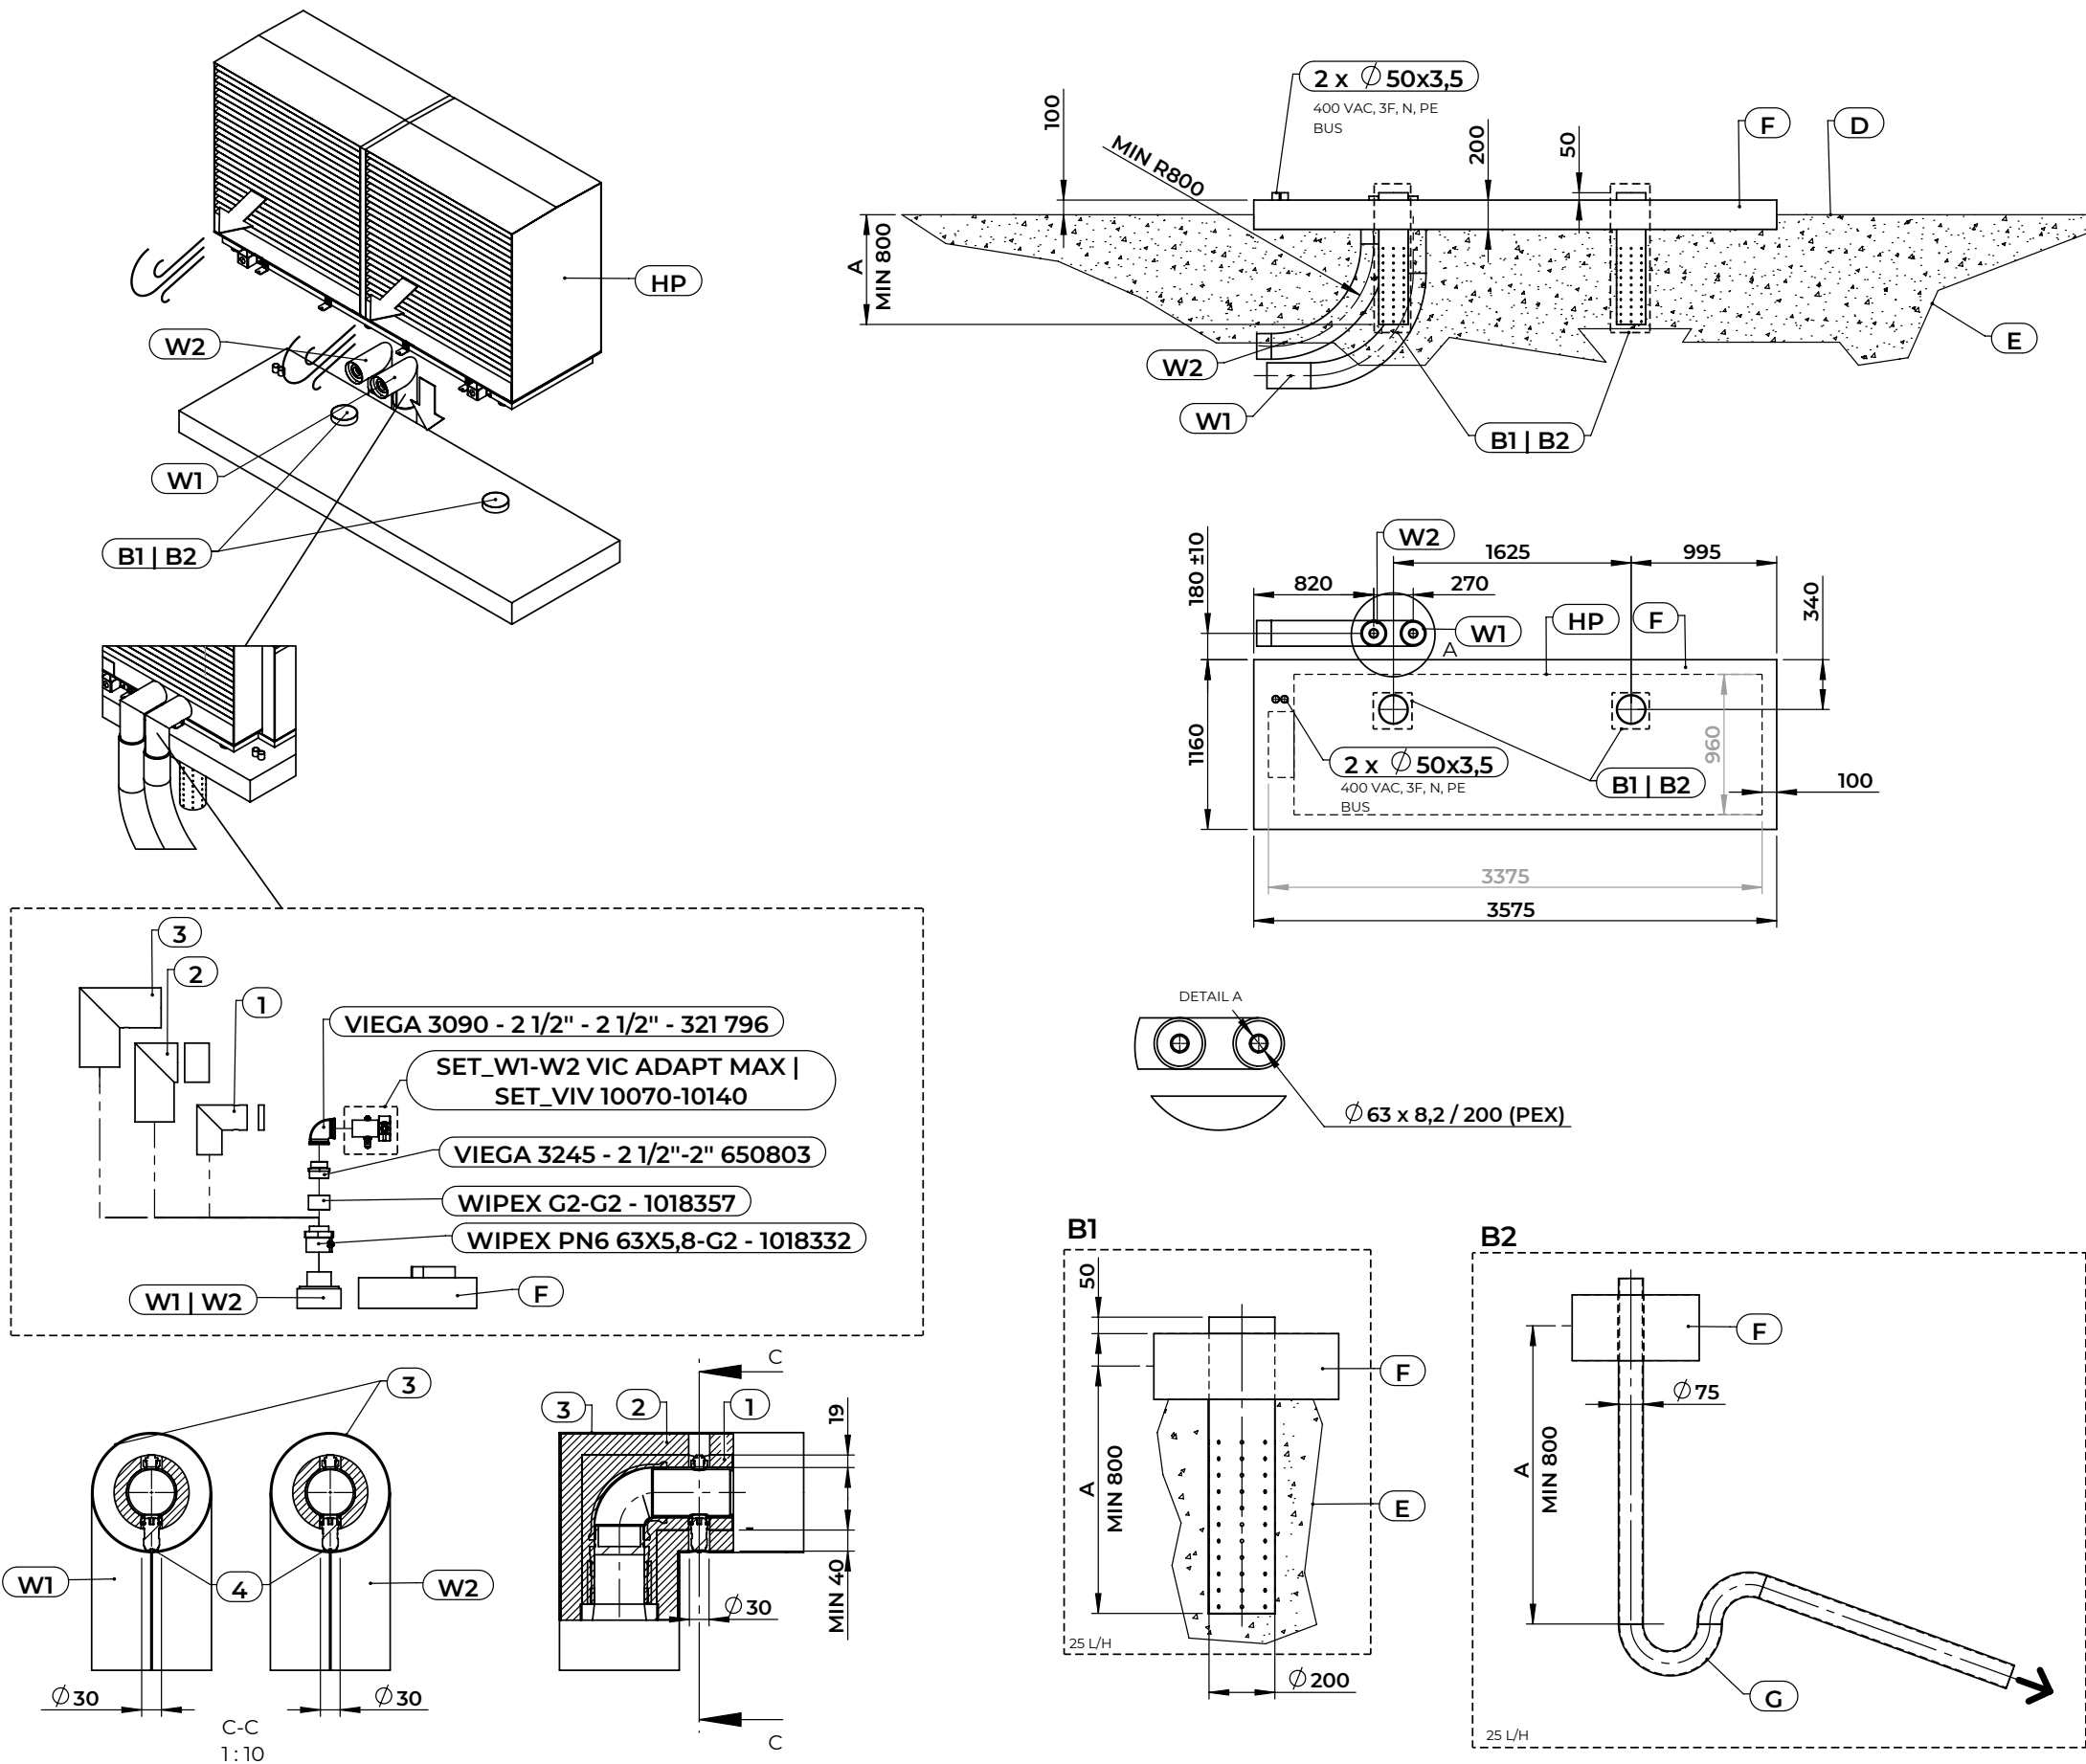

Auf Dichtigkeit prüfen.

Isolieren Sie die Rohre und Anschlüsse mit einer Dampfsperren-Isolierung. Die Mindeststärke der Isolierung sollte 60 mm betragen.

KRONOTERM

ADAPT MAX 10070


FR


TPZ_(AF) AM10070

A	PROFONDEUR DE GEL
B1	TUYAU DE DRAINAGE PERFORÉ
B2	TUYAU D'ÉVACUATION DES EAUX DE DRAINAGE
D	NIVEAU DU SOL
E	SOL COMPACTÉ-PERMÉABLE À L'EAU
F	FONDATION EN BÉTON ARMÉ
G	SIPHON
HP	POMPE À CHALEUR
W1	SORTIE
W2	ENTRÉE
1	ISOLATION PARE-VAPEUR
2	ISOLATION PARE-VAPEUR
3	BOUCLIER D'ISOLATION DE TUYAU
4	DANS LE CAS DE SET_VIV 10070-10140 : TROU DANS LE BOUCLIER DE L'ISOLATION DES TUYAUX POUR PERMETTRE L'ÉVACUATION DE L'EAU.



! Vérifiez l'étanchéité.
Isoler les tuyaux et raccords avec une isolation pare-vapeur. L'épaisseur minimale de l'isolation doit être de 60 mm.

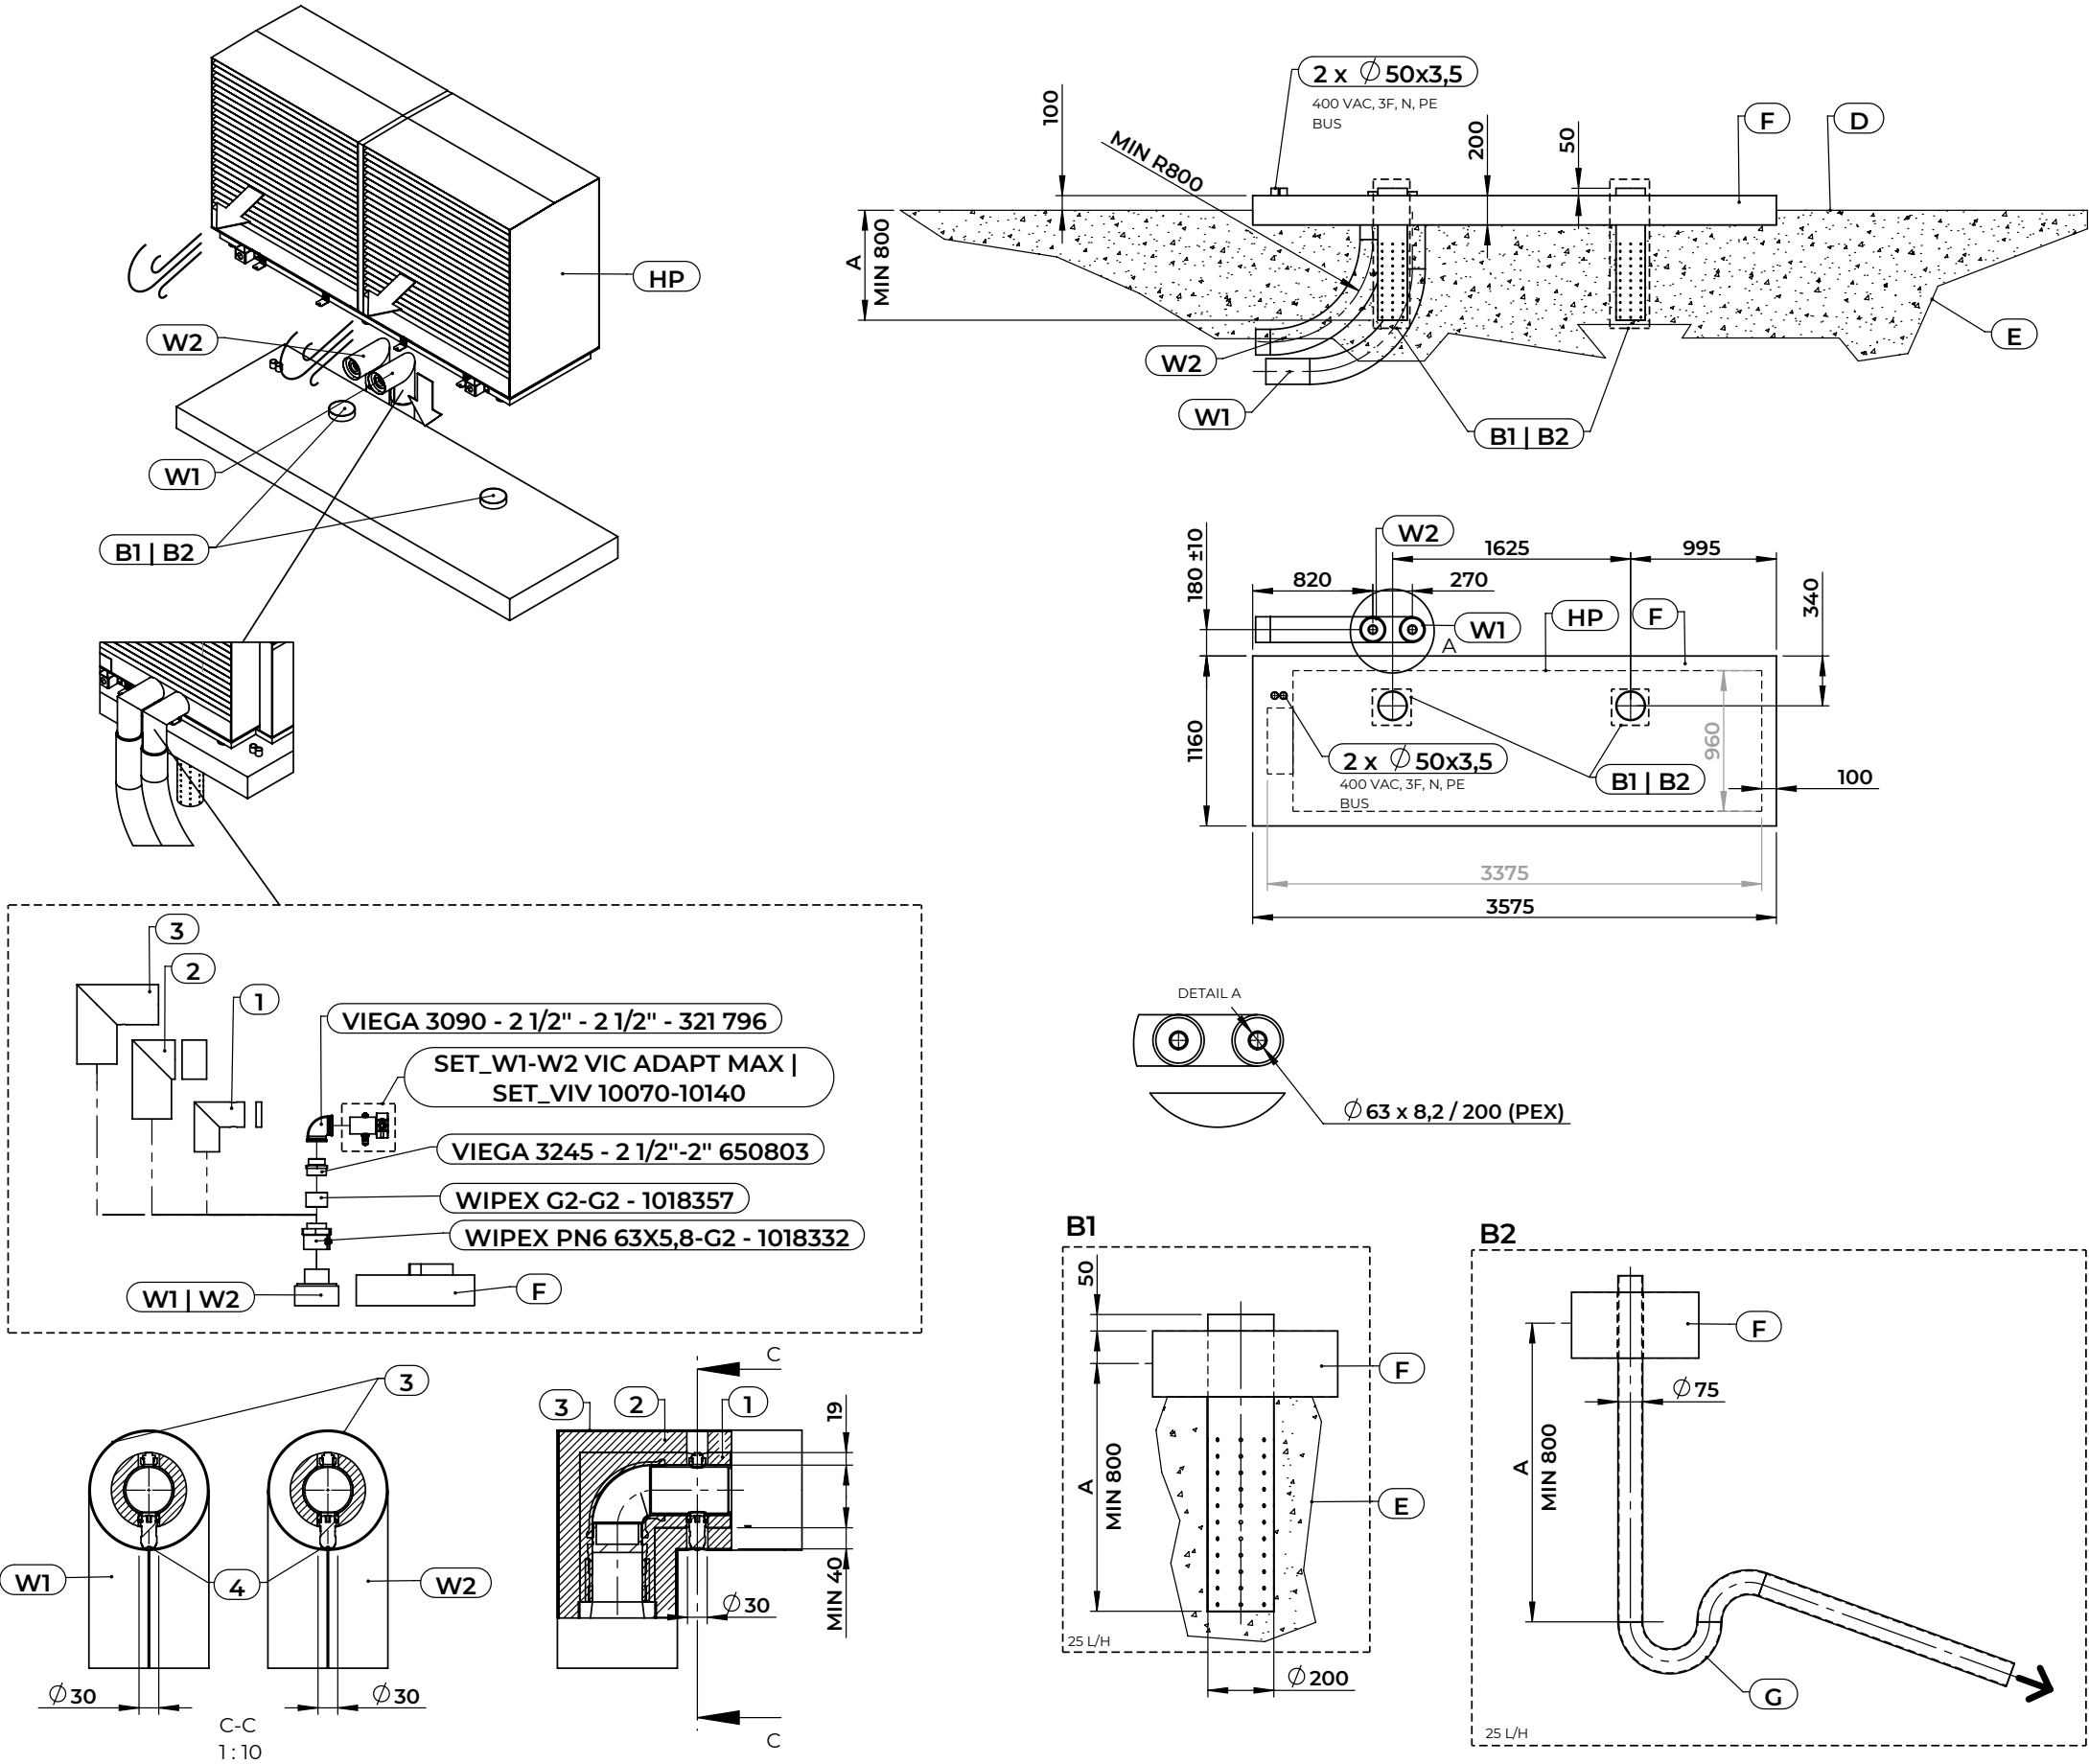

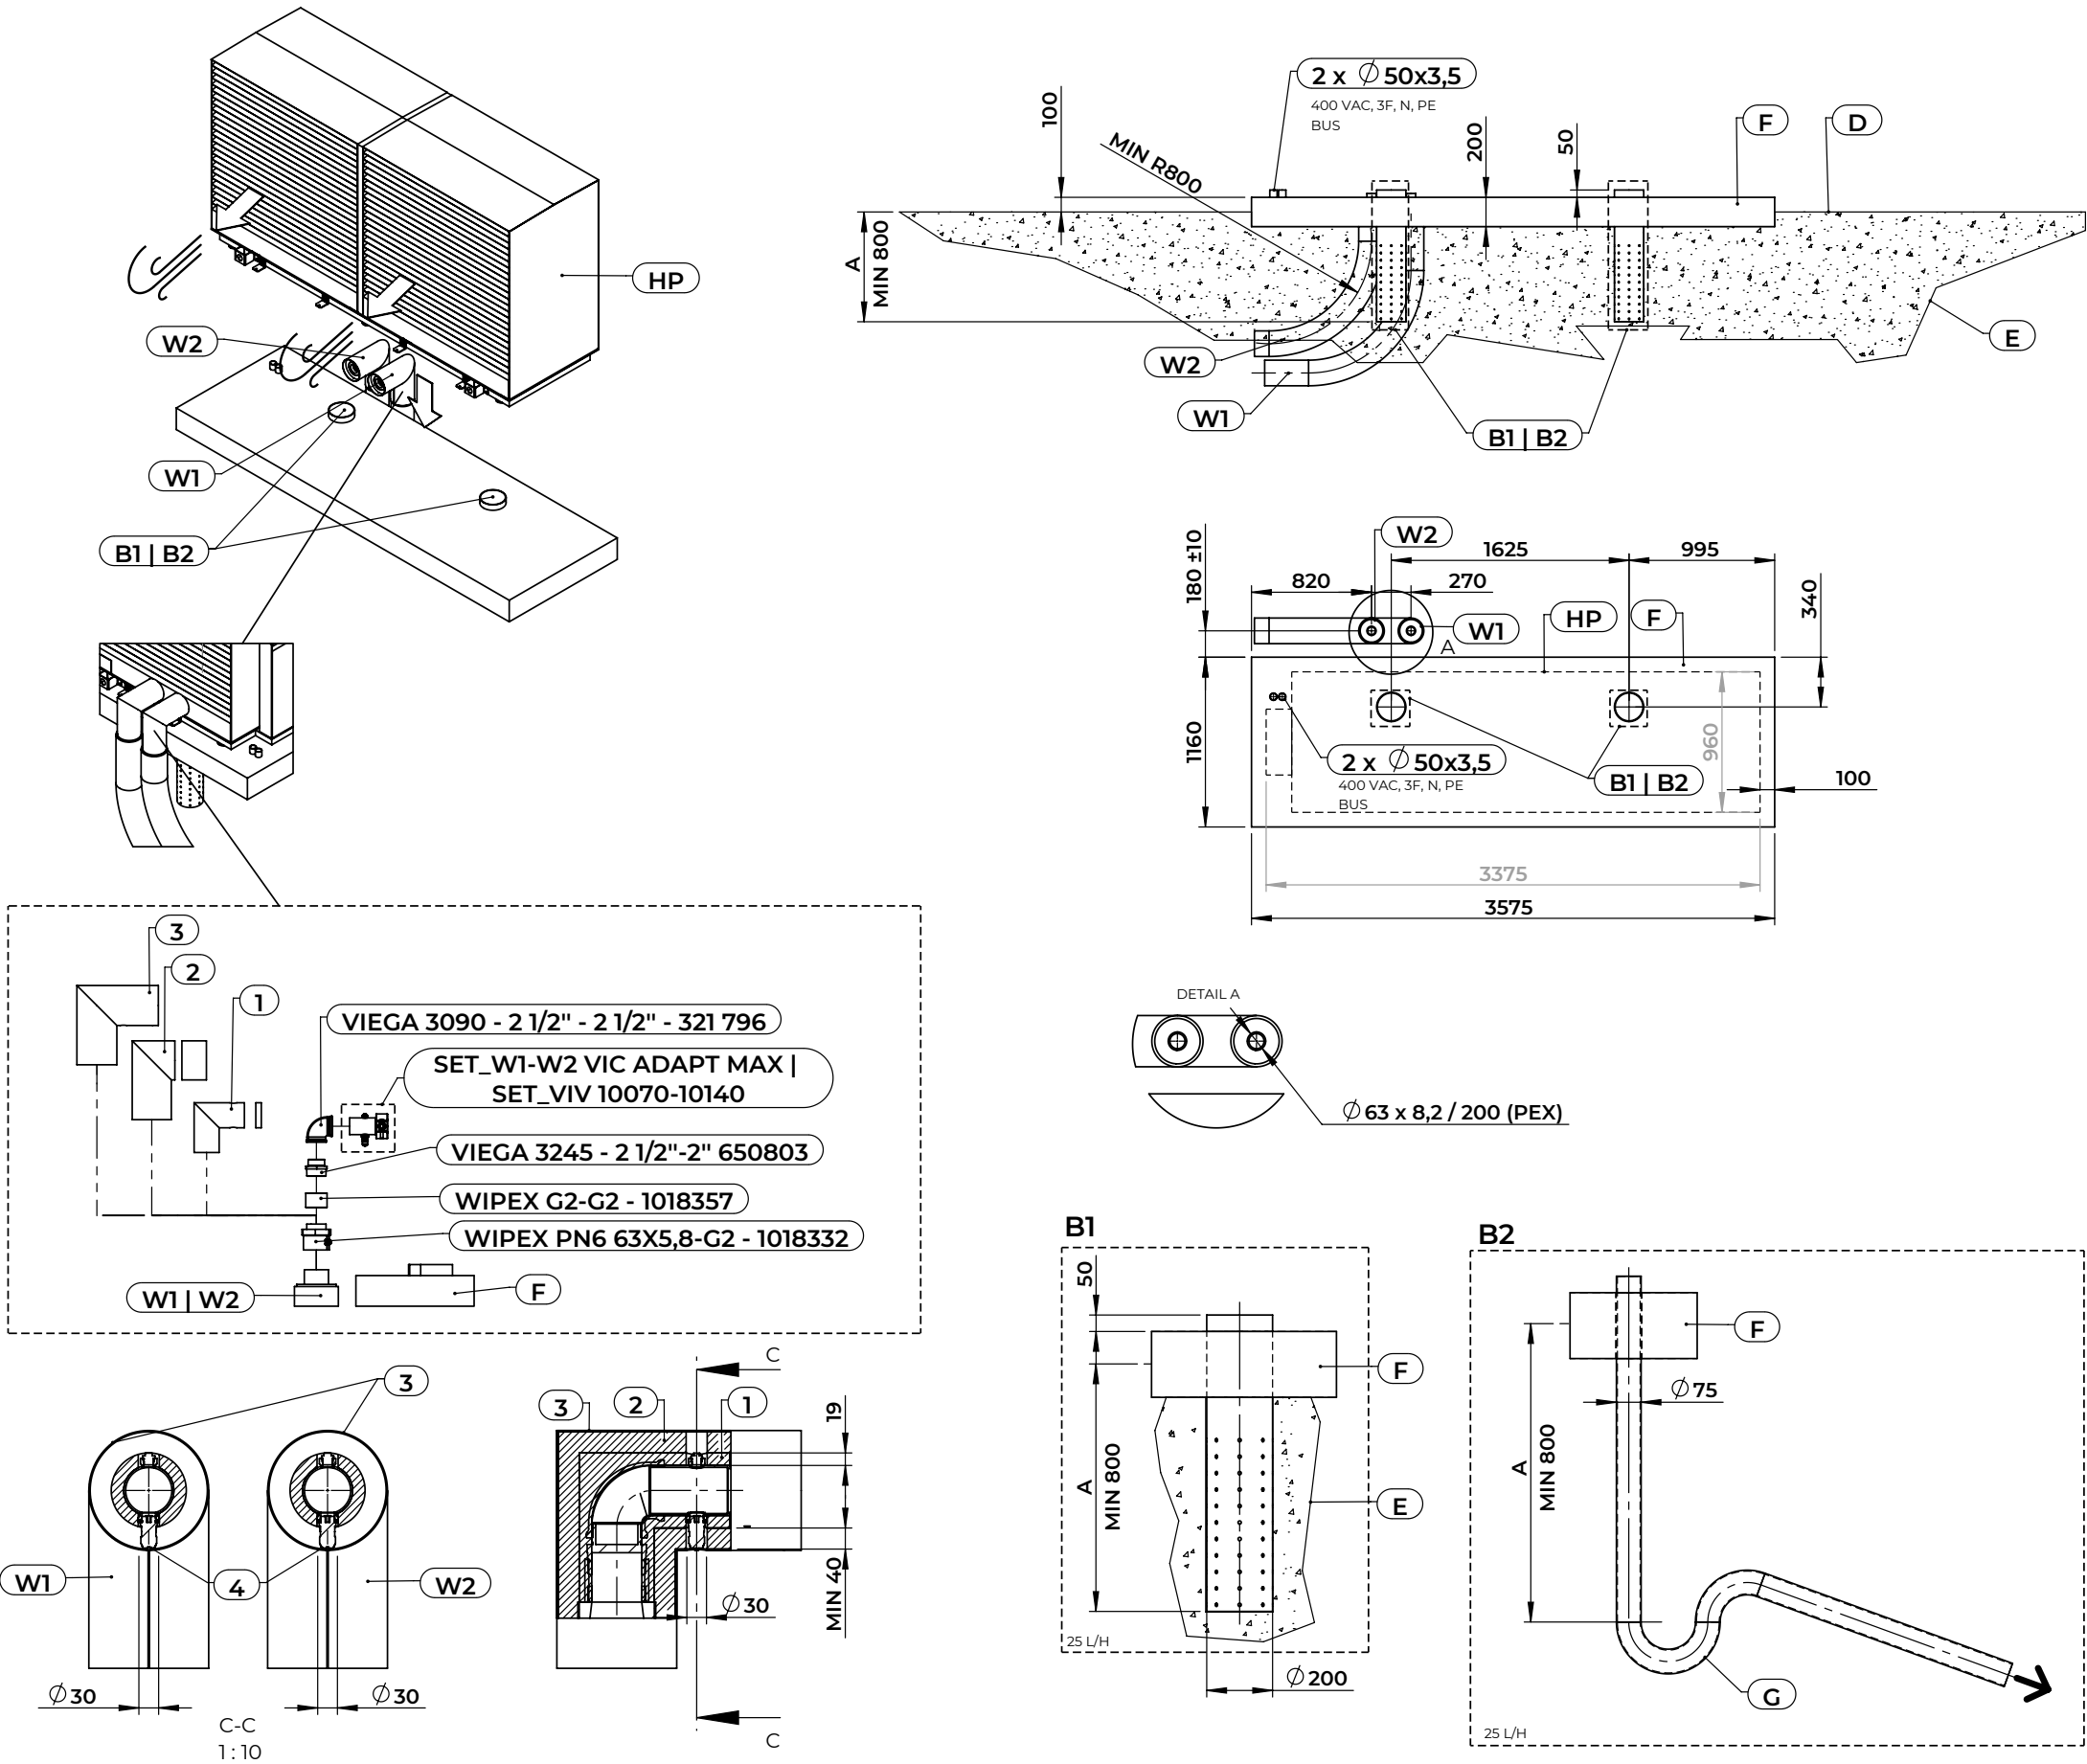

Verificare la tenuta.

Isolare i tubi e i raccordi con isolamento a cellule chiuse. Lo spessore minimo dell'isolamento deve essere 60 mm.