


TPZ_(AF) AM10140

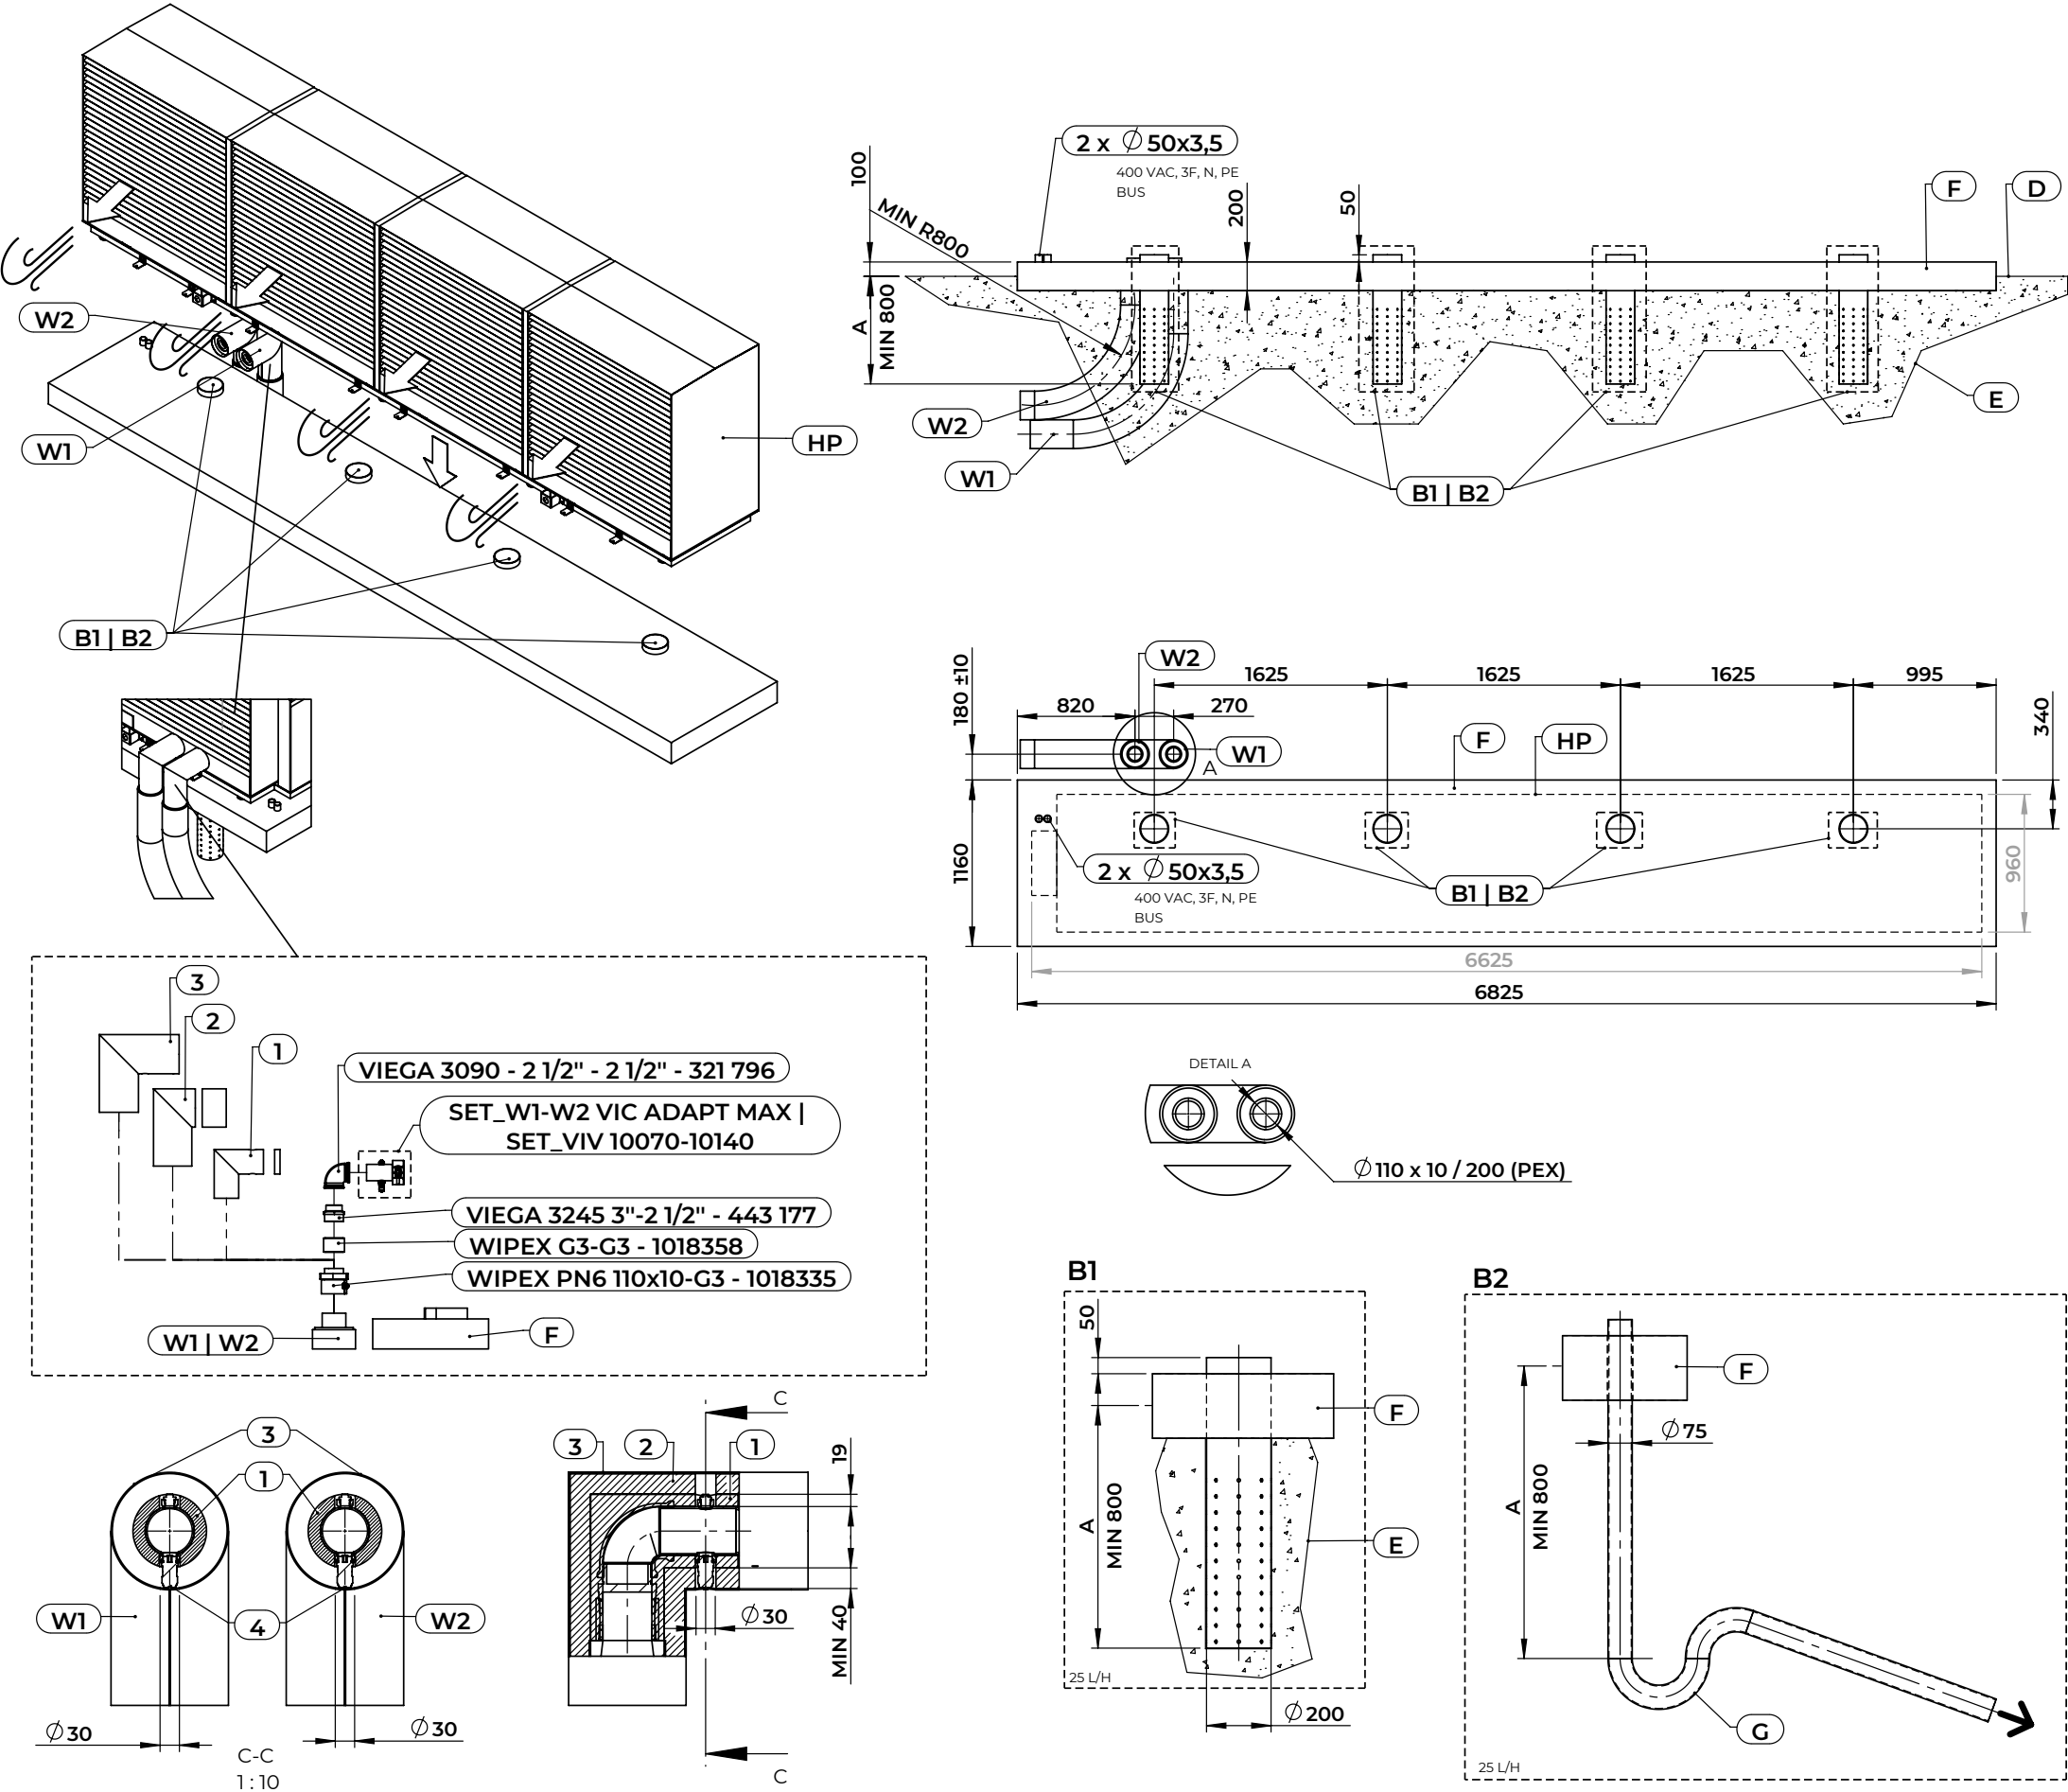


Auf Dichtigkeit prüfen.
Isolieren Sie die Röhre und Anschlüsse mit einer Dampfsperren-Isolierung. Die Mindeststärke der Isolierung sollte 60 mm betragen.

KRONOTERM

ADAPT MAX 10140

FR

TPZ_(AF) AM10140

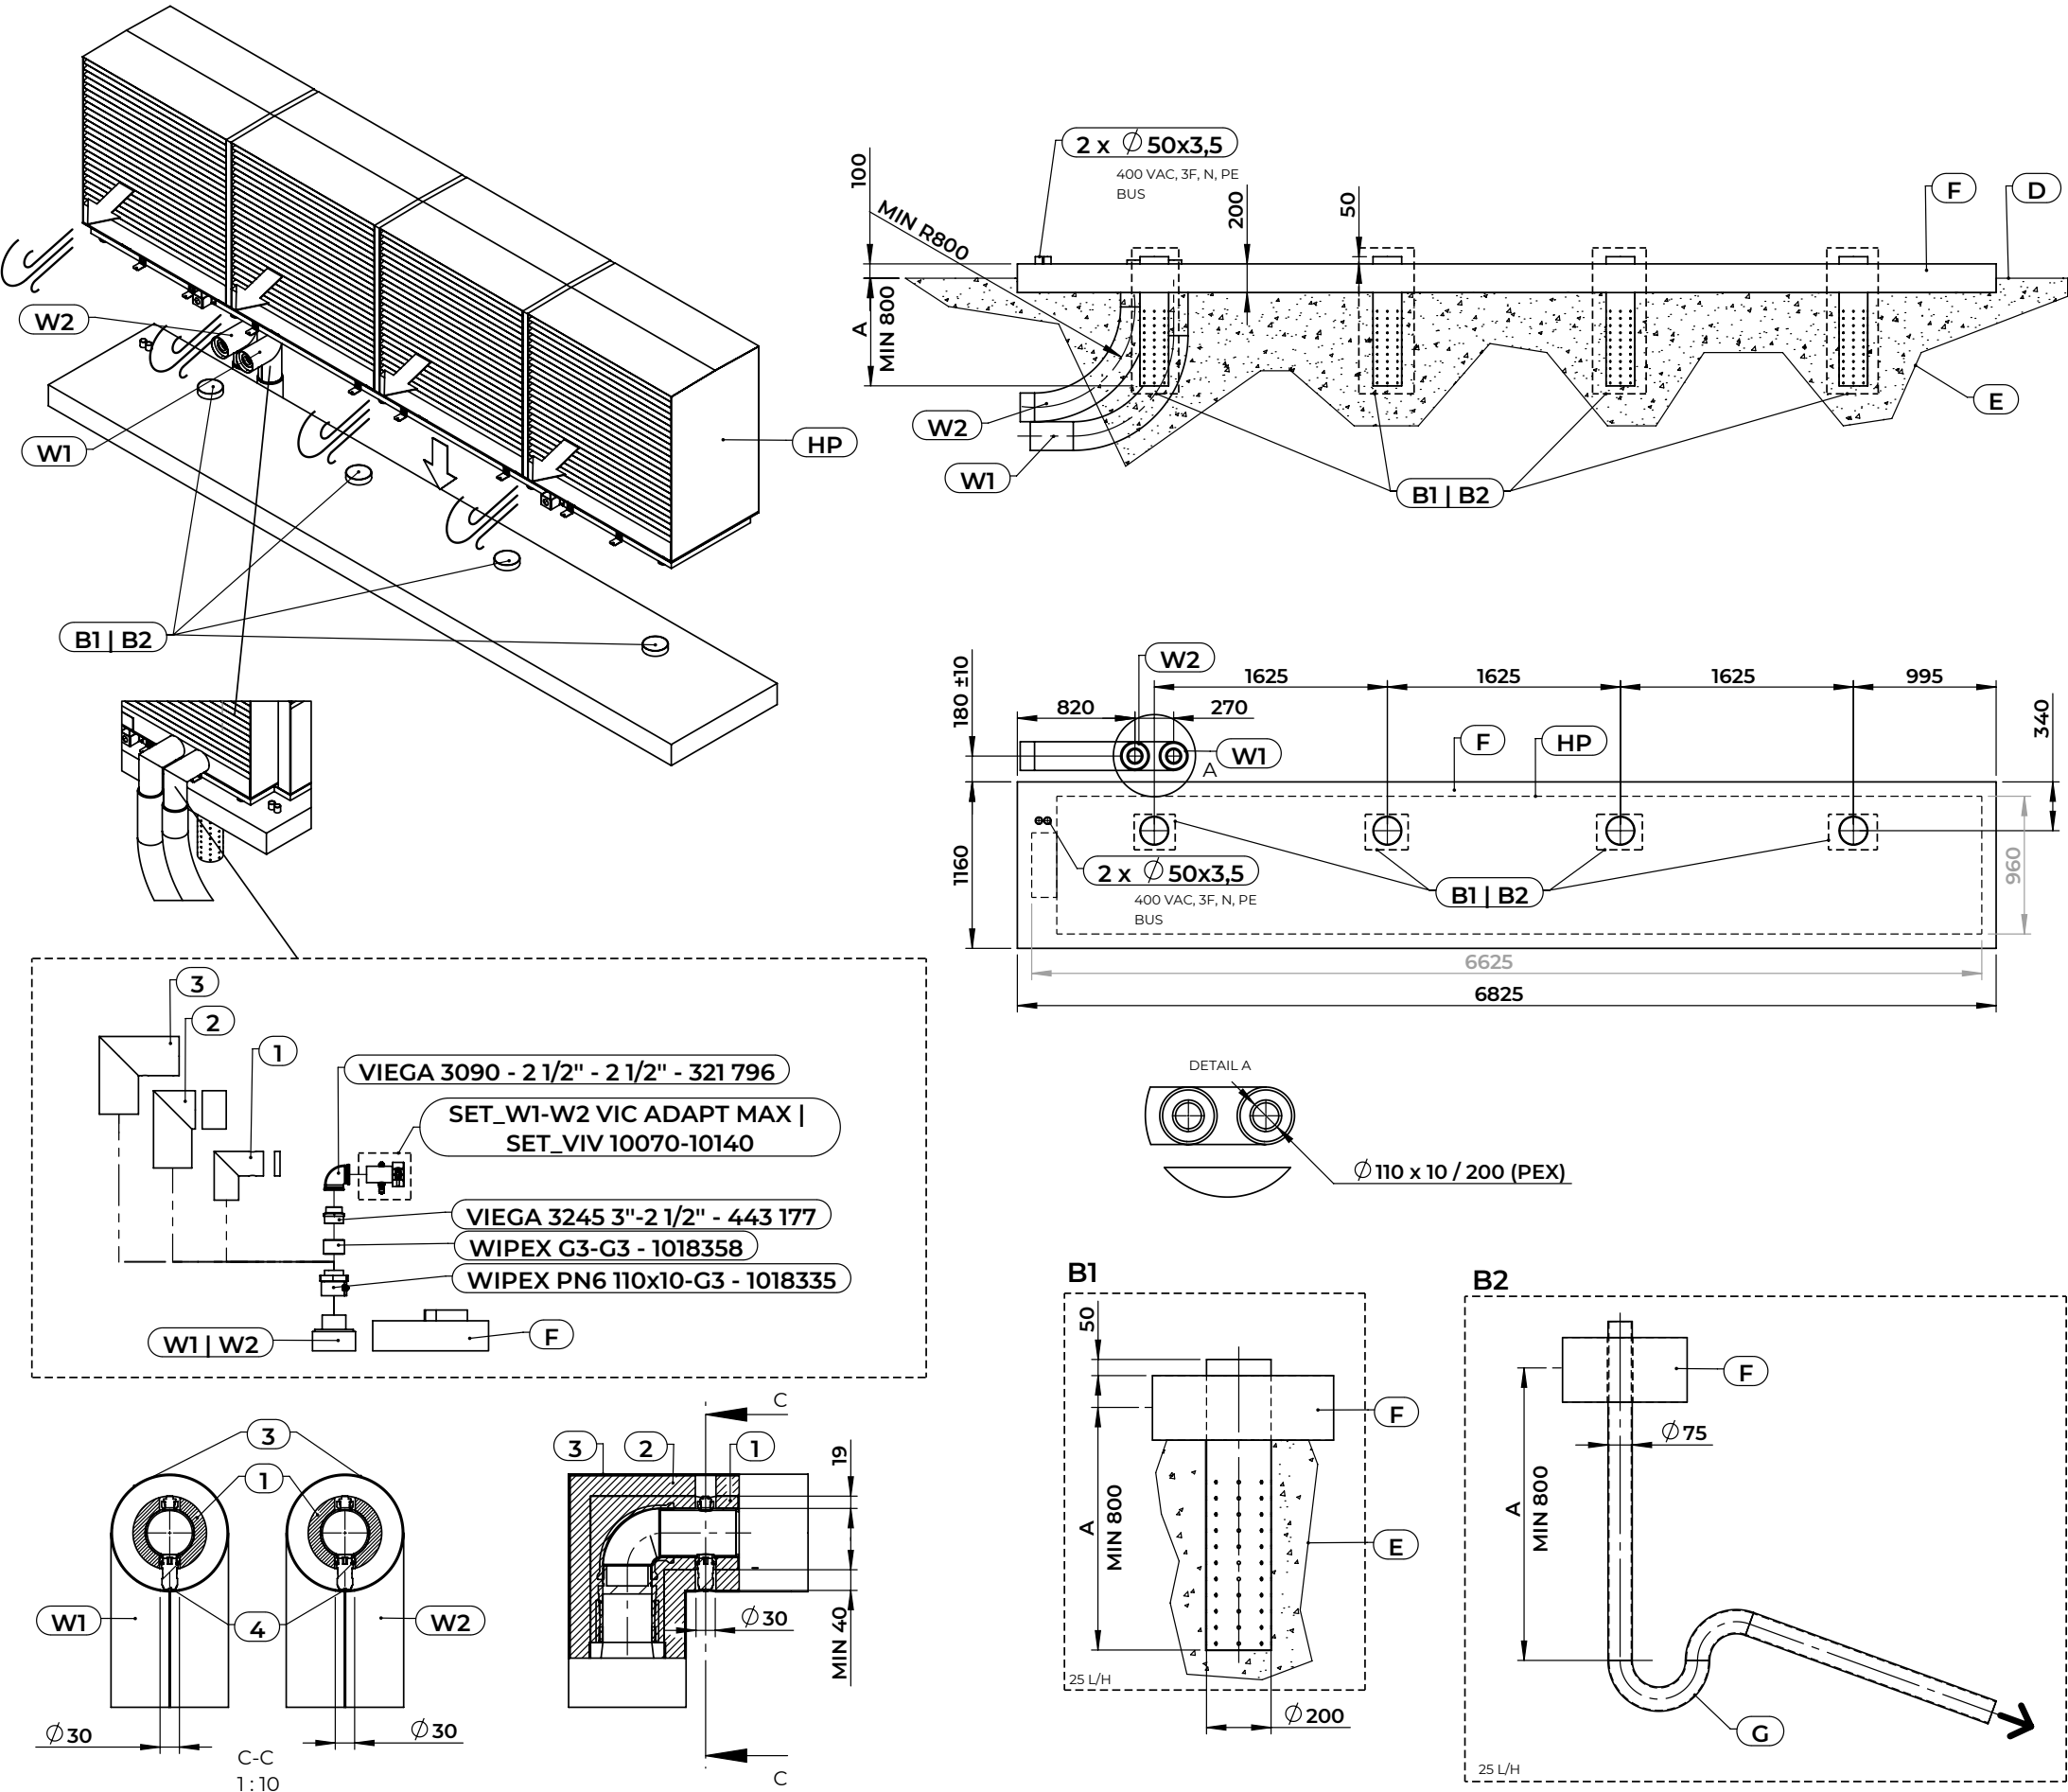


Vérifiez l'étanchéité.

Isoler les tuyaux et raccords avec une isolation pare-vapeur. L'épaisseur minimale de l'isolation doit être de 60 mm.

T

A	PROFONDITÀ DI GELO
B1	TUBO DI DRENAGGIO PERFORATO
B2	TUBO DI SCARICO DEL DRENAGGIO
D	LIVELLO DEL PAVIMENTO
E	TERRENO COMPATTATO - PERMEABILE ALL'ACQUA
F	BASAMENTO IN CEMENTO ARMATO
G	SIFONE
HP	POMPA DI CALORE
W1	MANDATA
W2	RITORNO
1	ISOLAMENTO A BARRIERA AL VAPORE
2	ISOLAMENTO A BARRIERA AL VAPORE
3	PROTEZIONE PER L'ISOLAMENTO DEI TUBI
4	NEL CASO DI SET_VIV 10070-10140: REALIZZARE UN FORO NELLA PROTEZIONE DELL'ISOLAMENTO PER L'EVACUAZIONE DELL'ACQUA.



Isolare i tubi e i raccordi con isolamento a cellule chiuse. Lo spessore minimo dell'isolamento deve essere 60 mm.

