


N.B.:PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE TUBAZIONI, VALVOLE, POMPE E SISTEMI IDRAULICI VARI SI RIMANDA ALLA FASE PROGETTUALE CON LE DOVUTE VERIFICHE A NORMA DI LEGGE SECONDO I PARAMETRI IN CAMPO.

N.B.:LUNGHEZZA MASSIMA DEL CAVO DELLE SONDE PASSIVE NON DEVE SUPERARE I 100 ML
FINO A 25 ML - sezione minima 0.25 mm
FINO A 50 ML - sezione minima 0.5 mm
FINO A 100 ML - sezione minima 1.0 mm

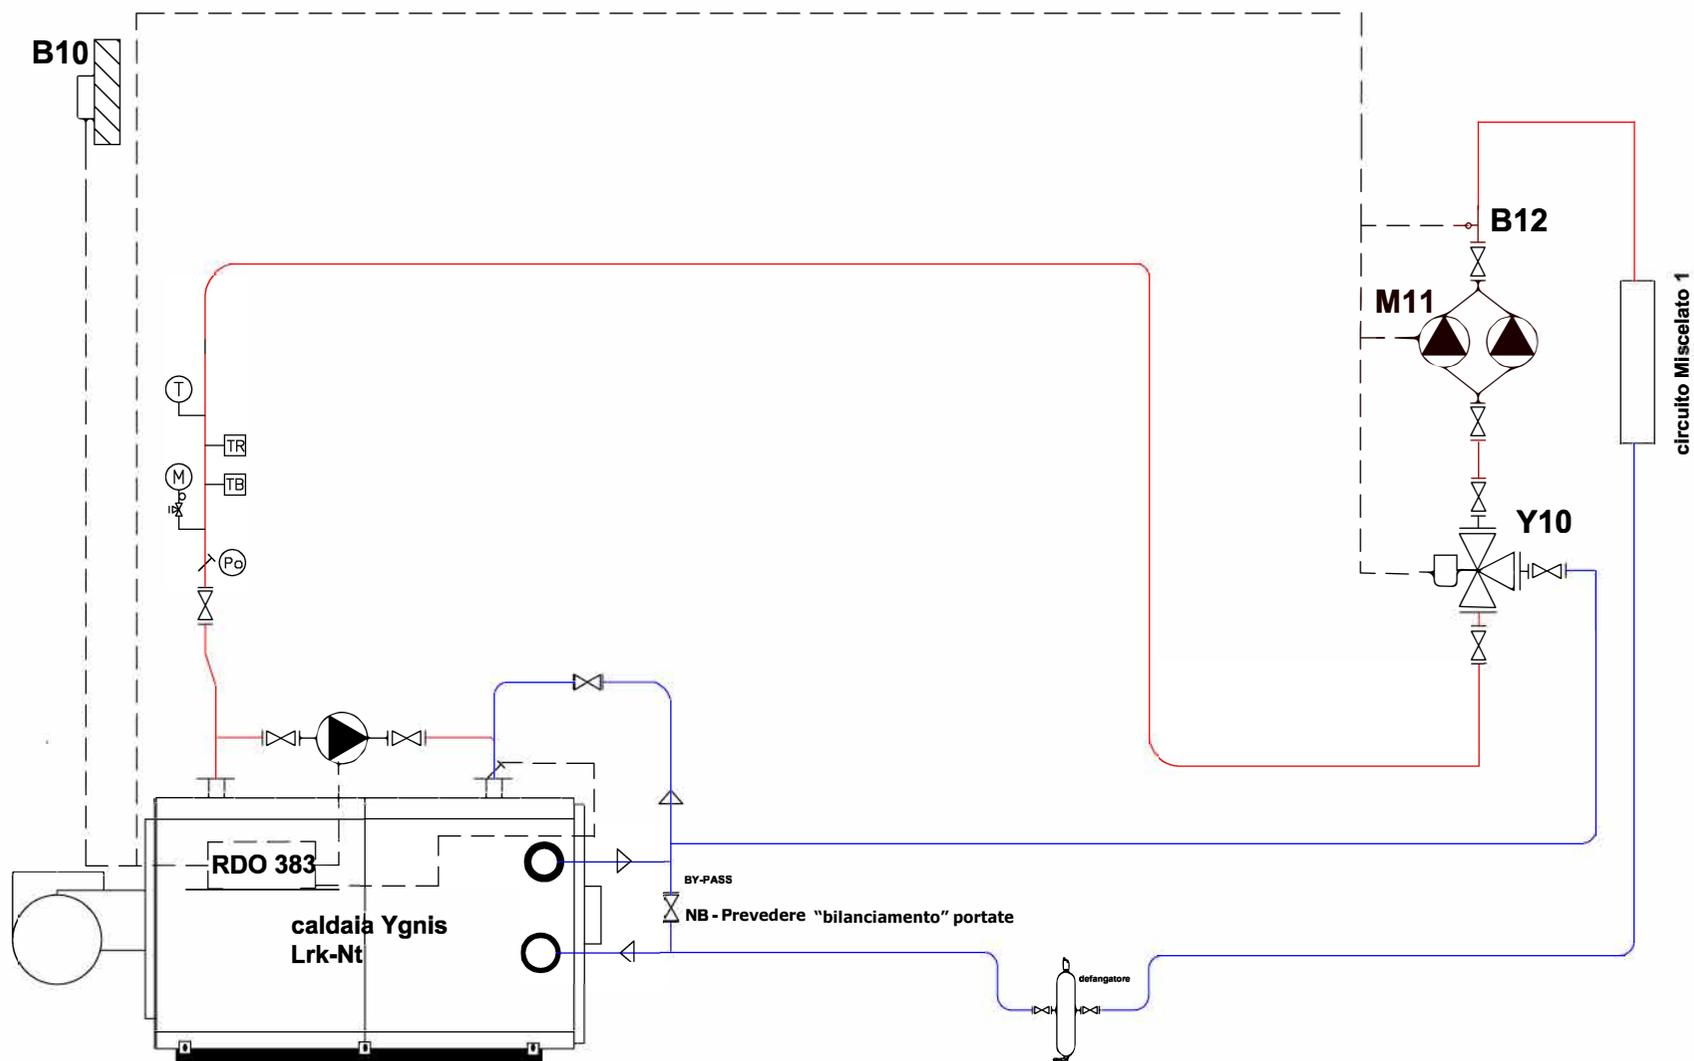

circuito Miscelato 1

Circuito regolazione YGNIS DG:

La regolazione guida 1 circuito miscelato e produzione di ACS con system D
1 regolazione DG (RDO 383)

B10: sonda esterna

M11:gruppo gemellare circuito miscelato

M21: gruppo gemellare circuito diretto

B12:sonda di mandata circuito 1

Y10: valvola di miscela circuito 1

BY-PASS
NB - Prevedere "bilanciamento" portate

