

SPAZI DI MANOVRA CALDAIE VARMAX

Calcolo della larghezza necessaria della porta e del corridoio per il passaggio della caldaia VARMAX:

A = larghezza totale caldaia


C = profondità totale caldaia

LP = larghezza necessaria della porta

LC = larghezza necessaria del corridoio

$$LP = \frac{A}{LC} \times C$$

$$LC = \frac{A}{LP} \times C$$

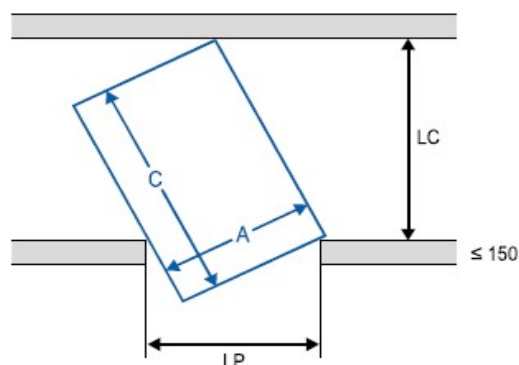

DIMENSIONI (in mm)

Modello	Rif.	Unità	115	140	180	225	275	320	390	450	525	600
Larghezza totale	A	mm	734	734	734	812	812	812	912	912	1161	1161
Altezza totale (piedini esclusi)	B	mm	1530	1780	1780	1877	1877	1877	2023	2023	2016	2016
Profondità totale	C	mm	1189	1218	1218	1341	1341	1341	1392	1392	1588	1588
Mandata	D	mm	148	169	169	169	169	169	168	168	208	208
Ingresso gas	E	mm	103	150	150	109	109	109	92	92	92	92
Scarico fumi	F	mm	510	630	630	680	680	680	750	750	750	750
Scarico anteriore	G	mm	138,5	138,5	138,5	138,5	138,5	138,5	138,5	138,5	138,5	138,5
Ingresso gas	H	mm	115	192	192	241	241	241	274,5	274,5	390,5	390,5
Altezza del soffitto minima (da terra)	HSP1	mm	1740	2160	2160	2200	2200	2200	2500	2500	2500	2500
Altezza del soffitto minima (dalla parte superiore della caldaia)	HSP2**	mm	150	320	320	263	263	263	427	427	424	424
Scarico fumi	I	mm	350,5	350,5	350,5	399,5	399,5	399,5	449,5	449,5	577,5	577,5
Ingresso aria comburente	J	mm	150,5	150,5	150,5	200	200	200	209,5	209,5	325,5	325,5
Ingresso aria comburente	L	mm	1256	1564	1564	1672	1672	1672	1874	1874	1851,5	1851,5
Scarico posteriore	M	mm	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Ritorno bassa temperatura	N	mm	182	197,5	197,5	196,5	196,5	196,5	206,5	206,5	196,5	196,5
Ritorno alta temperatura	O	mm	926	1171	1171	1265	1265	1265	1402	1402	1402	1402
Ingresso gas	P	mm	1062	1315	1315	1413	1413	1413	1577,5	1577,5	1555	1555
Mandata	Q	mm	1298	1606	1606	1661	1661	1661	1933	1933	1778	1778
Filtro aria (non montato)	R	mm	212	212	212	244	244	244	244	244	244	244
Filtro aria (non montato)	S	mm	163	163	163	163	163	163	183	183	183	183
Ø uscita fumi	ØT***	mm	150	150	150	180	180	180	200	200	200	200
Ø scarico caldaia	ØU	mm	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Ø ingresso aria	ØV***	mm	150	150	150	180	180	180	180	180	180	180
Ø gas	ØW	mm	1"1/4	1"1/2	1"1/2	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"
Ø mandata/ritorno	ØX	mm	2"	DN65	DN65	DN80	DN80	DN80	DN80	DN80	DN100	DN100
Ritorno bassa temperatura	Y	mm	250,5	247	247	276	276	276	289,5	289,5	328,5	328,5
Scarico posteriore	Z	mm	237	224,5	224,5	270,5	270,5	270,5	283,5	283,5	323,5	323,5
Ø valvola sicurezza	ØAA	mm	1"	1"	1"	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1" 1/4	1" 1/4

** Quota tra mantello superiore e soffitto *** Il diametro indicato è il diametro interno (soltanto per le quote Ø T e Ø V)

